

725
RL-53

1343

M.M. MIRALIMOV

BINO VA INSHOOTLAR
ARXITEKTURASI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH INSTITUTI

M.M. MIRALIMOV

BINO VA INSHOOTLAR ARXITEKTURASI

(FUQARO BINOLARI ARXITEKTURASI)

5340400—Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Issiqlik—gaz ta'minoti va ventilyatsiya);

5340400 – Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Suv ta'minoti va oqova suvlarni oqizish);

O'QUV QO'LLANMA

TAQI Axborot resurs markazi

№

54921

TOSHKENT - 2019

УДК 728.1

Muallif: M.M. Miralimov

“Bino va inshootlar arxitekturasi” (Fuqaro binolari arxitekturasi)

o‘quv qo‘llanma, 2020-yil.

Mas’ul muharrir: Texnika fanlari nomzodi, dotsent S.S. Maxmudov

Mazkur o‘quv qo‘llanma 5340400–Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Issiqlik–gaz ta’minoti va ventilyatsiya) hamda 5340400 – Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (Suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish); ta’lim yo‘nalishlari talabalari, malaka oshirish va qayta tayyorlash kursi tinglovchilari uchun tavsiya etiladi.

Taqrizchilar: 1. TAQI “Qurilish mexanikasi va inshootlar zilzilabardoshligi” kafedrasи, t.f.d., prof. Q.S. Abdurashidov.

2. TTYMI, “Bino va sanoat inshootlari qurilishi” kafedra mudiri, t.f.d., prof. Y.V. Shipacheva

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rtta maxsus ta’lim vazirligining 2018 yil, 7-dekabrdagi 1000-sonli buyrug‘iga asosan o‘quv qo‘llanma sifatida nashr etishga ruxsat berildi.

MUQADDIMA

“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da belgilangan vazifalar asosida o‘quv jarayonida magistrantlarni ilmiy-tadqiqot ishlariiga faol jalb qilish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 15-iyuldagagi PQ-916 sonli “Innovatsion loyihalar va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishni rag‘batlantirish borasidagi qo‘sinchcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2010 yil 17-apreldagi “Oliy ta’lim, fan va korxona o‘rtasidagi innovatsion xamkorlik mexanizmlarini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 3/2-sonli OO‘MTV Hay’ati qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning joriy yilning 7-fevraldagi farmoni bilan tasdiqlangan “2017–2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi”¹ning 4-ustuvor yo‘nalishi ijtimoiy sohani rivojlantirishga bag‘ishlangan bo‘lib, 2017 yil 1 maydagи “O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5030 raqamli farmoyishiga binoan, Arxitektura ta’limi yo‘nalishi mutaxassisligi bo‘yicha istiqboldagi ehtiyojni aniqlashda samarali mexanizmlarini takomillashtirish lozim ekanligi ma‘lum.

Fuqaro binolari arxitekturasi qadimdan ma’lum bo‘lib, funksional vazifalarga xizmat qilishdan tashqari, jamiyatda mavjud g‘oyalarni tashkil ettirishga, davlat va jamoat ehtiyojlarini qondirishga intilgan. Bu o‘rinda bobokalonimiz Sohibqiron Amir Temuringning “Bizning qudratimizdan shubhang bo‘lsa, biz yaratgan binolarga boq”, - degan mashhur so‘zlarini eslatish kifoya. Samarqanddagi Registon maydoniga tashrif buyurgan har bir kimsa, kim bo‘lishidan qat‘iy nazar, osmono‘par minora va koshinkor peshtoqlarga tikilganida, hayolidan mazkur obidalarni qurban memor va ustalarning istedodi va mahorati, ularni qurishga buyurgan hukmdorlarning quadrati to‘g‘risidagi fikrlar o‘tishi shubhasizdir.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng boshqa sohalarda bo‘lgani kabi me’morlikda ham katta o‘zgarishlar ro‘y berdi.

Mustaqillikka erishilgandan keyin tarixda birinchi marotaba 1995 yilda “Arxitektura va shaharsozlik” bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunni amalga oshirish va bajarish jarayonida ko‘p sohaviy imkoniyatlar paydo bo‘ldi va shu asosda tarixni, madaniy boyliklarni, iqlimni, zilzila va umuman, hududimizga xos bo‘lgan holatlarni e’tiborga olgan holda 148 ta milliy – davlat “Qurilish meyorlari va qoidalari” (QMQ) ishlab chiqildi.

¹ “2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича харакатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. 2017-йил 7-февраль. <http://uz.uz/oz/documents/ozbekiston-respublikasini-yanada-rivozhlantirish-byicha-karak-07-02-2017>.

Takidlash joizki, mustaqillikning bиринчи yilidan va ayniqsa, oxirgi ikki-uch yil mobaynida shaharsozlik sohasiga e'tibor kuchayib kelmoqda.

Shaharsozlik sohasiga tegishli O'zbekiston Respublikasi bиринчи Prezidenti I. A. Karimovning "O'zbekiston Respublikasida arxitektura va shahar qurilishini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni (2000-yil 26-apreldagi 2595-sonli), Vazirlar Mahkamasining «Arxitektura va qurilish sohasidagi ishlarni tashkil etish va nazoratni takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida» (2000-yil 27-apreldagi 165-sonli), «Shaharlar, tuman markazlari va shahar tipidagi posekalarning bosh rejalarini ishlab chiqish va ularni qurish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida» (2000-yil 14-avgustdagı 320-sonli), «Arxitektura va shaharsozlik sohasidagi qonun hujjatlariiga riosa qilinishi uchun rahbarlar va mansabdar shaxslarning javobgarligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari (2000-yil 23-avgustdagı 329-sonli) fikrimiz dalilidir.

Mazkur qonunlar asosida oliy ta'lif ikki bosqichda, bakalavriat va magistratura yo'nalishlarida amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezident Sh. M. Mirziyoyev 2017 yil 20 aprel kuni imzolagan yangi qaror oliy ta'limning ma'naviy-axloqiy mazmunini kuchaytirish, talaba-yoshlar qalbi va ongiga milliy istiqlol g'oyasini, o'zbek xalqining yuksak ma'naviyati va insonparvarlik an'analariga sadoqat tuyg'usini chuqur singdirish, begona g'oyalarga nisbatan ularda mustahkam immunitet va tanqidiy munosabatni shakllantirishni nazarda tutadi. Qarorda yangi avlod o'quv qo'llanmalarini yaratish va oliy ta'lif tizimiga keng tatbiq etish, oliy ta'lif muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik va ilmiy adabiyotlar bilan ta'minlash masalalari nazarda tutilgan. O'quv qo'llanmada Respublikamizdagi kapital qurilishning, ayniqsa uy-joy qurilishi sohasidagi yutuqlari, hozirgi ahvoli, kelajak rejalarini atroficha yoritilgan. Bino va inshootlarning konstruktiv tizimlari, hajmiy-tarxiy yechimlari, ularning ahamiyati va konstruktiv loyihalash asoslari shu yo'nalishda Respublikamiz qurilish industriyasi, rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini hisobga olgan holda yoritilgan.

«Bino va inshootlar arxitekturasi» fani «Xizmatlar sohasi» yo'nalishi uchun asosiy hisoblangan qurilish texnologiyasi fani bilan bir vaqtida olib borilib bu yetakchi fanning maqsadlarini to'la amalga oshirilishiga qaratilgan.

Mazkur o'quv qo'llanmada bino va inshootlar konstruksiylarining xillari, xususiyatlari, ularning bino qurilishida tutgan o'rni, binolarning hajmiy – tarxiy yechimlari va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari bayon etilgan. Hisobiya raqamlar va ayrim ko'rsatkichlar Respublikamizda jahon standartlari asosida qurilish sohasidagi yangidan chop etilayotgan meyoriy va rasmiy hujjatlardan olingan. Bo'lajak quruvchilar ushbu fan asoslarini mukammal o'zlashtirmay turib qurilish konstruksiylari, zamin va poydevorlar va hokazolarni o'rganishlari mumkin emas.

I BOB. Binolar va ularga qo'yilgan asosiy talablar

1.1. Bino va inshootlar haqida tushuncha

Qurilish amaliyotida ikki tushuncha, ya'ni "bino" hamda "inshoot" tushunchasi mavjud.

Jamiyatning moddiy hamda ma'naviy ehtiyojlarini qondirish uchun kishilar tomonidan bunyod etilgan hamma qurilmalar inshoot deyliladi. Kishilarning biron bir ish faoliyatiga mo'ljallangan va moslashtirilgan, ichki fazoga – bo'shliqqa ega bo'lgan yer usti inshootlari bino deb ataladi.

Amaliy ish faoliyatida foydalaniadigan; binolarga aloqasi bo'limgan inshootlar injenerlik inshootlari deb ataladi. Bunday inshootlar to'g'onlar, ko'priklar, televizion minora, tunellar, metro to'xtash joylari, dudburonlar, suv va don mahsulotlari saqlanadigan katta idishlar va hokazolar, faqat texnik vazifalarni bajarishga mo'ljallangan bo'ladi.

Binolarning ichki bo'limini alohida xonalarga ajratish mumkin uy-joy xonasi, oshxona, sinflar, xizmat xonasi, sex va hokazolar. Bir hil balandlik darajasida joylashgan xonalar qavatlarni tashkil qildi.

O'z navbatida qavatlararo yompalar binoni balandligi bo'yicha qavatlarga ajratib turadi.

Har qanday binoni bir-biri bilan bog'liq bo'lgan qism va elementlarga, ya'ni bir-birini to'ldirib turuvchi va aniqlab beruvchi uchta guruhga ajratish mumkin:

- hajmiy rejalashtirish elementlari, ya'ni bino hajmining yirik qismlari qavat, alohida xonalar va hokazolar;
- konstruktiv elementlar, ya'ni bino tuzilishini aniqlab beruvchi qismlari poydevorlar, devorlar, qavatlararo yompalar, tom va hokazolar;
- qurilish buyumlari, ya'ni konstruktiv elementni tashkil etuvchi nisbatan kichik qismlar g'isht, beton, oyna, po'lat armatura va hokazolar.

1.2. Binolarga qo'yilgan asosiy talablar, binolarning klassifikatsiyasi.

Har qanday bino quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak:

- vazifasiga muvofiqligi, ya'ni bino qaysi jarayonga maqsadga mo'ljallangan bo'lsa, u shu jarayon talabiga to'liq javob berishi kerak yashash uchun qulay, dam olishga moslashtirilgan, mehnat qilishga qulay va hokazo;
- texnik tomonidan muvofiqligi, ya'ni bino kishilarni tashqi ta'sirlardan past yoki yuqori temperatura, yog'ingarchilik, shamol va boshqalardan to'la asrashi, mustahkam va ustivor bo'lishi, ekspluatatsiya sifatlarini uzoq yil davomida saqlashi lozim;

– bino ko'rinishi me'morchilik va badiiylik talablariga mos holda tanlanish, uning tashqi eksteryer va ichki interyer ko'rinishi chiroqli, shinam, atrof-muhit bilan uyg'unlashgan bo'lishi kerak;

– iqtisodiy jihatdan qulayligi, ya'ni bino va inshoot qurilishida mehnat sarfini kamaytirish, qurilish materiallari hamda vaqtini tejash ko'zda tutiladi.

Binolar vazifasiga muvofiqligiga ko'ra ikki guruhga: asosiy va yordamchi vazifalarga mo'ljallangan binolarga bo'linadi. Masalan, maktab binosining asosiy vazifasi o'quvchilarni o'qitishga mo'ljallangan, shuning uchun ham bu bino asosan o'qitish xonalaridan o'quv sinfi, laboratoriylar va hokazolardan iborat bo'lishi kerak. Ammo bu binoda yordamchi vazifiaga mo'ljallangan xonalar, ya'ni ovqatlanish xonasi ommaviy tadbirlar uchun mo'ljallangan xonalar, maktab o'qituvchilari va boshliqlari xonalarini ham mavjud bo'lishi kerak.

Binoda asosiy va yordamchi vazifiaga mo'ljallangan xonalarini bir-biri bilan tutashtiruvchi, kishilar harakatini ta'minlaydigan joylar ham bo'ladi. Bu joylar kommunikatsiya xonalarini deb ataladi. Bularga koridorlar yo'laklar, zinalar, dahlizlar va boshqalar kiradi.

Binodagi xonalarning hammasida mo'ljallangan vazifani bajarish uchun optimal, ya'ni muhit yaratilgan bo'lishi kerak. Muhit deganda juda ko'p omillar, ya'ni xonalarning shinamligi, asbob-uskunalarining qulay joylashganligi, havo muhiti holati temperatura va namlik, xonadagi havo almashinishi; tovush rejimi eshitishni ta'minlash va shovqindan himoya qilish; yorug'lik rejimi; kishilarini evakuatsiya qilish chog'ida harakat qulayligi va xavfsizligini ta'minlash kabilalar tushuniladi. Binoni loyihalashda bularning hammasini e'tiborga olish lozim.

Bu talablar binolarning har bir turi va uning xonalarini uchun "Qurilish normalari va qoidalari" KMK asosida amalga oshiriladi. Binoning texnik muvofiqligini butun binoga yoki uning ayrim elementlariga ta'sir etayotgan hamma tashqi kuchlar bo'yicha konstruksiyalarni hisoblash orqali aniqlanadi. Bu ta'sirlar tashqi kuch yoki muhit ta'siri ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Tashqi kuchlarga bino elementlari qismlarining xususiy og'irligi doimiy yuklar, uskunalar, kishilar, qor og'irligi, shamolning ta'sir kuchi muvaqqat yuklar, yer qimirlashi va okunalarining tasodifiy buzilishi avariysi natijasidagi ta'sirlar va boshqalar kiradi.

Muhit ta'siriga esa temperaturaning ta'siri konstruksiya chiziqli o'lchamlarining o'zgarishiga olib keladi, atmosfera va tuproq namligi ta'siri konstruksiya materiali xususiyatlarining o'zgarishiga olib keladi, havo oqimi yo'nalishining ta'siri xona ichidagi mikro iqlimning o'zgarishiga olib keladi; quyosh nuri energiyasining ta'siri konstruksiya material fizik-texnik xususiyatlarining o'zgarishiga olib keladi, havo tarkibidagi agressiv kimyoiy birikmalar ta'siri konstruksiyalarning yemirilishiga va buzilishiga olib keladi, biologik ta'sir mikroorganizmlar va qurt-qumursqalar konstruksiyani yemiradi, bino ichidagi yoki tashqarisidagi shovqin ta'siridan xonaning normal akustik rejimini buzilishi kiradi.

Yuqorida keltirilgan ta'sirlarni hisobga olgan holda binolar mustahkamlik, ustivorlik va pishiqlik uzoq vaqt buzilmaslik talablarini qondirishi kerak.

Bino mustahkamligi deganda uning tashqi kuchlar ta'siridan uzoq vaqt buzilmasdan hamda ortiqcha deformatsiyaga uchramasdan o'z vazifasini bajarib turishi tushuniladi.

Binoni tashqi ta'sirdan o'z muvozanatini saqlab turishi binoning ustivorligi turg'unligi deb ataladi.

Qurilish normalari va qoidalariga KMK ko'ra binolar uzoq vaqt o'z vazifasini ado etishi bo'yicha IV darajaga bo'linadi:

- I- xizmat davri 100 yildan ortiq;
- II- xizmat davri 50 yildan 100 yilgacha;
- III- xizmat davri 20 yildan 50 yilgacha va
- IV - xizmat davri 5 yildan 20 yilgacha mo'ljallangan binolar.

Binolarga qo'yilgan asosiy texnik talablardan yana biri binoning yong'in xavfsizligidir. Qurilishda ishlataladigan materiallar va konstruksiyalar yonish darajasiga qarab yonmaydigan, qiyin yonadigan va yonuvchan guruhlarga bo'linadi.

Bino konstruksiyalari olovbardoshlik chegarasi bilan ham harakterlanadi. Bu binoning olov ta'sirida o'z mustahkamligini, ustivorligini, saqlab tura olishi uchun ketgan vaqt bilan yassi konstruksiya elementlari uchun esa ularda teshik yoriqlar paydo bo'lishi yoki konstruksiyaning olovga teskarasi yuzasidagi temperatura 140° S gacha ko'tarilishi uchun ketgan vaqt bilan belgilanadi.

Bino va konstruksiyalarni olovbardoshligi jixatdan besh darajaga bo'lish mumkin. Eng katta olovbardoshlik I darajali binolarga, eng kichik olovbardoshlik esa V darajali binolarga tegishli bo'ladi.

Olovbardoshligi I, II va III darajali binolar tosh material yoki pishiq g'ishtdan qurilgan, darajali binolar esa sirti suvalgan yog'ochli, V darajalisi suvalmagan yog'ochli binolar hisoblanadi. Olovbardoshligi I va II darajali bo'lgan binolar devori, tayanchlari, orayopmalari, ichki to'siq devorlari pardal devor yonmaydigan bo'lishi kerak. Olovbardoshligi III darajali binolarda devorlari va tayanchlari yonmaydigan, orayopmalari va ichki to'siq devorlari esa qiyin yonuvchi bo'ladi. Yog'och binolar IV va V darajali olovbardoshlikka ega bo'lib, yong'in xavfsizligi talablariga ko'ra ular ikki qavatdan baland bo'lmasligi kerak.

Bino loyihasini yaratishda iqtisodiy talablar bilan bir qatorda xonalarning katta-kichikligi va shakli jihozlari aholining talab va ehtiyojlariha mos kelishi ham e'tiborga olinishi kerak.

Texnik talablar masalalarini hal qilishdagi iqtisodiy muvofiqlik binoning mustahkamligi, ustivorligi va uzoqqa chidamligi ta'minlanishi bilan bir qatorda 1 m² maydon sathi yoki 1 m³ bino hajmining narxi belgilangan qiymat chegarasidan oshib ketmasligini nazarda tutadi.

Bino narxini tushirish, uni ratsional planlashtirish va yuza sathini, uy hajmini hamda ichki va tashqi pardozi ishlarini belgilashda ehtiyojdan ortiqcha sarflarga yo'l qo'ymaslik hisobiga bino turi va ekspluatatsiya sharoitini hisobga olib eng qulay va optimal konstruksiyalarni tanlash, bino qurilishida fan va texnika yutuqlarini hisobga olib zamonaviy usullarni qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Binolar xalq xo'jaligi ahamiyatiga molikligiga va boshqa ekspluatatsion sifatlariga qo'yiladigan talablarga binoan to'rt klassga bo'linadi. I klass binolarga – yuksak talablarni qanoatlantiradigan, IV klass binolari esa eng oz talablarni qondiradigan binolar kiritiladi. Binolar I klassli bo'lishi uchun I darajali o'tga chidamli va uzoq vaqt o'z vazifasini o'taydigan bo'lishi, shu bilan birga, a'lo navli materiallardan qurilgan konstruksiyalari yetarligidan ortiqroq mustahkam bo'lishi, xonalar shinam hamda yuqori sifatli pardozlangan bo'lishi kerak. Yirik sanoat

korxonalarining binolari, yuqori ekspluatatsion va me'morlik talablar qo'yiladigan 9 qavatlari va undan ham baland binolari I klassga mansub hisoblanadi. Kichikroq korxona binolari, balandligi 9 qavatgacha bo'lgan turar-joy va jamoat binolari II klassga kiradi. O'rtacha ekspluatatsion va me'moriy talablar qo'yiladigan, balandligi 5 qavatdan oshmaydigan turar-joy binolari III klassga mansubdir. Eng kam ekspluatatsion va me'moriy talablar qo'yiladigan muvaqqat vaqtinchalik imoratlar esa IV klassga kiritiladi. Binoning klassini loyiha tuzishni topshiradigan tashkilot belgilaydi.

Binolar vazifasiga ko'ra grajdan turar-joy va jamoatchilik, sanoat va qishloq xo'jaligi binolari guruhlariga ajratiladi. Grajdani binolari kishilarning maishiy va jamoatchilik ehtiyojlariga mo'ljallangan binolari kiradi. Bular turar-joy binolari yashash uchun qurilgan uylar, yotoqxonalar, mehmonxonalar va boshqalar va jamoatchilik binolari ma'muriy, o'quv, madaniy oqartuv, savdo, kommunal-xo'jalik, sport va boshqa binolari deylidi.

Biror sanoat mahsulotini ishlab chiqarishda mehnat jarayonini amalga oshirish uchun mo'ljallangan va ichiga ishlab chiqarish qurollari joylashtirilgan binolar sanoat binolari deb ataladi (ustaxonalar, garajlar, elektrostansiyalar, omborlar, sex binolari). Qishloq xo'jaligi ehtiyojlarini qondirish uchun foydalilanidigan binolar qishloq xo'jaligi binolari deb ataladi (molxona, parrandaxona, teplitsalar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari saqlanadigan omborlar). Yuqorida keltirilgan binolar tashqi ko'rinishi va me'moriy konstruktiv yechimlari bilan bir-biridan keskin farq qiladi.

Devoriy materialga ko'ra binolar tosh devorli yoki yog'och devorli bo'lishi mumkin. Ko'rinishiga va katta-kichikligiga ko'ra esa mayda elementlardan g'isht, sopol blok, mayda blok qurilgan va yirik elementlardan yirik bloklar, panellar, hajmiy blok va hokazolardan qurilgan binolar bo'lishi mumkin. Qavatlari soniga ko'ra binolar kam qavatlari 1-2 qavatli, o'rtacha qavatlari 3-5 qavatli, ko'p qavatlari 6-10 qavatli, juda baland 11-16 qavatli, osmono'par qavatlar soni 16 dan ham ko'p binolarga bo'linadi.

Joylashishiga qarab bino qavatlari yerdan yuqorida, sokol qismida, yerto'la qismida (podval) joylashgan va monsardдан iborat bo'lishi mumkin.

Qurilish texnologiyasiga ko'ra binolar: tayyor beton konstruksiyalardan yig'ilgan binolar, zavodda tayyorlangan industrial konstruksiyalardan montaj qilingan binolar, devorlari g'isht, mayda blok va shu kabi mayda elementlardan tiklangan binolar – turkumiga bo'linadi.

Keng tarqalganligiga ko'ra binolar:

- andoza loyiha asosida quriladigan ommaviy binolar (turar-joy binolari, mакtabлar, maktabgacha muassasalar, poliklinikalar, kino-teatrлar va boshqalar);
- alohida loyihalar asosida quriladigan nodir binolar (teatrlar, muzeylar, sport binolari, ma'muriy binolari va hokazolar) kabi turlarga bo'linishi mumkin.

1.3. Qurilishni industrilashtirish, qurilish konstruksiyalarini bir xillashtirish va tiplarga ajratish hamda standartlash.

Qurilishni rivojlantirishning asosiy yo'llaridan biri qurilishni industrilashtirish hisoblanadi. Bu degan so'z qurilish korxonalarini tubdan o'zgartirish, maksimal tayyor yirik konstruksiyalar va ularning elementlari hamda bloklarini mechanizatsiya yordamida uzlusiz jarayonda yig'ish va montaj qilish demakdir. Ixtisoslashgan zavodlarda tayyorlangan bunday konstruksiyalar yig'ma konstruksiyalar deb ataladi. Bu konstruksiyalarni tayyorlash va montaj ishlarini mechanizatsiyalash qurilishda, mehnat sarfini kamaytirishga, qurilish muddatlarini qisqartirish, sifatini oshirish, narxini pasaytirish hamda materiallarni tejashga olib keladil. Qurilishni industrilashtirishning asosiy belgilardan biri qurilish-montaj ishlarini kompleks mechanizatsiyalash va avtomatlashtirish, ularda ishlatiladigan konstruksiyalarni esa yirik temir beton buyumlari zavodlarida, uy-joy qurilish kombinatlarida maksimal yig'ma holda ko'plab ishlab chiqarilishidir. Yig'ma konstruksiyalarni har xil materiallardan ishlab chiqarish mumkin. Hozir zavodlarda yig'ma konstruksiyalar ko'pincha temir-betondan ishlab chiqariladi.

Qurilish praktikasida katta o'lchamli po'lat konstruksiyalar bilan birlashtirish yengil metall qotishma va plastmassadan ishlangan yig'ma konstruksiyalar tobora ko'proq ishlatilmogda. Yig'ma elementlarni ishlab chiqarish vaqtida buyumlarning turlarini kamaytirish texnik va iqtisodiy jihatdan juda muhim xisoblanadi. Bunga erishish uchun ularni bir xillash, tiplarga ajratish va standartlash talab qilinadi. Bir xillash (unifikatsiya) deganda turli xil yig'ma konstruksiyalardagi detallarning o'lchamlarini bir xillashtirish tushuniladi: bunda ularni tayyorlash texnologiyasi ancha soddalashadi, montaj ishlari tezlashadi. Qurilish konstruksiyalarini bir xillash binoning hajmiy planlashtirish parametrlari: qavatlarning balandligi, prolyotlar o'lchamlarining turli-tumanligini kamaytirishga hamda konstruksiyaga ta'sir etadigan hisobiy yuklar (nagruzka)ni unifikatsiyalashga asoslangan. Bir xil shakldagi konstruksiyalarni har xil maqsadlarga mo'ljallangan binolarda ishlatilishi mumkin, ya'ni bunday holda konstruksiyalar bir-birlarining o'rnida ishlatilib, ularning universalligi ta'minlanadi. O'rnini almashtirish deganda biror elementni bino parametrlarini o'zgartirmasdan boshqa o'lchamga ega bo'lagan detall bilan almashtirish tushuniladi, masalan, kengligi 3000mm bo'lgan tom yopma plitalari o'rniga eni 1500mm plitalardan ikkitasini ishlatish va h.k. bitta konstruksiya elementini tipi va katta-kichikligi bo'yicha har xil ko'rinishdagi binolarda ishlatish mumkinligi elementning universalligi deyiladi. Tiplarga ajratish qurilishda ko'p marta foydalanishga yaraydigan ayrim konstruksiyalarning iqtisodiy jihatdan eng samarali yechimini topish va tanlashdan iborat. Tiplarga ajratish qurilish konstruksiyalarining tip-o'lchamlarini, hamda binolarning tiplari sonini kamaytirish imkoniyatini vujudga kelitirish bilan birga qurilish ishlarini osonlashtiradi va arzonlashtiradi. Loyiha tashkilotlari tomonidan taklif etilgan va qurilish amaliyotida tekshirib ko'rilgan tipovoy detallar va konstruksiyalar standartlashtiriladi (namuna). Standartlash qurilish konstruksiyalari va buyumlarini bir xillash hamda tiplarga ajratishning eng so'nggi bosqichidir. Standartlashtirilgan qurilish elementlari detallar va konstruksiyalar uchun ma'lum bir shaklga,

o'Ichamlarga, sifatlarga ega bo'lib, ularni tayyorlashda muayyan texnik talab va shartlarga qat'iy rioya qilinadi.


Binolar loyihasini yaratishda standartlashtirilgan va kataloglarga kiritilgan, buyum va detallar qo'llanadi. Ko'plab quriladigan byuinolarda ishlatalidigan yig'ma buyumlarning tiplari sonini kamaytirish maqsadida detallarning yagona sortmenti ishlab chiqarilgan. Qurilish detallarining yagona sortamentni joriy etish buyumlarni ko'plab ishlab chiqarish texnologiyasini yaxshilashga, ularning sifatini oshirishga va tannarxini pasaytirishga yordam beradi.

1.4. Yagona modul sistemasi.

Binoning hajmiy-planlashtirish parametrlarini, konstruksiya va qurilish buyumlari o'Ichamlarini bir xillash (unifikatsiya) yagona modul sistemasi (YEMS) asosida amalga oshiriladi. Qurilishda asosiy modul (m) deb 100mm li o'Icham qabul qilingan. Bino va yig'ma konstruksiyalarining o'Ichamlari karrali 100mm bilan belgilanadi. Modular yiriklashtirilgan va maydalangan bo'lishi mumkin. Yirik konstruksiya va detallarning o'Ichamlari hamda binoning hajmiy planlashtirish yechimlari yiriklashtirilgan modulda (60m, 30m, 15m... 2m), nisbatan kichik detallar o'Ichamlari esa maydalangan karrali modulda (12m, 15m, 110m, 1100m) beriladi.


Yagona modul sistemasi yig'ma konstruksiyalar orasidagi tirqish va choklarni hisobga olgan holda, modul o'Ichamlarining uch xilini, ya'nii nominal, konstruktiv va haqiqiy o'Ichamlarni ko'zda tutadi.

Konstruksiyalar ning nominal o'Ichamlari L_H - binoning koordinata o'qlari oralig'idagi (tirqish va choklarning tegishli qismi bilan birligida) masofa. Konstruktiv o'Icham L_K - esa yig'ma elementlarning loyihsada ko'rsatilgan o'Ichami hisoblanib, nominal o'Ichamlardan tirqish va choklarning normallashtirilgan kattaligiga farq qiladi. Haqiqiy o'Icham L_F - tayyor konstruksiyaning amaldagi o'Ichami yoki qurilgan binoning reja o'qlari orasidagi haqiqiy masosaga teng kattalik (1.1-rasm).

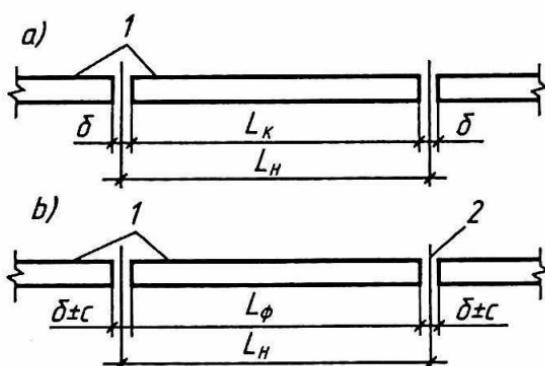

1.1-rasm. Konstruktiv element o'Ichamlari:

- 1 – konstruktiv element;
- 2 – tirqish;

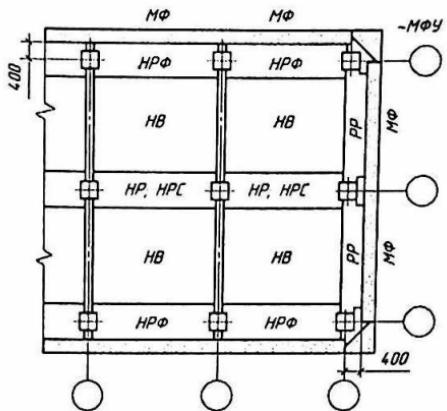

- a) – nominal va konstruktiv o'Ichami;
 b) – amaldagi haqiqiy o'Ichami.

1.5. Devorlar va karkas ustunlarini koordinata reja o'qlariga bog'lash.

Devorlar va karkas ustunlarini koordinata o'qlari ichki devorlari markazi bo'ylab, tashqi devorlarda esa devorning ichki qirrasidan 50

yoki 100 mm ga ortib boruvchi masofada o'tadi. Chetki qatorlarda joylashgan ustunlarda esa reja o'qlari ularning markazi bo'yicha (o'q bo'yicha bog'lash) yoki konstruktiv elementning qirrasi bo'ylab (nol nuqtada bog'langan) o'tadi (1.2 - rasm).

1.2-rasm. Devorlar va kolonnalarni koordinata reja o'qlariga bog'lash:

- a) ko'tarib turuvchi devorlari bo'ylama turgan bino;
 - b) ko'tarib turuvchi devorlari ko'ndalang turuvchi bino;
 - v) karkasli bino;
- I – 4, A, B, V – binoning koordinata o'qlari.

1.6. Konstruktiv yechimlarni texnik-iqtisodiy jihatdan baholash.

Loyihalash jarayonida binoni vazifasiga va texnik talablarga mosligidan tashqari, qurilish materiallarining sarfi bo'yicha muvofiqligi ham ko'rsatib beriladi. Binolarning ko'rinishi va konstruktiv yechimlariga ko'ra u yoki bu texnik-iqtisodiy mezonlar ishlatalidi.

Bunday mezonlardan asosiyları: 1) konstruksiyalarga qo'yilgan talablarga (texnik, ekspluatatsiya va b.) muvofiqligi; 2) hozirgi zamon talablariga ko'ra ishlab chiqarish metodlari bo'yicha industrlashtirishga monandligi, yig'malik darajasi, transport bilan olib yurishga mosligi; 3) konstruksiylar narxi (absolut va qurilish narxi); 4) binoning tashkil etuvchi konstruksiylarni tayyorlashga va o'rnatishga sarf bo'ladigan mehnat (odam = soat, odam = kun, mashina = smena); elementlarni o'rnatish, ya'ni yig'ish, montaj qilish yoriqlarni to'ldirish va boshqa

ishlarga sarflanadigan mehnat; 6) biror buyum yoki konstruksiyaning o'lcham birligiga sarf bo'lgan qurilish materiallari (bitta to'sin yoki 1m³ to'sin uchun sarf bo'lgan armatura). Yuqorida sanab o'tilgan texnik-iqtisodiy mezonlar qiymatlari har doim absolut yoki nisbiy sonlarda ko'rsatilishi kerak. Shunga asosan bino konstruksiyalari va konstruktiv yechimlarini baholash ularning ko'rsatkichlari bir birlik yoki 100% qilib olinadi. Binolarni loyihalashdan oldin binoning konkret klassi yoki ekspluatatsiya sharoitlarini hisobga olib, qaysi konstruktiv yechim hamma talablarga javob berishi aniqlanadi, so'ngra ular texnik-iqtisodiy solishtirilib, ularni ichidan ratsional bo'lgan yechim tanlab olinadi.

1.7. Loyihalash jarayoni va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar

Loyiha tashkilotlari loyiha tuzishni topshiradigan – buyurtmachi tashkilotdan topshiriq olib, bino loyihalarini tayyorlaydi. Loyiha ikki bosqichda bajariladi: 1) topshiriq loyihasi; 2) ish chizmasi. Ayrim hollarda texnik loyiha ham chiziladi. Topshiriq loyihasiga (bunda eskiz ko'rinishda chiziladi) quyidagi materiallar kiradi.

- sxema tarzida ko'rsatilgan bino qavatlari;
- binoning sxema tarzida ko'rsatilgan kesimi;
- binoning old tomondan ko'rinishi (fasadi);
- uchastka bosh rejası (genplani);
- tushuntirish xati.

Ish chizmasi tarkibiga har bir qavati rejaları, kesimi, tashqi ko'rinishi, poydevor chizmalari, hamma murakkab tugun chizmalari, qavatlaaro yopmalar rejaları, ichki va tashqi pardozlar, zavodlarda tayyorlangan detallar opetsifikatsiyasi va tushuntirish xati kiradi. Topshiriq loyihasi buyurtmachi topshirig'iga ko'ra tuziladi va unda yuqorida aytilganlardan tashqari quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar ham keltiriladi: turar-joy maydoni (Pj); ish maydoni (Pr); yordamchi maydon (Pa); binoning foydali maydoni (Pp=Pj+Pv); bino qurilish maydoni (Pz); qurilish hajmi (0). Asosiy ko'rsatkichlarga quyidagilar ham kiradi:

Asosiy ko'rsatkichlarga quyidagilar kiradi:

$$a) K_1 = \frac{Y_{am}}{F_m} \quad \% \text{ (Turar-joy binolarida)}$$

M – maydon

$$b) K_2 = \frac{H}{Y_{am}} = \frac{H}{Im} \quad Y_{am} – yashash maydoni$$

Fm – foydalanish maydoni

Im – ishchi maydon

H – hajmi

Bu yerda K_1 – bir xonali kvarzialalar uchun 0,54–0,56; ikki xonali uchun 0,58 – 0,6; uch xonali uchun esa 0,62 – 0,64 ga teng bo‘lishi kerak.

K_2 – bino hajmidan foydalanish ko‘rsatkichi.

Shunday qilib, ish chizmasi qurilayotgan binoning asosiy hujjatlaridan biri hisoblanib, injener - texnik xodimlarning asosiy dasturi bo‘lib xizmat qiladi.

II BOB. Turar-joy binolari va ularning konstruksiyalari

2.1. Turar – joy binolarining asosiy elementlari va konstruktiv sxemalari

2.1.1. Binoning konstruktiv elementlari


Turar-joy binolarining yer ustki va yer ostki qismlari bo'lib, ular binoning asosiy konstruktiv elementlaridan, ya'ni poydevorlar, devorlar, qavatlaaro yopmalar, alohida tayanchlar, tom, deraza, eshiklar, zinalar hamda ichki to'siq (parda) devorlardan iborat bo'ladi (2.1-rasm). Birinchi qavatning poli sathidan pastda joylashgan konstruktiv elementlar-poydevor, yerto'la, texnik maqsadlarga mo'ljallangan yerto'la devorlari binoning yer ostki qismi hisoblanadi. Birinchi qavat poli sathidan balandda joylashgan konstruktiv elementlar binoning yer ustki qismini tashkil etadi.

Poydevorlar binoning yer ostki qismi bo'lib, ular bino og'irligini o'ziga qabul qilib, uni asosga uzatuvchi konstruksiyadir.

Devorlar o'z vazifasiga va joylashishiga ko'ra ichki va tashqi to'siq, ya'ni xonani tashqi muhit ta'siridan himoyalovchi yoki xonalarni bir-biridan ajratib turuvchi bo'lib, bir vaqtning o'zida ular yuk ko'taruvchilik vazifasini ham bajaradi.

Devorlar yuk ko'tarib turuvchi va yuk ko'tarmaydigan turlarga bo'linadi. Ko'taruvchi devorlar yuqorida joylashgan konstruksiyalar, jihozlar, mebellar va shu kabilardan tushadigan og'irlikni ko'tarib turadi. Ham ichki ham tashqi devorlar ko'taruvchi bo'lishi mumkin. Binolarni kichik-kichik xonalarga ajratuvchi to'siq (parda) devorlar yuk ko'tarmaydigan hisoblanadi. Bunday devorlar poydevorlarga yoki poydevor to'siniga qo'yilgan, o'zini ko'tarib turuvchi va ustunlarga ilingan osma devorlar tarzida ham bo'lishi mumkin.

Ilingen devorlar har bir qavat balandligida gorizontal joylashgan elementlarga tayangan bo'ladi.

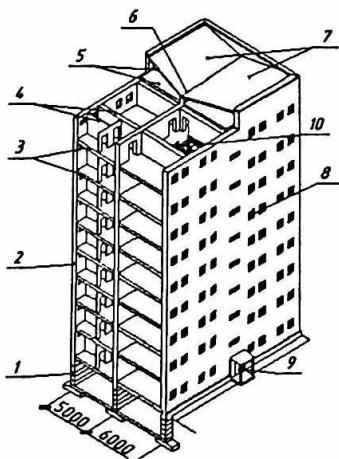

2.1-rasm. Turar-joy binolarining konstruktiv elementlari:

- 1 – poydevor;
- 2 – devor;
- 3 – ora yopma;
- 4 – pardal devor;
- 5 – chordoq;
- 6 – tarnov;
- 7 – tom;
- 8 – deraza;
- 9 – eshik;
- 10 – zinapoya.

Alohidə tayanchlarning (ko'taruvchi vertikal elementlar – ustun, tırgovich, sinch) vazifası qavatlararo yopmalardan tushadigan yuklarni poydevorga uzatishdan iborat. Qavatlararo yopmalar binoning ichki bo'shlig'ini qavatlarga bo'ladi va ustunlarga maxsus mahkalangan rigel progon deb ataluvchi to'sinlar ustiga yotqiziladi, ayrim hollarda esa to'g'ridan-to'g'ri ustunga mahkamlanadi. Qavatlararo yopmalar doimiy va vaqtinchalik yuklarni ko'tarish bilan birga devorlarni o'zaro bog'laydi va ularning ustivorligini ta'minlaydi va butun binoning fazoviy bikirligini oshiradi. Ora yopmalar binoda joylashgan o'rniqa qarab qavatlaaro yopmalar (binolarni qavatlarga ajratadi), podval usti ora yopmasi (birinchi qavatni podvaldan ajratib turadi) va chordoq ora yopmasiga (tepa qavatni chordoqdan ajratadi) bo'linadi. Tomlar bino va uning konstruksiyalarini atmosfera yog'in-sochin ta'siridan saqlovchi konstruktiv elementdir. Ular tom yopish uchun ishlataligil material va uni ko'tarib turuvchi konstruksiyalardan iborat bo'ladi. Tomlar konstruktiv tuzilish jihatidan chordoqli va chordoqsiz tomlarga bo'linadi.

Chordoq binoning tepe qavati bilan tom yopmasi orasida joylashgan bo'liq qismidan iborat. Chordoqsiz tomda binoning tepe qavati yopmasi bilan tomi birlashgan bo'ladi. Tomlar nishabli va tevis bo'lishi mumkin. Tekis tomlardan dam olish maydoni sisatida va boshqa maqsadlarda foydalanimish mumkin.

Zinalar (qavatlararo) bino qavatlarini o'zaro bog'laydi va odamlarni binodan evakuatsiya qilish yo'li vazifasini ham o'taydi. Zinalar joylashgan maydonga zinaxona deb ataladi. Zinalar ikki konstruktiv element-zinaning ikki sahni va ular orasidagi qiya joylashgan marshdan iborat bo'ladi. Zina marshida harakat xivfsizligini ta'minlash uchun marsh chekkasiga zina panjarasi o'rnatiladi.

Derazalar xonalarga yorug'lik, quyosh nuri tushishi hamda xonalarni shamollatish uchun xizmat qiladi. Ular deraza o'rni, deraza kesakisi va deraza tavaqalaridan iborat bo'ladi.

Eshiklar xonalarni bir-biri bilan bog'laydi, shuningdek binoga kirish va undan chiqish yo'li hisoblanadi. Ular devordagi yoki parda devordagi eshik o'rni, eshik qutisi (kesakisi) va tavaqasidan iborat bo'ladi. Turar-joy binolarida bulardan tashqari boshqa konstruktiv elementlar, ya'ni daxliz, ayvon, eshik usti soyaboni va boshqalar ham bo'lishi mumkin.

Ekspluatatsiya va sanitariya-gigiyena shartlarini ta'minlash uchun binolar, sanitariya-texnika va injenerlik qurilmalari bilan jihozlanadi. Bularga isitish qurilmalari, issiq va sovuq suv ta'minoti, ventilatsiya, kanalizatsiya, axlatni chiqarish, gazlashtirish, energiya bilan ta'minlash, telefonlashtirish va boshqalar kirdi. Binolarning tipiga, aossiy parametrlariga, qurilish rayonlariga ko'tra u yoki bu konstruktiv elementni o'rnatishga sarf bo'ladiyan mablag'lar miqdori ham o'zgarib turadi.

**90-tipovoy seriyali turar-joy panelli bino konstruksiyalari va ko'zda
tutilgan ishlarining loyiha bo'yicha yaxlitlashtirilgan smeta narxi
ko'rsatkichlari**

2.1-jadval

№	Konstruktiv elementlar	Smetsa narxi salmog'i % bino loyihasi bo'yicha	
		5 qavatli bino uchun	9 qavatli bino uchun
	Umumiy smetsa bahosi Shulardan:	100	100
1	Yer osti qismi	11,5	7,5
2	Yer ustki qismi:	77,5	77,6
	Tashqi devorlar, deraza, ayvon eshiklari, ayvon (loja) va balkonlar	23,2	22,6
	Ichki devorlar	11,7	13,3
	Qavatlararo yopma va pollar	17,6	18,5
	To'siq devorlar va eshiklar	8	7,7
	Tom	8,1	4,8
	Zina va lift shaxtasi	6,1	8,3
3	Santexnika ishlari	7,9	7,2
4	Elektr yoritgichlar, jihozlar va liftlar	3	7,6

Binolarni loyihalashda ularning konstruktiv elementlarini to'g'ri tanlash binoning hajmiy lanlashtirish yechimlari sifatiga ta'sir etib qolmay, balki umumiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga ham ta'sir etadi.


2.1.2. Binoning konstruktiv yechimlari

Binoni ko'tarib turuvchi konstruksiyalari, ya'ni poydevori, devorlari, alohida tayanchlari, qavatlararo yopmalari fazoda bir-biri bilan bog'lanib, bino negizini tashkil etadi.

Bino negizi ko'tarib turuvchi elementlarining fazoda qanday joylashtirilganligiga qarab, binolarni quyidagi konstruktiv tiplarga (2.2-rasm) ajratish mumkin:

- karkassiz (sinchsiz) binolar o'zaro bog'langan tashqi devorlar va qavatlararo yopmalardan iborat bo'lgan bikr va mustahkam qutidan iborat.

Binoning tashqi va ichki devorlari ora yopmalar hamda tom og'irligini qabul qiladi. Turar-joylar, maktablar va boshqa jamoat binolari qurilishida ana shu konstruktiv tip keng tarqalgan.

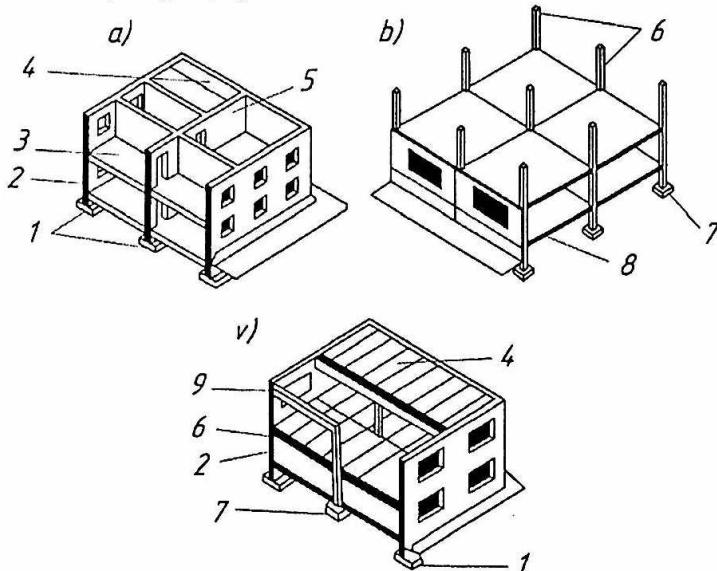

2.2-rasm. Binolarning konstruktiv turlari:

- a) – karkassiz bino;
- b) – karkasli bino;
- v) – nimkarkas;
- 1 – lentsimon poydevor;
- 2 – ko'tarib turuvchi tashqi devor;
- 3 – qavatlararo ora yopma;
- 4 – ora yopma paneli;
- 5 – ko'tarib turuvchi ichki devor;
- 6 - karkas ustunlari;
- 7 – ustunli poydevor;
- 8 – o'zini-o'zi ko'tarib turuvchi tashqi devor.

- karkasli (sinchli) binolarda ustunlar sistemasi gorizontal to'sinlar bilan birgalimkda bino skletini tashkil qiladi. Binoning karkasi binoga ta'sir qiladian barcha kuch va og'irliliklarni qabul qiladi. Karkasli bino konstruksiyalari vazifasiga ko'ra bir-biridan farq qolib, ko'tarib turuvchi va himoyalovchi guruxlarga bo'linadi. Bu holda tashqi devorlar faqat himoyalovchi funksiyasini bajarib, ular o'z-o'zini ko'taruvchi yoki ilib qo'yilgan bo'lishi mumkin;

- agar ichki bo'ylama yoki ko'ndalang devorlar o'rniغا ustunlar sistemasi o'rnashtirilib, ularga tayangan gorizontal to'sinlarga qavatlararo yopmalar joylashtirilgan bo'lsa, bunday binolar yarim karkasli bino deb ataladi. Bu tipdagi binolarda ichki karkas bilan birgalikda tashqi devorlar ham ora yopma va tomdan tushadigan yukni qabul qiladi. Karkaslar ishslash xarakteriga ko'ra ramali, bog'lanishli (kashakli) va ramali-bog'lanishli bo'ladi (2.3-rasm). Ramali karkasda ustun va to'sin o'zaro bikr (yaxlit) tugnli bog'lanib, vertikal va gorizontal ta'sir etuvchi hamma yuklarni o'ziga qabul qiluvchi ko'ndalang va bo'ylama rama hosil qiladi.

Bog'lanishli karkaslarda ustun va to'sin orasidagi tugunlar bikr bo'lmaganligi (payvandli sharnirli birikmalar) uchun gorizontal ta'sir etuvchi kuchlarni qabul qiluvchi qo'shimcha bog'lanishlar o'rnatish talab etiladi. Bunday bog'lanishlar vazifasini ko'pincha diafragmani tashkil qiluvchi hamda gorizontal kuchni bikr vertikal diafragmaga (zinaxona devori, temir beton ichki parda devor, lift shaxtasi va boshqalarga) uzatuvchi qavatlararo yopmalar bajaradi.

Keyingi paytlarda qurilish amaliyotida kombinatsiya qilingan, ya'ni ramali bog'lanishli karkaslar ko'proq uchramoqda. Bunda bir yo'nalishda bog'lanishlar o'rnatilsa, ikkinchi yo'nalishda ramalar o'rnatiladi.


Shuni aytish kerakki, yirik panelli baland jamoat va turar-joy binolari qurilishida konstruktiv sxemasi karkasli imoratlar qurish usulini qo'llash ko'proq foydalidir. Bundan tashqari, turar-joy binorlari qurilishida zavodlarda tayyorlangan yirik xajmiy elementlar, ya'ni qutি-bloklar keng ko'lamda qo'llanilmoqda.

2.1.3. Binoning konstruktiv sxemalari


Har bir binoning bir necha konstruktiv sxemasi bo'ladi. Bu sxemalar ko'tarib turuvchi elementlarning joylashishi va o'zaro bog'lanishi bilan bir-biridan farq qiladi.

Karkassiz binolarning konstruktiv sxemalari quyidagi turlarga bo'linadi:

Ko'tarib turuvchi devorlari bo'yamasiga joylashgan binolar (6-rasm). Bunday devorlar og'ir va mustahkam materiallardan qurilib, issiqlik o'tkazmaydigan bo'lishi kerak (g'ishtli yoki blokli uylar). Bunday binolarning ko'ndalang yo'nalishdagi ustivorligi maxsus ravishda o'rnatilgan, qavatlararo yopmadan yuk tushmaydigan ko'ndalang devorlar orqali ta'minlanadi. (bunday devorlar zina kataklari atrofini o'rashda va tashqi devor ustivolrligi ta'minlanishi kerak bo'lgan joylarda ishlataladi).

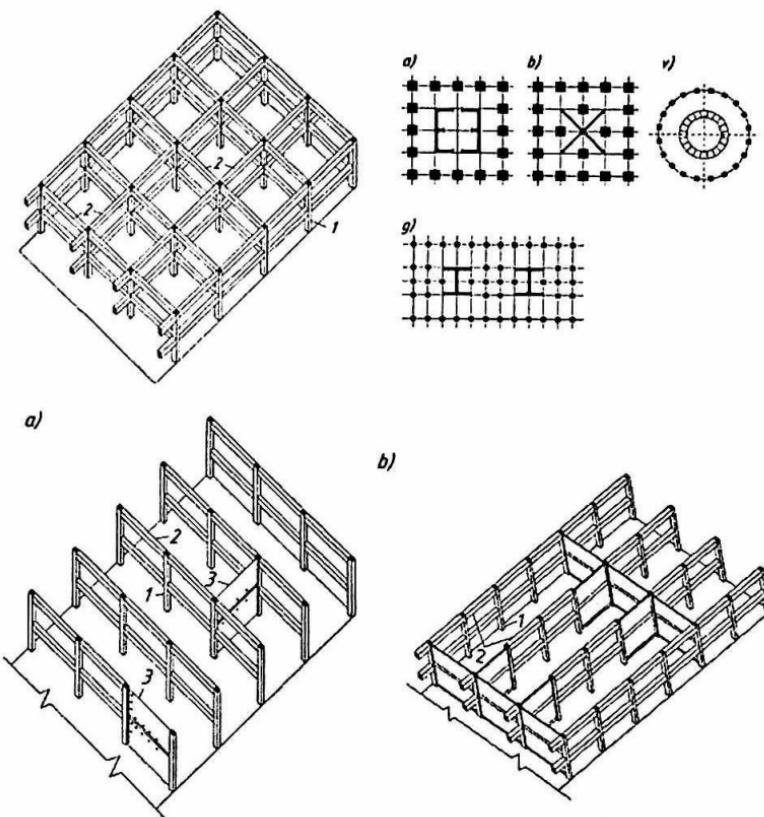

2.3-rasm. Ramali (a) bog'lanishli (b, v, g, d) va rama-bog'lanishli (ye, j) karkasli bino sxemalari:
 b – qutisimon bog'lanishli;
 v – x simon bog'lanishli;
 g – doirasimon bog'lanishli;
 d – qo'shtavrsimon bog'lanishli;
 ye – tekis bog'lanishli;
 j – fazoviy bog'lanishli
 1 – ustunlar;
 2 – to'sinlar;
 3 – bog'lanish yassi elementi.

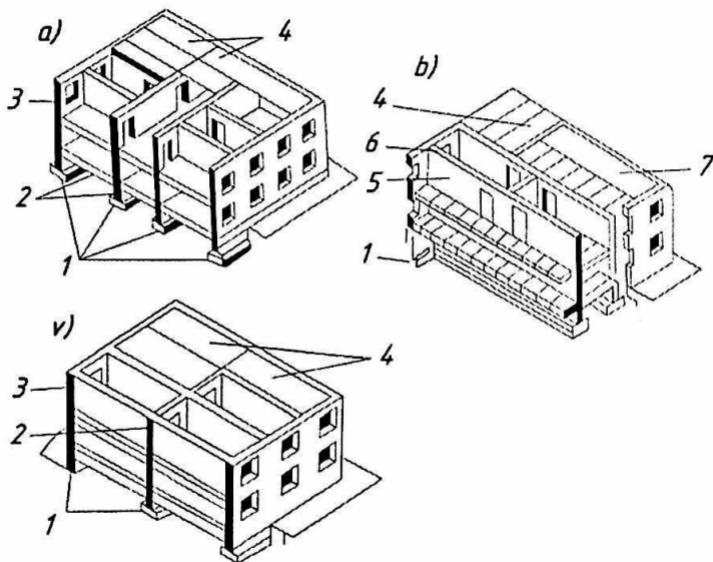


2.4-rasm. Karkassiz binolarning konstruktiv sxemalari:

- a – bo'ylama devorlari ko'tarib turuvchi;
- b – ko'ndalang devorlari ko'tarib turuvchi;
- v – bo'ylama va ko'ndalang devorlari ko'taruvchi;
- 1 – poydevorlar;
- 2 – bo'ylama ichki devorlar;
- 3 – bo'ylama tashqi devor;
- 4 – qavatlararo ora yopma panellari;
- 5 – ko'tarib turuvchi ichki devor;
- 6 – yuqoridaq yuk tushmaydigan devor;
- 7 – binoning yuqori tomonidagi ko'tarib turuvchi devor.

- ko'tarib turuvchi devorlari ko'ndalang joylashgan binolarda (2.4-rasm, b) sistema bikrligi ko'proq ta'minlangan bo'lsada, bunda ichki ko'taruvchi devorlarning umumiy uzunligi katta bo'ladi. Shunga qaramay, bunday yechimlar ko'p hollarda maqbul hisoblanadi, chunki bunda tashqi bo'ylama devorlar faqat issiq o'tkazmaslik vazifasini bajarib, ularni mos yengil materiallardan tayyorlasa ham bo'ladi;

- aralash sxemada (2.4-rasm, v) tashqi bo'ylama va ichki ko'ndalang devorlarga qavatlararo yopmalar tayangan bo'ladi.

Karkasli binolarning konstruktiv sxemalari bir-biridan quyidagi belgilari jihatidan farq qiladi (2.5-rasm).

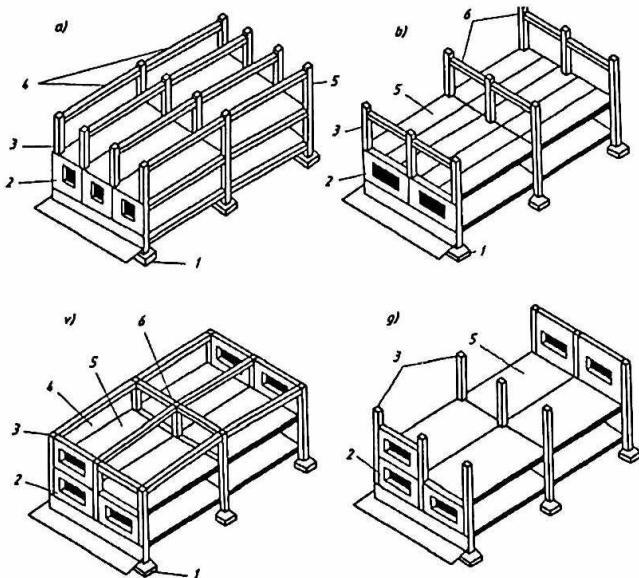

2.5-rasm. Karkasli binolarning konstruktiv sxemalari:

- a – to'sinlar ko'ndalang joylashgan;
- b – to'sinlar bo'ylama joylashgan;
- v – to'sinlar bir-birini kesib o'tadigan qilib joylashtirilgan;
- g – to'sinlarsiz variant;
- 1 – ustunli poydevor;
- 2 – o'zini-o'zi ko'tarib turuvchi tashqi devor;
- 3 – ustunlar;
- 4 – ko'nadalang yotqizilgan to'sinlar;
- 5 – qavatlararo ora yopma panellari;
- 6 – bo'ylama yotqizilgan to'sinlar.

- to'sinlar ko'ndalanggiga joylashgan;
- to'sinlar bo'yamasiga joylashgan;
- to'sinlar bir-birini kesib o'tgan xolda joylashtirilgan;
- to'sinlarsiz variant (ora yopma plitalarini ustunlarga tayanadi).

Yarim karkasli (to'sinlar va ora yopma plitalarining og'irligi tashqi devorlarga tushadigan) binolarning konstruktiv sxemasi 8-rasmida ko'rsatilgan.

2.1.4. Karkassiz va karkasli bino hamda uning elementlariga qo'yiladigan asosiy texnik talablar

Butun bino va uning kuch ta'sir etadigan ayrim elementlari quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

- mustahkamlik-bino va uning elementlarining tashqi kuch (yuk) ta'siriga yetarli darajada chidamli bo'lishi;
- turg'unlik – gorizontal yuk va kuchlar ta'siridan yemirilishiga qarshilik ko'rsata olishi;
- fazoviy bikrlik – bino va uning elementlariga muayyan kuch ta'sir etganda ham dastlabki shaklini saqlab qolishi.

Binoning turg'unligi va fazoviy bikrliги konstruktiv elementlarining o'zaro puxta biriktirilganligiga tugunlar birikmalarining mustahkamligiga va hokazolarga bog'liq.

Karkassiz binolarning fazoviy bikrliги quyidagilar:


- ko'ndalang ichki devorlar, shu jumladan, bo'ylama tashqi devorlarga bog'langan zina kataklari devorlari:
 - devorlarni o'zaro bog'lovchi hamda binoni balandligi bo'yicha qavatlarga ajratuvchi qavatlararo ora yopmalar orqali ta'minlanadi.

Karkassiz binolarning ichki devorlari va ora yopmalari binoning ichini vertikal va gorizontal nagruzkalarni qabul qila oladigan fazoviy o'zgarmas yacheikalarga ajratadi. Karkassiz bino yetarli darajada turg'un va fazoviy bikr bo'ladi.

Karkasli binolarning fazoviy bikrliги quyidagilar orqali ta'minlanadi:

- bir qavatli binolarning o'zgarmaydigan geometrik sistema hosil qiluvchi ko'ndalang ramalarining birgalikda ishlashi;
- ko'p qavatli binolarda o'zgarmas geometrik sistema hosil qiladigan o'zaro biriktirilgan ustunlar, to'sinlar va ora yopmalarning birgalikda ishlashi;
- karkas ustunlari orasiga vertikal kashaklar yoki bikrlik devorlari o'rnatish;
- zina kataklari va lift shaxtalari devorlarini karkas konstruksiyalariga biriktirish;
- qavatlararo ora yopmalarga (ustunlar orasiga) bikr plitalar o'rnatish;
- karkas elementlari orasidagi choc va tugunlarni bir-biriga mustahkam biriktirish.

Yarim karkasli binolarning fazoviy bikrligini ustunlarning ichki tomoni bilan devorlarga mahkam biriktirilgan qavatlararo ora yopmalar ta'minlaydi.

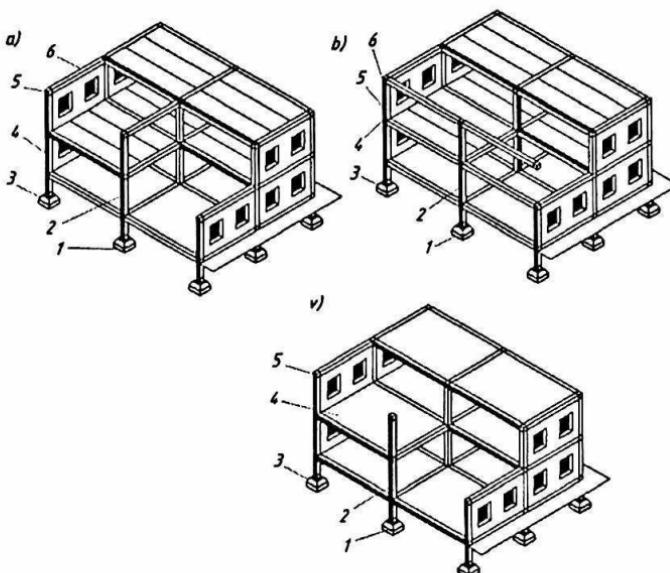

2.6-rasm. Yarim karkasli binoning konstruktiv sxemalari:

- a – to'sinlar bo'ylama yotqizilgan;
- b – to'sinlar ko'ndalang yotqizilgan;
- v – to'sinsiz variant;
- 1 – ustun poydevori;
- 2 – ustun;
- 3 – lenta simon poydevor;
- 4 – qavatlararo ora yopma paneli;
- 5 – ko'tarib turuvchi tashqi devor;
- 6 – to'sin.

2.2. Asos va poydevorlar

2.2.1. Asoslar to'g'risida tushuncha va ularga qo'yiladigan talablar

Yer qlbig'ining yuqori qatlamida joylashgan va qurilish maqsadlarida ishlataladigan geologik jinslar tuproq deb ataladi. Tuproqlar har xil kattalikdag'i zarralarning oraliqlarida bo'shliqlar hosil qilgan to'plamidir. Bu zarralar tuproq skletini tashkil etadi. Poydevor ostida joylashgan, bino og'irligini o'ziga qabul qiluvchi tuproq massasasi asos deb ataladi. Asoslar ikki xil: tabiiy va sun'iy bo'ladi.


Tabiiy asos deb qurilgan binoning og'irligini o'zining tabiiy holatida ko'tarib tura olishi mumkin bo'lgan poydevor osti tuprog'iga aytildi.

Sun'iy asos deb bino og'irligini o'zining tabiiy holatida ko'tara olmayigan va shu sababli sun'iy ravishda qotirilgan va zichlashtirilgan tuproqqa aytildi.

Poydevordan asosga uzatiladigan kuchlar tuproqda zo'riqish holatini yuzaga keltirib, uning deformatsiyalanishga olib keladi. 2.7-rasmida tuproq hajmi zo'riqishning taxminiy shakli keltirilgan.

2.7-rasm. Poydevor osti asos tuprog'ida yuzaga keladigan zo'riqish zonasasi:

v – poydevor eni;
R – binodan asosga poydevor orqali tushayotgan yuk.

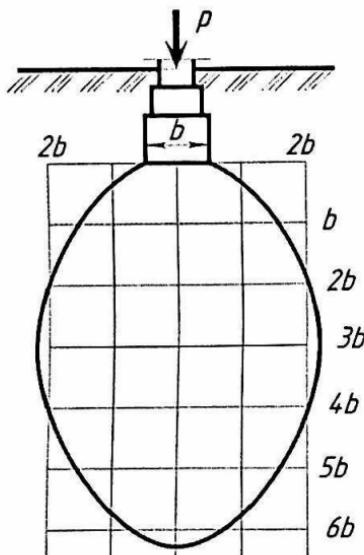

Zo'riqish zonasining chuqurligi va eni poydevor kengligidan katta bo'lib, ma'lum chuqurlikkacha ortib boradi, so'ngra asta-sekin kamaya boradi. Chuqurligi 6 b ga yetganda tuproq amalda zo'riqishlarsiz bo'ladi. Bunda ta'sir etuvchi og'irlilik kuchlari tuproq mustahkam bo'lmasganda asosni deformatsiyalab, binoning cho'kishiga olib keladi.

Yuqoridagi keltirilgan salbiy hodisalar bo'lmasligi uchun asosni tashkil qiluvchi tuproqlar quyidagi talablarga javob berish kerak: ma'lum miqdorda yuk ko'taruvchan, yuk ta'siridan kam va bir tekisda siqiladigan bo'lishi kerak, g'ovaklardagi namlik muzlaganida tuproq shishmaydigan va hajmi kengaymaydigan bo'lishi lozim (shunday talablarga ko'ra poydevor o'rnatish chuqurligi qurilish rayonining muzlash chuqurligiga muvofiq belgilanadi).

Asosning mustahkamligini kamaytiruvchi va loyihalashda ko'zda tutilmagan cho'kishlar sodir bo'lmasligi uchun tuproqqa yer osti suvlaringin ta'sirini cho'kish va surilish extimolini nazarda tutish kerak. Poydevor qurishdan oldin tuproqni shibbalab, bir tekis cho'kishi ta'minlanadi, aks holda keyin tuproq cho'kishi tusfayli bino devorlarida zo'riqish hosil bo'lib, yoriqlar paydo bo'ladi va butun yoki uning ayrim qismini avariya holatiga keltiradi.

Yer osti suvlari tuproqlarning strukturasiga, fizik holatiga va mexanik xususiyatlariiga katta ta'sir qilib, asosning yuk ko'taruvchanlik xususiyatini kamaytiradi. Agar tuproq tarkibida suvda oson eriydigan moddalar (gipo) bo'lsa, uning erishi natijasida asosda g'ovaklar hosil bo'lib, uning yuk ko'taruvchanligi pasayib ketadi. Bunday hol bo'lmasligi uchun yer osti suvlari sathini pasaytiradigan usullarni qo'llash kerak bo'ladi.

Yer osti suvlari tezligi tuproqning mayda zarralarini yuvib ketadigan darajada bo'lgan joylarda bino atrofini shunt to'siqlar bilan o'raladi yoki asosga ma'lum chuqurlikda drenaj trubalari o'rnatiladi.

Asoslar tuproq tarkibiga, strukturasiga va joylashish xarakteriga ko‘ra har xil bo‘ladi. Toshloq asos bir butun massa ko‘rinishida (granitlar, kvarsitlar, qum toshlar va b.) yoki qatlam ko‘rinishida joylashgan bo‘ladi. Ular suvgan bardoshli, siqilmaydigan, darz va g‘ovaklari bo‘lsada mustahkam va ishonchli asos hisoblanadi.

Yirik bo‘lakli asos 2 mm dan katta bo‘lgan bo‘laklar (50% dan ko‘p) o‘zaro bog‘lanmagan qoya jinslaridan (chaqiq tosh, shag‘al, mayda tosh, yirik qum va boshqalar) iborat bo‘ladi. Agar uning ostida mustahkam zinch qatlam joylashgan bo‘lsa u yaxshi asos hisoblanadi.

Qumli asoslar maydaligi 0,1 dan 2 m gacha bo‘lgan qum zarralaridan iborat bo‘ladi. Zarralarning mayda-yirikligiga ko‘ra qumlar: shag‘alli, yirik, o‘rtacha yiriklikdagi, mayda va changsimon bo‘lishi mumkin. Qumlar qancha yirik va toza bo‘lsa bunday asoslar qatlami shuncha katta miqdordagi yukni ko‘tarib turishi mumkin. Loy tuproqlar, ya‘ni birikkan tuproqlar asosan o‘lchamlari 0,005mm dan kichik, tangasimon ko‘rinishdagi zarralardan tashqi topgan bo‘ladi. Bunday tuproqlar ingichka kapillarlari mayjudligi va zarralari katta solishtirma yuzaga tegib turishi bilan qumlardan farq qiladi. Ko‘p hollarda g‘ovaklar suv bilan to‘yingan bo‘lgani uchun muzlagandan so‘ng tuproqning hajmi ortishi, ya‘ni ko‘pchishi mumkin. Loy tuproqli asoslarning yuk ko‘tarish qobiliyati tuproqning namlik darajasiga bog‘liq. Quruq tuproq nisbatan katta miqdordagi yukni ko‘tarib turishi mumkin.

Loy tuproq quyidagi turlarga bo‘linadi:

- oddiy tuproqlar (tarkibida tuproq zarrachalari 30% dan ortiq);
- sog‘ tuproq (tarkibida tuproq zarrachalari 10-30%);
- qumloq tuproqlar tarkibida tuproq zarrachalari 3-10%.

Sariq tuproq (lyoso) loy tuproqlarning turlaridan biri bo‘lib, katta miqdordagi changsimon zarralardan iborat bo‘ladi. U vertikal joylashgan naycha ko‘rinishidagi g‘ovaklardan (makrog‘ovak) tashkil topgan. Bu tuproqlar quruq holatda ancha mustahkam bo‘ladi, ozgina namlanganda esa tashqi yuk ta’siridan katta miqdorda cho‘kish deformatsiyasi ro‘y berishi mumkin. Bunday tuproqlar cho‘kuvchan tuproqlar qatoriga kiritilib, ularda qurilayotgan bino asosini namlanishdan himoya qilish tadbirlarini ko‘rish talab etiladi.

Organik aralashmali tuproqlar (o‘simlikli tuproq, balchiq, torf, botqoqlik, torfi) tarkibiga ko‘ra har xil bo‘lib, uvalanib ketadigan (bo‘sh), g‘ovak, siqiluvchanligi katta bo‘ladi. Tabiiy holatda binoning asosi bo‘lishiga yaramaydi.

To‘kilgan tuproqlar chiqurliklarni, hovuzlarni, chiqindi tashlanadigan handaklarni sun‘iy yo‘l bilan to‘ldirishdan hosil bo‘ladi. Bunday tuproqlarni bir tekis siqilmaganligi uchun ko‘p xollarda tabiiy asos sifatida ishlatalib bo‘lmaydi.

Yerning siljuvchan loyli qatlami mayda qum bilan balchiqdan tashkil topadi. Ular ham tabiiy holda bino uchun asos bo‘la olmaydi.

Binoning fazoviy bikrligi va turg‘unligini ko‘p xollarda asoslar ta’minlaydi. Qurilish normalarida asoslar uchun ruxsat etilgan cho‘kish qiymatlari binoning turiga bog‘liq bo‘lib, 80 mm dan 150 mm gacha qilib belgilanadi.

Agar bino qurilishi mo‘ljallangan yer uchastkasi asosga qo‘yilgan talablarga javob bermasa (shu yerda bino qurilishi shart bo‘lsa), u xolda sun‘iy asos

qo'llaniladi. Bunda tuproqni qotirish yoki sifatsiz tuproqni sog' tuproq bilan aralashtirish yo'li bilan mustaxkamligi oshiriladi.

Tuproqni qotirishning quyidagi usullari bor:

1) shibablash (zichlash) – mexanik usulda – pnevmatik usul bilan yoki maxsus katoklar yordamida amalga oshiriladi. Tuproqni vibratsiya (titratish) yo'li bilan ham shibbalash mumkin. Bu yo'l bilan shibbalash ancha samarali bo'lib, tuproq tez zichlashadi;

2) Silikatlash – bu usul qumli, changsimon qumli va sariq tuproqlari asoslarni qotirishda qo'llaniladi. Bunda tuproqqa galma-gal suyuqlantirilgan shisha va kalsiy xlor, changsimon qumlarni qotirishda esa suyuqlantirilgan shishaning fosfat kislotasi bilan aralashmasi bilan, sariq (lyoss) tuproqni qotirishda esa suyuqlantirilgan shishaning o'zi shimdirlilib qotiriladi.

3) Cementlash-maxsus naylar yordamida tuproq qatlamiga suyultirilgan cement xamiri (qorishmasi) yoki cement suti, shimdirliladi va ular tuproq g'ovaklarida qotishi natijasida toshsimon strukturaga aylanadi. Cementlash usuli shag'alsimon, yirik va o'rtacha yiriklikdagi qumli asoslarni qotirishda qo'llaniladi;

4) Termik yo'l bilan kuydirish orqali qotirishda yonuvchi moddalar oldindan tayyorlangan quduqlarga yuqori bosim ostida yuboriladi. Bu usul sariq (lyoss) tuproqlarni qotirishda qo'llaniladi.

Agar yuqorida keltirilgan usullarni qo'llash qiyin bo'lsa, u xolda tuproq toza, ma'lum mustaxkamlikka ega bo'lgan boshqa tuproqlar bilan almashtiriladi. Almashtirilgan tuproq "yostiq" deb ataladi. Asosga uncha katta bo'Imagan yuk (kuch) ta'sir etadigan bo'lsa yirik va o'rta yiriklikdagi qumli yostiq qo'llaniladi, bunda uning qalinligi (bosimi) pastdag'i kuchsiz tuproqning normativ qarshiliigidan katta bo'imasligi kerak.

2.2.2. Poydevorlar va ularning konsturktiv yechimlari

Poydevor binoning asosiy konsturktiv elementlaridan biri hisoblanib, u binoning yer ustki qismidan tushayotgan og'irlilikni asosga uzatib turadi. Binolar podvalli bo'lsa, poydevorlar podval xonalarini o'rab turuvchi konstruksiya vazifasini ham o'taydi.

Poydevorlar har xil tashqi kuch va muhit ostida bo'ladi. Bu ta'sirlardan asosiyлари: butun binoning og'irligi, tuproq ko'tarilishi va muzlashidan hosil bo'ladigan ta'sir kuchlari, seysmiq ta'sirlar, tovush ta'siridan binoning titrashi, o'zgaruvchan temperatura, namlik, ximiyaviy moddalar ta'siri, bakteriyalar, zamburg'lar, hashorotlar ta'siri va h.

Bunday ta'sirlarga bardosh berishi uchun poydevorlar mustahkam, turg'un, uzoq vaqtga chidamli, yer osti suvlari, kimyoviy va biologik moddalar ta'sir etmaydigan bo'lishi lozim. Poydevorlarni qurishda yog'och, xarsang tosh, xarsangtosh beton, beton va temirbeton kabi materiallardan foydalaniлади.

Konstruktiv tuzilishi jixatidan bino qurilishida turli xil (2.8-rasm): lentasimon tutash tasma polosa ko'rinishidagi, uzlusiz va uzlukli, aloxida turuvchi (ustunli poydevor va ustun ostiga qo'yiluvchi ayrim tayanchlar xolidagi), qoziqoyoqli va yaxlit (tekis yoki qovurg'ali) poydevorlar qo'llaniladi.

Poydevorni tepa yuzasi, ya'ni devor joylashadigan tomoni poydevor cheti (obrez), ostki asosga tegib turuvchi tekisligi esa poydevor tagi deb ataladi.


Qurilish maydoni rejyalangan satxdan poydevor tagigacha bo'lgan masofa poydevorning yer ostki chuqurligi deb ataladi. Bu chuqurlikning qancha bo'lishini belgilashda uning asos qavati chuqurligiga mos kelishini va tuproqning muzlash chuqurligini hisobga olish kerak.

Agar asos nam, mayda zarrali tuproqdan (mayda yoki changsimon qum, tuproq, sog' tuproq) iborat bo'lsa, unda poydevor, tagi tuproqning muzlash chuqurligi satxidan yuqorida bo'lmasligi kerak.

Isitiladigan bino ichki devorlari poydevorining yer ostki chuqurligi tuproqni chuqurligiga bog'liq bo'lmasdan, u yer satxidan yoki podval poli satxidan 0,5 m chuqurlikda olinadi. Poydevorlar tashqi kuch ta'siriga chidamliligi jixatdan bikr (ularning materiali faqat siqilishga chidab, egilishga chidamaydi) yoki egiluvchan (asosan egilishga chidaydi) bo'lishi mumkin.

Bikr poydevorlarda tabiiy xarsang tosh, xarsang tosh beton, beton ishlatiladi. Egiluvchan poydevorlarda asosan temir-beton ishlatiladi.


Lentasimon poydevorlar balandligi 12 qavatgacha bo'lган karkassiz sxemali turar-joy binolarida keng ko'lamda qo'llaniladi. Lentasimon poydevorlar ko'rinishi va profiliqa ko'ra ko'pgina xollarda to'g'ri burchak shaklida bo'ladi (2.9-rasm). Kengligi poydevor materialiga bog'liq bo'lib, devorning kengligidan ikki tomonga 50-150 mm gacha chiqariladi. Poydevor plani va kesimidagi ko'rinishi, hamda o'chamlari shunday tanlanishi kerakki, bunda bosim kuchi asosga bir tekisda taqsimlanadigan bo'lishi kerak. Poydevorlarning ko'rinishi va o'chamlari uning materialiga, binoga tushayotgan yuk miqdoriga, tuproq sifatiga, yer osti suvlari, tuproqning muzlash chuqurligi va iqlim sharoitiga bog'liq bo'ladi.

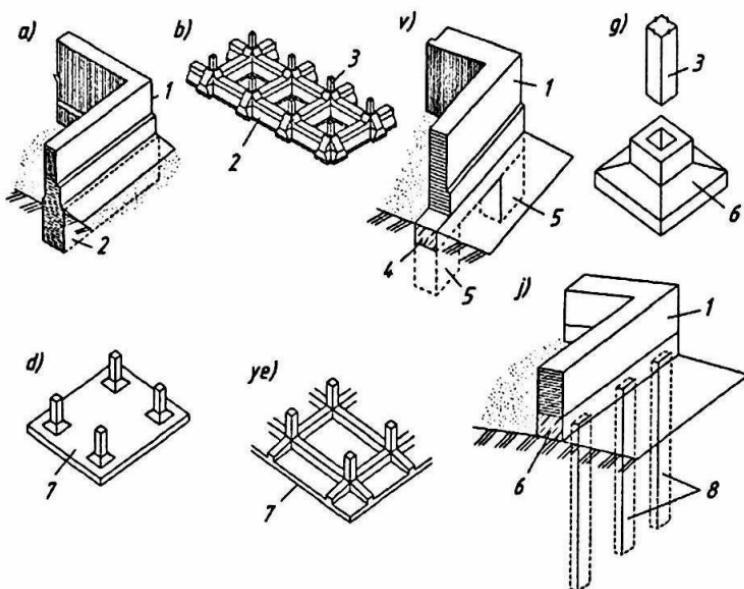

2.8-rasm. Poydevorlarning konstruktiv sxemalari:

- a – ko'taruvchi devor ostiga quriladigan yaxlit lentasimon;
- b – ustunlar ostiga quriladigan lentasimon poydevor;
- v – devor ostiga o'rnatiladigan aloxida turuvchi poydevor;
- g – ustun ostiga o'rnatiladigan aloxida turuvchi poydevor;
- d – qovurg'asiz yaxlit poydevor;
- ye – qovurg'ali yaxlit poydevor;
- j – qoziq oyoqli poydevor.

Poydevorning yuk ko'tarish qobiliyatini oshirish va binodan tushayotgan kuch bosimini tuproqqa tekis o'tkazish maqsadida poydevor tag qismi kengaytirilib, trapetsiya shakliga keltiriladi. Trapetsiya yon tomonining og'ish burchagi asosda bino og'irligidan hosil bo'ladigan bosimning tarqalish burchagiga to'g'ri keladi. Xarsang tosh va xarsang tosh-beton poydevorlar uchun bu burchak 27 dan 33° gacha, beton poydevorlarda esa 450ga teng. Ammo bu ko'rinishdagi poydevorni o'rnatish ancha murakkab bo'lgani uchun amaliyotda poydevor tagi kengligi xisobiy kenglik bo'yicha olinib, to'g'ri burchakli ko'rinishda yoki pog'onali qilib quriladi. Pog'onalar eni 20-25sm gacha, balandligi esa 40-50 sm dan kam bo'lmasligi kerak.

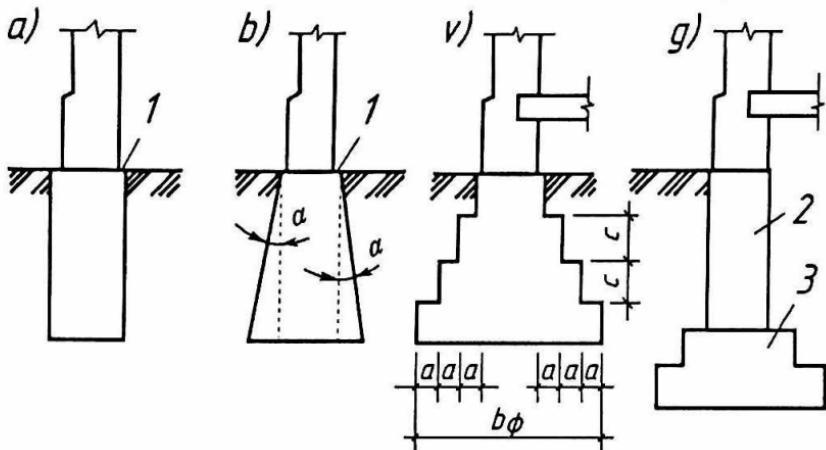

2.9-rasm. Lentasimon poydevorlarning ko'rinishi va tuzilishi:

- 1 – poydevor cheti;
- 2 – poydevor devori;
- 3 – poydevor yostig'i.

Lentasimon devorlar yig'ma va quyma xolida bo'lishi mumkin. Quyma poydevorlarni xarsang toshdan, xarsang tosh-betondan va temir-betondan tayyorlash mumkin.

Xarsang tosh poydevorlarning kengligi kamida 0,5-0,6m, pog'onalarini balandligi 0,5m, eni 0,15m dan 0,25m gacha qilib olinadi va uni terishda murakkab qorishma (sement-qum) ishlataladi.

Xarsang tosh-beton poydevorlar klassi V 7,5 dan kam bo'limgan beton yordamida quyilib, unga betonni tejash maqsadida, o'chamlari poydevor enidan uch baravar kichik bo'lgan xarsang toshlar 50% gacha qo'shib yuboriladi.

Xarsang tosh va xarsang tosh-beton poydevorlar qurish ko'p mehnat talab qilish sababli iqtisodiy jihatdan nomaqbul, u tosh material ko'p bo'lgan joylardagina qo'llaniladi.

Iqtisodiy hamda mehnat sarfi jixatidan ancha qulay bo'lgan lentasimon yig'ma beton va temir-beton poydevorlar zavodlarda tayyorlangan poydevor elementlaridan teriladi va ularni har qanday obi-havo sharoitida ham o'rnatish mumkin. Lentasimon yig'ma poydevorlar poydevor yostiq blokdan (qalnligi 300 va 400 mm, eni 1000 dan 2800 mm gacha, uzunligi 1180 mm dan 2390 mm gacha) hamda poydevor devori blokidan (eni 300, 400, 500 va 600 mm, balandligi 580 va uzunligi 780 va 2380 mm) iborat bo'ladi. Poydevor yostiq bloklar qumli asoslarda to'g'ridan-to'g'ri asosga, boshqa hollarda esa shibbalab oldindan mustaxkamlangan (qalnligi 100-150 mm qilib to'kilgan shag'al-qum) asosga

o'rnatiladi. Poydevor bloklari "0-6-12" kabi markalanib, bu yerda 6 soni poydevor eni, 12 esa poydevor uzunligini (dm da) ifodalaydi. Podval devori bloklari yaxlit (SB) va ichki kovakli (PB) qilib ishlab chiqariladi. Kovakli bloklar beton materialini 40% gacha tejash imkonini beradi va ichki devorlarda ishlatiladi. Ularni asos tuprog'i suvgaga yaqin bo'lmaganda tashqi devor poydevorida ham ishlatlsa bo'ladi. Bunday bloklar tejamliligi sababli hozirgi vaqtida tobora ko'proq ishlatilmogda. Poydevorlarda beton materialini tejash va poydevor yostiq bloki mustaxkamligidan to'liq foydalanish maqsadida bloklar bir-biridan 0,3-0,5 m masofada joylashtirilib, uzlukli poydevorlar hosil qilinadi. Bunda yostiqlar orasidagi bo'shliq qum-shag'al bilan to'diriladi. Bunday poydevorlar quruq va mustaxkam yerdarda, kam qavatli bino ostiga ishlatiladi. Yirik panelli binolarda yig'ma poydevorlar trapetsiyasimon yostiq blok va ichki hamda tashqi sokol panellaridan iborat bo'ladi. Loyihalanayotgan bino podvali isitilishi yoki isitilmasligiga ko'ra tashqi sokol paneli issiqlik saqlaydigan (bir va uch qavatlari) hamda issiqlik o'tkazadigan panellardan iborat bo'lishi mumkin. Ichki sokol panellarida ko'p xollarda podval xonalardan bir-biriga o'tishi uchun eshik o'rni va injenerlik inshootlari o'tkazish uchun qoldirilgan tuyuklar bo'lishi mumkin (2.10-rasm).


Yirik panelli va xajmiy blokli binolar qurilishida poydevorlarning yangi konstruktiv yechimlaridan ham foydalilanildi. Bunda gorizontal holda asosga o'rnatilgan katta o'chamli element, ya'ni qalinligi 300 mm va uzunligi 3,5 m bo'lgan temir-beton plita ustiga qalinligi 240 mm, katta teshiklari bo'lgan roskossiz (og'ma tirgovichsiz) ferma shaklidagi, balandligi podval balandligiga teng bo'lgan panel qo'yilib, ular poydevorlar yordamida tutashtiriladi (2.11-rasm).

Ma'lum qiyalikka ega bo'lgan joylarda poydevorlar devori binoning uzunasi bo'ylab pog'onali qilib olinadi, bunda pog'ona balandligi 0,5 m gacha, pog'ona eni esa kamida 1,0 m bo'lishi kerak.

Binoning yonma-yon turgan va masalan, har xil balandlikka ega bo'lgan ikki qismining bir-biriga ta'sir etmasin uchun quyma lentasimon poydevor qo'yishda ajratuvchi tirqish qoldirilib, u yerga tol bilan o'ralgan yog'och taxta qo'yib ketiladi. Agar yig'ma poydevor ishlatilsa, u xolda bino poydevoridagi yoriq poydevor bloki vertikal chokini bir chiziqdagi bo'lishi orqali ta'minlanadi.

Alohibda turuvchi poydevorlar asos tuprog'i yetarlicha mustaxkam bo'lgan joylarda, kam qavatli binolar qurilishida, ko'p qavatli karkasli binolarda (poydevor-chuqurligi 4-5 m bo'lgan binolarda) hamda podvalsiz binolarda lentasimon poydevor ishlatilishi iqtisodiy jihatdan nomaqbul bo'lganda ishlatiladi.

Alohibda turuvchi ustunli poydevorlar oralig'idagi masoфа 2,5-3,0 m atrofida, tuprog'i pishiq bo'lgan asoslarda esa 6,0 m gacha bo'lishi mumkin (2.12-rasm). Aloxiда turuvchi ustunli poydevor ustiga poydevor to'sini qo'yiladi. Uning ostiga esa 0,5-0,6 m qalinlikda qum to'shaladi (tuproq muzlashi natijasida ko'pchish ta'sirini kamaytirish maqsadida). Poydevor to'siniga terilgan g'ishtin devor o'zini-o'zi ko'tarib turuvchi devor hisoblanadi.

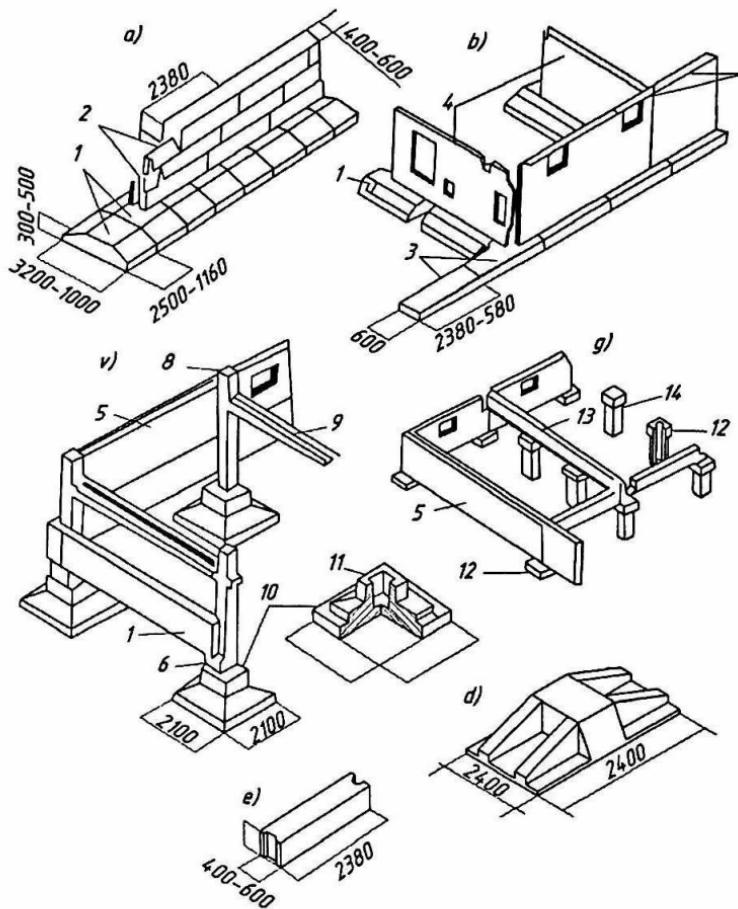


2.10-rasm. Bino yer osti qismlarining konstruksiyalari:

- a – g'ishlin va yirik blokli binolar uchun;
- b – yirik panelli binolar uchun;
- c – karkas panelli binolar uchun;
- d – qoziq oyoq poydevorli binolari uchun;
- e – qovurg'ali poydevor plitasi;
- e – poydevor bloklari (kovaklarning bir tomoni berk).

Aloxida turuvchi ustunli poydevor konstruksiyalari zavodlarda tayyorlangan trapetsiyasimon temir-beton yostiq (plita hamda stakan tipidagi ustun osti


poydevor bloki) dan iborat bo'ladi yoki uni g'ishtdan, xarsang tosh-betondan ham terish mumkin.

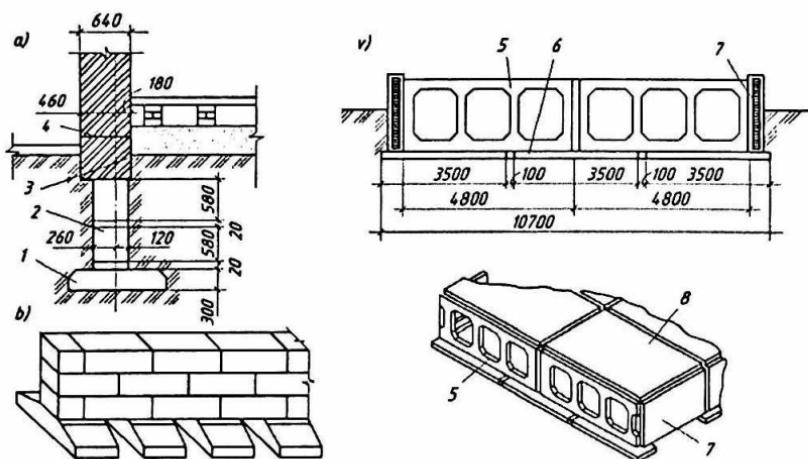

2.11-rasm. Yengillashtirilgan lertasimon yig'ma poydevorlarning konstruktiv yechimlari:

- a – ensiz poydevor;
- b – uzlukli poydevor plitasi;
- v – tirkovichsiz (raskossiz) temir-beton fermalar;
- 1 – poydevorming yostiq plitasi;
- 2 – poydevor devori bloki;
- 3 – va 4 – suvdan izolatsiya qatlami;
- 5 – ferma panel;
- 6 – poydevor plitasi;
- 7 – sokol paneli;
- 8 – ora yopma plitasi.

Yaxlit poydevorlar asos tuprog'i bo'sh, bino og'irligidan tushayotgan bosim normada ko'rsatilganidan katta bo'lgan hollarda quriladi (2.13-rasm). Bunday beton yoki temir-beton poydevorlar binoning ostki yuzasiga teng qilib olinadi va unga tashayotgan yuk asos yuzasi bo'yicha baravar taqsimlanishi hamda uni bikrligini oshirish maqsadida poydevor plitasida bir-birini kesib o'tgan qovurg'alar chiqariladi. Qovurg'alar pastga yoki yuqoriga qaratilgan bo'lishi mumkin. Qovurg'alar tutashgan joyga karkas ustuni tayanadi. Yaxlit poydevorlar chuqur joylashgan paytda ularning bikrligini ta'minlash maqsadida qovurg'alar orasi va podval yopmasi oralig'i qutisimon qilib loyihalanadi. Bunda hajmiy poydevor qutilaridan garaj sifatida foydalanish mumkin.

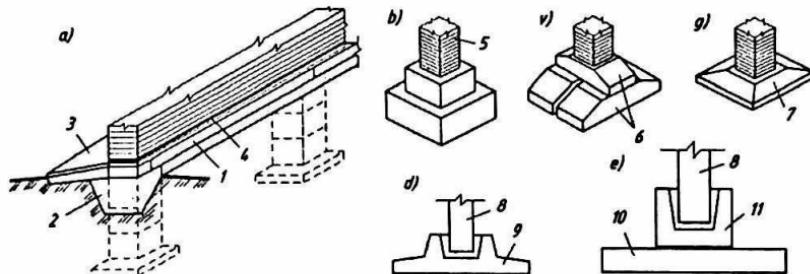

2.12-rasm. Ustinsimon poydevorlar:

a – o'zini-o'zi ko'taruvchi g'ishtin devorlar ostiga qo'yilgan alohida turuvchi poydevorlar;

b – g'isht ustun ostiga o'rnatilgan xarsang tosh-beton yoki oddiy beton pog'onali poydevor;

v, g – g'isht ustun ostiga qo'yilgan yig'ma poydevor;

1 – temir beton poydevor to'sini;

2 – yotqizilgan qum;

3 – yomg'ir tushib ketadigan qismi;

4 – suvdan isolatsiya;

5 – g'isht ustun;

6 – yostiq blok;

7 – temir-beton plita;

8 – temir beton ustun;

9 – ustun tushadigan chuqurcha "stakan";

10 – plita;

11 – "stakan" bloki.



TAQI Axberot resurs markazi

Nº 54921

2.13 – rasm.

Yaxlit poydevorlarning ko‘rinishi.
 a – qovurg‘ali yaxlit poydevor;
 b – yaxlit poydevor konstruksiyalari;
 v – yaxlit tekis poydevor;
 1 – ustun;
 2 – poydevor ostki qismi;
 3 – temir-beton plita;
 4 – betondan tayyorlangan asos.

Qoziqoyoq poydevorlar asos tuprog‘i bo‘sh va sifiluvchan yerlarda, poydevor qurish ham texnik, xam iqtisodiy jihatdan muvofiq bo‘lmagan paytda ishlataladi (2.14-rasm). Qoziqoyoq poydevorlarning asosiy elementlari zaminga qoqib kiritiladigan qoziq, yig‘ma kallaklar va rostverk lo‘sinidan iborat bo‘ladi. Qoziqlar temir-beton, beton, yog‘och va po‘lat kabi materiallardan tayyorlanadi. Ularni yerga bolg‘alar yordamida qoqib yoki burab kiritiladi, oldindan burug‘langan quduqlarga beton quyish yordamida ham xosil qilinadi.

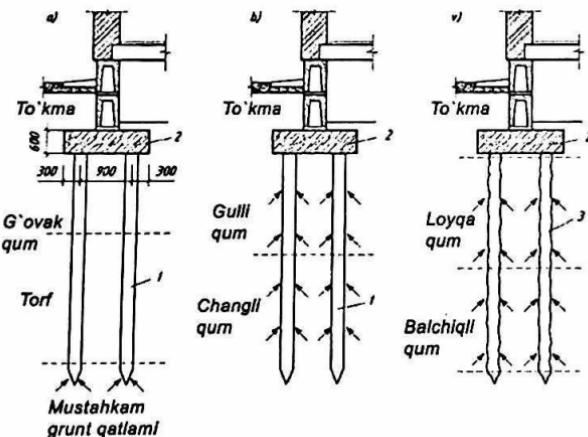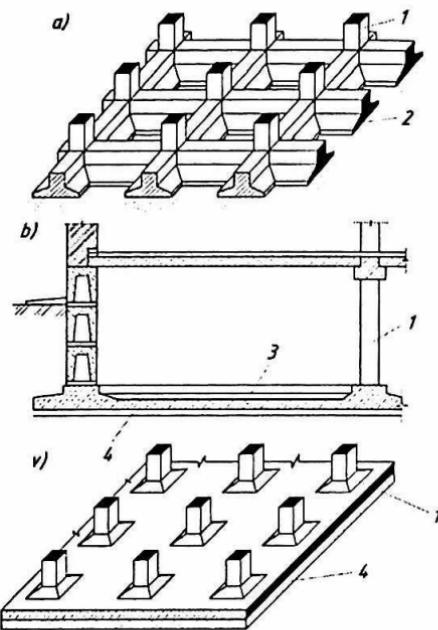

2.14-rasm. Qoziqoyoq poydevorlar:

- a - “ustin” qoziq;
- b - “osma” qoziq;
- v – quyib tayyorlangan qoziq;

- I – qoziq;
- 2 – quyma yoki yig'ma rostverk;
- I – sochiluvchan tuproq;
- II – balchiqli sog' tuproq;
- III – sog' tuproqli qum;
- IV – suvga serob qatlam;
- V – loyqa sog' tuproq.

Qoziqlarni qoqishda maxsus kopyorlar ($to^{\prime}qmoq$)dan, titratib bosib kiritadigan mashinalardan foydalilanadi. Qoziqlar $to^{\prime}g^{\prime}ri$ burchakli (250x300 mm), kvadrat (250x250 mm), (400x400 mm) yoki doira (400-700 mm) shaklida, uzunligi esa 3-6 m gacha bo'lishi mumkin.

Qoqiladigan qoziqlar temir-betondan, metalldan, yog'ochdan yasaladi. Saqich yoki qoramoy surtilgan yog'och qoziqni namlik va temperatura kam o'zgaradigan sharoitda ishlatalish mumkin.

Quyib tayyorlanadigan qoziqlar oldindan burg'ilangan quduqlarga beton quyib yoki temir-beton ustun o'rnatilib, atrofiga sement-qum qorishmasi $to^{\prime}ldirilib$ tayyorlanadi. Bunda quduqlarning ostki qismini portlatish orqali kengaytirish ham mumkin.

Binodan tushayotgan vertikal yukni tuproqqa uzatish usuliga ko'ra qoziqlar "ustun" qoziq va "osma" qoziq turlariga bo'linadi. Ish jarayonida qoziqlar yumshoq tuproq qatlamidan o'tib, qattiq tuproqqa tayanib turgan bo'lsa, bunday qoziq "ustun" qoziq, agar qoziq qattiq tuproq qatlamiga yetmasdan, binodan tushayotgan vertikal yukni qoziq sirti bilan tuproqning ishqalanish kuchi orqali ko'tarib turgan bo'lsa, bunday qoziq "osma qoziq" deb ataladi.

Binoning konstruktiv sxemasi va qoziqning ko'tarish qobiliyatiga ko'ra qoziqlarni bir qator va bir necha qator qilib joylashtirish mumkin.

Temir-beton va metall qoziqlarning yuqori qismini bir-biri bilan quyma yoki yig'ma temir-beton rostverkalar yordamida tutashtiriladi. Yog'och qoziqlar rostverkalari yog'ochdan bo'ladi.

Qoziqoyoq poydevor lentasimon poydevorlardan narxiga ko'ra 32-34%, beton xarajatiga ko'ra 40%, tuproq ishlariga ko'ra 80% tejamli hisoblanadi. Bunda binoning umumiy narxi 1-1,5% ga, mehnat sarfi 2% ga, beton sarfi esa 3-5% ga kamayadi. Ammo metall sarfi xar 1m² uchun 1-3 kg ga oshadi.

Yer qimirlashi mo'tadil bo'lgan rayonlarda uzunligi bo'yicha qismlarga ajratilgan binolar poydevorining chuqurligi bir xil satxda bo'lishi mumkin. Ko'taruvchi tosh devorlar poydevori iloji boricha lentasimon bo'lishi zarur. Agar qoziqoyoqli poydevor ishlatsa, u xolda "ustun" qoziqoyoq poydevor turi qo'llaniladi. Karkasli binolar ustunlari ostida yig'ma yoki quyma temir-beton poydevorlar ishlatalib, ular o'zaro poydevor to'sinlari bilan bog'langan bo'lishi kerak.

2.2.3. Binoning yer ostki qismini loyihalash

Turar-joy va jamoat binolarining yer ostki qismlari podvali, texnik yerto'lali va podvalsiz turlarga bo'linadi.

Binoning podval qismida har xil yordamchi xonalar bo'lib, ularda binoni normal ekspluatatsiya qilishga yordam beradigan uskunalar joylashadi.

Hozirgi paytda binolarni isitish sxemasi markazlashtirilganligi tufayli podvalli binolar soni kamayib bormoqda.

Injenerlik tarmoqlari va bino ichidagi aloqa kommunikatsiyalari texnik yerto'lalarga o'rnatilishi bilan.


Binoning podval devorlari odatda podvalsiz bino poydevori materiali bilan bir xil bo'ladi. Ular tuproqning gorizontal bosimiga yetarlicha bardosh beruvchan, podval isitiladigan binolarda esa issiqlikni saqlash xususiyatlari xam ega bo'lishi kerak. Podval xonalarni shamollatish va yoritish uchun yer satxidan pastda joylashgan deraza o'rnatiladi va o'z navbatida deraza oldida maxsus chuqur (priyamka) qoldiriladi.

Podval qavati xonalariga bino ichidan, ya'ni zina katagida joylashgan yoki bino tashqarisida joylashgan, aloxida chuqurga o'rnatilgan bir marshli zinalar orqali kirladi. Chuqurning tepe qismi yopmalar yordamida yoki yondosh qurilgan bino bilan o'ralib, yog'in-sochindan muxofaza qilinadi (2.15-rasm).

Poydevorlar yerto'la, podval devorlari va zaminga tegib turadigan boshqa konstruksiyalar asosdagisi namlik hisobiga zax tortadi. Bunday konstruksiyalarni kapillar namlikdan asrash uchun poydevorlarga gorizontal va vertikal gidroizolatsiya qatlamlari qo'yiladi. Ular yopishdiriladigan material (ruberoid, gidroizol, izol, shisha mato, shisha kigiz) qatlami va bo'yoq parda va suvoq (sement qorishma, asfalt va boshqa bitumli materiallar) bo'lishi mumkin (2.16-rasm).

Podvalsiz binolarda devorning poydevor bilan tutashgan qismiga gorizontal gidroizolatsiya sifatida qalinligi 20-30mm sement-qum qorishma (tarkibi 1:2) yoki ikki qavat ruberoid, gidroizol yoki nam o'tkazmaydigan boshqa material bitumli mastikada yotqiziladi. Bulardan tashqari, 25-30mm qalinlikda asfalt to'shama bilan ham devorni gidroizolatsiya qilish mumkin. Gorizontal gidroizolatsiya binoning birinchi qavat poli betonining sathi bilan baravar va bino atrofiga ishlangan otmostka sathidan 15-20 sm balandda joylashadi. Ichki poydevorlarda gorizontal gidroizolatsiya poydevorning tepe yuzasiga joylashtiriladi.

Podvalli binolarda gorizontal va vertikal gidroizolatsiyadan foydalaniadi. Gorizontal gidroizolatsiya devor g'ishtlarini yoki mayda bloklarini terganda qatorlar orasiga rulonli materiallardan lenta tarzida bitumli mastika yordamida yotqiziladi. Gidroizolatsiyaning birinchi qatlami podval poli bilan bir tekislikda, ikkinchi qatlami esa birinchi qavat poli plitalari ostida joylashgan bo'ladi.

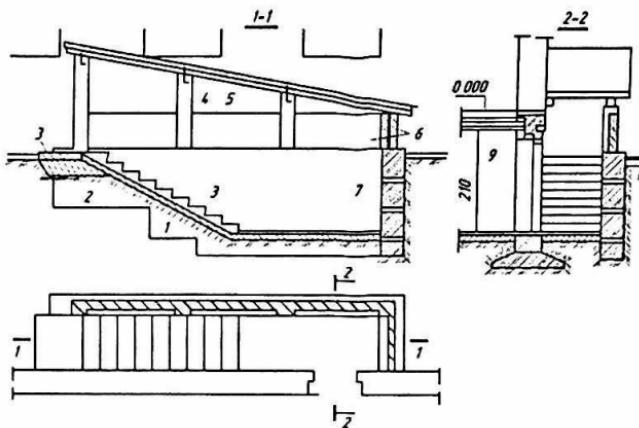


2.15-rasm. Podval qavati xonalariga kirish:

- 1 – beton qatlami;
- 2 – zichlashtirilgan qum yostiq;
- 3 – temir-beton plita;
- 4 – ustun;
- 5 – to'sin;
- 6 – o'rab turuvchi g'isht devor;
- 7 – tirovich devor;
- 8 – zina;
- 9 – podval usti ora yopmasi.


Vertikal gidroizolatsiya podval devorlarining sirtqi yopmasi va qavatlararo ora yopmasiga bo'linadi.

2.16-rasm. G'isht va bloklardan qurilgan devorlarni yer osti suvlarini ta'siridan ximoyalash:

- a – podvalsiz binolarning gidroizolatsiyasi;
- b – podvalli binolarning gidroizolatsiyasi;
- 1 – birinchi qavatdagagi xonaning poli;
- 2 – tashqi devor;
- 3 – rulon materialidan qilingan gidroizolatsiya qatlami;
- 4 – sement qatlami;
- 5 – otmostka;
- 6 – poydevor;
- 7 – bitum (saqich) qatlami;
- 8 – mayin sement qorishmasidan tayyorlangan vertikal gidroizolatsiya;
- 9 – podvalning beton poli;
- 10 – gorizontal hidroizolatsiya qatlami;
- 11 – podval usti ora yopmasi.

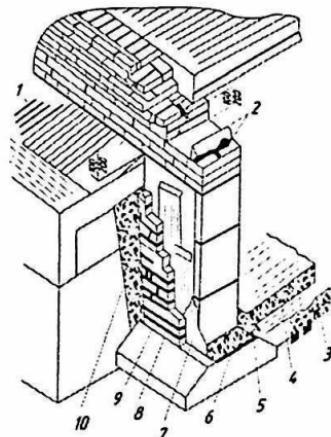

Gidroizolatsiya turlarini tanlash ko‘proq namligiga, yer osti suvlarining satxiga bog‘liq bo‘ladi. Quruq tuproqli yerda issiq bitumni poydevor yuzasiga ikki qayta surtish bilan chegaralanish mumkin. Nam tuproqli yerda esa podval devori sirti mayin cement qorishmasi yoki sement oxak qorishmasi bilan suvoq qilinib, ustidan issiq bitum ikki qayta surkab chiqiladi yoki ikki qavat rulon material yopishtiriladi. Yopishtirilgan gidroizolatsiya qatlami shikastlanmasligi uchun ular g‘ishtin devor bilan himoyalanadi (2.16-rasm).

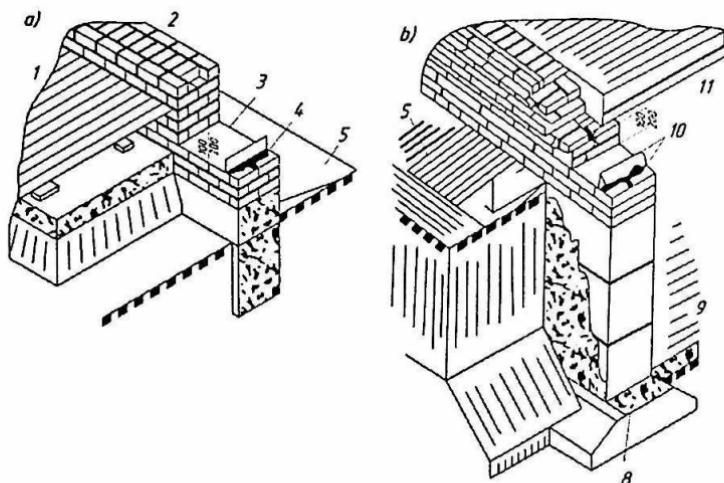


2.17 – rasm. Yer osti suvlarining satxi baland bo‘lgan joylardagi g‘ishtin binolarning gidroizolatsiyasi.

- 1 – otmostka;
- 2 – rulon materialdan qilingan gorizontal gidroizolatsiya qatlami;
- 3 – podval polidagi gorizontal gidroizolatsiya qatlami;
- 5 – rulon gidroizolatsiyaning burmasi (kompensator);
- 6 – bitum shimdirligilashtirilgan los tigilgan joy;
- 7 – poydevor sirtiga yopishtirilgan vertikal gidroizolatsiya;
- 8 – yopishtirilgan vertikal rulon gidroizolatsiya;
- 9 – himoya g‘ishtin devor;
- 10 – loy suvoq.

Imarat quriladigan joyda yer osti suvlari sathi podval poli satxidan baland bo‘lgan xollarda gorizontal va vertikal gidroizolatsiya ikki-to‘rt qavat chirimaydigan rulon-material (gidroizol, izol, shisha mato, shisha kigiz, ruberoid va boshqalar) yopishtirish orqali hosil qilinadi. Bunda gorizontal gidroizolatsiya qatlami podval poli tekisligida va devorlar sikoliga to‘shaladi. Vertikal gidroizolatsiya yer osti suvi satxidan 0,5m balandda joylashishi lozim. Buning

uchun gorizontal gidroizolatsiya to'shamasi podval poli betonli qatlami ustidan yotqiziladi. Uning bir uchi podval devori tagidan sirtga chiqarilib, sirtqi vertikal yuzada yer osti suvlari ko'tarilishi mumkin bo'lgan satxdan 0,5 metr yuqorida qoldiriladi. Agar yer osti suvlarning hidrostatik bosimi 0,8m dan ortiq bo'lsa, u xolda podval polining betonli qatlami ustidan hamda podval devori ostidan o'tgan yaxlit temir-beton plita o'rnatiladi (2.18-rasm).

Agar yer osti suvlari tarkibida agressiv moddalar ham bo'ladigan bo'lsa, u xolda poydevor betoni putssolan portlansement yoki shlakportlansement asosida tayyorlanadi.

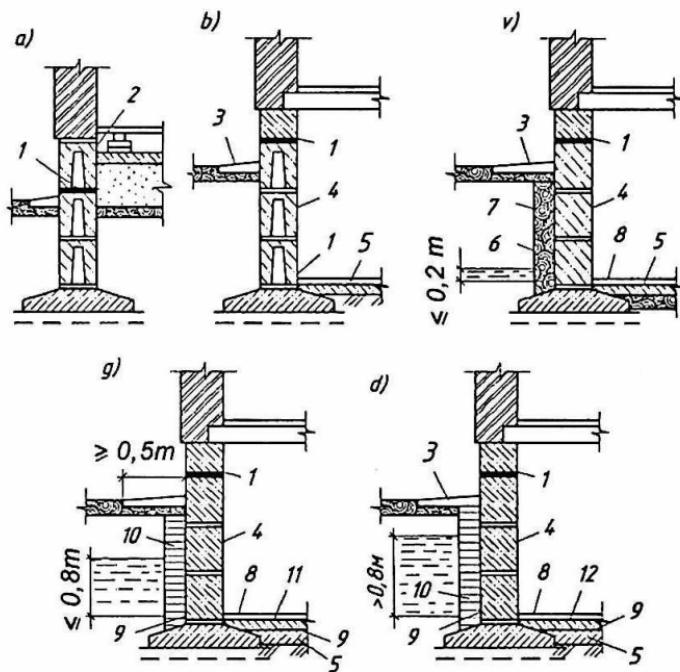

2.18-rasm. Binolarni yer osti suvlardan muxofaza qilish;

a, b – yer osti suvlari poydevor satxidan pastda joylashgan;

v, g, d – yer osti suvlari poydevor xam chiqqan;

1 – gorizontal gidroizolatsiya;

2 – vertikal gidroizolatsiya;

3 – otmostka;

4 – podval devori;

5 – polga yotqizilgan beton qatlami;

6 – issiq bitum surtilgan qatlami;

7 – toza yog'li tuproq;

8 – toza pol;

9 – vertikal gidroizolatsiya;

10 – himoya g'ishtin devor;

11 – beton;

12 – temir-beton plita.

Binoning yer ostidagi qismalarini yog'in-sochin ta'siridan himoyalash uchun tashqi devorlar atrofiga nishobi binodan chetga qaratilgan yo'lka-otmostka qilinadi. Otmostkalar suv o'tkazmaydigan materiallardan, ya'nii asfalt, asfalt – betondan yoki yig'ma temir-beton plitalardan to'shalishi mumkin. Ularning eni kamida 0,5m, nishabi 2-3% qilib olinadi.

2.3. Tashqi devorlar va ularning konstruktiv elementlari.

2.3.1. Devor turlari va ularning qo'yilgan asosiy talablar.

Devor binoning asosiy konstruktiv elementlaridan biri bo'lib, u tashqi muxit ta'siridan himoyalashdan tashqari ko'p xollarda o'ziga qo'yilgan qavatlararo yopma va tom og'irligini ko'tarish vazifasini ham bajaradi. Bining bu elementi turli-tuman tashqi kuchlar va tashqi muhit ta'siri ostida bo'ladi. Devorlar o'z xususiy og'irligini, tom va qavatlararo yopmalardan tushadigan doimiy va vaqtinchalik yuklarni, shamol kuchi ta'sirini, asosning notejis cho'kishidan xosil bo'lgan deformatsiyalarni, zilzila kuchlariva boshqalarni qabul qildi.

Devorlar tashqi tomondan quyosh radiatsiyasi, yog'in-sochin, o'zgaruvchan temperatura va havo namligi, shovqinlar, ichki tomondan esa issiqlik oqimi, suv bug'i, shovqin kabi ta'sirlari ostida bo'ladi. Shuning uchun xam bino loyixasini yaratishda devorlarning joyi, ularning konstruktiv sxemasi va turini tanlashga katta e'tibor beriladi. Bino devorlari vazifasiga ko'ra quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak, mustaxkam, turg'un, fazoviy biki bo'lishi, bino klassiga to'g'ri keluvchi olovbardoshlik darajasiga mos, xona ichida ma'lum temperatura va namlik rejimini ta'minlash, tovushdan yetarli darajada izolatsiya qilishi, o'rnatilishida texnologik va industriallikka ega, tejamli va arzon bo'lishi, uni qurishga mexnat kam sarflanadigan bo'lishi, arxitektura talablariga javob berishi lozim. Tashqi devorlarda odatda bino ichini tabiiy yoriqlik bilan ta'minlash uchun deraza o'rni, xonaga kirish va balkon hamda ayvonlarga chiqish uchun eshik o'rni qoldiriladi. Deraza va eshik o'rnatilgan devorlar ham o'z navbatida yuqoridagi talablarga javob berishi kerak.

Tashqi devorlar va ular bilan birlgilikda binoning boshqa elementlarini bino qurilayotgan joyning tabiiy-iqlim va geologik shart-sharoitlariga hamda xajmiy rejalashtirish yechimlarini xisobga olgan xolda vertikal deformatsiya choklari orqali qismalarga ajratiladi. Deformatsiya choklari: temperatura (choklari), cho'kish xamda zilzilaga qarshi choklari kabi turlarga bo'linadi.

Temperatura choklari devorlarda o'zgaruvchan temperatura ta'siridan xosil bo'ladigan yoriq va qiyshayishlarni oldini olish uchun qoldiriladi va ularning oraliqlari bino quriladigan joy iqlim-sharoiti va devor materialining fizik-mekanik xususiyatlariiga qarab g'ishtin binolarda 40m dan 100 m gacha, yirik panelli binolarda 75 m dan 150 m gacha olinadi. Bulardagi kichik masofa qattiq iqlim sharoitli yerlarga tegishli bo'ladi. Choklar tirkishi kamida 20 mm bo'lib, ular ikki

tomondan issiqlik izolatsiyasi yordamida bekitiladi. Bunda choklar poydevorni kesib o'tmaydi.

Cho'kish choklari bino balandligi har xil bo'lgan xollarda, hamda asos tuprog'i cho'kishi mumkin bo'lgan yerlarda qo'yiladi. Bunday choklar poydevorni xam kesib o'tishi bilan temperatura choklaridan farq qiladi.

Zilzilaga qarshi choklar bino rejalarini murakkab shaklga ega bo'lganda yoki binolar yonma-yon turgan qismlarining past-balndligi bir-biridan 5 m va undan ortiq farq qiladigan hollarda qoldiriladi. Zilzilaga qarshi choklar binoni butun balandligi bo'yicha ikki qismga ajratadi. Agar cho'kish choklari zilzilaga qarshi choklar bilan to'g'ri kelib qolsa, bu choklar bir-birining vazifasini bajarishi mumkin.

Devorlar tosh (tabiiy va sun'iy tosh devorlar), yog'och, tuproq va sintetik materiallardan qurilishi mumkin.

Ishlash xarakteriga ko'ra devorlar yuk ko'taruvchi, o'z og'irligini ko'taruvchi va osma devor bo'lishi mumkin. Yuk ko'taruvchi devorlar xonani tashqi muxit ta'siridan himoyalabgina qolmay, balki yuqorida joylashgan konstruksiysilar, jihozlar, mebellar va shu kabilardan tushadigan og'irlilikni ham ko'tarib turadi. O'z og'irligini ko'tarib turuvchi devor konstruktiv sxemasida esa tom yopmasidan tushgan vertikal yuklarni ustunlar qabul qiladi. Devorlar bu xolda xonani tashqi muxit ta'siridan himoya qiluvchi vazifasini bajaradi. Bunday devorlar shamol ta'siridan hosil bo'ladigan gorizontal ta'sir kuchlarni qabul qilib, karkas konstruksiyasiga, ya'ni to'sin va ustunga uzatib beradi. Bunday devorlar faqat o'zidan yuqorida joylashgan devor og'irligini ko'tarib turadi. Osma (karkas ustunlariga osilgan) devorlar xonani tashqi muxit ta'siridan himoyalovchi vazifasini bajaradi.


Devorlar konstruksiysi va terilishiga ko'ra quyidagilarga: mayda donali tosh elementlar (g'isht, sopol, blok, mayda blok)dan terilgan; yirik toshlar (yirik bloklar)dan terilgan; quyma va yig'ma devorbop panellardan yoki hajmiy bloklardan terilgan devorlarga bo'linadi.

Alovida toshlar oralarini qurilish qorishmalari bilan to'ldirib hosil qilingan devor toshdan terilgan devor deb ataladi.

Devorlarning normal ishlashi va yaxlitligini ta'minlash uchun toshlarni terishda choklarga ajratuvchi ma'lum qoidalarga rioya qilinadi (2.19-rasm). Devorlarni terishda vertikal choklar bir-biriga to'g'ri kelmasligi kerak. Vertikal choklarning bunday bekitib ketilishi bog'lanish deb ataladi.

2.19-rasm. G'ishtin devorlar terish usullari:

- a - ikki qatorli;
- b - olti qatorli;

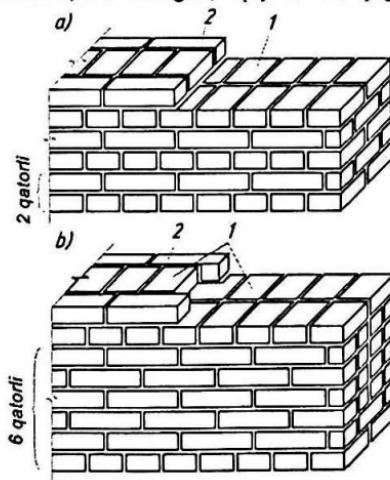

- 1 – ko'ndalang g'ishtlar;
- 2 – uzunasiga yoqizilgan g'ishtlar.

Ustunlar va devorning derazalar oralig'idagi qismini terishda choklarni bog'lashning ana shu sistemasi qo'llaniladi.


G'ishtin devorli binolarning zilzilaga chidamliligin oshirish uchun bir necha xil tadbirlar qo'llaniladi. Bunda binoning turg'unligi va fazoviy bikrliqi qavatlari yopma va tom yopmasi tekisligida devorlar ustidan bo'ylama va ko'ndalang o'rnatilgan zilzilaga qarshi quyma yoki yig'ma temir-beton armatura uzlusiz bo'lii kerak. Bu belbog'lar armaturalari o'z navbatida devorlar orasidan chiqarilgan temir-beton ustunchalarning po'lat armaturalari yordamida o'zarbo'lgan, fazoviy karkas hosil qiladi.

Bino devori konturi bo'yicha ilingan quyma temir beton ora yopma o'rnatilgan bo'lsa uning tekisligida zilzilaga qarshi belbog'lar qo'yilmasa xam bo'ladi.


Zilzilaga qarshi belbog' devorning butun eni barovarida o'rnatilib, balandligi kamida 150 mm bo'lishi kerak. Devor qalinligi 500 mm va undan katta bo'lsa, belbog' enini devor enidan 100-150 mm kichik olish mumkin.

O'z navbatida, har bir qavat uchun g'ishtin bino devorlarining balandligi, zilzila kuchi 7, 8 va 9 balli rayonlarda tegishlichcha 5, 4 va 3, 5 m dan oshmasligi kerak. Agar devorlar armaturalar yordamida yoki ularga temir-beton kiritilib kuchlantirilsa, qavat balandligini yuqorida keltirilgan zilzila kuchiga muvofiq 6,5 va 4,5 m ga yetkazish mumkin.

Suvalmaydigan devor sirtidagi g'ishtlar orasidagi vertikal va gorizontal choklarga maxsus moslamalar yordamida pardozi beriladi. Bu moslamalar choklarga bo'rtgan, botiq, tekis va ochiq choc shaklini beradi. Suvaladigan sirtlarda g'ishtlar orasidagi choklar 10-15 mm chuqurlikda bo'lib, bu suvoq bilan

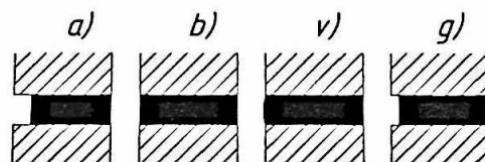

devorning yaxshi bog'lanishini ta'minlaydi (2.20-rasm).

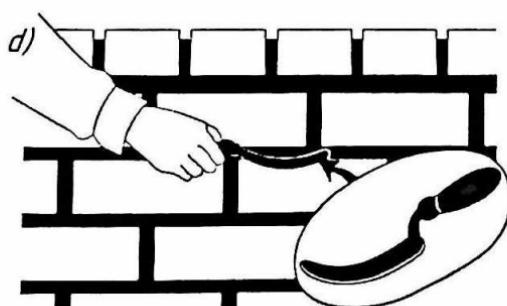

2.20-rasm. G'ishtin devorlardagi choklarni pardozlash:

- a – ochiq choc;
- b – tekis choc;
- v – bo'rtgan choc;
- g – botiq choc;
- d – gorizontal chocni pardozlash.

Yaxlit g'ishtlardan terilgan devorlarning asosiy kamchiligi hajmiy og'irligi va issiqqlik o'tkazuvchanligining kattaligidir. Shunga

asosan o'rta iqlimli mintaqalarda tashqi devorlar 2,5 g'isht qalinligida olinadi. Bu esa binoning og'irligi katta bo'lishiga va poydevorni qo'shimcha kattalashtirishga olib keladi. Bunday rayonlarda devor qalinligini va og'irligini kamaytiruvchi, issiqlik o'tkazuvchanligi kam bo'lgan ichki kovak g'ishtlarni (kovaklari ochiq yoki bir boshi ochiq) ishlatish maqsadga muvofiqdir. Shu maqsadda ichi g'ovak g'ishtlar bilan birgalikda zichligi 1400-1800 kgm³ bo'lgan yengil g'ishtlar ham ishlatiladi. Bunday g'ishtlar loyiga kuydirish jarayonida yonib ketadigan va o'rniда bo'shliq hosil qiladigan to'ldiruvchilar aralashtirib qoriladi. Choklar bog'lanishi og'irlik kuchining tekis taqsimlanishini va devorni tashkil etuvchi hamma toshlar birgalikda ishlashini ta'minlaydi. Tosh devorlarni tiklashda yirik blok va devorbop panellarni o'rnatishda oxak sementli, sement tuproqli yoki sementli qorishmalar ishlatiladi. Quyma devorlar yoki betonni maxsus qoliplarga quyib tayyorlanadi. Qoliplar devor ma'lum balandlikka yetgandan so'ng yuqoriga surib boriladi.

2.3.2. G'ishtin devorlar

G'isht assosiy devor materiallaridan biri hisoblanib, hozirgi turar-joy va jamoat binolarining 40 foizi g'ishtlardan tiklanadi. G'ishtli binolarga me'moriy va badiiy ko'rinish berishda katta imkoniyatlar bor. G'isht devorlar pishirilgan va silikat g'ishtlardan bунyod qilinadi. Standart g'isht o'lchami 250x120x65 mm qalinlashtirilgan g'isht o'lchami 250x120x88 mm ga teng bo'ladi. Bularidan tashqari markasi 75, 100, 125, 150, 200, 250 bo'lgan sopol g'ishtlar ham bo'lib, bunday g'ishtlar ichi kovak qilib tayyorlanadi, kovaklari ochiq yoki bir boshi ochiq bo'shliqlardan iborat bo'ladi (2.21-rasm). Devor g'ishtlari bo'yicha va ko'ndalang yotqizib terilishi mumkin. G'isht devor qalinligi 65, 120, 250, 380, 510, 640, 770 mm va undan katta bo'lishi ham mumkin. G'ishtlarning ma'lum tartibda terilishi bog'lash sistemasi deb ataladi:


2.21-rasm. Sopol g'isht:

- a – yaxlit;
b – e – ichi kovak; ikki boshi ochiq dumaloq kovakli
(b), kvadrat kovakli (v), to'g'ri burchak kovakli (g),
bir tomoni berk ikki kovakli (e) g'ishtlar.

G'ishtin devorlar tiklashda quyidagi bog'lash sistemalari (2.19-rasm) qo'llaniladi:

- bir qatorli (zanjirli) bog'lash sistemasi
- bunda ko'ndalang yotqizib terilgan g'isht qatori bilan uzunasiga yotqizib terilgan g'isht qatorlari navbatlashib keladi. Choklarni bog'lashning bu sistemasi, osonligi va devorning mustaxkamligi yetarlicha bo'lishi bilan ajralib turadi, biroq bunda mehnat unumdorligi past bo'ladi;


- ko'p (olti) qatorli bog'lash

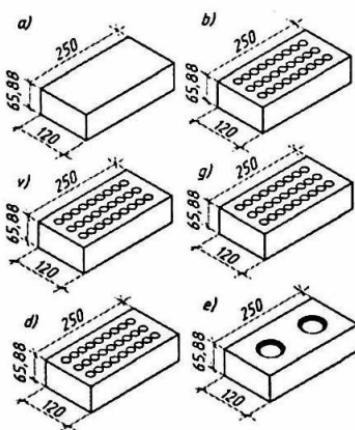

sistemasi - bunda besh qator uzunasiga yotqizilgan qator ko'ndalang yotqizilib terilgan bir qator bilan navbatlashadi. Bu sistema qo'llanilganda mehnat unumdoorigi bir qatorli sistemadagiga nisbatan ancha yuqori bo'llsada, ammo devorning mustaxkamligi 3-5 foiz pasayadi. balandligi 88 mm bo'lgan g'ishtlarni terishda to'rt qator uzunasiga yotqizilgan qator ko'ndalang bir qator bilan navbatlashadi.

- uch qatorli bog'lash sistemasida uzunasiga yotqizib terilgan uch qator g'ishtlar ko'ndalang terilgan bir qator bilan navbatlashadi. Bu holda uchta qo'shi qatorning vertikal choklari bir-biriga to'g'ri keladi. bino devori og'irligini kamaytirish va sopol g'ishtlarni tejash maqsadida g'ishtlarning ma'lum bir qismi issiqlik izolatsiyasi katta bo'lgan yengil materiallar bilan almashtiriladi. orasiga issiqlik o'tkazmaydigan material joylashgan yoki orasi bo'sh qoldirilgan devorlar yengillashtirilgan devor deb ataladi (2.22-rasm). Bunday devor qurishda mehnat kam sarf bo'ladi. Ana shunday devorlarning besh turi keng tarqalgan:

- diafragmali devor. Bunda g'ishtin devor uzunasiga joylashtirilgan ichki va sirtqi qatlami oralig'idagi har besh qatordan keyin gorizontal holda (diafragma) terilgan qator bilan bog'lanadi. devorlar orasidagi bo'shliqqa yengil beton, shlak yoki issiqlik o'tkazmaydigan boshqa material to'ldiriladi. Bunday devorlar uch qavatligicha bo'lgan binolarda ishlatiladi.

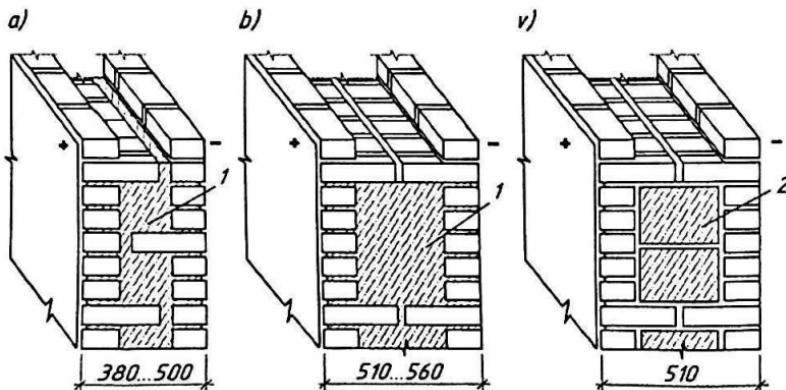

2.22-rasm. Yengillashtirilgan devor konstruksiyalari:

a-ankerli g'isht-beton devor; b - orasi bo'sh qoldirilgan yoki penoplast plitalar va boshqa materiallardan qo'yilgan devor; v - termovkladishli devor; 1 - issiqlik o'tkazmaydigan to'ldirich; 2 - issiqlik o'tkazmaydigan plitalar.

- quduqsimon devor. Bu vertikal diafragmalar vositasida tutashtirilgan ikki devordan iborat devorlar orasidagi quduqchalarga yengil beton, shlak yoki issiqlik o'tkazmaydigan boshqa material to'ldiriladi. quduqchalardagi shlak qatlami cho'kishining oldini olish uchun xar 5-6 qatordan keyin ma'lum bir

qalnlikda qorishma yotqiziladi, bunday devorlar bir-ikki qavatli binolarda ishlataladi;


- ankerli g'ishtin-beton devor oralig'i yengil beton bilan to'ldirilgan ikki qavat devordan iborat bo'ladi. ko'ndalang yotqizilgan g'ishtlarning devorning ichki tomoniga turtib chiqqan uchlari beton qatlami orqali tashqi qator bilan bog'lanadi. Bunday devorlar to'rt qavtgacha bo'lgan binolarda qo'llanadi;

- oralig'i bo'sh qoldirilgan yoki oralig'iga issiqlik o'tkazmaydigan material joylangan devor. Bunday devorlar g'ishtini terganda choklar ko'p qatorli sistemada bog'lanadi. Bunday devorlar besh qavatgacha bo'lgan binolarda qo'llaniladi;

- termovkladishli devor yarim g'ishtlardan bo'yamasiga terilgan va bir-biriga parallel ikki devordan iborat bo'lib, devorlar orasiga yengil yoki g'ovak beton bloklar to'ldiriladi. to'rt va undan kam qavatli bo'lgan binolarda ishlataladi.

2.3.3. Mayda blok va tabiiy toshdan terilgan devorlar

Devor materiali sifatida g'ishtlar bilan bir qatorda sopol va mayda yengil beton bloklar keng ko'lamda qo'llaniladi. Sopol blok toshlar mayin loydan quyiladi va ichi kovak (7; 15; 21 va 29 kovakli) bo'ladi. (2.24-rasm). ularning o'chamlari: oddisi 250x120x133 mm; yiriklashtirilgani - 250x250x133 mm; modulli - 288x138x138 mm bo'ladi.

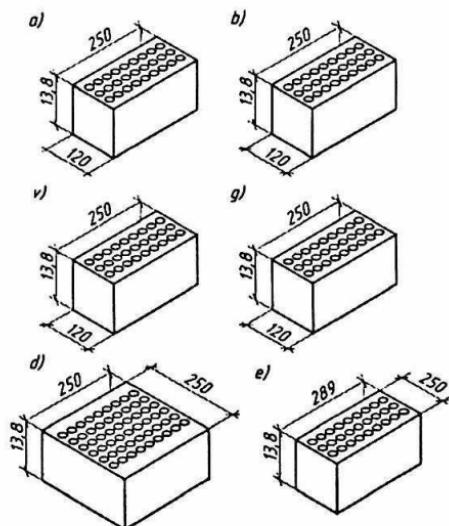

2.23-rasm. Ichak kovak sopol bloklari:

a - 7 kovakli; b - 15 kovakli;
c - 21 kovakli; d - 28 kovakli;
d - kovklarning ikki boshi ochiq bo'lgan yirik blok;
ye - kovklarning ikki boshi ochiq bo'lgan modul blok.


Mazkur binolarning markasi 75-300, zichligi 1400 kg/m³ ga teng bo'ladi. Bunday sopol bloklarning g'ovaklari ochiq yoki bir tomoni berk bo'lishi mumkin va ular g'ishtga nisbatan issiqlikni kam o'tkazadi. Shu sababli devor qalinligini kamaytirishga imkon beradi. Ichi kovak sopol toshlardan devor qurishda choklar bir qatorli sistemada bog'lanadi. Bunda toshlar

kovklarini yuqoriga qatorli sistemada bog'lanadi. Bunda toshlar kovklarini yuqoriga qaratib yotqiziladi. Terilgan bloklarning kovklari issiqlik oqimiga

nisbatan tik, ya'ni devor o'qi bo'ylab joylanishi zarur. Ular ham kam qavatli, ham ko'p qavatli binolar uchun yaroqlidir.

Yengil beton mayda bloklardan terilgan devor g'ishtin devorlardan yengilligi va issiqlikni kam o'tkazuvchanligi bilan farq qiladi. Bu xususiyatlar devor qalinligini qisqartirishga imkon beradi. O'lchamlari 390x190x188 mm bo'lgan uch kovakli (ochiq yoki berk) yoki yaxlit bloklar ko'proq ishlatalib, uch qatorli sistemada teriladi (2.24-rasm), sirtqi yuzasiga rang berilgan yoki naqshlar solingen bo'lib, ularni markasi 25-250 ga teng bo'ladi.

Devor qurish ishlarlari qo'lda bajarish mo'ljallangan xollarda bloklarning massasi 32 kg dan ortiq bo'lmasisligi lozim. Qurilishda boshqacha yengil beton bloklar, ya'ni kovaklari tirkishsimon va bir boshi ochiq bo'lgan bloklar ham uchrab turadi. Bunday bloklardan terilgan devorlar blok tirkishlari bir-biri bilan tutashmaganligi va tirkishlardan havo almashinuvni bo'lmaganligi sababli uch kovakli bloklardan terilgan devorlarga nisbatan iqtisodiy jihatdan samaralirov bo'ladi.

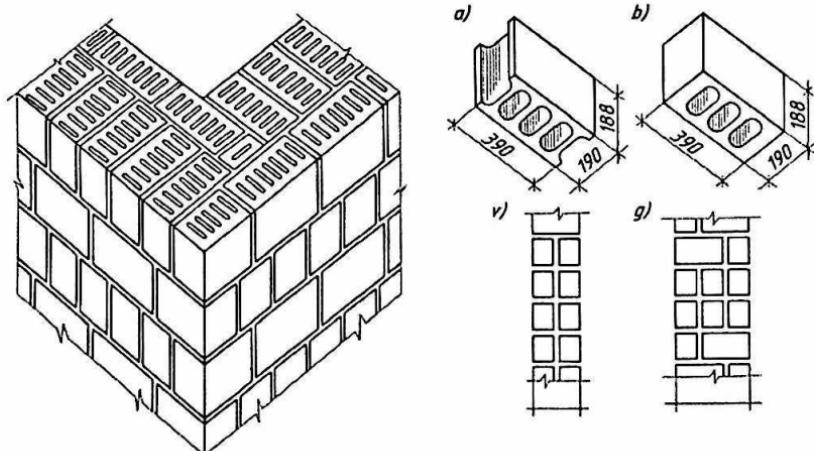

2.24-rasm. Sopol bloklardan terilgan devorlar:

- a – bo'yamasiga terish uchun;
- b – ko'ndalang terish uchun;
- v – bir qatorli devor;
- g – 1, 5 qatorli devor.

Bunda tirkishlar yuqori tomonidan yopiq bo'lib, bloklarni o'zarboq bog'lash uchun qorishma yaxlit toshlarni terishdagi kabi yoyiladi. Uch kovakli bloknini terishdagi qiyinchilik bu yerda uchramaydi.

Mexanik ishlov berish oson, g'ovak strukturaga ega va zichligi kam yengil tog' jinslari bor rayonlarda bino devorlarini tabiiy toshlardan terish maqsadga muvofigdir.

Tabiiy g'ovak toshlardan bloklar o'lchamlari yengil beton bloklar kabi, ya'ni 390x190x188 mm qilib arralab olinadi. Bu bloklarni terish ikki va uch qatorli sistemada olib boriladi. Bu toshlarning tashqi ko'rinishi chiroylig'i bo'lganligi uchun qo'yshimcha koshinlashga xojat qolmaydi.

Noto'g'ri shakldagi ohaktosh, qumtosh va boshqa zich tog' jinslari bo'laklari xo'jalik binolari qurishda asosan xarsangtosh plita sifatida ishlataladi.

Mahalliy devor materiallari orasida ma'lum darajada birikkan, kuydirilmagan tuproqlardan qilingan devor materiallari tabiiy toshlar bilan bir qatorda turadi. Bu materialdan asosan o'rmonsiz, quruq iqlimli va yoki uzoq bo'lgan rayonlarda (O'rta Osiyo, Shimoliy Kavkaz, Qrim, Ukraina) uylar quriladi.


Tuproq materillaridan devorlar quyma (maxsus toshlar yordamida) yoki oldindan tayyorlangan yig'ma tuproq bloklardan ko'tariladi. Bunday devorlarga to'ldiruvchisiz toza loydan quyilgan xom g'ishtlardan, somonli loydan tayyorlangan xom g'ishtlardan ko'tarilgan devorlar misol bo'lishi mumkin. Bunday materillarni suvg'a chidamliliginini oshirish uchun ularga ohak, saqich yoki karton qo'shiladi. Bunday bloklar terrolitli deb ataladi. Tuproq bloklar terilgandan so'ng 5% gacha, quyma devorlarda 18% xajmi kichrayishini nazarda tutish kerak.

Tuproq bloklardan odatda tashqi devor 1,5 blok, ichki devor esa 1 blok qalinlikda teriladi. Tuproq bloklar odatda 380x185x120; 390x190x140; 330x160x120 mm o'lchamlarga ega bo'ladi. Devorlarning ustivorligini ta'minlash uchun devor qalinligi kamida 50 sm bo'lib, devor oralig'i (prolyoti) devor qalinligining 20 baravaridan oshiq bo'lmasligi kerak. Tuproq blokdan qurilgan binolar unchalik chidamli bo'lmaydi.

2.3.4. Tosh devor detallari

Devor satxi ham gorizontal, ham vertikal bloklardan iborat bo'lib, bu bo'laklar devorning asosiy elementlarini tashkil etadi.


Poydevor ustiga quyilgan devorning ostki qismi sokol deb ataladi (2.25-rasm).

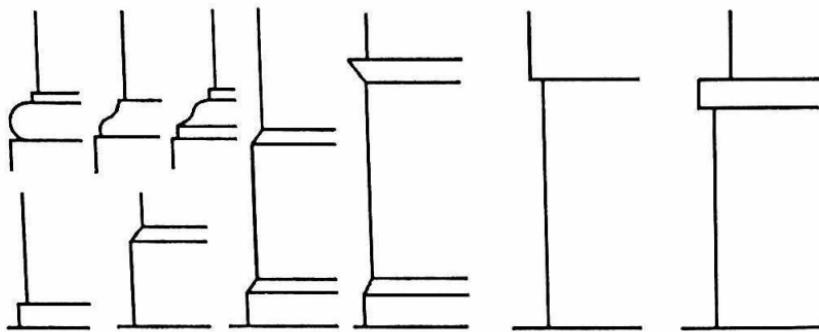

2.25-rasm. Bino sokol qismining tashqi ko'rinishi.

G'ishtin devor sokoli yaxlit pishiq g'ishtlardan teriladi.

Bunday g'ishtlarni sovuqqa bardoshlik markasi 50 dan kam bo'lmasligi kerak. Sokol binoning ostki qismini yog'in-sochin ta'siridan va tasodifiy shikastlanishdan saqlaydi (28-rasm).

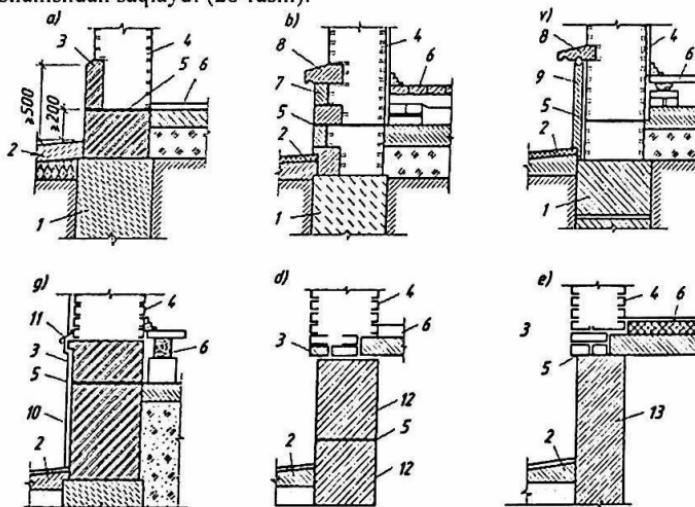


2.26-rasm. Sokol konstruksiyalarining turlari:

- a – pardoz g'ishti;
- b – pardoz blok toshli;
- c – plitali;
- d – suvoqli;
- e – temir-beton panelli;
- f – devor;
- g – suv izolatsiyasi;
- h – pol konstruksiysi;
- i – sokol tosh bloki;
- j – bort toshi;
- k – qoplama plita;
- l – suvoq;
- m – tunuka;
- n – beton blok;
- o – poydevor devori paneli.


Shuning uchun ham uni pishiq va mustahkam, atmosfera ta'siriga chidamli sopol plitalar, manzarali beton plitalar hamda tabiiy tosh plita yoki bloklar bilan koshinlanadi. Koshinlash devor g'ishtlarini terish paytidayoq bir yo'la bajariladi yoki tayyor devor koshinlanadi (2.27-rasm).

Sokolning yuqori qismi (kordon) odatda birinchi qavat poli satxi baravarida olinadi. Bino otmostka qismidan 15-20 sm balandlikda bino devorini namlanishdan saqlovchi gorizontal gidroizolatsiya – ruberoid, tol yoki sement qorishmasidan 2 – 3 sm qalilikda to'shaladi. Binoni sokol qismining gorizontal gidroizolatsiyasidan yuqorida silikat, kovakli va yengil g'ishtlarni xamda yengil beton toshlarni ishlatalishga koshinlash ishlari amalga oshirilgandan so'nggina ruxsat etiladi.

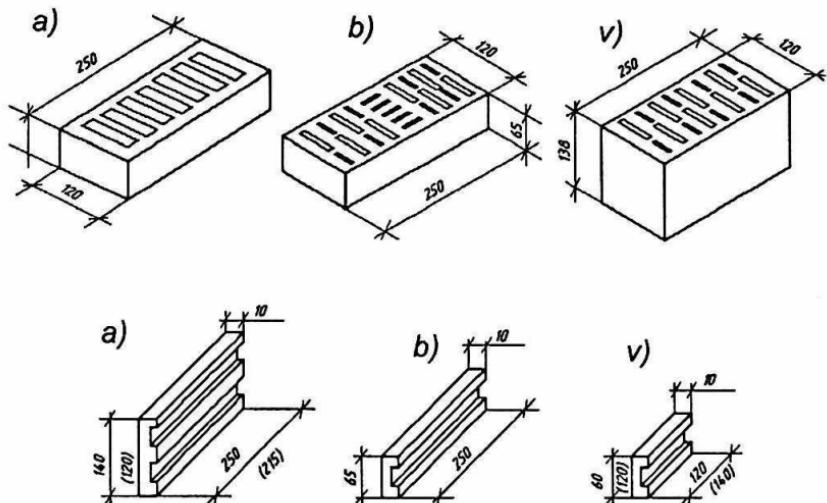


2.27-rasm. Koshinlash uchun ishlataladigan sopol buyumlar:
 a – och rangli sirti silliq g'isht; b – sirlangan g'isht;
 v – devorga suyab o'rnatiladigan koshin tosh;
 g, ye – binoning old plitkalari.

Tashqi devorda deraza va eshik o'rni ikki yonidan vertikal holda joylashgan chorak g'ishtlar chiqarilgan bo'ladi. Bu chorak g'ishtlarga deraza yoki eshik romi tayanadi va devor bilan rom orasidan o'tishi mumkin bo'lgan sovuq havo yoki shamol yo'lini to'sadi. Tabiiy toshdan terilgan devorlarda bunday chorak g'isht bo'rtmalar bo'lmaydi deraza va eshik o'rning tepe qismi har xil kombinatsiyalangan bir necha (temir-beton, armo-g'ishtli, armo-toshli) elementlardan iborat ravoqlar bilan bekitiladi.

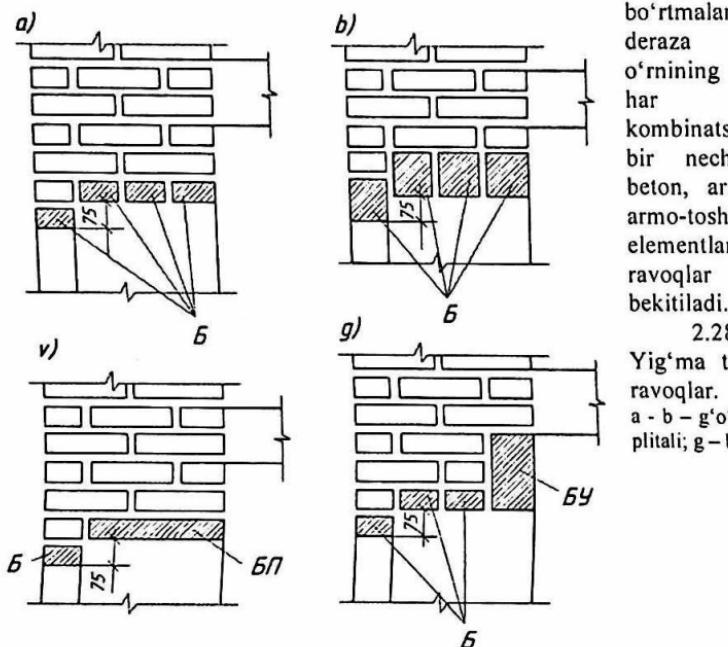

2.28-rasm.
Yig'ma temir beton ravoqlar.
a - b - g'eo'la choki; v - plitali; g - balkali.

2.29-rasm. Peshtoqli va ponasimon ravoqlar:

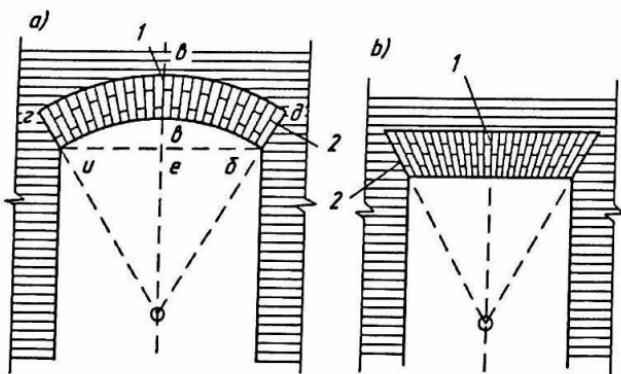

1 qulfovchi tosh;
2 - ravoq plitasi.

Deraza va eshik o'rni tepasidagi g'ishtin devor og'irligini ko'taruvchi va rom tayanadigan past-baland qilib qo'yilgan temir-beton ravoqlar o'z navbatida qavatlararo yopmadan


tushadigan vertikal yukni ham ko'tarib turadi. Yig'ma temir-beton ravoqlar

standart o'Ichamli, ya'ni 120x75; 120x150mm va 120x300 mm, uzunligi 1,5 dan 3,2 m gacha bo'lgan to'sinlar xolida ishlab chiqariladi. Ravoqlar ponasimon, tekis va arkassimon (peshtoqli) bo'lishi mumkin.

Devor tashqi sirti pardoz g'ishtlar bilan bezalganda temir beton ravoqlar binoning old qismidan ko'rmasligi mumkin.

Yog'in-sochin suvlari tomdan tashqariga oqiziladigan bo'lganda tashqi devorning yuqori qismi tugallanganligini ko'rsatuvchi profillangan do'ng joyi bo'g'ot (piramon) deb ataladi. Agar yog'in-sochin suvlari tomdan bino ichi orqali maxsus qurilmalar yordamida tushurib yuboriladigan bo'lsa, u xolda devorning tepa qismi tomdan yuqoriga chiqariladi va devorni bu qismini parapet deb ataladi. Ularning balandligi 0,5-1,0 m ga teng bo'lib, u bino atrofini ikki yoki uch tomonдан o'rabi turadi.

G'ishtin binolarda bo'g'otlar ko'pincha g'ishtdan terib chiqiladi, ayrim xollarda esa temir-beton plita yoki yog'ochdan ishlangan bo'lishi ham mumkin. G'ishtin bo'g'otlar devor satxidan devor qalinligining yarmi barobarida chiqariladi. Temir-beton plita ishlataliganda bo'g'otlar devor satxidan nisbatan ko'p chiqarilishi mumkin (2.30-rasm).

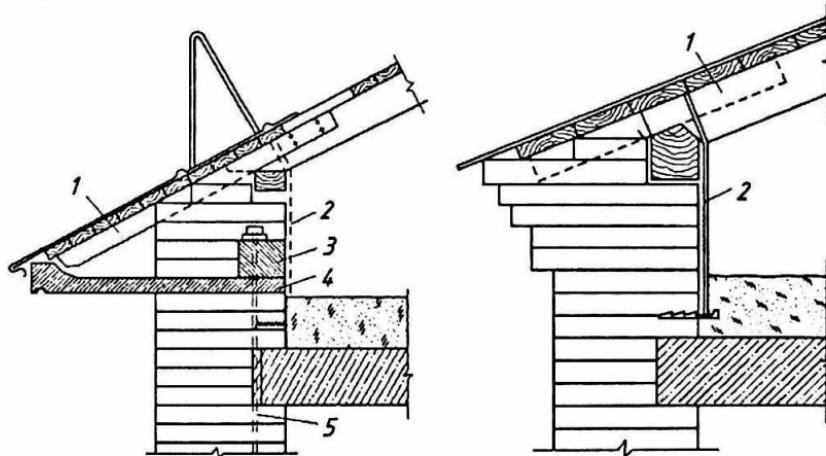

2.30-rasm. Bo'g'otlar konstruksiyasi:

- 1 – starapil oyog'i;
- 2 – sim boylagich;
- 3 – anker to'sini;
- 4 – bo'g'ot plitasi;
- 5 – po'lat anker.

Devor parapet qismining qalinligi devor qalinligidan 1 g'isht kam, lekin 300 mm dan kichik bo'lmasligi kerak. Parapetni namlanishdan yoki zax tortishdan saqlash uchun uning ustki qismi tunuka yoki temir-beton plita bilan bekitiladi.

Parapetlarni o'rnatishdan maqsad tomdan chiqib turuvchi mo'ri, shamollatish shaxtalari, chordoq tuyunklari va boshqa konstruksiya elementlarini berkitib, binoning tashqi ko'rinishini ko'rakm qilib ko'rsatishdan iborat. Keyingi paytlarda tomlarda parapet o'rniiga o'rab turuvchi yengil metall konstruksiyalar ishlataliyapti. Bu qurilishni arzonlashtirish bilan birga tomdan yog'in-sochin suvlarini oqizib yuborishni osonlashtiradi.

Devor sirtida, qavatlararo yopma tekisligi bilan bir satxda joylashgan, do'ngligi kichik bo'lgan oraliq bo'g'otlarni xam uchratish mumkin. Bunday bo'g'otlar deraza osti hamda eshik ustida xam o'rnatiladi va "belbog'" deb ataladi. Eshik va deraza ustdag'i, zavodlarda tayyorlangan yig'ma bloklardan qilingan, aloxida bo'g'otlar "sandrik" deb ataladi.

Ikki nishabli, atrofi bo'g'ot bilan o'ralgan tomlarda chordoq to'ri qismi bo'shliqlarini berkitadigan uchburchakli devor "fronton" deb ataladi. Bunday devorlar bo'g'oti bo'lmaganda "ombir" deb ataladi. Ko'pincha devorlarga javon, quvur, issiqlik batareyasi va hokazolar o'rnatish uchun tokchalar qoldiriladi.

Agar devorlar bino balandligi bo'yicha har xil qalinlikka ega bo'lsa, devor ichkarisidan sirtiga tomon pog'ona-pog'ona shaklida ingichkalashib boradi.

Devor mustaxkamligini oshirish uchun uning ayrim joylarida to'g'ri to'rburchak shaklida turtib chiqqan "pilyastr" qilinadi. Pilyastrlar ko'rinishi yarim doira shaklida bo'lishi ham mumkin.


Devorlarni gorizontal zo'riqishlar ta'siriga chidamliligini oshirish uchun kichik qirrasi tomon qiyalatib qalinlashtiriladi. Devorning bunday do'ng joyi "kontr-fors" deb ataladi.

2.3.5. Balkonlar, lodjalar va erkerlar

Binolarni me'moriy-kompozitsiya yechimini boyitadigan muxim konstruktiv devor elementlari balkon, lodja va erkerlar hisoblanadi. Ular atrofni o'rab turuvchi tabiat bilan xona ichkarisini bog'lovchi qo'shimcha elementlar bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa turar-joy binolarida ularni o'rnatish, qo'shimcha qulayliklar tug'diradi.

Balkonlar ko'truvchi plita ko'rinishidagi konstruksiyadan, pol va o'rovchi elementlardan iborat bo'ladi. Hozirgi qurilishlarda ishlataladigan balkon ko'taruvchi konstruksiysi temir-beton plitadan iborat bo'lib, u bir tomoni bilan devorga ilintiriladi va devor ichida qoldirilgan ankerlarga xamda qavatlararo yopma panellariga payvand qilib mahkamlanadi (2.31-rasm, a).

Lodjalar binoning old tomoniga joylashgan bir tomoni ochiq, uch tomoni esa ko'taruvchi devor bilan o'ralgan, konstruktiv elementdan iborat. Lodjalar xonani quyoshdan saqlash uchungina o'rnatilgan bo'lib, ular faqat janubiy rayonlarda quriladigan binolarda uchraydi (2.31-rasm, b)

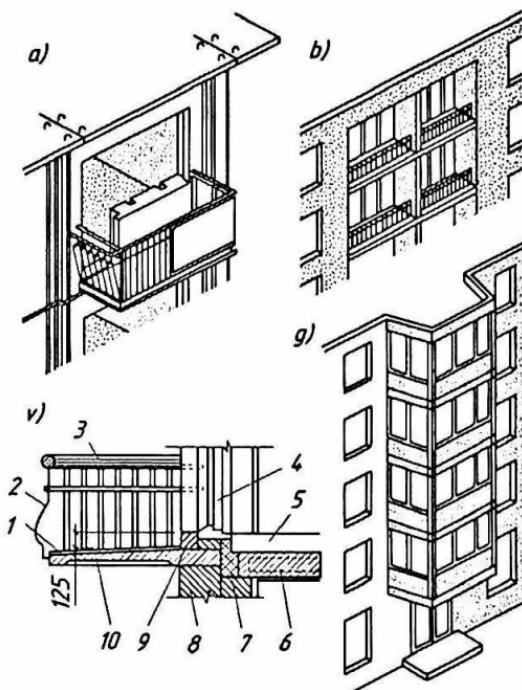

2.3.1-rasm. Balkonlar, lodjalar va erkerlar:


- a – balkon;
- b – lodja;
- v – balkonning konstruktiv elementlari;
- g – erkerlar;
- 1 – balkon poli;
- 2 – balkonni o'rab turuvchi qismi;
- 3 – tutqich;
- 4 – eshik kesakisi;
- 5 – pol;
- 6 – temir-beton qavatlararo yopma;
- 7 – issiqlik izolatsiyasi;
- 8 – devor;
- 9 – yig'ma ostona;
- 10 – temir-beton balkon plitasi.

Erkerlar deb xonaning binoning old qismidan tashqariga bo'rtib chiqqan, tashqi devor bilan o'ralgan, bir va bir necha derazali ma'lum bir bo'lagiga aytildi. Erkerlarni birinchi qavatdan boshlab o'rnatish ko'p qavatlari binolar uchun ko'proq axamiyatga ega. Bu xolda erkerni o'rab turuvchi devorlarga aloxida poydevor quriladi. Erkerlar xonaning yoritilganlik darajasini va quyosh tushishini oshirgani uchun ular ko'proq shimoliy rayonlarda hamda mo'tadil iqlimli joylarda quriladi. Erkerlar bino kompozitsiyasini ham ancha boyitadi.

2.3.6. Alovida tayanchlar

Devori mayda elementlardan tashkil topgan binolarda qavatlararo yopma yoki tom yopmasi konstruksiylarini ko'taruvchi ichki, alovida tayanchlar g'isht yoki toshdan, temir-betondan, metalldan va asbosementdan ko'tariladi. Bunday vertikal tayanchlar g'ishtdan terilgan bo'lsa ularning ko'ndalang kesim yuzasi unga tushadigan yuk miqdoriga, tayanchlar oralig'iga, bino qavatlari soniga va umumiy konstruktiv yechimiga bog'liq bo'ladi.

Ko'taruvchi g'isht ustunning minimal ko'ndalang kesimi 510x360 mm ga teng bo'ladi. Bunda g'ishtlar sifatli bo'lishi bilan bir qatorda uning markasi 100 dan, terishda ishlataladigan qorishma markasi esa 50 dan kam bo'lmasligi kerak (2.32-rasm).

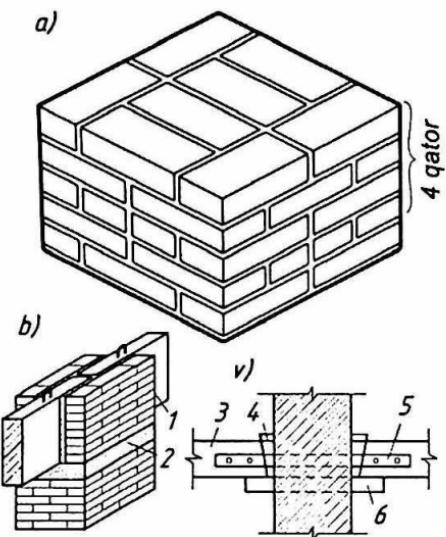

2.32-rasm. G'ishtin ustunlar:

- a – g'ishtin ustunlarning terilish sistemasi;
- b – temir-beton to'sinlarning g'isht ustunlarga tayanishi;
- v – ustunlarga yog'och to'sinlarning tayanishi;
- 1 – temir-beton to'sin;
- 2 – plita;
- 3 – yog'och to'sin;
- 4 – pon'a;
- 5 – po'lat nakladka;
- 6 – konsol plita.

G'ishtin ustunlarning yuk ko'tarish qobiliyatini oshirish maqsadida diametri 5-6 mm bo'lgan po'lat simlardan katakchalari 100-150 mm bo'lgan to'rlar yasalib, xar 2-4 qator g'ishtdan so'ng qo'yib boriladi.

Ko'p xollarda g'ishtin ustun yuk ko'tarish qibiliyatini oshirish uchun ustun qirralari uchburchak yoki tekis po'lat lentani payvandlash yordamida xosil qilingan karkaslar orasiga olinib, ustidan metall to'r qoplanadi va suvoq qilinadi.

Agar ustunga tushadigan yuk katta bo'lsa, u xolda g'ishtin ustunlar o'rniga temir-beton ustunlar ishlatalib, ular to'sin bilan birgalikda bino karkasini hosil qiladi. Ustunlar kesimi to'g'ri to'rtburchakli yoki doira shaklida bo'lishi mumkin. To'sinlarni ustunlarga ulashda ularning uch qismida qoldirilgan po'lat zakladk detallari bir-biriga payvandlanadi.

Asbosement quvur va metall tayanchlar ichi odatda beton bilan to'ldirilib, pavilyon xilidagi binolarda ishlataladi. Tayanchlar sirti odatda moyli bo'yoqlar bilan moylanadi.

2.4. Qavatlararo yopmalar va polar

Qavatlararo yopmalar ham binoning asosiy konstruktiv elementlaridan biri bo'lib, uning ichki bo'shlig'ini balandligi bo'yicha qavatlarga ajratib turadi.

Binoda joylashgan o'rniغا ко'ра, qavatlararo yopmalar podval usti ora yopmasi, chordoq ora yopmasi va qavatlararo ora yopmasiga bo'linadi.

Qavatlararo ora yopmalar va pollar narxi bino umumiy narxining 18-20% ini, ularni o'rnatishga sarflanadigan mehnat esa 20-25% ni tashkil qiladi. Qavatlararo ora yopmalariga qo'yiladigan asosiy talablardan biri uning mustahkam bo'lishi, ya'ni unga ta'sir etayotgan vaqtinchalik yoki doimiy kuchlarga chidamlilik va tashqi kuch ta'siridan qattiq devformatsiyalanmasligidir. Bunday talablar bikirlik orqali belgilanadi.

Qavatlararo ora yopma bikirligi yetarlicha bo'lmasa u tashqi kuch ta'siridan egilishi va unda yoriqlar hosil bo'lishi mumkin. Bikirlik kattaligi nisbiy egilish qiymati bilan baxolanib, ora yopma absolut egilishining prolyot o'Ichamiga nisbatidan olinadi. Uni qiymati tom yopmasi uchun 1200 dan, qavatlararo ora yopma uchun 1250 dan oshmasligi kerak.

Podval usti ora yopmasi va chordoq ora yopmasi issiqlikni saqlaydigan bo'lishi xam lozim. Qavatlararo ora yopmalar bilan ko'taruvchi devor tutashgan joy konstruksiyasiga alovida e'tibor berish kerak, chunki e'tiborsizlik bilan tutashtirilgan joyda "sovuz ko'pri" hosil bo'lib, bino ishlatalishi davrida ayrim nuqsonlarni keltirib chiqaradi.

Qavatlararo ora yopmalar tovush o'tkazmaydigan bo'lishi kerak. Shuning uchun ularda tovush izolatsiyasiga ega bo'lgan ko'p qatlamlı konstruksiyalar ishlataladi va asosiy konstruksiyalari tovush chiqarmaydigan yumshoq prokladkalar ustiga qo'yilgan bo'ladi. Bundan tashqari, qavatlararo ora yopmalari bino klassiga mos keladigan o'tga chidamlilik xususiyatlariiga ega bo'lishi ham lozim.

Ma'lum bir vazifaga mo'ljallangan xona ora yopmalari suv o'tkazmaslik (sanitariya-texnika kabinasi, hammom, kir yuvish xonasi yopmalari), yonmaslik (yong'in xavfi bor xonalarda), havo o'tkazmaslik (pastki qavatlarida laboratoriyalar joylashgan binolar, bug'xonalar va boshqalar) talablariga javob berish kerak.

Qavatlararo yopma binoning qaysi joyida joylashishidan qat'iy nazar, o'rnatilishida industrial bo'lishi va shu bilan birga uning konstruktiv yechimi iqtisodiy jixatdan tejamli bo'lishi kerak.

Qavatlararo ora yopmalari konstruktiv yechimiga ko'ra xarili yoki xarisiz bo'lishi mumkin. Xarili ora yopmalari asosiy ko'taruvchi element xari hisoblanib, unga qator yotqizilgan taxta, taxta to'shama va boshqa yopma elementlari o'rnatashdiriladi. Bulardan tashqari, plitali ora yopmalari ham bo'lib, ko'taruvchi plita yoki to'shamalar binoning vertikal tayanchlariga tutashtirilgan rigel yoki to'singa qo'yilgan bo'ladi.


Xarisiz ora yopmalar yopma plitalari vertikal tayanchdagi kengaytirilgan moslama (kopitel)ga qo'yilgan bo'ladi.

Qavatlararo ora yopmalarda yuklarni to'g'ridan-to'g'ri devor va xariga uzatuvchi ko'taruvchi elementlar temir-beton, yog'och va po'lat to'sinli bo'lishi mumkin. Po'lat to'sinli qavatlararo yopmalar ishlatalish hozirgi qurilishlarda juda ham cheklangan.

2.4.1. Yog'och to'sinli qavatlararo ora yopmalar

Yog'och mahalliy qurilish materiali hisoblangan rayonlarda kam qavatli bino qurilishida yog'ochli qavatlararo ora yopmalar ishlataladi. Ora yopmaning bu turi oddiy va arzon hisoblanadi. Bunday ora yopmalarning kamchiligi yonuvchanligi, chirishga moyilligi va unchalik mustahkam emaslidigadir.

2.33-rasm. Yog'och to'sinli qavatlararo ora yopma konstruksiyasi:

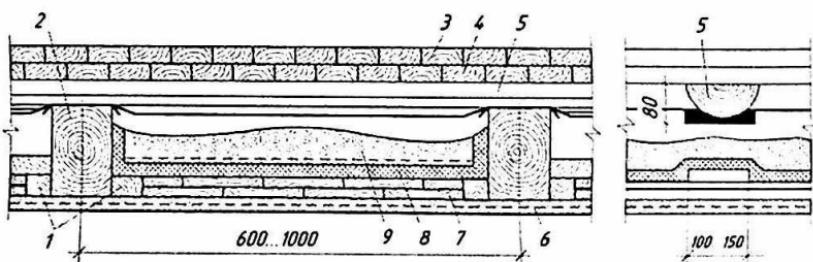


1 – 40x50 mm kesimli yog'och g'o'la; 2 – to'sin; 3 – parket; 4 – ostki pol; 5 – laga; 6 – quruq suvoq; 7 – nakat (yonma-yon qoqilgan taxta); 8 – loy qatlam; 9 – izolatsiya qumi.

Yog'och ora yopmalar ko'taruvchi yog'och konstruksiya – to'sindan, to'sin oralig'i to'ldirgichlaridan, pol konstruksiyasidan va ship pardoz qatlamanidan iborat bo'ladi. To'sinlar ko'pincha kesimi to'g'ri burchakli g'o'la shaklida tayyorlanadi. Ko'pincha to'sin qalinligi 180, 150, 180 va 200 mm, eni 75 va 100 mm ga teng qilib olinadi. Yog'och to'sinlar oralig'i odatda 600 mm dan 1000 mm gacha olinadi (2.33-rasm).

To'sinlar orasi to'ldirgichlarining tayanishi uchun to'sinning yon tomonlariga ko'ndalang kesimi 40x50 mm bo'lgan yog'och g'o'lalar qoqiladi. To'sin uchlari g'isht devorlardagi maxsus qoldirilgan tokchalarga 150-180 mm uzunlikda ilintiriladi. Bunda to'sin uchi g'isht devorlarga tegib turmasligi va namligi qurishi uchun 30 mm kenglikga tirqish qoldiriladi. To'sin uchiga chirishga qarshi 3% li natriy storid eritmasi shimdirliladi va yon tomoniga issiq bitum yordamida 2 qavat tol yelimlanadi. Bikirlilik va ustivorlikni oshirish maqsadida

to'sin uchlari tashqi ko'taruvchi devorga ankerlar yordamida mahkamlanadi. Bunday po'lat anker bir uchi bilan to'singa maxkamlanib, ikkinchi uchi esa devorni terishda g'isht orasida qoldirib yuboriladi (2.34-rasm).

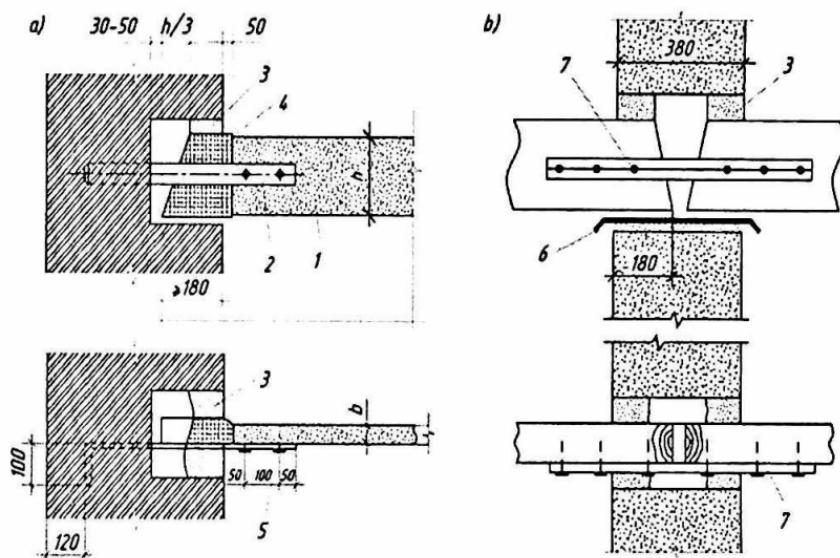

2.34-rasm. Yog'och to'sinlarni g'ishtin devorga ilintirish.

- 1 – to'sinning chirishga qarshi ishlov berilgan qismi;
- 2 – anker;
- 3 – loy bilan to'ldirilgan qismi;
- 4 – saqich (bitum) bilan 2 qavat rubroid yopishtilgan qismi;
- 5 – mix;
- 6 – ikki qavat tol;
- 7 – po'lat nakladka (50-60mm).

Ichki devorga ilingan to'sinlar orasidagi tirqish yong'inga qarshi va tovush o'tkazmaydigan bo'lishi uchun qorishma bilan to'ldiriladi.

To'sinlar oralig'idagi yonma-yon qoqilgan taxta (nakat) ustidan 20-30 mm qalinlikda qum-tuproq qorishmasi yozib chiqiladi va ustidan tovush o'tkazmaydigan shlak qumi bilan to'ldiriladi. Chordov va podval ubti qavatlar ora yopmasi ustidan issiqlik o'tkazmaydigan shag'al (keramzit, shlak va b.) to'kiladi. Uning qalinligi teplotexnik hisoblar yordamida aniqlanadi.

Yog'och qavatlararo ora yopma ustidan o'rnatilgan pol konstruksiyasi (laga) oraliqlari 600-700 mm bo'lib, to'singa ko'ndalang yotqiziladi va ularga randalab tekislangan shpuntli taxtalardan to'shama mixlar yordamida qotiriladi.

Agar pol parketli bo'lsa, u xolda taxta to'shama randalanmagan taxtalardan iborat bo'ladi. Laga xonaning pol osti qismida xavo qatlami hosil qilib, u xona burchagida joylashgan ventilatsiya teshigi orqali xona xavosi bilan qo'shilib turadi. Ko'pchilik xollarda qavatlararo yopma qalinligini kamaytirish uchun lagalar qo'yilmasdan, pol to'g'ridan-to'g'ri ko'taruvchi to'sinlarga qo'yiladi, ammo bunday xollarda tovush izolatsiyasi yomonlashadi.

Yog'och qavatlararo yopmaning ostki satxini, ya'ni xona shipini pardozlashda quruq suvoq listlar qoplanadi yoki sirtiga rezgi taxtalar qoqilib, so'ng suvoq qilinadi. Shu maqsadda ko'pincha oxak-gips qorishmasi ishlataladi.


2.4.2. Temir-beton qavatlararo ora yopmalar

Temir-beton qavatlararo ora yopmalar nisbatan mustaxkam va chidamli xisoblanadi va shuning uchun xam xozirgi binokorlikda keng ko'lamda qo'llaniladi. Ular yaxlit, yig'ma va yig'ma yaxlit qilib yasaladi.

Eng oddiy ko'rinishdagi yaxlit temir-beton qavatlararo ora yopmalar bir prolyotli yassi plitalardir. Ularning qalinligi va lashqi yuk va prolyotga bog'liq bo'lib, 60-100 mm li qavatlararo ora yopmalar xona tomonlari 3 m gacha bo'lgan uylarda qo'llaniladi. Katta prolyotli binolarda to'sinli qavatlararo ora yopmalar ishlatalib, ular yig'ma va yaxlit bo'lishi mumkin. Misol uchun tmonlar o'lchami 9x18m bo'lgan xona yopilishi talab etilsa, u xolda qadami 6 m bo'lgan va uzunligi 9 m li uchta to'sin ishlataladi (2.35-rasm).


Bular ustidan har 1,5-2 m masofada prolyoti 6 m bo'lgan ikkinchi darajali to'sinlar o'rnatiladi. Ularning ustidan qalinligi 60-100 mm bo'lgan plitalar yotqiziladi. Shunday qilib, qovurg'ali ora yopma konstruksiyasi hosil qilinadi. Bunda asosiy to'sin balandligi taxminan prolyotning 112-116 qismiga, eni esa to'sin oralig'ining 18-112 qismiga teng qilib olinadi.

Agarda bu ko'rinishdagi ora yopmalar yaxlit (monolit) qilib quriladigan bo'lsa, u xolda qolip yashash, armatura ishlarni hamda beton qorishmasini yozish kabi ishlarni qisqa fursatda bajarishga to'g'ri keladi.

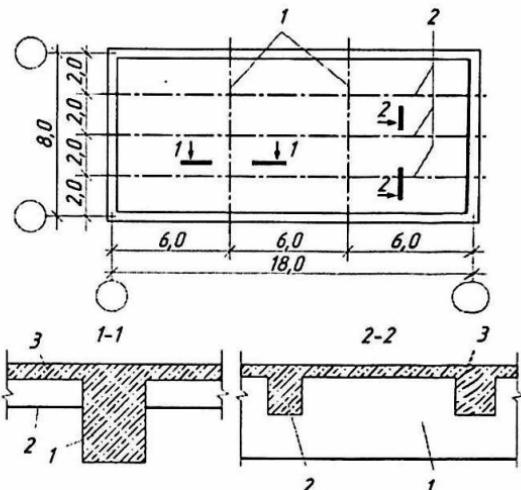

2.35-rasm. Quyma temir-beton qovurg'ali yopma plitasi:
1 – asosiy to'sin; 2 – ikkinchi darajali to'sin; 3 – plita.


Agar asosiy va ikkinchi darajali to'sin balandligi bir xil qilib qabul qilinsa, bunday yaxlit plita "kesson" ko'rinishidagi ora yopma plitasi deb ataladi. Ularni qo'llash asosan xona interyeri yechimi talablariga bog'liq bo'ladi (2.36-rasm).

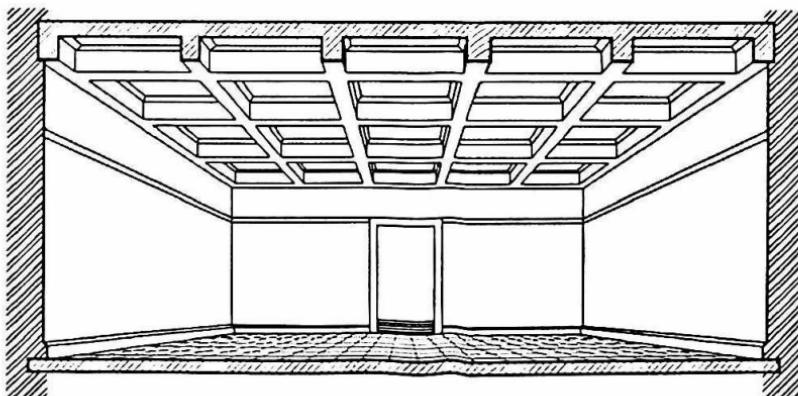

2.36-rasm. Quyma temir-betondan kesson tipida tayyorlangan yaxlit plita.

Yig'ma temir-beton qovurg'ali ora yopma plitalari yaxlit qovurg'ali ora yopma plitalariga nisbatan anchagini tejamlidir. Bunda xona ustiga mos tushadigan yaxlit ora yopma plitalari eng samaralidir. To'sinli temir-beton ora yopmalarning maxsus turi bir yo'nalishda va bir-biridan 300-1000 mm masofada

joylashgan temir-beton to'sinlar oralig'iga gips-beton yoki yengil beton plitalari (kovakli va kovaksiz) qo'yilgan qavatlar ora yopmalardir (2.37-rasm).

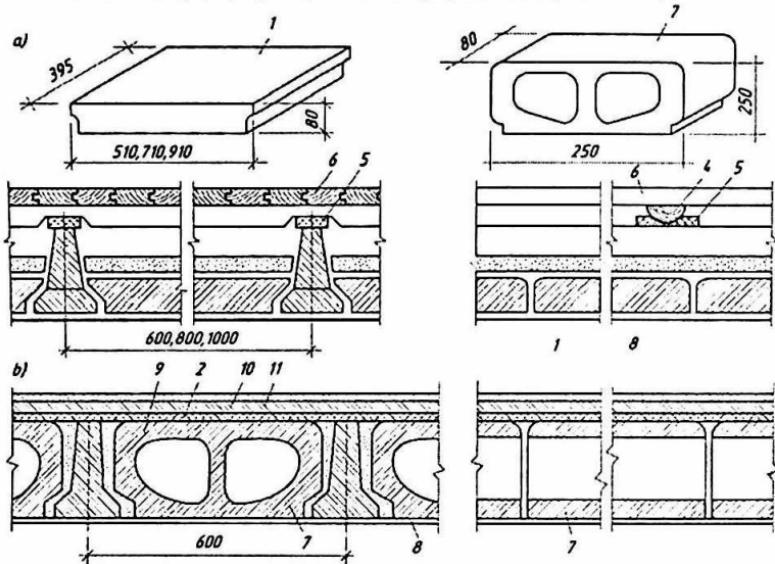


2.37-rasm. Yig'ma temir-beton to'sinlar ustidan yotqizilgan qavatlararo ora yopma konstruksiyaları:

- a – nakat o'rnda ishlataladigan kichik plitalar;
- b – nakat o'rnda yengil beton plitalar o'rnatilgan;
- 1 – gips-beton plita;
- 2 – tol;
- 3 – shlak;
- 4 – lagad;
- 5 – tovush chiqarmaydigan qatlam;
- 6 – yog'och pol;
- 7 – yengil beton plita;
- 8 – ship suvog'i;
- 9 – tosh (vkladish);
- 10 – yengil beton;
- 11 – haqiqiy pol.

Ilgari qiyin yonuvchi va suvgaga chidamli ora yopmalarni o'rnatishda metall to'sinlar qo'llanilgan. Hozirgi paytda bunday konstruktiv yechimlar o'ta kam ishlatalib, ularni faqat ta'mirlash ishlarini o'tkazishda va binoni rekonstruksiya qilishda uchratish mumkin (2.38-rasm).

Bu yerda metall to'sin olov va yuqori temperatura (1400S dan yuqori) ta'siridan ishonchli muhofaza qilinishini nazarda tutish kerak. To'sinlar bir-biridan 1,0-1,5 m masofada o'rnatiladi. To'sin devorga 200-250 mm ilintirilib, ostidan

beton yostiqcha yoki metall taglik qo'yiladi. To'sinlarga maxsus qoplamlar (bo'yoq) surtib zanglashdan saqlanadi.

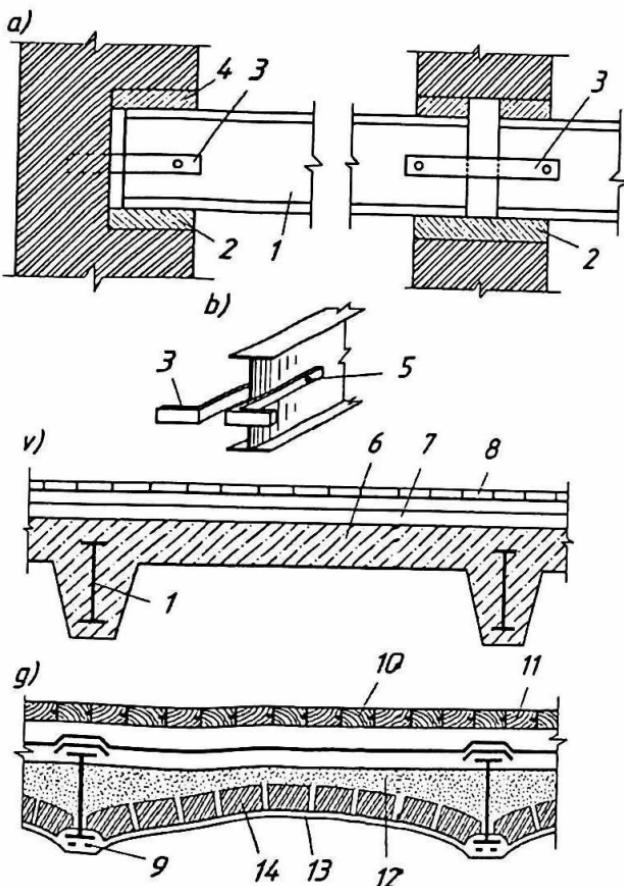


2.38-rasm. Po'lat to'sinlar ustidan o'tqizi lgan ora yopmalar.


a - to'sin uchlarini g'ishtin devorlarga ilintirish; b - anker detalini mahkamlash; v - po'lat to'sin oralarini quyma beton bilan to'ldirilgan ora yopma; 1 - po'lat to'sin; 2 - beton yostiq; 3 - po'lat anker; 4 - beton to'ldirilgan joy; 5 - bolt; 6 - temir-beton quyma plita; 7 - yengil beton; 8 - sement xamiri ustiga qo'yilgan plitkallar; 9 - po'lat to'r; 10 - laga ustiga qo'yilgan pol taxtasi; 11 - ikki qavat tol; 12 - tovush izolatsiyasi qavati; 13 - sement suvoq; 14 - g'isht.

To'sinsiz yaxlit temir-beton ora yopmalar qaliligi 150-200 mm bo'lgan plitadan iborat bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri usti kengaytir ilgan ustunga tayangan bo'ladi. Ustunlar to'ri to'sinsiz ora yopmali binolarda kvadrat yoki unga yaqin qilib olinib, oraliq masofalari 5-6 m ni tashkil etadi. Yig'ma to'sinsiz ora yopmalarni o'rnatish esa juda samarali hisoblanadi (2.39-rasm).

a)

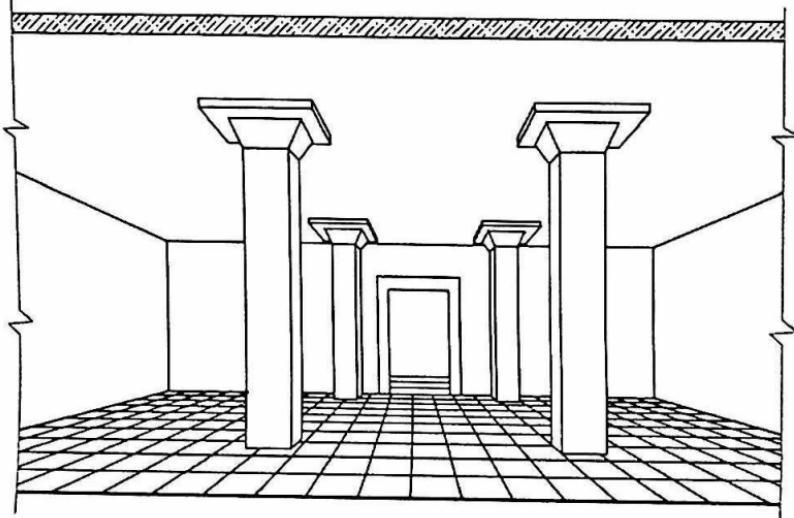

b)

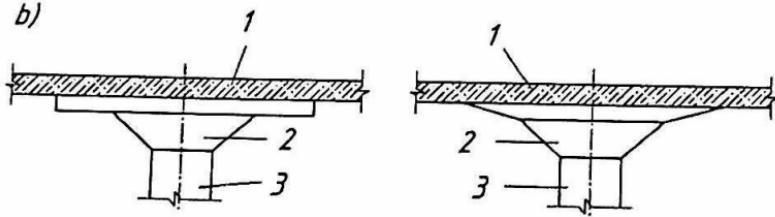


2.39-rasm. To'sinsiz quyma temir-beton ora yopmalar:

- a – umumiy ko'rinishi;
- b – plitalarning ustunlarga tayanish sxemalari;
- 1 – plita;
- 2 – kapitel;
- 3 – ustun.


Turar-joy va jamoat binolari qurilishda plitali ora yopmalar keng tarqalgan. Plitali ora yopmalarda har xil betonlardan tayyorlangan panel-to'shamalar asosiy ko'taruvchi element bo'lib xizmat qiladi. Binoning konstruktiv sxemasiga ko'ra ular bo'yamasiga joylashgan ko'taruvchi devorga yoki xarilarga chetlari bilan tayangan panellardan; ko'ndalang joylashgan ko'taruvchi devorga

yoki xarilarga tayangan panellardan; ko'taruvchi devorlarga yoki xarilarga uch yoki to'rt tomoni bilan tayangan panellardan iborat bo'ladi (2.40-rasm). Panellar g'ishtin devorlarga 120 mm, blok yoki panel devorlarga esa 100 mm ilinishi lozim. Yig'ma temir-beton ora yopma plitalarni o'rnatishda ularni devorga anker qotirgichlari yordamida biriktiriladi yoki zilzilaga qarshi belbog' karkasi armaturasiga plita chetlaridan chiqarilgan metall sterjenlarni payvandlab biriktiriladi. Plitalar oralig'iga armatura karkasi qo'yilib, sement-qum yoki beton yordamida to'ldiriladi. Shunday qilib, bino turg'unligini oshiruvchi, yetarlicha bikirlikka ega bo'lgan gorizontal disk hosil qilinadi. Ora yopma panellari yassi yaxlit, qovurg'ali va ichi kovak (dumaloq va elipissimon) qilib tayyorlanadi (2.41-2.42-rasmlar).

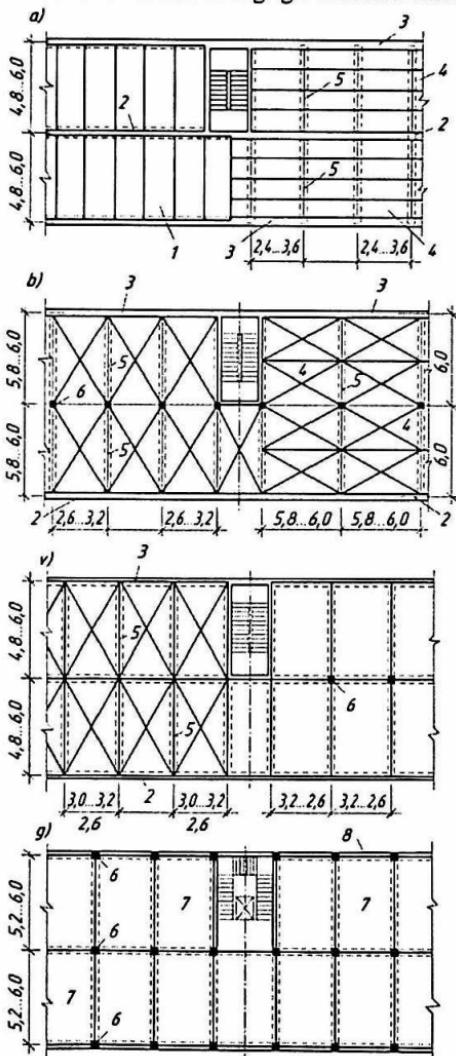

2.40-rasm. Ora yopmalar plitalar o'rgatishning konstruktiv sxemalari:


- a – bo'ylama ko'taruvchi tayanchlarga ilingan;
- b – ko'ndalang ko'taruvchi tayanchlarga ilingan;
- v – uch yoki to'rt tomoni bilan ilingan;
- g – to'rt burchagi yoki tomoni bilan ilingan;
- 1 – ko'turvchi devorga ilintirilgan;
- 2 – ko'taruvchi ichki bo'ylama va ko'ndalang devor;
- 3 – tashqi ko'taruvchi devor;
- 4 – ora yopma paneli;
- 5 – progonlar;
- 6 – ustunlar;
- 7 – ustunlarga ilingan xona yuzasini to'liq yopuvchi panel;
- 8 – tashqi ko'tarmaydigan devor.

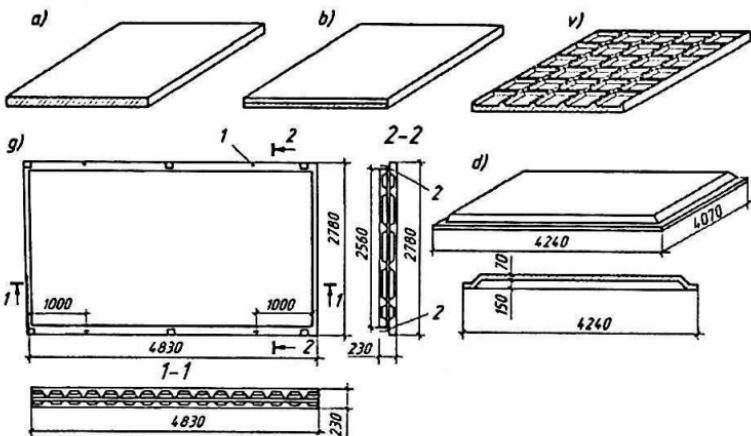

2.41-rasm. Yig'ma temir-beton ora yopma panellari:

a - yaxlit bir qavatli; b - yaxlit ikki qavatli; v - ko'p qovurg'ali; g - ikki qatlamlili qovurg'ali panel; d - to'rt chekkasi qovurg'ali chodirsimon; 1 - ilmoq; 2 - tovush o'tkazmaydigan prokladka.

2.42-rasm. Ichi kovak ora yopma panellari:

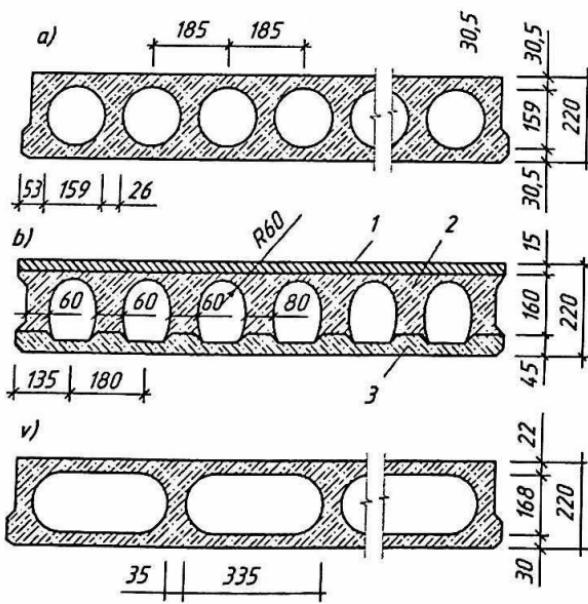

a-dumaloq kovakli; b,v-elippissimon kovakli; 1-topa qatlam; 2-kombinatsiyalangan atlaml; 3-ostki qatlam.


Bir qatlamlili yassi yaxlit panellar qalinligi 100-120 mm bo'lib, ostki yuzasi bo'yashga tayyor qilib pardoz-langan, ustki yuzasi esa pol qoqishga tayyor-langan bo'ladi.

Yassi temir-beton yaxlit panellar ikki va undan ko'p qatlamlili ham bo'ladi, bunda ostki cho'ziladigan qatlami armaturalangan, klassi V

25-V 30 boʻlgan ogʻir betonlardan, yuqori qismi esa unchalik mustaxkam boʻlimgan yengil betonlardan iborat boʻlishi mumkin.

Qovurgʻali yaxlit panel qovurgʻalari yuqoriga yoki pastga qaragan boʻlishi mumkin. Qovurgʻalari yuqoriga qaragan panel va unga oʻrnataladigan pollarni zavodlarda yigʼish qurilishda mehnat sarfini kamaytirishga olib keladi.

Tovush oʻtkazmaydigan xususiyatini oshirish uchun qavatlararo ora yopmalarning qatlamli konstrutsiyasi ishlatalindi. Bunda pol tovush oʻtkazmaydigan qatlaml ustidan oʻrnatalidi. Ikki koʼtaruvchi panel oraligʼida qalinligi 50-100 mm boʻlgan havo qatlami yoki qavatlararo ora yopmasi bilan akustik shift tovush oʻtkazmaslikni yetarlichcha taʼminlaydi. Shu maqsadda ora yopma paneli qovurgʻalarini pastga qaratib, unga ajratilgan shiftlar oʻrnataladi (2.43-rasm).

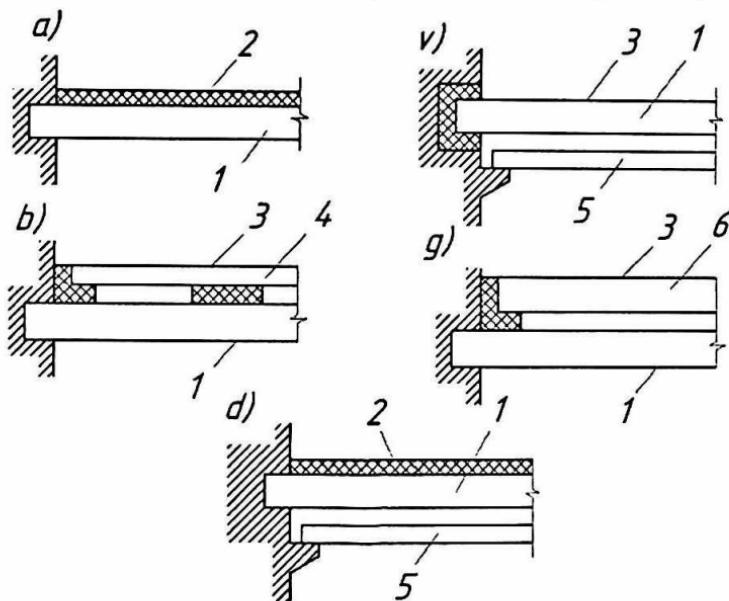


2.43-rasm. Ora yopmalarning konstruktiv sxemalari:

- a – poli qatlamli rulon materialidan;
- b – ajratilgan poll;
- c – ajratilgan shiftli;
- d – shifti ajratilgan va poli qatlami rulon material;
- e – ikkita koʼtaruvchi panelli ajratilgan ora yopma;
- f – shifti ajratilgan va poli qatlami rulon material;
- g – polning koʼtaruvchi paneli;
- 1 – koʼtaruvchi ora yopma paneli;
- 2 – tovush oʻtkazmaydigan qatlaml pol;
- 3 – pol yopmasi;
- 4 – ajratilgan pol panel asosi;
- 5 – ajratilgan shift paneli;
- 6 – polning koʼtaruvchi paneli.

Ora yopmalarni o'rnatishda ko'p kovakli panellar keng ko'lamda qo'llaniladi. Ularni klassi V 20 va V 30 bo'lgan betonlardan, qalinligi 220 mm, uzunligini 2,4 m gacha va kengligi 0,8 m dan va 2,4 m gacha qilib olinadi. Bunday panellar nisbatan qimmat bo'ladi. Elippissimon kovakli panellarga beton ham sarflansa ham uni tayyorlashda ko'p mehnat talab qiladi. (2.42-rasm).

Qurilishda chodirsimon panellar ham qo'llanilib, ularning to'rt tomoni pastga o'girilan piramon (bo'g'ot) shaklidagi qovurg'adan iborat bo'ladi (2.41, d-rasm). Bunday panellarning afsalligi shundan iboratki, bu konstruktiv sxemada sarrov va boshqa to'sinlar ishlatalmaydi, undan tashqari, qalinligi kam bo'lganligidan xona balandligini kamaytirmay turib, qavat balandligini kamaytirishga imkon beradi.

Jamoat binolari qurilishida ko'pincha bo'ylama ko'taruvchi konstruktiv elementlar oralig'i prolyotni uzunligi 9, 12 va 15 m bo'lgan ora yopmalar bilan yopishga to'g'ri keladi. Bunday xollarda qovurg'ali, oldindan zo'riqtirilgan, uzunligi 9 m, eni 1,5 m va qalinligi 0,4 m bo'lgan plitalari ishlataladi. Oldindan zo'riqtirilgan panellarning TT-12, TT-15 kabi turlari bo'lib, ular prolyoti 12 va 15 m bo'lgan bo'ylama ko'taruvchi konstruksiya elementlari oralig'ini yopishda ishlataladi (2.44-rasm).

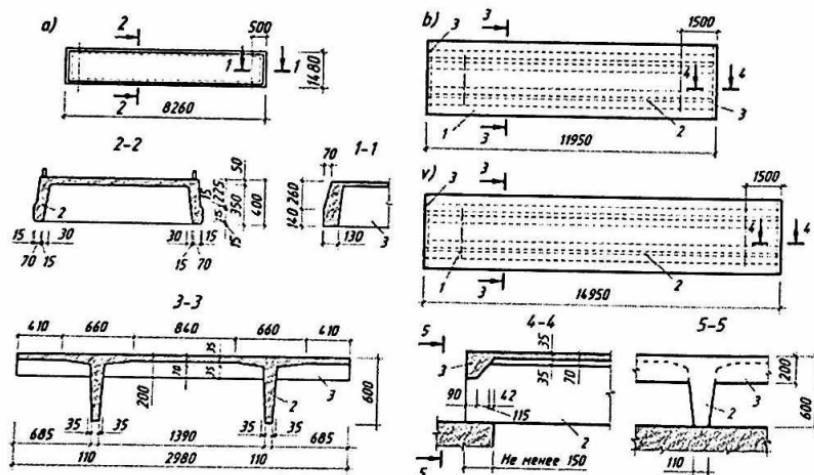


2.44-rasm. O'chamlari 9,12 va 15 m bo'lgan plita-to'shmlar;
1-montaj; 2-bo'ylama qovurga; 3-kundalang qovurga.

Bunday plitalar ishlataliganda qurilishning yig'malik darajasi oshib, ora yopmalarni o'rnatishdagи mehnat sarfi kamayadi.

2.4.3. Podval usti va chordoq ora yopmasi konstruksiyasi yechimlari

Podval usti va chordoq ora yopmalariga umumiy talablardan tashqari aloxida talablar ham qo'yiladi. Shuning uchun ham ularning konstruktiv yechimi qavatlararo ora yopmalaridan birmuncha farq qiladi. Temir-beton panel yoki plitadan iborat chordoq ora yopmasi ustidan mastika vqa issik bitumlar yordamida bug' o'tkazmaydigan qatlama yopishtiladi, so'ngra uning ustidan issiqlik o'tkazmaydigan qatlama qalinligi teplotexnik hisoblar yordamida aniqlanadi (2.45-rasm).

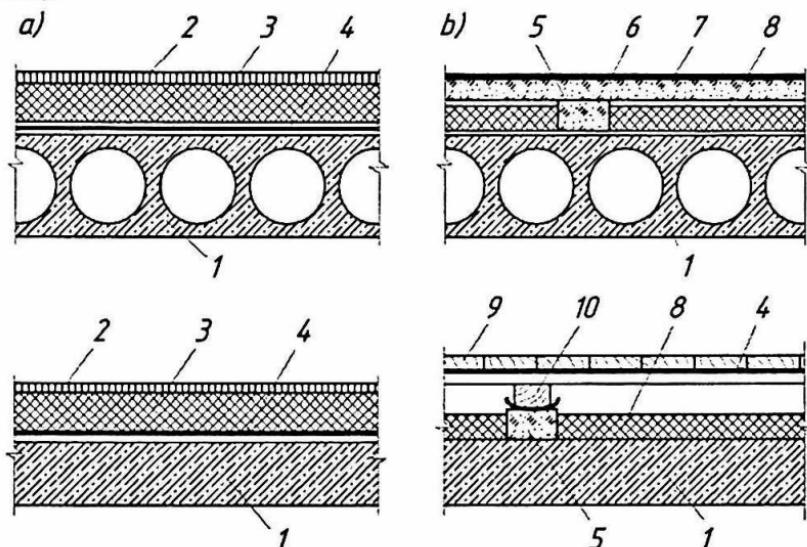

2.45-rasm. Podval, yo'lak usti va chordoq ora yopmasi:

- 1 – ora yopma paneli;
- 2 – shlak-oxak qatlami;
- 3 – isitadigan material;
- 4 – bug' o'tkazmaydigan qatlama;
- 5 – yengil beton g'o'lacha;
- 6 – gips cement beton plita (60 mm);
- 7 – lenoleum;
- 8 – isitadigan material;
- 9 – taxta pol;
- 10 – laga.

Plita shaklidagi qatlama fibrolit, qamich to'shama, yengil beton, mineral paxta plitalar va boshqalardan iborat bo'ladi. Issiqlik o'tkazmaydigan sochiluvchan qatlama sanoat korxonalarini chiqindilaridan, shlak, pemza, keramizit shag'ali va

boshqalardan tashkil topgan bo‘ladi. Odatda issiqlik o‘tkazmaydigan qatlam ustidan qum yoki shlak yoxud 30-40 mm qalinlikda qorishma qatlami to‘shaladi.

Podval, usti, yo‘lak hamda past temperaturali (isitilmaydigan) xonalar yopmasiga ham isiqlik o‘tkazmaydigan qatlam ustidan joylanadi.

Sanitariya-texnika kabinalari ustiga temir-beton ora yopmalar qilishda ora yopma konstruksiyalariga suv o‘tkazmaydigan qatlam qoplanib, uning devor bilan tutashgan joyida 100 mm yuqoriga qaytarib (ko‘tarib) qo‘yiladi.

2.4.4. Polar va ularning konstruktiv yechimlari

Pollar temir-beton ora yopma paneli ustidan yoki podvalsiz binolar birinchi qavatida to‘g‘ridan-to‘g‘ri tuproq ustiga o‘rnatalidi.

Polning eng yuqori qatlami “qoplama” yoki “haqiqiy pol” deb ataladi.

Pol materiali oldindan tayyorlangan yuza satxiga o‘rnatalidi. Bunda tagiga solingen tekitlovchi qatlam betondan, sement-qum qorishmasidan, asfaltdan yoki gipodan iborat bo‘lishi mumkin.

Qavatlararo ora yopmada pol asosi bo‘lib, ora yopma ko‘taruvchi konstruksiya hisoblanadi. Bunda tagiga solinadigan beton qatlam bo‘lmaydi. Pol konstruksiyasiga tovush o‘tkazmaydigan, issiqlik va suv o‘tkazmaydigan qatlamlar qo‘shimcha bo‘lim kirishi mumkin.


Binoning vazifasiga va ishlab chiqarish jarayonlari xarakteriga ko‘ra pollar pishiq bo‘lishi, issiqlikni kam o‘tkazuvchi, sirpanmaydigan, xo‘llanganda shishmaydigan, ko‘rinishi chirolyi, chang olmaydigan, yurganda tovush chiqarmaydigan, oson tozalanuvchan, industrial va arzon bo‘lishi kerak.

Namlik yuqori darajada bo‘ladigan xona pollari namlik ta‘siriga chidamli va suv o‘tkazmaydigan, yong‘indan xavfli binolarda esa yonmaydigan bo‘lishi kerak.

Pol qurilishiga ko‘ra yaxlit, quyma, alohida elementlardan qurilgan va bukiluvchan yumshoq rulon materiallardan iborat bo‘lishi mumkin. Qaysi materialdan qilinishiga ko‘ra polar yog‘och taxtali, parketli, lenoleumli, keramik plitkali, sementli kabi turlarga bo‘linadi. Yaxlit quyma pollarga sementli pol, mozaik pol, asfalt pol, mastika pol va tuproq pollar kiradi (2.46-rasm).

Sementli polar qurishda beton asos ustidan 1:1-1:3 nisbatda qumdan tayyorlangan qorishma 20 mm qalinliqda yotqiziladi. Bunday pollarning asosi kamchiligi ularning changishi, issiqlik o‘tkazuvchanligi va ko‘rinishi jixatidan chirolyi emasligidir. Shu sababli ular asosan, turar-joy binolardan boshqa joylarda ishlataladi.

Mozaika polar ko‘pincha jamoat binolarda quriladi. Ular ikki qatlamdan iborat bo‘lib, beton asos ustidan 15 mm qalinlikda qatlam sement qorishmasi to‘shaladi va uning ustidan sement mayda shag‘al qorishmasi to‘shalib ikkinchi qatlam xosil qilinadi. Qorishma qotgandan so‘ng maxsus mashinalarda yuzasi silliqlanadi va sayqallanib chiroj beriladi. Yaxlit asfalt polar uning ustidan issiqlik asfalt qorishmasi 20-25 mm qalinlikda yozilib, xosil qilinadi.

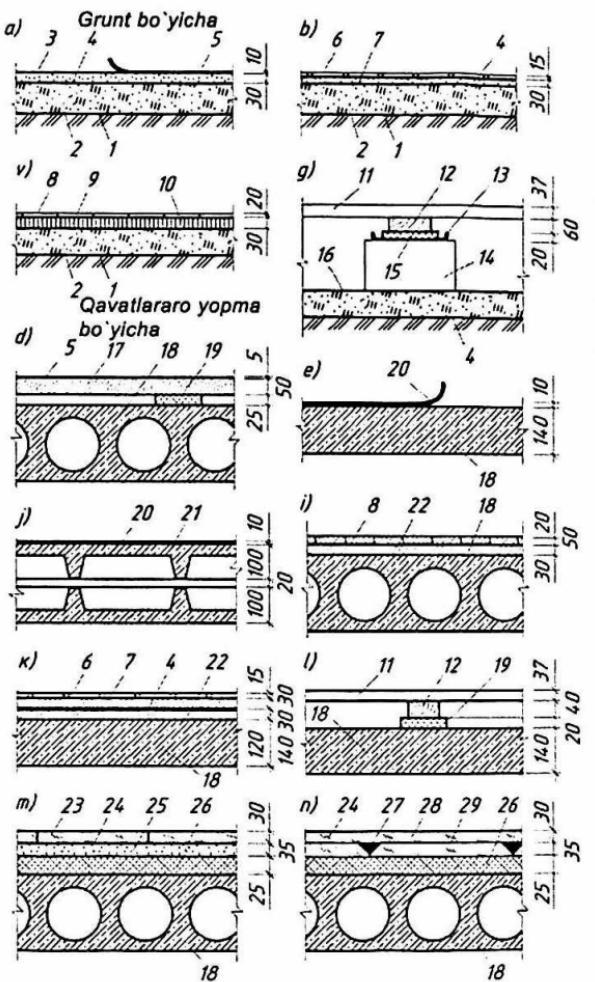

qatlam; 26—tovush o'tkazmaydigan qatlam;

27—gips qorishma;

28—yog'och qirindili plita;

29—yig'ma tekislovchi qatlam.

2.46-rasm.

Pol konstruksiyalari:

a—lenoleumli pol;

b,k—keramik plitali;

v,i—parketli;

g,l—yog'och taxtali;

d—gipsobeton plitasi ustidan o'rnatilgan

linoleumli;

ye,j—rulon materiali;

m,n — yog'och qipiqli;

l—shibbalangan tuproq;

2—beton asos;

3—sementli qorishma;

4—ruberoid qatlam;

5—linoleum;

6—keramik (sopol) plitkachalar;

7—sement qorishma;

8—parket;

9—asfalt;

10—isiqi bitumli qatlam;

11—yog'och taxtali;

12—laga;

13—ikki qatlam tol; 14—g'isht ustuncha;

15—antiseptik qatlam;

16—tuproq-qum asos; 17—

gips-beton asos;

18—ora yopma paneli;

19—tovush o'tkazmaydigan prokladka;

20—tapifleks;

21—panel; 22—shlakbeton;

23—yog'och tolali plita;

24—yopishiruvchi mas-

tika;

25—quyma tekislovchi

Ksilolit pollarni choksiz (yaxlit) qilib yoki ksilolit plitkalardan qurish mumkin.

Magnezial bog'lovchi moddaga yog'och qipig'i yoki qirindi, aralashtirilib (bog'lovchi suyuqlik bo'lib, ko'pincha magniy xloridning suvdagi eritmasi ishlataladi) qorilsa ksilolit (yog'och-tosh) va fibrolit deb ataladigan qurilish materiali hosil qilinadi. Ular beton pol yoki temir-beton plita ustidan bir yoki ikki

qavat qilinib, yozilib keyin zichlanadi. Ularning qalinligini 20 mm ga teng qilib olinadi. Ayrim xollarda qorishmaga har xil bo'yoqlar qo'shilib, turli rangdagi pol yopmalari hosil qilinadi. Ksilolit pollar issiq bo'ladi, yuvganda tovush chiqmaydi, changimaydi. Ularning asosiy kamchiligi suv ta'siriga bardosh bera olmaslidir. Shuning uchun zax, sernam xonalarga (xammom, kirkona, sanitariya uzellari va xokazolar) ksilolit pol qilish yaramaydi.

Mastika pollar sintetik materiallardan qurilib, bunda mayda qum bog'lovchi modda-polivinil atsetat emulsiyasi bilan qorishtiriladi va undan juda mustaxkam elastik pol yopmasi olinadi.

Qalinligi 2 – 3 mm bo'lgan mastika pol yopmasini shlakbeton, sementli, ksilolit qatlami ustidan yoki yog'och qipiqli hamda yog'och qirindili plitalar ustidan yotqizish mumkin. Bunday pollar quruq xonalarda ishlatiladi, u namlik ta'siriga chidamsiz bo'ladi.

Nam tuproq bilan qum va shag'al aralashmasini shibbalab tuproq pollar hosil qilinadi. Ularning qalinligi odatda 120-150 mm ni tashkil etadi. Bunday pollar turar-joy binolarining yordamchi xonalarida ishlatiladi, ammo ularni ishlatish juda xam cheklangan.

Rulon va bo'lak-bo'lak materiallardan qurilgan pollarni qo'llash qurilishda industriallikni oshiradi.

Polbop plitkalarni ikkita turga bo'lish mumkin: keramik plitkalar va koshinlar (naqshli plitkalar). Plitkali pollarni o'rnatishda kvadrat, yarim kvadrat, olti qirrali, sakkiz qirrali, to'rt, besh burchakli va boshqa keramik plitkalar ishlatilib, ular bir-biridan o'lchamlari bilan farq qiladi. Plitkalarning qalinligi 10 yoki 13 mm bo'ladi. Ular beton asosga 10-20 mm qalinlikdagi sement qorishma ustidan yotqiziladi. Keramika materiallari amalja suv o'tkazmaydi, qavatlararo yopmalarni ko'tarib turuvchi konstruksiyalarini namdan himoyalaydi; tez yeyilmaydi; changimaydi, oson yuviladi, kislota va ishqorlar ta'siriga chidamli, nam singdirmaydi. Ularning kamchiliklari mo'rt va issiq o'tkazuvchanligidir, shu sabali turar-joy binolari poliga yotqizilmaydi. Bundan tashqari, plitkalar mayda bo'lganligi sababli polga yotqizishga ko'p mehnat sarf bo'ladi. Shunga qaramay bunday pollar jamoat va sanoat binolari qurilishida keng ko'lamda qo'llaniladi. Bulardan tashqari, qurilish sanoatida gilam nusxa koshinlarning ko'pgina xillari, ishlab chiqilgan, ularning o'lchamlari 23x23x6 mm hamda 48x48x6 mm bo'ladi.

Qurilishda o'lchamlari va ko'rinishi turlicha bo'lgan polimer plitkalar ham keng ko'lamda qo'llaniladi. Polivinil xloridli, fenolitli hamda rezina plitkalar eng ko'p tarqalgan. Plitkalar konstruksiyasiga ko'ra birqatlamli va ko'p qatlamlı, shakliga ko'ra kvadrat, to'g'ri burchakli, shakldor, sirtining ishlanishi va tuzilishi xususiyatiga ko'ra ustki tomoni silliq hamda taram-taram bo'ladi.

Bunday plitkalar bilan turar-joy, jamoat hamda sanoat binolarining pollari qoplanadi. Chunki ular mustaxkam, namga chidamli, elastik hamda ovoz chiqarmaydigan bo'ladi. Bunday plitkalar beton, asfalt beton va ksilolit asosli yoki yog'och qipiqli plitkalar ustidan yotqiziladi yoki maxsus mastikalar yordamida yopishtiriladi.

Yog'och pollar qalinligi 29 mm bo'lgan shpuntli (ariqchali va chiqig'li) taxtalarini maxsus o'rnatilgan lagalarga qoqib, hosil qilinadi. Shpuntli taxtalarning

bir chetida shpuntli (ariqchasi) va ikkinchi chetida chiqig'i bo'ladi, bir taxtaning chiqig'i qo'shni taxtaning ariqchasiga tushadigan qilinadi. Shpunt va chiqiqlar to'g'ri to'rt burchakli, uchburchakli, trapetsiyasimon va yoysimon shakkarda bo'lishi mumkin. To'sinlarga yoki ora yopma qovurg'alariga tayangan lagalar ostiga tovush o'tkazmaydigan yumshoq prokladkalar qo'yiladi.

Podvalsiz binolar birinchi qavatning polini qurishida lagalar tuproq ustiga ishlangan hamda bir-biridan 800-1000 mm masofada bo'lgan tomonlari 250x250 mm li g'isht ustunchalarga o'rnatiladi.

Parketli polar zavodlarda tayyorlangan to'rburchakli taxtachalarni (kleopok) beton yoki yog'och taxtali asosga terib chiqishdan hosil bo'ladi. Bunda yurganda g'ijirlamasligi va tovush o'tkazmasligini ta'minlash uchun parket bilan taxta asos orasiga yupqa karton qog'oz yoki ikki qavat qurilish qog'ozi yoziladi. Korxonalarda tayyorlangan parket taxtalar, koshin, ya'ni qog'ozga naqsh bilan yopishtirilgan yig'ma parket donali parketlardan hosil qilingan shchitli parketlar industrial hisoblanadi. Parketlar beton asosga suvg'a chidamli sintetik fenolformallegid va boshqa yelimalar bilan yopishtiriladi.

Polga ishlataladigan har qanday boshqa materiallar kabi polimer materiallar ham ancha pishiqliq, yedirilishga chidamli, suvni kam shimadigan, tashqi ko'rinishi chiroyli hamda zaharli aralashmalardan xoli bo'lishi zarur. Choksiz yoki choklar soni juda kam bo'lgan linoleumli qoplamalar ozoda, yuvilishi oson, kam yediriladigan, elastik xamda uzoq muddatga chidamli bo'ladi.

Linoleumlar turar-joy, jamoat, sanoat binolarining pollariga qoplashda ishlataladi; ularning polivinilxloridli (asosi yo'q, asosi mato va issiqlik-tovush o'tkazmaydigan); poliesfirli (asosi yumshoq matodan); rezinali (relin) va boshqa turlari bor.

Linoleumlar taxta pol, qipiqlik plita yoki sement qatlamli asosga maxsus mastikalar (bitumli, kumaron-kauchukli, kazein sement yordamida yelimalab yopishtiriladi. Bunda asosni puxtalik bilan tayyorlash kerak, aks xolda linoleum ko'tarilib qolishi yoki yaxshi yopishmasligi mumkin.

Qurilish amaliyotida issiqlik-tovush o'tkazmaydigan, asosi yumshoq, g'ovak matodan iborat bo'lgan linoleum polar ko'plab ishlataladi.

2.5. Parda devorlar.

2.5.1. Parda devor turlari va ularga qo'yiladigan asosiy talablar

Xonalarni bir-biridan ajratuvchi, yuk ko'tarmaydigan, vertikal ichki devorlar parda devorlar deb ataladi.

Turar-joy binolarda ora yopmalardan tushadigan yukni ko'tarib turuvchi parda devorlar ham uchrab turadi. Bunday devor konstruksiyalari alohida poydevorlarga tayangan bo'ladi va ularning yechimi ko'taruvchi devorlar yechimi kabi bo'ladi.

Parda devorlar qavatlararo ora yopmalarni ko'taruvchi konstruksiyalarga (xarilar, plitalar) tayangan bo'ladi. Podvalsiz binolarning birinchi qavatidagi hamda podval qavatidagi parda devorlar beton yoki g'isht ustunga o'rnatiladi. Parda devorlarni to'g'ridan-to'g'ri pol ustiga o'rnatib bo'lmaydi. Parda devorlar

quyidagi talablarga javob berishi: mustaxkam, yengil, tovush, bug' va gaz o'tkazmasligi, suv ta'siriga chidamli bo'lishi, yonmasligi, yuzasi bo'yاليshiga yoki gul-qog'oz yopishtirilishiga tayyorlangan bo'lishi, sirtida g'adir-budirlar, kovakchalar bo'lmasligi kerak. Turar-joy binolarida parda devorlar vazifasiga asosan xonalarni ajratuvchi, kvartiralarni ajratuvchi hamda sanitariya xonalarda ishlataluvchi turlarga bo'linadi. Parda devorlar qo'zg'olmas va suriluvchan (yig'iluvchan) bo'lishi mumkin.

Parda devorlar mayda yoki yirik elementlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Mayda elementlardan tuzilgan parda devorlar qurilish maydonida teriladi. Yirik elementlardan tashkil topgan parda devorlar esa zavodlarda tayyorlanib, qurilish maydonida yig'iladi.

Parda devorlar materialiga ko'ra g'ishtdan, kovakli sopol va yengil beton bloklardan, yog'och qipiqli yoki yog'och qirindili plitalardan, gips, gips-qipiqli, har xil yengil va g'ovak betonlardan tayyorlangan panel va bloklardan, hamda shisha bloklardan qurilishi mumkin.

Parda devor xillarini tanlashda ularni qurish narxi va mehnat sarfidan tashqari qurilish uchun ketadigan vaqt va mahalliy qurilish materiallarini ishlatalish mumkinli ham e'tiborga olinadi. Turar-joy binolari uchun ularning narxi bino umumiylarining 8-10%ni, o'rnatishdagi mehg'nat sarfi esa bino qurilishiga sarf bo'lgan umumiyl mehnatning taxminan 15% ni tashkil etishi kerak. Bunday yirik panel parda devor o'rnatishga kichik o'chamli gipsli parda devor plitalar o'rnatishdagiga qaraganda 1,5-2 marta kam mehnat sarflanadi.

Ko'p qavatlari binolarda panel parda devorlar qo'llanilganda mehnat unumtdorligi oshib, qurilish narxi kamayadi.

G'isht parda devorlar qalinligi $\frac{1}{2}$ yoki $\frac{1}{4}$ g'isht qalinligida bo'ladi. Qalinligi $\frac{1}{4}$ g'isht devorlar balandligi 3m gacha, uzunligi esa 5 m dan oshmasligi kerak. Agar xona balandligi va uzunligi ko'rsatilgan o'chamlardan katta bo'lsa, u xolda har olti qatordan so'ng gorizontal choklar bo'yicha joylashgan, qalinligi 1,5 mm va eni 25 mm bo'lgan uzun po'lat listlar bilan armaturalanadi. Bunday

armatura uchlari bino asosiy konstruksiyasining armaturalariga ulangan bo'ladi. Qalinligi $\frac{1}{4}$ g'isht bo'lgan parda devorlar uchun gorizontal va vertikal choklarga joylashtirilgan armaturalar yordamida kataklari 525-525 mm bo'lgan to'r xosil qilinib, devor turg'unligi oshiriladi (2.47,a-rasm).


2.47-rasm. Tosh parda devorlar:

a-12 g'ishtli; b-shlak-beton toshli;

1-po'lat list; 2-tashqi devor; 3-po'lat listning qaytarilgan qismi.

2.48-rasm. Shisha blok parda devorlar:


a-parda devorlarning umumiyl ko'rinishi; b-

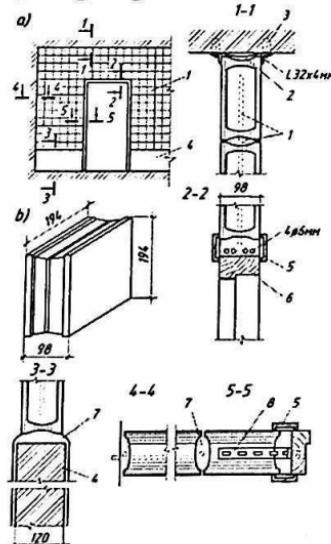

shisha blok; 1—choklarga

qo'yilgan armatura; 2—elastik prokladka; 3—yog'och probka; 4—g'isht devor; 5—chaspak; 6—eshik romi; 7—sement qorishmasi; 8—anker.

Qalinligi 90 va 190 mm bo'lgan parda devorlar shlak-beton toshlardan teriladi, qalinligi 120 mm bo'lgan parda devorlarda esa sopol toshlar ishlatalidi (49-b-rasm). Ko'pgina jamoat binolarida parda devorlar ichki va tashqi yuzalariga turli naqshlar solingen ichi kovak shaffof detallardan xosil qilinadi. Bunday bloklar chiroli ko'rinishga ega bo'lib, o'zidan yorug'likni yaxshi o'tkazadi. Shisha bloklarni terishda sement qorishmasi va po'lat armaturalar ham ishlatalidi (2.48-rasm). Har xil ko'rinishdagi profillangan shisha taxtalar bino qavat balandligiga teng qilib ishlab chiqariladi. Bu elementlar ostki va ustki belbog'lar orasiga quyilib, choklari maxsus mastiklar bilan to'ldiriladi.

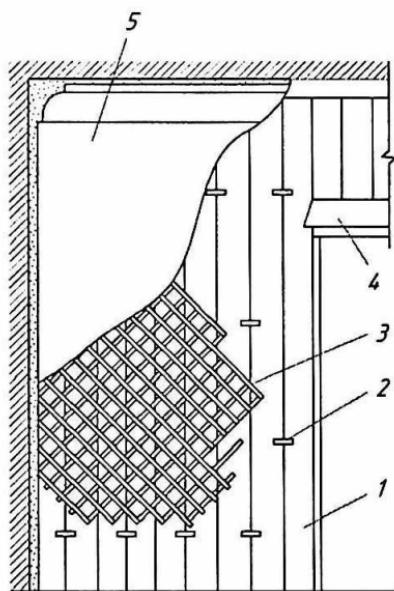


Yog'och parda devorlar qalinligi 50 mm bo'lgan taxtalarini yonma-yon qoqib xosil qilinadi. Bunday shchitlar qurilish maydoniga sirtiga rezgi taxtalar qoqilgan xolda xam keltiriladi, so'ngra bu sirtlarga quruq suvoq qoqiladi (2.49-rasm).

2.49-rasm. Yog'och taxtali parda devor.

- 1 — qalinligi 50 mm bo'lgan taxta;
- 2 — shponka;
- 3 — rezgi taxta;
- 4 — eshik usti progoni;
- 5 — suvoq.

Gips yoki gipsbeton plitalarning o'lchamlari 300x400x80 mm yoki 1500x400x90 mm bo'lib, ularni terishda gips qorishmasidan foydalanoladi. O'zarobog'lanishni ta'minlash maqsadida plita chetki qirralarida maxsus botiqlar bo'ladi (2.50-rasm).

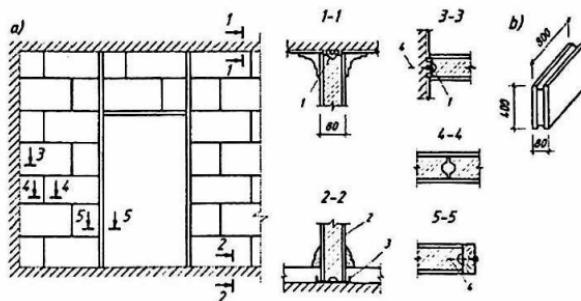


2.50-rasm. Mayda gips plitali parda devor.

- a — parda devorming umumiyo ko'rinishi;
- b — gips plita;
- 1 — gips qorishma bilan to'ldirilgan joy;
- 2 — suvoq; 3 — tol qatlami;
- 4 — mix.

Bir qavatli parda devorlar balandligi 4,5 m dan kichik bo'lganda karkasiz, undan baland xollarda esa karkasli qilinadi. Bunda eshik o'rningiz ikki tomoni poldan shiftgacha yog'och ustunlar bilan mustaxkamlanadi. Parda devorlarda yoriqlar xosil bo'lmagligi uchun ular mustaxkam, egilmaydigan va cho'kmaydigan asoslarga o'rnatiladi.

Ayrim jamoat binolarida yordamchi xonalarni bir-biridan ajratuvchi tekis oynali yig'ma yog'och shitlarning ostki qismi polga o'rnatilgan shit belbog'iga qo'yilib, ustki qismi shiftga piramonli taxtalar yordamida qotiriladi. Bunda kesimi 54x50 mm bo'lgan yog'ochlarni yonma-yon qoqib, kengligi 446, 946 va 1946 mm bo'lgan yog'och shit plitalar hosil qilinadi.

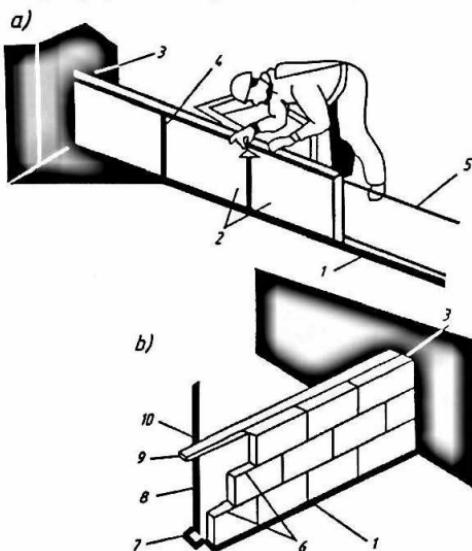


2.51-rasm. Gips-beton plitalardan parda devor qurish:

- a – reja ip tortib;
- b – andoza bo'yicha;
- 1 – ruberoid to'shamma;
- 2 – o'rnatilgan plitalar;
- 3 – devorga qoqilgan ponasimon qoziq "yersh";
- 4 – qorishma to'ldirilgan vertikal chok;
- 5 – reja ip;
- 6 – armatura;
- 7 – tirak asosi;
- 8 – tirak;
- 9 – reyka;
- 10 – vintli surma kronteyshn.

Parda devorlarga ishlataladigan shchitlar ikki yoki uch qavat qilib joylashtirilgan taxtalarni mixlar yordamida qotirilgan yig'ma yog'och uylar qurilishida ishlataladi (2.53-rasm). Bunday shchitlar uzunligi 2650-3450 mm, eni 400-600 mm va qalinligi 50-80 mm qilib tayyorlanadi.


Karkasli parda devorlar konstruksiyalari yog'och karkas va to'ldiruvchidardan iborat bo'ladi (2.54-rasm).

Bunday parda devorlarda bir-biridan 0,5-1 m masofada turgan ustunlar parda devor karkasini tashkil qilib, ularning ikki tomoni qalinligi 20-25 mm bo'lgan taxtalar bilan o'ralgan bo'ladi. Taxtalar oralig'i mineral paxta yoki sochiluvchan to'ldirgichlar (shlak, keramzit) bilan to'ldiriladi va ikki tomonidan suvoq qilinadi. Taxtalar yuzasiga quruq suvoq list yoki yassi asbest panel qoplash ham mumkin.

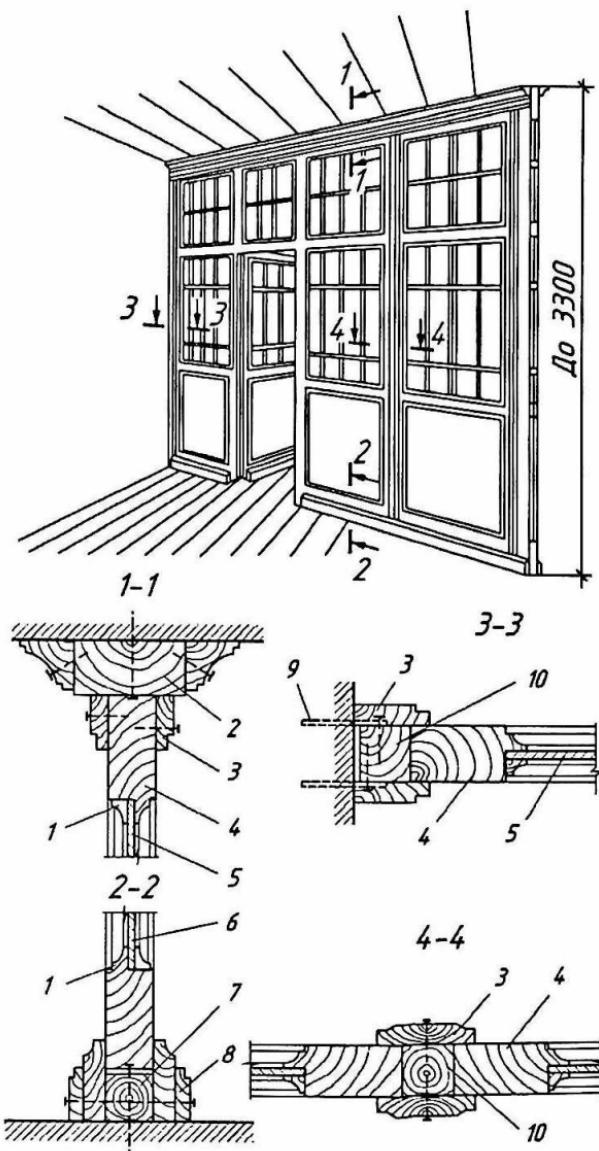

2.52-rasm. Jamoat binolarida uchraydigan pardal devorlar:


1 – shchapik; 2 – pardal devorning yuqori belbog'i; 3 – chaspak; 4 – shchit belbog'i; 5 – 6 – oyna;
7 – ostki belbog'; 8 – plintus; 9 – ponasimon qoziq "yersh"; 10 – ustun.

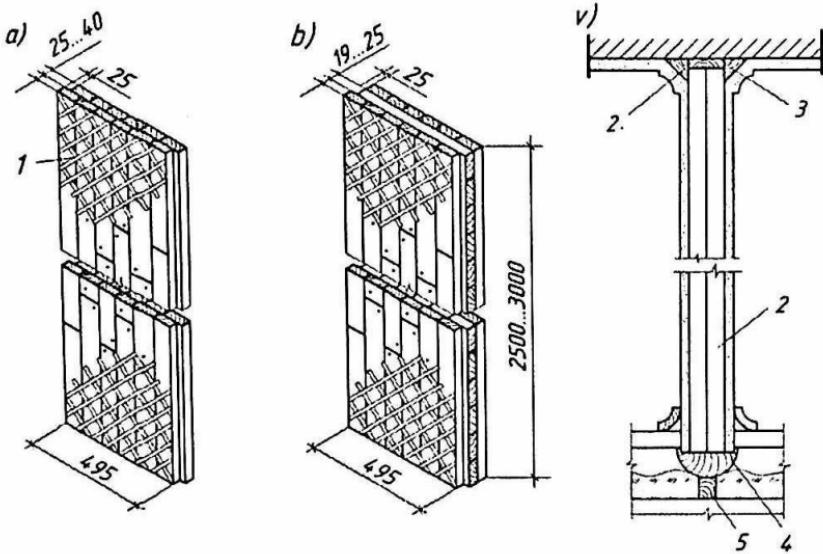

2.53-rasm. Yog'och shchitlardan qurilgan parda devorlar:

a – ikki qatlamlı; b – uch qatlamlı; v – parda devorning yog'och ora yopmalarga tiralishi; 1 – rezgi taxta; 2 – yog'och shchit; 3 – kanop tolasi va uchburchak g'o'lacha; 4 – tayanch to'sini; 5 – to'sin.


2.54-rasm. Karkasli pardadevorlar:

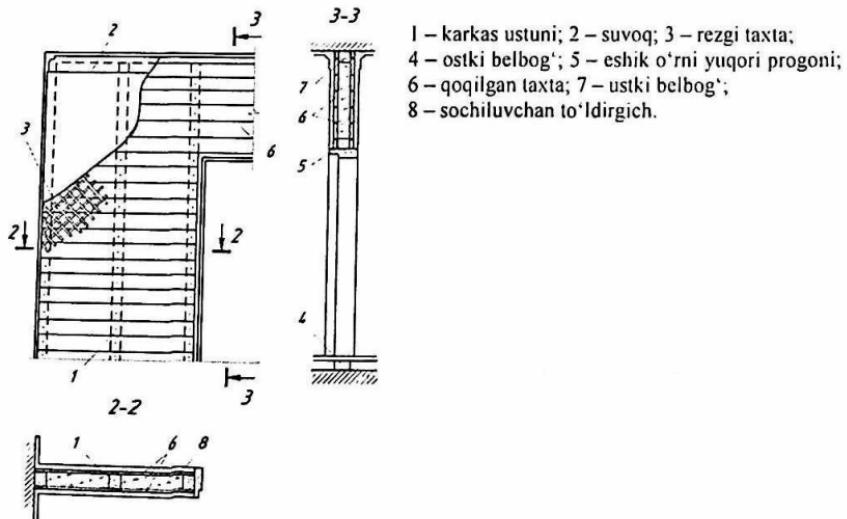

2.5.2. Yirik panelli parda devorlar

Xona devorlariga teng bo‘lgan yirik panel parda devorlar industrialligi jixatidan boshqa parda devorlardan farq qiladi.

Qurilish amaliyotida zavodlarda tebranish usulida tayyorlangan gips-beton parda devor panellari ko‘proq uchrab turadi. Bunday panellar yuqori sifatlisi bo‘lib, fizik va mexanik xususiyatlari yaxshi bo‘ladi. Panellarning uzunligi xonaning bo‘yicha (ayrim xollarda yarim bo‘yicha), eni esa bino qavati balandligiga teng, qaliligi 80-120 mm bo‘ladi. Panellarni tayyorlashda ularga eshik kesakilari va boshqa detallar o‘rnatalidi. Parda devor panellari armaturasi sifatida kesimi 10×20 mm bo‘lgan taxta reykalar va pishiq yog‘ochdan tilingan taxtachalar ishlataladi, ular panelning yog‘och karkasini tashkil etadi. Bunday reykallardan 400×400 mm bo‘lgan katakchalar hosil qilinib, ular gips-beton ichida qoldiriladi (2.55-rasm).

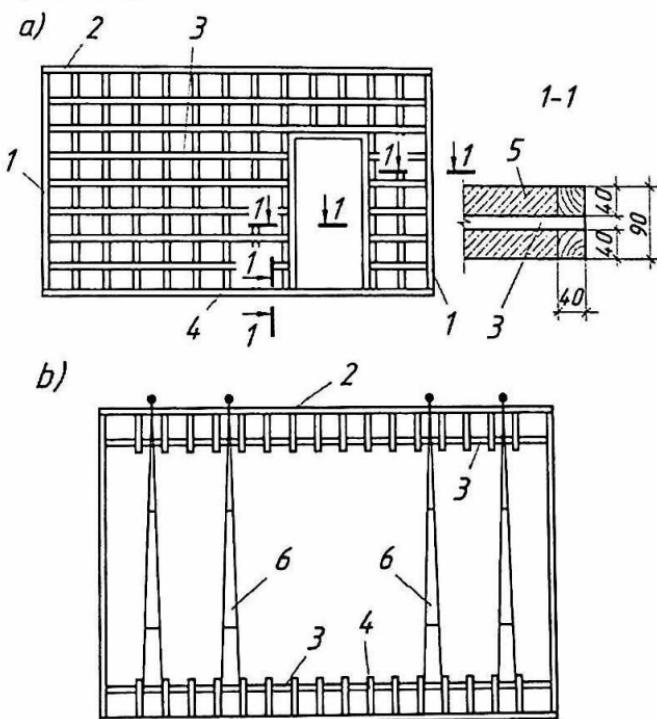


2.55-rasm. Parda devor paneli yog‘och karkasining sxemasi:

a – sidirg‘a karkas; b – yengillashtirilgan karkas; 1 – vertikal belbog’;

2 – yuqori belbog’; 3 – karkas reykasi; 4 – ostki belbog’; 5 – gips-beton.


Bunday panellarning ostki qismi va ikki yoni 40×40 mm bo‘lgan reykalar bilan o‘raladi. Vazifasiga va tovush o‘tkazmaslik darajasiga ko‘ra ularni bir

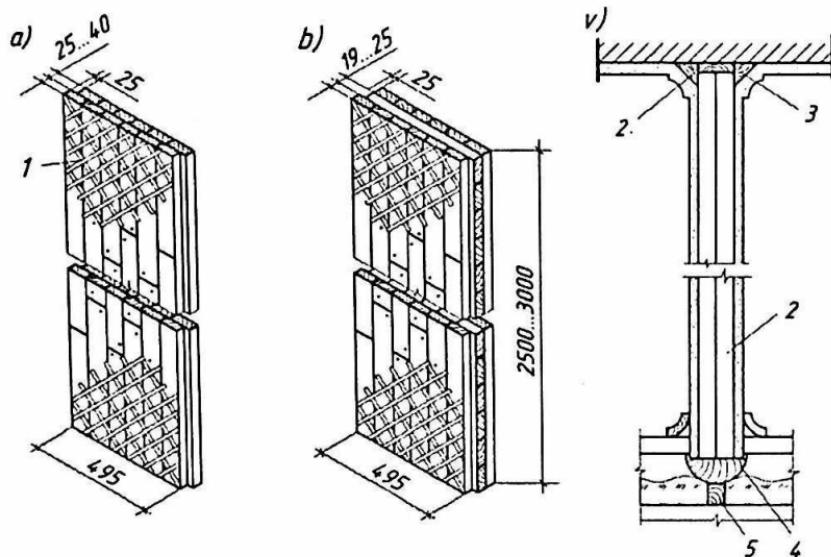

2.53-rasm. Yog'och shchitlardan qurilgan pardal devorlar:

a – ikki qatlamlı; b – uch qatlamlı; v – pardal devorning yog'och ora yopmalarga tiralishi; 1 – rezgi taxta; 2 – yog'och shchit; 3 – kanop tolasi va uchburchak g'o'lacha; 4 – tuyanch to'sini; 5 – to'sin.

2.54-rasm. Karkasli pardadevorlar:

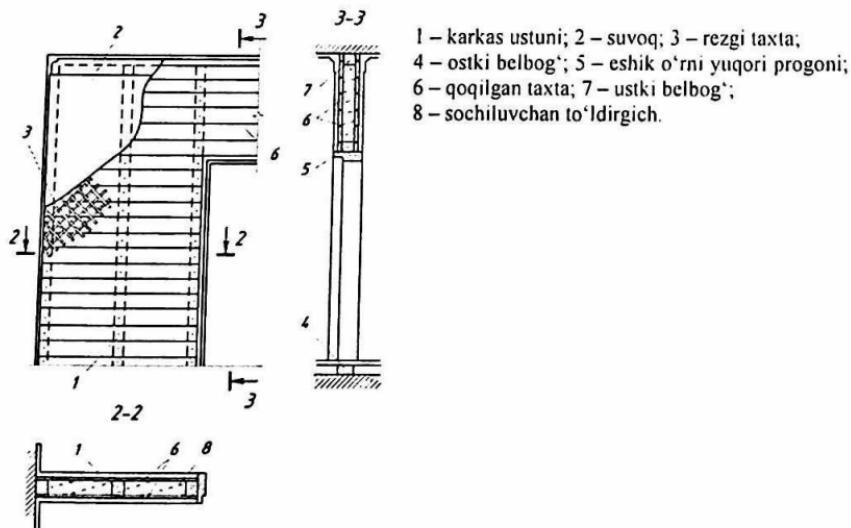


1 – karkas ustuni; 2 – suvoq; 3 – rezgi taxta;
4 – ostki belbog'; 5 – eshik o'rni yuqori progoni;
6 – qoqilgan taxta; 7 – ustki belbog';
8 – sochiluvchan to'ldirgich.

2.5.2. Yirik panelli parda devorlar

Xona devorlariga teng bo'lgan yirik panel parda devorlar industrialligi jixatidan boshqa parda devorlardan farq qiladi.

Qurilish amaliyotida zavodlarda tebranish usulida tayyorlangan gips-beton parda devor panellari ko'proq uchrab turadi. Bunday panellar yuqori sifatlari bo'lib, fizik va mexanik xususiyatlari yaxshi bo'ladi. Panellarning uzunligi xonaning bo'yicha (ayrim xollarda yarim bo'yicha), eni esa bino qavati balandligiga teng, qalnligi 80-120 mm bo'ladi. Panellarni tayyorlashda ularga eshik kesakilari va boshqa detallar o'rnatiladi. Parda devor panellari armaturasi sifatida kesimi 10x20 mm bo'lgan taxta reykalar va pishiqlik yog'ochdan tilingan taxtachalar ishlataladi, ular panelning yog'och karkasini tashkil etadi. Bunday reykalaridan 400x400 mm bo'lgan katakchalar hosil qilinib, ular gips-beton ichida qoldiriladi (2.55-rasm).

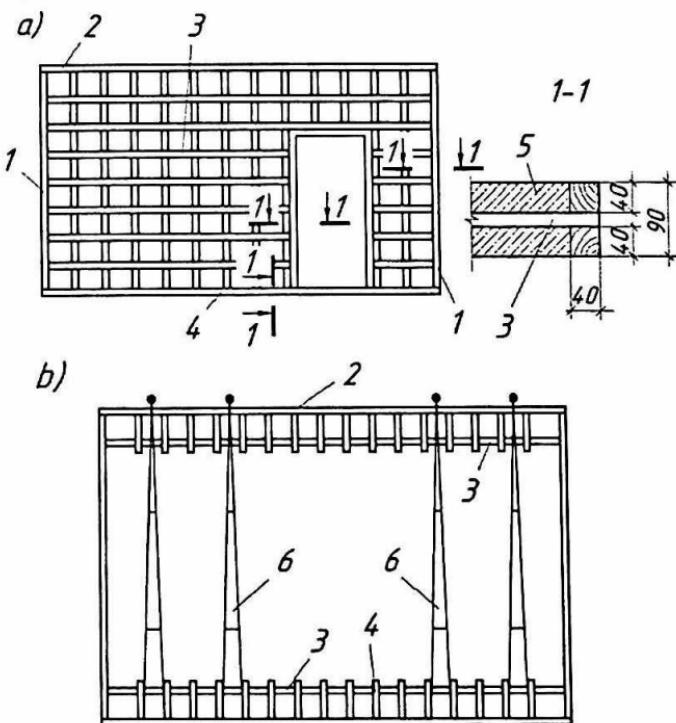

2.55-rasm. Parda devor paneli yog'och karkasining sxemasi:

- a – sidirg'a karkas; b – yengillashtirilgan karkas;
- 1 – vertikal belbog';
- 2 – yuqori belbog';
- 3 – karkas reykasi;
- 4 – ostki belbog';
- 5 – gips-beton.

Bunday panellarning ostki qismi va ikki yoni 40x40 mm bo'lgan reykalar bilan o'raladi. Vazifasiga va tovush o'tkazmaslik darajasiga ko'ra ularni bir

qatlamlı va oralarida xavo qatlami bo'lgan turlarga ajratish mumkin. Bunday panellar qalinligi 80-100 mm, jamoat binolarida ishlatiladigan ko'p qatlamlı gips-beton panellarning qalinligi esa 140-160 mm bo'lishi mumkin. Binokorlikda suruluvchan (yig'iluvchan) yoki shkaf parda devorlar ham ishlatiladi.

Suruluvchan parda devorlar xonalarni qo'shni xona xisobiga kengaytirish yoki, aksincha, ularni bir-biridan ajratish talab etilgan xolatlarda ancha qulay bo'lib, ularni yog'och yoki plastmassa materiallaridan yasash mumkin.


2.5.3. Parda devorlarning konstruktiv yechimlari

Parda devorlarni o'rnatishda ularning tovush o'tkazmaslik xususiyatlarini yaxshilash uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish lozim. Birinchidan, parda devorlar to'g'ridan-to'g'ri toza pol satxiga hamda pol lagasi ustiga o'rnatilmasligi kerak. Ular to'sinlar ustiga yoki temir-beton ora yopma plitalari ustiga o'rnatiladi. Bunda devor ostiga qorishma to'shaladi. Polning parda devorga tutashgan joylariga xam tovush o'tkazishini kamaytirish uchun yumshoq to'shamma qatlami to'shaladi (2.56-rasm).

Parda devorlarning o'zaro yoki asosiy devorlar bilan tutashtirilgan joylari zinch birikkan bo'lishiga jiddiy e'tibor beriladi. Buning uchun yoriqlarga kanop tolalari tiqilib, ustidan loy bilan suvaladi. Parda devorlar shiftdan 10-15 mm pastroq qilinadi, hosil bo'lgan yoriqlarga kanop tolasi tiqilib, ustidan 25-30 mm qalinlikda loy surtib chiqiladi.

Parda devorlarni shiftga qotirish uchun ora yopma plitalari orasiga kiritiladigan maxsus xalqalardan yoki po'lat plastinkalardan soydalaniladi. Shu maqsadda plitaning shift qismida bolg'alar bilan chuqurligi 10-15 mm bo'lgan o'yiglar, plastinalarni o'rnatish uchun panel karkasining yuqori reykasiga mix yoki shuruplar yordamida qotiriladi. Shu uchul bilan parda devorlarning har bir tomoni 2-3 joyidan shiftga yoki devorga qotiriladi. Agar parda devor o'ttasi ora yopma plitalari orasidagi chokka to'g'ri kelsa, u xolda po'lat simlarning bir uchi parda devordagi ko'tarish xalqasiga bog'lanib, ikkinchi uchi ora yopma plitasi orasidan yuqoriga o'tkaziladi va ankerlar bilan qotiriladi.

Agar parda devorlar progon to'sinining ikki tomoniga po'lat plastinalarni o'rnashtirilib, plastinalar boltlar yordamida tortib qo'yiladi. Ko'pchilik xollarda binokorlik to'pponchalari yordamida platsinalarni shiftga yoki devor konstruksiyasiga qotirish usullari ham qo'llaniladi.

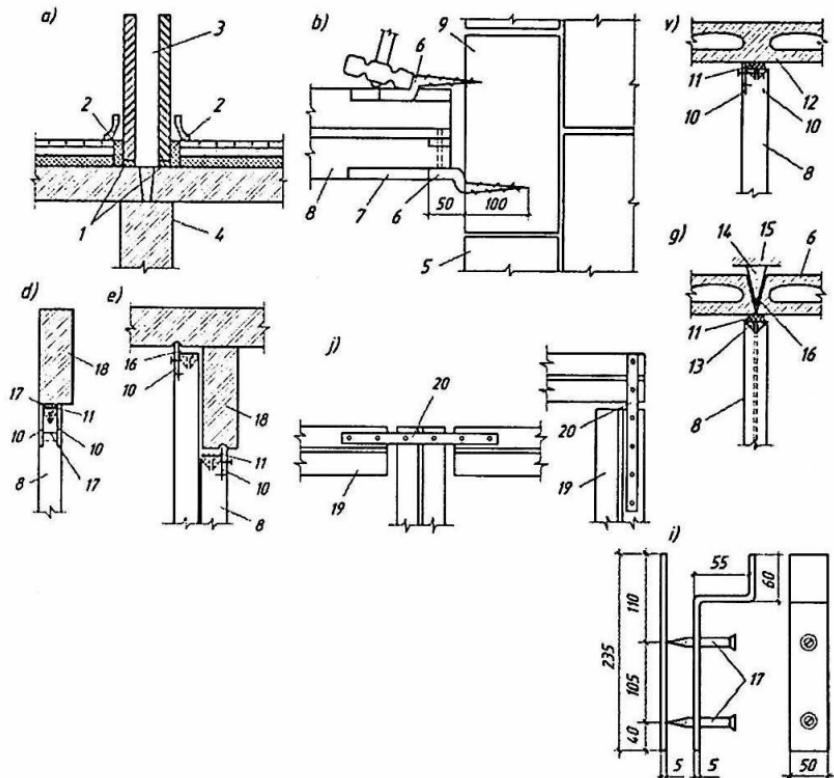

2.56-rasm. Parda devorlar detallari:

a – temir-beton ora yopmalarga o'rnatilgan; b – parda devorni ko'taruvchi devorlarga mahkamlash; v – ora yopma plitalarga mahkamlash; g – ichki ora yopma plitasi o'tasiga mahkamlangan; d – parda devor progon to'siniga mahkamlangan; ye – kvartiralor oralig'idagi parda devor; d – devorlarni o'zaro biriktirish; z – havo qatlami; l – qorishma; 2 – yumshoq materialdan prokladka; 3 – po'lat qotirgichlar; 4 – devor yoki progon; 5 – devor; 6 – "yersh" qoziq; 7 – "yersh" qozig'ining uchi joylashadigan o'yiq; 8 – parda devor paneli; 9 – yog'och vkladish; 10 – po'lat plastina; 11 – kanop tolasi va surtilgan loy; 12 – ora yopma plitasi; 13 – ilmoq; 14 – loy; 15 – anker; 16 – sim; 17 – shurup; 18 – progon; 19 – belbog'; 20 – po'lat tasma.

2.6. Deraza va eshiklar

2.6.1. Derazalar va ularning konstruktiv yechimlari

Xona ichiga tabiiy yorug'lilik devordagi vertikal yoki tomlardagi horizontal joylashgan ochiq o'ymlar (deraza o'rni) orqali tushadi.

Xonaning yoritilganlik darajasi qurilish norma va qoidalari asosida aniqlanadi. Amaliyotda turar-joy binolari uchun deraza o'rni yuzasi xona poli


maydonining 1:8 dan 1:5 bo'lagiga teng bo'lishi kerak. Shunda xona ichi yetarlicha tabiiy yoritilgan bo'ladi.

Deraza va vitrajlar xonalarni tabiiy yorug'lik bilan ta'minlovchi asosiy konstruksiyalar bo'lib hisoblanadi.

Binolarni oynalash konstruksiyalari muhim elementlardan biri bo'lib, bino tashqi ko'rinishi (ekstryer) hamda xona ichki (interyer) ko'rinishiga ta'sir etadi. Derazalarga qo'yiladigan aosiy talablardan yana biri issiqlik o'tkazmaslik xususiyati bo'lib, issiqlikning isrofini kamaytirish va xonaning tovush izolatsiyasini ta'minlash talab etiladi.

Deraza konstruksiyalarini materialiga ko'ra yog'och, metall, temir-beton va plastmassadan tayyorlangan turlarga ajratish mumkin.

Derazalar ochilish yoki yopilish usuliga va konstruktiv yechimiga ko'ra tavaqali (bir, ikki va uch tavaqali), ochilmaydigan, surilib ochiladigan, tavaqalari yuqoriga yoki pastga ilingan, jalyuzали va boshqa turlarga bo'linadi (59-rasm).

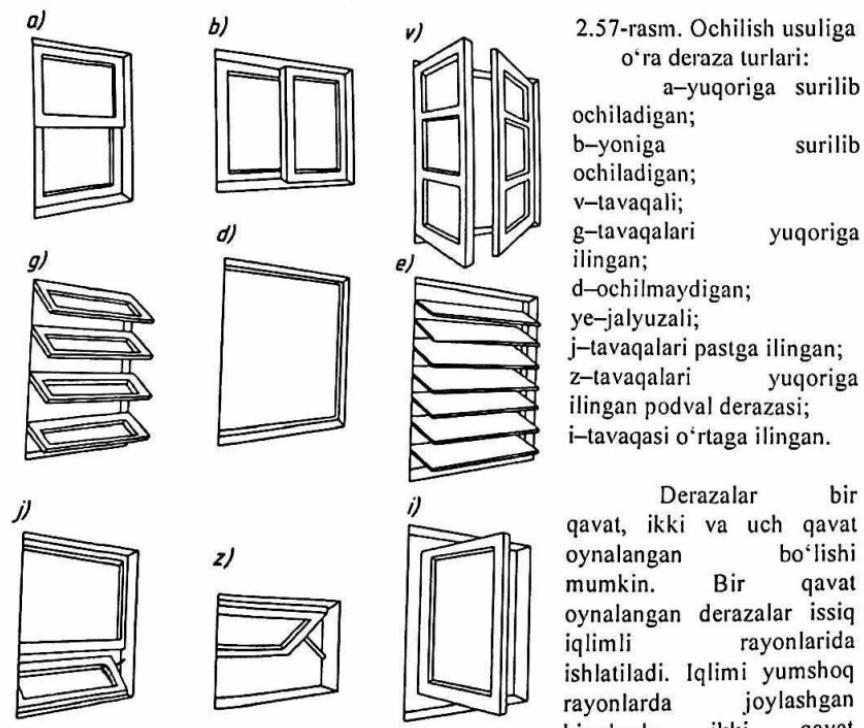

2.57-rasm. Ochilish usuliga
o'ra deraza turlari:

- a—yuqoriga surilib ochiladigan;
- b—yoniga surilib ochiladigan;
- v—tavaqali;
- g—tavaqalari yuqoriga ilingan;
- d—ochilmaydigan;
- ye—jalyuzали;
- j—tavaqalari pastga ilingan;
- z—tavaqalari yuqoriga ilingan podval derazasi;
- i—tavaqasi o'rtaga ilingan.

Derazalar bir qavat, ikki va uch qavat oynalangan bo'lishi mumkin. Bir qavat oynalangan derazalar issiq iqlimi rayonlarida ishlataladi. Iqlimi yumshoq rayonlarda joylashgan binolarda ikki qavat oynalangan derazalar


qo'llanilib, bunda oynalar oraliq'ida ma'lum qalinlikda (kenglikda) havo qatlami bo'ladi. Qattiq sovuq iqlimi rayonlarda uch qavat qilib oynalangan derazalar ishlataladi.

Deraza o'chamlari unifikasiyalangan bo'lib, GOSTga muvofiq yasaladi. Deraza balandligi odatda bino qavati balandligidan 1100-1300 mm kichik qilib olinadi. Bunda bir tavaqali derazalar eni eng kamida 600 mm, ikki tavaqali uchun 900, 1100 va 1300 mm va uch tavaqali derazalar uchun 1600-1800 mm qilib olinadi.

Derazalar asosan uch xil konstruktiv elementdan, ya'ni deraza (kesakisi) romi, panjarasi va deraza osti taxtasidan iborat bo'ladi. Deraza kesakisi yog'och g'o'la va taxtalardan yasalib, ularga deraza panjaralari mahkamlanadi. Katta derazalarning mustaxkamligini oshirish uchun ularning kesakisi ichidan qo'shimcha vertikal va gorizontal taxtachalar ("impost") o'rnatiladi.

Derazaning yuqori qismida joylashgan ochilmaydigan yoki ochiladigan bo'lagi framuga deb ataladi. Deraza tavaqalari va framugani o'rab turuvchi (karkas) va uni orasida (ichida) joylashgan hamda tavaqalarni kichik-kichik turlarga ajratuvchi gorizontal va vertikal bruslar deraza panjaralari deb ataladi.

Maxsus o'yqlari bo'lgan deraza panjaralariga oynalar joylashtirilib, mix yoki metall bo'laklari (planka-shtampik) yordamida maxkamlanadi.

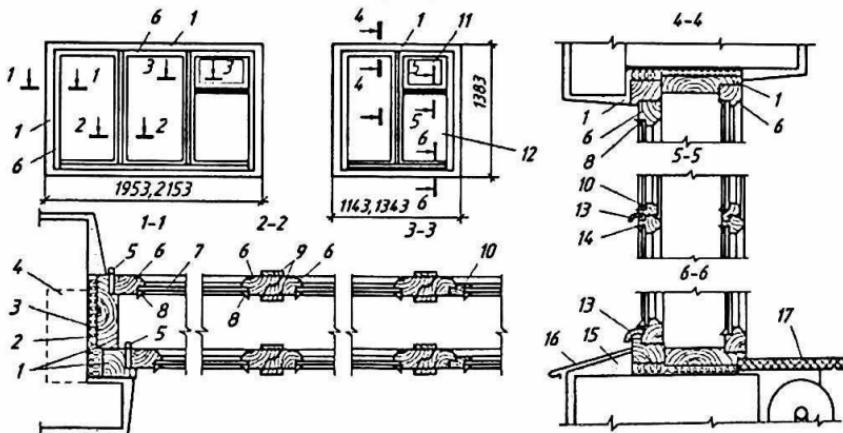

Tashqi tavaqa, framuga va fortokkalarni ostki gorizontal karkaslarini oynadan oqib tushgan atmosfera suvlarini xonadan tashqariga yo'naltirilishi uchun ular nishabli qilinib, tashqi tomonga bo'rtgan bo'ladi.

Qo'sh panjarali deraza tavaqasi ochilib-yopiladigan qulay bo'lishi uchun ichki tavaqasi tomonlari tashqi tavaqa tomonlaridan 25-35 mm kichik bo'ladi.

Konstruktiv yechimiga ko'ra deraza kesakisi ajraladigan va yaxlit bo'lishi mumkin (2.58-rasm).

2.58-rasm. Yaxlit kesakili deraza blok konstruksiyasi:

1 – kesaki; 2 – saqichli kanop; 3 – mix; 4 – yog'och tinqin; 5 – ilmoq; 6 – tabaqqa belbog'i; 7 – oyna; 8 – o'yqlarni to'ldiruvchi rezgi yog'och; 9 – shlapik; 10 – fortokcha belbog'i; 11 – fortokcha; 12 – tavaqa; 13 – atmosfera suvlarini tashqariga yo'naltiruvchi bo'rtgan qismi (otliv); 14 – deraza panjarasi; 15 – qorishma; 16 – oq tunuka; 17 – deraza osti taxtasi.


Deraza kesakisi devorlarda deraza o'rniда qoldirilgan maxsus yog'och bruslarga mixlar yordamida qotiriladi. Kesaki bilan devor oralig'iغا tuproq yoki gips loyiga bulg'alangan kanop shamol va sovuq o'tmaydigan qilib tiqiladi.

Deraza qutisiga (kesakiga) chirishga qarshi ishlov berilib, uni o'rnatish paytida chor atrosga tol yoki ruberoid o'raladi. Qurilish maydonchasiga deraza bloklari tayyor xolda keltiriladi.

Qurilishda tavaqa panjaralari tutash bo'lган derazalar keng ko'lamda qo'llanilmoxda. Bunda tashqi va ichki derazalar panjaralari go'yo bir butun tavaqali derazadek, yaqin joylashgan bo'ladi. Bunday derazalarda yog'ochni 30% tejash, narxini 10 % arzonlashtirish va og'irligini 1,5 marta kamaytirish mumkin bo'ladi. Bunday derazalarning kamchiliklaridan biri xona issiqligini 25 % yo'qotish hisoblanadi. Ularda oynalari orasidagi masofa 47 mm bo'lib, deraza panjaralari bir-biri bilan burama mixlar yordamida tutashtiladidi.

Hozirgi qurilishlarda derazalarning yangi, progressiv konstruksiyalari, ya'ni bir qavatlari oyna paketlar qo'llanilmoxda. Bunday paketlar orasida havo qatlami bo'lgan ikkita yonma-yon oynalardan uzilgan bo'lib, rezina yoki plastmassa ramkaga solingan bo'ladi. Xozir yog'och deraza panjaralari o'rniда chirimaydigan, ko'rkmak, qurimaydigan plastmassa deraza panjaralari ham qo'llanilmoxda.

Metall quymalardan ishlangan deraza panjaralari mustaxkam, uzoqqa chidaydigan va tashqi ko'rinishi chiroyligi bo'ladi (2.59-rasmda deraza o'rniini profilli oynalar bilan to'ldirishning konstruktiv yechimi ko'satilgan).

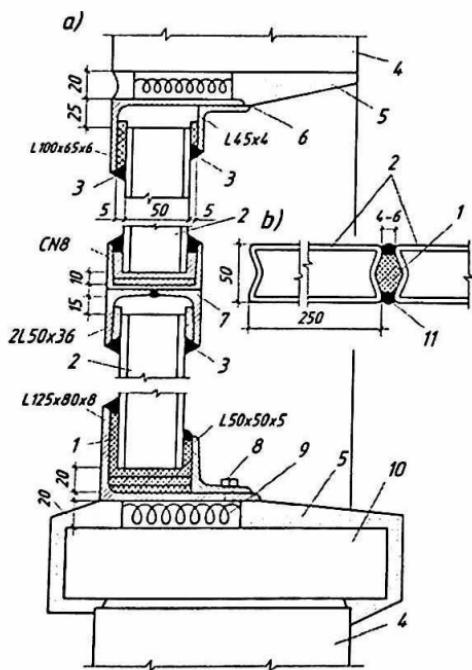

2.59-rasm. Deraza o'rniini profilli oynalar bilan to'ldirish:

- a – deraza o'rni kesimi; b – profilli oyna tutashining plani;
- 1 – g'ovak rezina; 2 – profilli oyna elementlari; 3 – germetik; 4 – panel devor; 5 – sement qorishma; 6 – payvand chok; 7 – payvandlangan gorizonttal impost; 8 – vint; 9 – shlak paxta; 10 – g'isht; 11 – germetik qorishma.

Profillangan oynalarning ostki va ustki tomoni deraza panjaralarini tashkil etgan metall profil burchaklar oralig'iga o'rnatiladi. Hozirgi me'morchilikda struktura elementlari oralig'ini to'ldiruvchi oynaband devorlar, yaxlit panellar va yaxlit devorlar keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Lekin binolarda oynalanish darajasi qancha katta bo'lsa, shuncha ko'p isiqlik yo'qotiladi, yozning issiq kunlarida esa bino ichida temperatura ko'tarilib ketishi mumkin.

Amaliyotda vitrajlarni qo'llash ko'proq uchramoqda. Ular bir qavatli, ikki va uch qavatli oynalardan iborat bo'ladi. Vitrajlar butun bino devorlarini almashtirishi mumkin. Ular vertikal va gorizontal lentasimon ko'rinishga ega bo'ladi. Vertikal binodan bo'rtib chiqqan yoki bino devori satxida joylashgan bo'lishi mumkin. Vitrajlar oynasi vertikal yoki qiya (10-15%) qilib o'rnatiladi. Ular ancha mustaxkam bo'lishi bilan birga issiqlik va xavo o'tkazmaslik xususiyatlari xam bor. Vitrajlar qurilish maydonchalarida yig'iladi.

2.6.2. Eshiklar va ularning konstruktiv yechimlari

Eshiklar bino ichiga kirish va birdan biriga o'tiladigan xonalarni o'zaro izolatsiya qilish uchun xizmat qiladi. Ularning soni va o'lchamlari xonaga to'g'ri kelgan kishilar soni, binoning ko'rinishi va boshqalar asosida bo'yicha aniqlanadi. Eshiklar devorlarga maxkamlanadigan rom ko'rinishidagi kesaki va ularga ilingan tavaqadan iborat bo'ladi.


Tavaqalar soniga qarab eshiklar bir, bir yarim va ikki tavaqali bo'lishi mumkin. Binoda joylashishiga ko'ra eshiklar ichki, tashqi va shkaf eshiklariga bo'linadi. Odatda bir tavaqali eshiklarning kengligi 600, 700, 800, 900 va 1100 mm, ikki tavaqalikni esa 1200, 1400 va 1800 mm ga teng qilib olinadi. Turar-joy binolari eshiklarining balandligi 2000 va 2300 mm ga teng bo'ladi. Evakuatsiya uchun mo'ljallangan maxsus xonalar va xizmat eshiklarining balandligi (podval, shkaf eshiklari) 1200 va 1800 mm bo'lishi mumkin.

Eshik kesakisida tavaqani ilintirish uchun chuqurligi 15 mm, eni eshik tavaqasi qalinligiga teng bo'lган o'yiq bo'ladi. Ayrim xollarda eshik tepasida ochilmaydigan deraza-framugalar ham bo'lib, ular daxliza tabiiy yorug'lik tushishi uchun qilinadi. Uni o'rnatish uchun eshik romiga qo'shimcha gorizontal o'rtalik qo'yiladi.

Ichki devor eshiklarida ostona qo'yilmaydi. Eshik kesakisi devorlarda qoldirilgan maxsus yog'och probkalarga mixlar bilan qotiriladi. Eshik kesakisi chirishga qarshi ishlov berilgan bo'lib, o'rnatishda chetlariga (devor bilan kesaki oralig'iga) tol o'raladi. Parda devorlarda eshik kesakisi bilan devor konstruksiyasi oralig'idagi yoriq "nalichnik" bilan berkitiladi (2.60-rasm).

Konstruktiv yechimlarga ko'ra eshiklar taxta shitli va filyonkali bo'lishi mumkin. Taxta shitli eshik tavaqasida brusoklardan tuzilgan rom va yaxlit

to'rsimon shchit ikki tomonidan faner yoki yog'och qirindi plitasi bilan qoplangan bo'ladi.

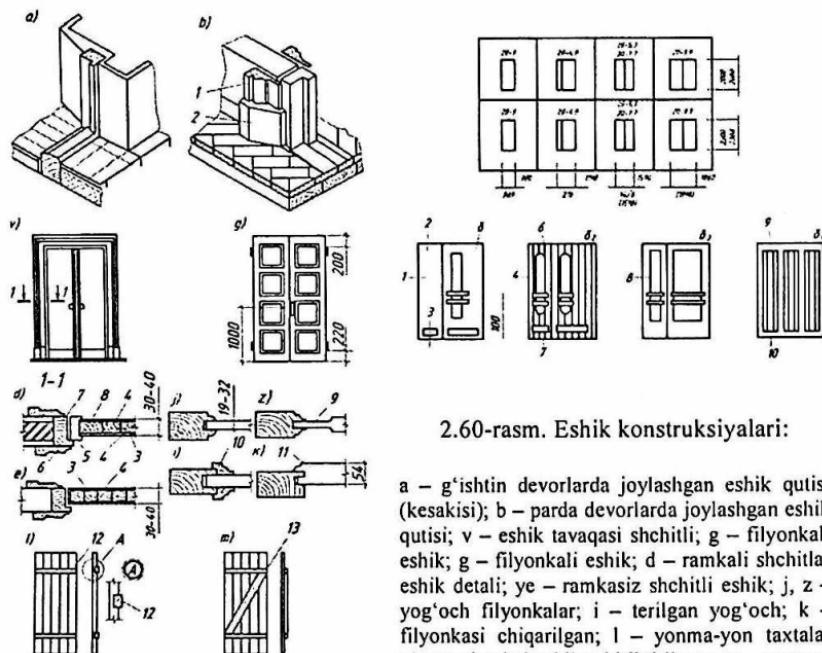

2.60-rasm. Eshik konstruksiyalari:

a – g'ishtin devorlarda joylashgan eshik qutisi (kesakisi); b – parda devorlarda joylashgan eshik qutisi; v – eshik tavaqasi shchitli; g – filyonkali eshik; g – filyonkali eshik; d – ramkali shchitlar eshik detali; ye – ramkasiz shchitli eshik; j, z – yog'och filyonkalar; i – terilgan yog'och; k – filyonkasi chiqarilgan; l – yonma-yon taxtalar o'zarlo shpokalar bilan biriktirilgan; m – yonma-yon taxtalar taxtagachalar yordamida biriktirilgan; 1 – chaspak (palichnik); 2 – kursicha; 3 – duradgorlik plitasi; 4 – faner; 5 – romka; 6 – chaspak (nalichnik); 7 – quti; 8 – kleylangan nagel; 9 – filyonka; 10 – terilgan yog'och; 11 – chiqarilgan filyonka; 12 – shponka; 13 – taxtacha (planka).

yonma-yon taxtalar taxtagachalar yordamida biriktirilgan; 1 – chaspak (palichnik); 2 – kursicha; 3 – duradgorlik plitasi; 4 – faner; 5 – romka; 6 – chaspak (nalichnik); 7 – quti; 8 – kleylangan nagel; 9 – filyonka; 10 – terilgan yog'och; 11 – chiqarilgan filyonka; 12 – shponka; 13 – taxtacha (planka).

Flyonkali eshik tavaqasi o'rab turuvchi belbog', o'rtama (ora element) va ular orasini to'ldiruvchi flyonkalardan iborat bo'ladi. Flyonkalar taxta, faner, yog'och qirindi plitasi kabilardan tayyorlanadi. Tashqi eshiklarga issiqlik o'tkazmaydigan materiallar, ya'ni mineral, tola, voylok va boshqalar puxta o'rnatishirilgan bo'lishi kerak.

Muvaqqat binolarda duradgorlik eshiklari (taxtalarni yonma-yon joylashtirilgan) o'rnatishiriladi. Brandmauer devorida, zinapoya kataklarida va chordoqlarda qiyin yonuvchi eshiklar o'rnatiladi. Shu maqsadda eshik konstruksiysiga asbest elementlari kiritilib, hamma tomoni po'lat tunuka bilan o'raladi. Eshiklarning asosiy jixozlari metall oshiq-moshiq, tutqich, qulf va eshik lo'kidoni hisoblanadi. Keyingi paytlarda ayrim jamoat binolarida qalin oynali (10-15mm) eshiklar ham qo'llanilmoqda.

2.7. Tom yopmalari

2.7.1. Tom yopmalari va ularga qo'yiladigan asosiy talablar

Binoning tepa qismini yopib turuvchi konstruktiv elementlar tom yopmasi deb ataladi.

Tom yopmasi chordoqli, chordoqsiz, katta proletli tekis va fazoviy (katta oraliqqa ega bo'lgan) turlarga bo'linadi.

Tomlar binolarni atmosfera yog'ingarchiliklaridan saqlashdan tashqari qishda xona ichida temperaturani bir me'yorda saqlab turish, yozda esa uni quyosh ta'sirida qizib ketishdan saqlash vazifasini ham bajaradi. Tomlar yopib turuvchi (o'rovchi) qismdan va ulardan tushadigan yuklarni (doimiy va muvaqqat) ko'tarib turuvchi konstruksiyalardan iborat bo'ladi.

Tomlar quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak. Ular o'ziga tushadigan doimiy (xususiy og'irligi) va muvaqqat yuklarni (qor, shamol va ishlatalish davrida tushadigan boshqa yuklar) ko'tarib tura oladigan bo'lishi lozim. Tomni yopib turuvchi qismi o'zidan suv o'tkazmaydigan, namlik, havodagi agressiv ximiyaviy moddalar ta'siriga, quyosh radiatsiyasi, sovuqqa, quyosh qizdirishiga chidamli, qurib qolmaydigan va erib ketmaydigan bo'lishi kerak.

Tomlarga qo'yiladigan aossiy talablardan yana biri ularni o'rnatishda va ishlatalish jarayonida kam mablag' sarflanadigan bo'lishidir. Shu bilan birga tomlarni qurishda mehnat sarfini kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va qurilish-montaj ishlari sifatini yaxshilashga olib keluvchi industrial usullarni qo'llashga imkon berishi kerak.

Qor va yomg'ir suvlarining oqib ketishini ta'minlash uchun tomlar nishobli qilib o'rnatiladi. Tom nishobi, yopma materialiga hamda bino qurilayogan rayonning iqlim sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Qor qalin yog'adigan rayonlarda nishob kattaligi, va tom yopma materiali qor qatlami qalinligi va uni tushirib yuborish usuliga, yomg'ir yog'ishi kuchli bo'lgan rayonlarda tomdan suvning tez oqib ketishini ta'minlashga, janubiy rayonlarda esa tom yopma materiali quyosh radiatsiyasi ta'siriga qarab tanalanadi.


2.7.2. Nishobli tomlar va ularning konstruksiyalari

Tomlar odatda qiya xolatda, nishabli qilib quriladi. Tom yopmasi bilan binoning yuqorigi qavati orasidagi bo'shliq chordoq deyiladi.

Chordoq har xil injenerlik jixoz va uskunalarini markaziy isitish sistemasi trubalari, ventilatsiya, (havo tortuvchi jixozlar va shaxtalar, li'l mashina bo'limi va h.) joylashtirish uchun ishlataladi.

Chordoqqa kirish uchun narvonlar, eshiklar va kirish tuynuklari o'rnashtiriladi. Kishilar harakatini xisobga olingan holda chordoq balandligi 190 sm dan kam qilinmaydi. Chordoq ichini yoritish va shamollatish uchun chordoq derazasi o'rnatiladi.

Nishobli tomlar shakli binoning planiga va me'moriy fikrga bog'liq bo'ladi. Nishob burchagi graduslarda yoki foiz hisobida olinadi.

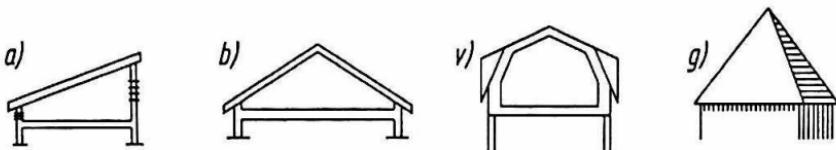

2.61-rasm. Chordoqli tomlarning asosiy turlari:
a – bir nishabli; b – ikki nishabli; c – mansardli tom; d – chodirsimon tom.

Eni uncha katta bo‘lmagan binolarda nishobi bir tomonga olingan chordoqli tomlar quriladi. Atmosfera suvlari ikki qarama-qarshi tomonga oqib tushadigan ikki nishobli tomlar deb ataladi.

Ayrim xollarda chordoqda yashash uchun mo‘ljallangan xona – mansard xonasi joylashtirilib, ular g‘ishtin binolarda chordoqdan branmauerlar yordamida, yog‘och binolarda esa – qiyin yonuvchi parda devor bilan ajratilgan bo‘ladi.

Yuqori qavatlarda joylashgan xonalar issiqligi ora yopma qatlami va bo‘g‘otlarda sumalaklar hosil bo‘ladi, ular tomming buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun xam bunday yopmalarda issiqlik izolatsiyasi materiali qalinligini yetarli darajada olib, uning ostidan bug‘dan izolatsiya qatlamini o‘rnatish va shu bilan birga chordoqni tez shamollatish usullarini qo‘llash lozim bo‘ladi. Shamollatishda chordoq derazasidan foydalilanadi. Chordoq derazasi chordoq ora yopmasi satxidan 1-1,2 m balandlikda o‘rnatiladi.


Tomning shakli avvalo atmosfera suvlarini tomdan tez oqib ketishini ta’minalash va qordan tushadigan yuk ta’sirini kamaytirish e’tiborga olib tanlanadi.

Nishobi 30° va undan katta bo‘lgan tomlarda qor kam yig‘iladi, chunki o‘z og‘irligi bilan pastga surilib tushib ketadi.

Kam qavatlari binolarda atmosfera suvlaringin tomming chor atrofidan erkin tushishini ta’minalash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Balandligi 3-9 qavatlari bo‘lgan binolarda bunday suvlarni bino tashqarisiga o‘rnatilgan tarnovlar yordamida tushirib yuboriladi.

Bunda bino devorining suvdan xo‘llanishini oldi olinadi. Balandligi 9 qavatdan katta binolarda esa odatda aralash tekis tomlar qo‘llanilib, suvlar bino ichidan, ya’ni kanalizatsiya trubalari orqali tushirib yuboriladi.

Nishoabli tomlarning ko‘taruvchi konstruksiyalari kamida ikki tayanchga tiragan starapil to‘sinlari (taxta, g‘o‘la, brus) va starapil fermalari hisoblanadi. Bu konstruksiyalar ustidan yopmani ko‘taruvchi obreshyotka taxtalari yoki bruslari yotqiziladi. Tayanchlar oralig‘i 6 m gacha bo‘lgan proletlar ustidan starapil balkalari o‘rnatiladi. Katta proletli yoki proletlarda oralig‘i tayanchlari bo‘lmagan (masalan, tomosha zallari, sprot zallari va hokazolar) tomlarda starapil fermasi ishlataladi. Bunday xollarda chordoq ora yopmasi osma ko‘rinishda bo‘ladi. Starapil ayrim elementlarini o‘zaro biriktirish odatda o‘yib olingan joylarga element uchlarini tushirish yoki metall qotirgichlar (mixlar, boltlar, xalqlalar) yordamida amalga oshiriladi.

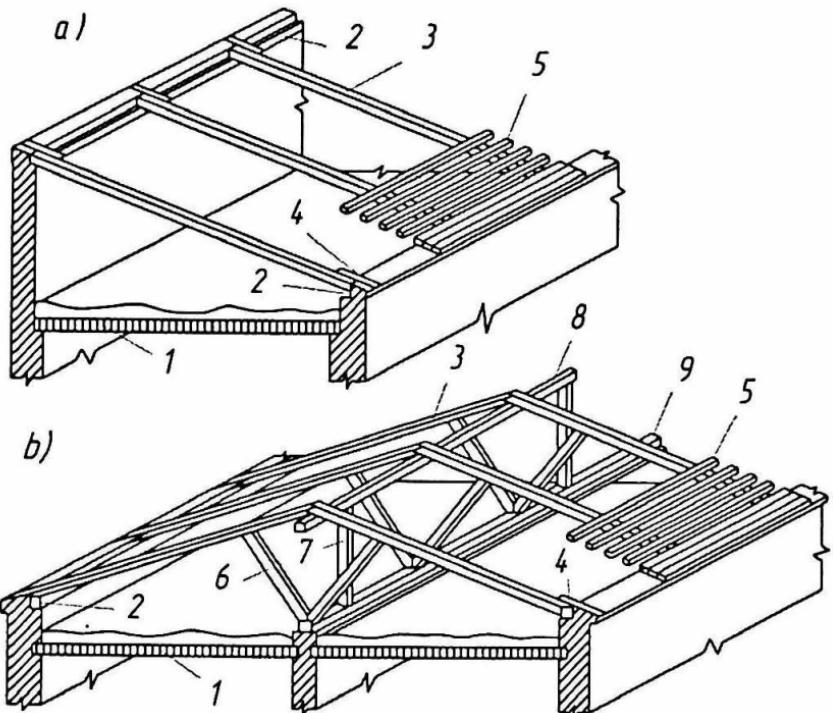

2.62-rasm. Ikki tayanchga qo'yilgan starapilli tomlar:

1 – chordoq ora yopmasi; 2 – mauerlat; 3 – starapil oyog'i; 4 – kobilka; 5 – obreshyotka; 6 – tirkak; 7 – ustun; 8 – xari; 9 – asos bruslari.

2.62-rasmda bir nishabli tom starapilasi ko'rsatilgan, bunda starapil oyog'i mauerlat (starapil osti brusi)ga tiralgan bo'ladi. Mauerlatlar bruslardan iborat bo'lib, binoning butun uzunasi yoki perimetri bo'yicha yotqizilgan yoki faqtgina starapil oyog'i ostiga qo'yilgan aloxida brus, ya'ni brus korotishlardan iborat bo'ladi. Prolyoti 5 m dan katta bo'lgan binolarda, starapil oyog'iga qo'shimcha tirkaklar qo'yiladi. Starapil oyoqlari orasidagi masofa 0,8 m dan 1,7 m gacha qilib olinadi. Ichki tayanch sifatida asos bruslari yotqizilib, ular ustidan ustki xarilarni ko'tarib turuvchi va bir-biridan 3-6 m masofada turuvchi ustunlar o'rnatiladi. Ustunlar va xari xamda asos bruslari starapil osti tayanch ramalarini tashkil qildi. Ko'pchilik hollarda xarilarning kesim yuzini kamaytirish va bikirligini oshirish uchun ular ostiga qiya tirkaklar qo'yiladi.

Starapillarning pastki uchi odatda mauerlatga tiralganligi uchun tomning bo'g'ot qismi ustiga o'rnatiladigan obreshyotka taxtalari starapil oyoqlariga qoqlig'an, qalinligi 40 mm bo'lgan kalta taxtalar – kobilkalar ustidan o'rnatiladi.

Starapil yog'och konstruksiyalarining o'tga chidamliligini oshirish maqsadida ularga ohak yoki maxsus qorishmalar surtib chiqiladi. Yog'och konstruksiyalarning tom devorlarga tegib turuvchi qismiga odatda chirishga qarshi ishlov berilib, ular orasiga tol yoki ruberoid qog'oz'i tinqiladi.

Nishobli tomlarning eng samarali ko'taruvchi konstruksiyalaridan biri tekis panjarasimon starapil fermasi hisoblanadi. Ferma ostki va ustki belbog'lar, ustunlar sistemasi va ular orasiga qo'yilgan tirkaklardan iborat bo'ladi. Fermalar materialiga ko'ra metalldan, temir-betondan, yog'ochdan yoki yog'och metallidan ishlangan bo'lishi mumkin, ko'rinishiga ko'ra uchburchak, trapetsiya shaklida, siniq chiziqli, segment ko'rinishida bo'ladi.

Metal yog'och ferma konstruksiyasida siqilishga ishlovchi hamma elementlar yog'ochdan, cho'zilishga ishlovchi elementlar esa po'latdan ishlangan bo'ladi.


Nishabli tomlar yopmasining materiali metall, mineral va yumshoq o'rama (rulon) materiallar bo'lishi mumkin.

Ruxlangan yoki ruxlanmagan metallardan iborat yopmalar ancha yengil bo'lib, kichik nishobli tomlarda ishlatiladi. Bunday tomlarning nishabi 16-22⁰ ga teng bo'ladi. Po'lat yopmalarga bir-biridan 225 mm masofada joylashgan, kesimi 50x50 bo'lgan bruslardan yoki taxtalardan tuzilgan, starapillarga qoqilgan obreshyotkalar asos bo'lib xizmat qiladi. Bo'g'otning chiqqan qismi qalinligi 50 mm bo'lgan yaxlit taxta obreshyotkalardan qilinadi. Po'lat yopmalar uzoqqa chidaydi, ular 18 yildan 30 yilgacha xizmat qilishi mumkin.

Mineral materiallardan tayyorlangan yopmalar tekis yoki to'lqinsimon asbest-sement listlar yoki cherepitsalardan iborat bo'ladi. Bunday tom yopmasi materiallari ostidan qo'yiladigan obreshyotkalar kalta brus yoki taxta to'shamalardan iborat, tomlar nishabi esa 25⁰ dan 45⁰ gacha bo'ladi.

Asbest-sement listlardan iborat bo'lgan tom og'irligi 25-30 kg/m³, cherepitsali tomlarning og'irligi esa 60-70 kg/m³ bo'ladi. Bunday tomlar uzoq vaqt ishlatilishi, olovga bardoshligi, tashqi ko'rinishining ko'rksamligi hamda arzonligi bilan ajralib turadi.

Yumshoq rulon materiallardan qilingan tom yopmalari qalinligi 19-25 mm bo'lgan yaxlit (tekis) taxta to'shamalari ustidan yotqiziladi. Bunda yog'och asos ikki qavat bo'lib, usi yaxlit himoya qatlama chirishiga qarshi ishlov berilgan, qalinligi 16-19 mm va kengligi 50-70 mm bo'lgan brusoklardan iborat bo'ladi. Bunday qatlama ishchi qatlama nisbatan 45⁰ burchak xosil qilib qoqiladi. Bunday konstruksiyalarda to'shamalni tashlab ketmaydi va rulon materialni yirtilishdan saqlaydi.

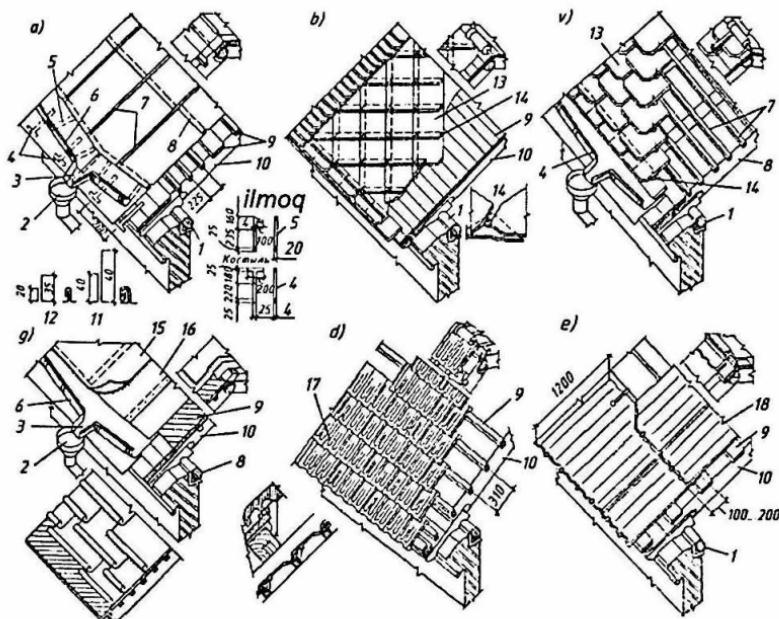

2.63-rasm. Nishabli tom yopmalari:

a – tunuka yopma; b, v – asbestos-sement plitkali yopma; g – o'rama materiallardan to'shalgan yopma; d – cherepitsali yopma; ye – asbestos-sement listli yopma; I – mauerlat; 2 – voronka; 3 – jyolob; 4 – qoziq mixlar; 5 – ilmod; 6 – jyolob devori; 7 – tunukaning vertikal choki; 8 – gorizontall chok; 9 – obreshyotka; 10 – starapil oyog'i; 11 – ikki qavatlari vertikal chok; 12 – bir qavatlari vertikal chok; 13 – asbestos-sement listi; 14 – qotirigich detal; 15 – ruberoid; 16 – pergomin; 17 – asbestos-sement listi.


Tomlarga rulon materiallar ikki qatlamlı (agar tom nishabi 12° dan katta bo'lsa) yoki uch qavatli (agar tom nishabi 12° gacha bo'lsa) qilib yopishtilriladi.

Nishabi 12° dan katta bo'lgan tomlarda rulon materiallar chordoq "konyok" qismiga perpendikular (tikka), nishobi 12° gacha bo'lganda esa unga parallel qilib yopishtiladi.

Polimer materiallardan (izol, brizol, polietilen plynoka va hokazolar) tayyorlangan tom yopmalari ruberoidlar kabi yopishtiliradi. Qalinligi 0,2-0,3 mm bo'lgan polietilen plynokalar umuman namlikni o'tkazmaydi. Ular asosga bitum yoki maxsus plastik mastikalar yordamida yopishtiliradi.


Temir-betondan ishlangan tomlar uzoq vaqtga chidamliligi va olov bardoshligi bilan boshqa tom konstruksiyalaridan farq qiladi. Bunday nishabli

tomlar o'lchamlari $6,0 \times 1,2$ m bo'lgan qovurg'ali temir-beton plitalardan qilinadi (2.64-rasm).

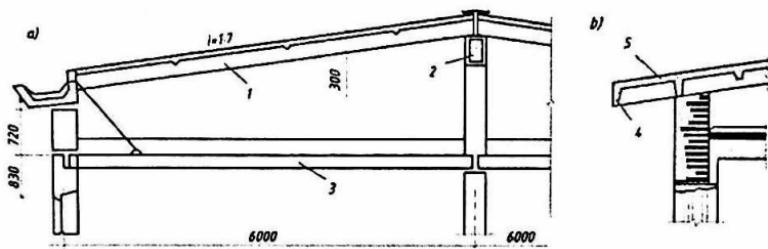

2.64-rasm. Qovurg'ali temir-beton plitalar bilan yopilgan chordoqli tom:

a – tarnovli tom; b – tarnovsiz tom; 1 – qovurg'ali plita; 2 – xari; 3 – chordoq ora yopmasi; 4 – qovurg'ali plita bo'g'ot qismi; 5 – ruberoidli yopma.

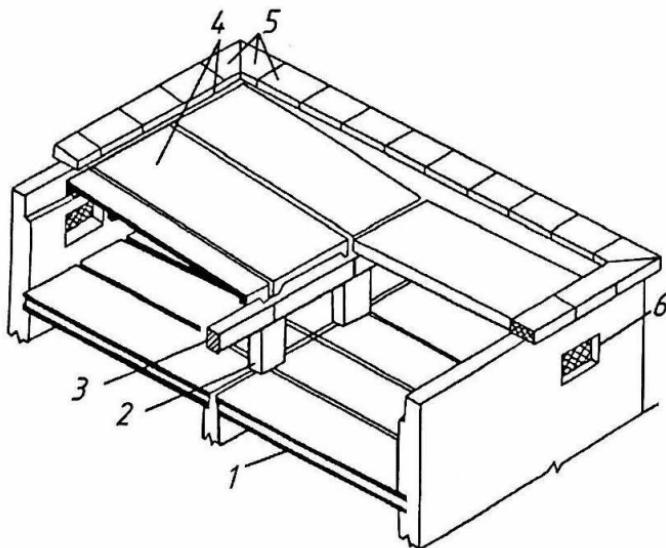


2.65-rasm. Atmosfera suvlari bino ichkarisidan oqiziladigan bino chordoqli tomiga yig'ma elementlari:

1 – chordoq tomining serkovak plitasi; 2 – g'ishtin ustuncha; 3 – temir-beton xari;
4 – tomga yopiladigan qovurg'ali plita; 5 – yig'ma parapet plitalari; 6 – ventilatsiya teshigi.

Tomlardan atmosfera suvlari oqizib to'ldirib yuborish usuliga ko'ra tomlar tarnovli (suv bir joyga to'planadigan) yoki tarnovsiz bo'ladi.

Tarnovli tomlar asosan besh qavatgacha bo'lgan binolarda uchraydi. Bunday usulda suvlarini bo'g'ot chetidan oqizib tushirish mo'ljallangan bo'ladı. Bunday hollarda bo'g'otni devor satxidan kamida 550 mm chiqarish talab etiladi. Tarnovli tomlarda devorga yopishgan yoki osilgan suv yig'uvchi voronkaga suvni tushirib yuboruvchi tarnovlar o'rnatiladi. Tarnovlar diametri odatda 13 sm ni tashkil etib, ular soni 1 sm² truba kesimiga 1m² tom yopmasi yuzasi to'g'ri kelishi bo'yicha hisoblab topiladi va bir-biridan 18-20 metr masofada o'rnashtiriladi. Tarnovlar devorlarga maxsus qoziq mix yordamida qoqiladi (2.66-rasm).

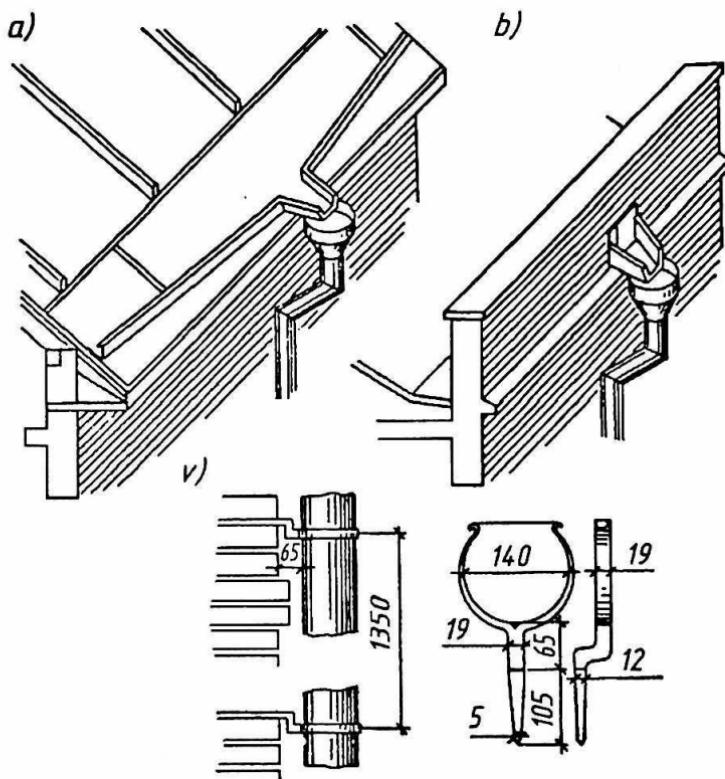

2.66-rasm. Yogi'in-sochin suvlarini oqizib yuborishga mo'ljallangan tarnovlar:

a – tarnov bo'g'ot orqali tushirilgan; b – bu xam perapet devorida qoldirilgan teshiklar orqali tushirilgan; v – tarnovlarni devorga maxkamlash.


Balandligi 10 m dan va nishabi 18° dan katta bo'lgan bino tomlarida tomlarni qorlardan tozalash yoki uni tuzatish chog'ida kishilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida balandligi kamida 0,6 m bo'lgan metall panjaralar o'rnatiladi.

2.7.3. Birlashgan (chordoqsiz) tomlar

Birlashgan tomlarda yopma qismi chordoq ora yopmasi konstruksiyasi bilan birlashgan bo'lib, ularda chordoq qismi bo'lmaydi va chordoq ora yopmasining ostki qismi yuqori qavat uchun shift vazifasini o'taydi.

Ko'pchilik xollarda birlashgan tomlar temir-beton elementlardan tayyorlanadi. Birlashgan tomlar chordoqli (nishobli) tomlarga nisbatan 10-15% arzonga tushadi, ekspluatatsiya narxi esa 5 baravar kam bo'ladi.

Birlashgan tomlarning shamolatilmaydigan yoki shamollatiladigan turlari bo'ladi (2.67-rasm).

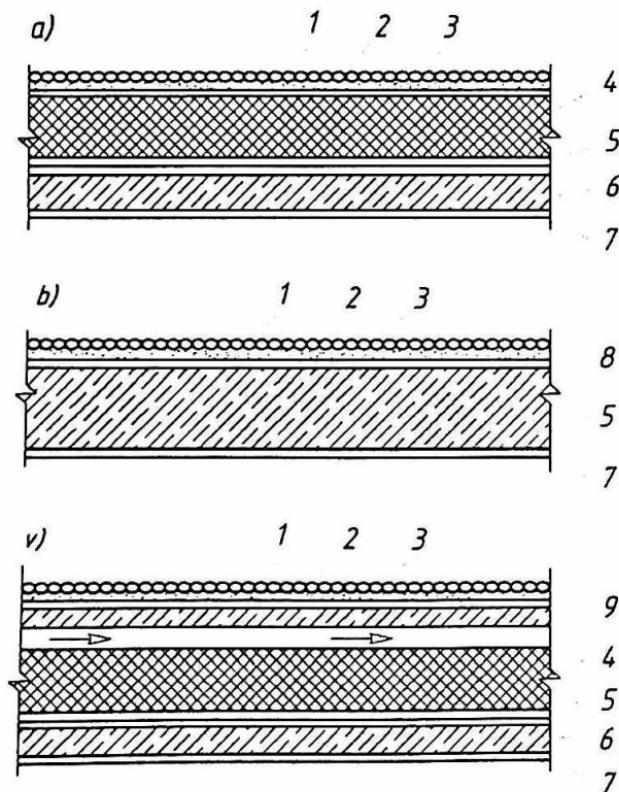

2.67-rasm. Birlashgan tomlarning konstruktiv sxemalari:

a, b – shamollatilmaydigan; v – shamollatiladigan; 1 – himoya qatlami; 2 – rulon to'shama; 3 – tekislovchi qatlam (qorishma yoki yig'ma temir betondan); 4 – issiq-sovuqdan izolatsiya qatlami; 5 – bug'dan izolatsiya qatlami; 6 – ko'taruvchi konstruksiya; 7 – suvoqli shift; 8 – issiq-sovuqdan izolatsiya qiluvchi ko'taruvchi konstruksiya (yopma konstruksiyasi); 9 – havo qatlami.

Shamollatilmaydigan tomlarda temir-beton yopma plitasi ustidan bir yoki ikki qavat ruberoid qog'oz issiq bitum bilan yopishtiladi. Bu qatlarning asosiy vazifasi issiqlikni o'tkazmaslik va temir-beton plita orqali xona ichidan ko'tarilayotgan bug'dan namlanishining oldini olishdir.

Plita yoki sochiluvchan material ko'rinishiga ega bo'lgan g'ovak beton, fibrolit, shisha paxta, shlak, keramzit va boshqa issiqlik izolatsiyasi materiallari to'sham qalinligi teplotexnik usulda hisoblab topiladi.

Issiqlik izolatsiyasi qatlami ustidan qalinligi 15-20 mm bo'lgan sement qorishmasidan tekislovchi qavat yozib chiqiladi. Agar issiqlik izolatsiyasi materiali sochiluvchan bo'lsa tekislovchi qavat qalinligi 25-30 mm qilib olinib, kataklari 200-300 mm bo'lgan to'r qo'yib yuboriladi. Tekislovchi qatlam ustidan bir necha qavat ruberoid yoki boshqa materialdan qilingan to'shamalar maxsus yopma mastikalar yoki issiq bitumlar yordamida yelimlanib, ustidan 6-8 mm qalinlikda mayda yengil keramzit shag'al yoki shlakdan himoya qatlami yozib chiqiladi. Ayrim xollarda issiqlik izolatsiyasi qatlaming o'rnini bosuvchi va bir yo'la yopmani ko'taruvchi konstruksiya vazifasini bajaruvchi g'ovak beton yoki yengil beton (ko'pik beton, keramzit beton va boshqa)lardan iborat yopma konstruksiyasi ishlataladi.

Shamollatiladigan tomlar shamollatilmaydigan tomlardan issiqlik izolatsiyasi qatlami ustida qoldirilgan ochiq joy (tirqish) hamda tekislovchi qatlam o'rniqa yupqa temir-beton plita yoki panel qo'yilishi bilan farq qiladi. Qoldirilgan ochiq joy issiqlik izolatsiyasi qatlamidagi ortiqcha namlikni chiqarib yuborishga va uning izolatsiya xususiyatlarini yaxshilashga mo'ljallangan bo'ladi.

Birlashgan tomlarni turini tanlashda maxalliy iqlim sharoiti va binoning ichki temperatura-namlik rejimi xolati e'tiborga olinadi: masalan, shamollatiladigan tomlarni xar qanday iqlim sharoitli rayonlarda qurish mumkin. Shamollatilmaydigan tomlar esa, qishki o'rtacha sovuqligi – 30° dan kam bo'limgan rayonlarda quriladi.


Quruq yoki temperatura-namlik rejimi normal bo'lgan xonalar ustidan tosh shamollatilmaydigan bo'lishi mumkin.

Atmosfera suvlarini oqizib yuborish uchun bunday tomlar nishabi 20dan 8° gacha olinadi, ayrim xollarda esa tekis tomlar ham ishlataladi. Tomlarning nishabi asosan 3, 4 va 5 qavatli ruberoidlar bilan yopiladi. Masalan, nishabi 5-8° bo'lgan tomlarda 3 qavat, 2-5° tomlarda – 4 qavat va 1,5-2° tomlarda 5 qavat ruberoid to'shaladi.

Bunday tomlar tashqi tarnovli, ichki tarnovli yoki tarnovsiz bo'lishi mumkin. Tarnovsiz tomli bino balandligi besh qavatdan yuqori bo'lmasligi va shu bilan birga binoda balkonlar bo'lmasligi kerak. Baland binolarda devorlarning yog'in-sochin suvlaridan qo'llanishi natijasida mustaxkamligi kamayadi. Bundan tashqari atmosfera suvlarining muzlashi natijasida hamda erigan qorlardan bo'g'otlarda xosil bo'lgan sumalaklar og'irligidan bo'g'ot ustki qismidagi ruberoid qog'ozlar yirtildi. Bunday hollar bo'lmasligi uchun nisbatan ancha qulayliklarga ega bo'lgan konstruktiv yechim, ya'ni atmosfera suvlarini bino ichkarisidagi tarnovdan oqizib yuborish usuli qo'llaniladi. Bunda xona issiqligi hisobiga tarnovlarda suvlar muzlashining oldi olinadi.

Suv yig'iladigan joylardagi tarnov voronkalarini shunday joylashtirish kerakki, unda suv yo'li uzunligi 24 m dan va bitta voronkaga to'g'ri keladigan (agar truba diametri 100 mm bo'lsa) yuza 80 m² dan ko'p bo'lmasligi kerak. Bitta tomda kamida ikkita voronka bo'lishi lozim.

Temir-beton qovurg'ali plitalarni ikki qavat qilib qo'yib, orasiga issiqlik izolatsiyasi materiali joylashtirilib hosil qilingan shamolatiladigan chordoqsiz tomlar industrial tomlar hisoblanadi. Bunday tomlarda tepa va ostki qismiga joylashtirilgan temir-beton qovurg'ali plitalar o'zaro ponasimon ko'rinishiga ega bo'lgan yengil beton plita yordamida ushlatalib qo'yiladi (2.68-rasm).

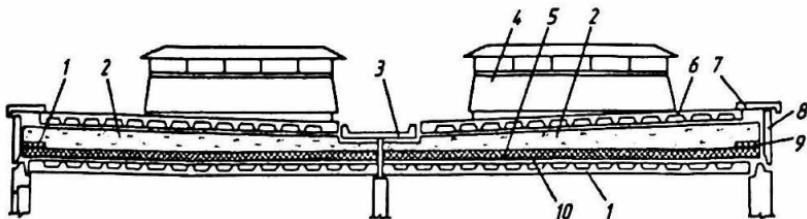


2.68-rasm. Qo'shaloq temir-beton qovurg'ali plitalardan iborat shamollatiladigan birlashgan tom:

1 – qovurg'ali shift plitasi; 2 – keramzit – beton plita; 3 – lotok; 4 – yig'ma ventilatsiya kanali; 5 – issiqlik izolatsiyasi; 6 – qovurg'ali yopma osti plitasi; 7 – parapet plitasi; 8 – parapet; 9 – qo'shimcha devor oldi issiqlik izolatsiyasi; 10 – bug'dan izolatsiya qatlami.

Birlashgan tom yopmalarini o'rnatishda toming "konyok" qismiga ustki tutashgan joyiga va deformatsiya choklari ustining sifatli yopilishiga katta e'tibor berish kerak (2.69-rasm).

Birlashgan tomlar turini tanlashda ularning texnik-iqtisodiy tomonlari bilan birga bino quriladigan rayonning tabiiy iqlim sharoitlari to‘g‘ri kelishi ham e’tiborga olinadi.

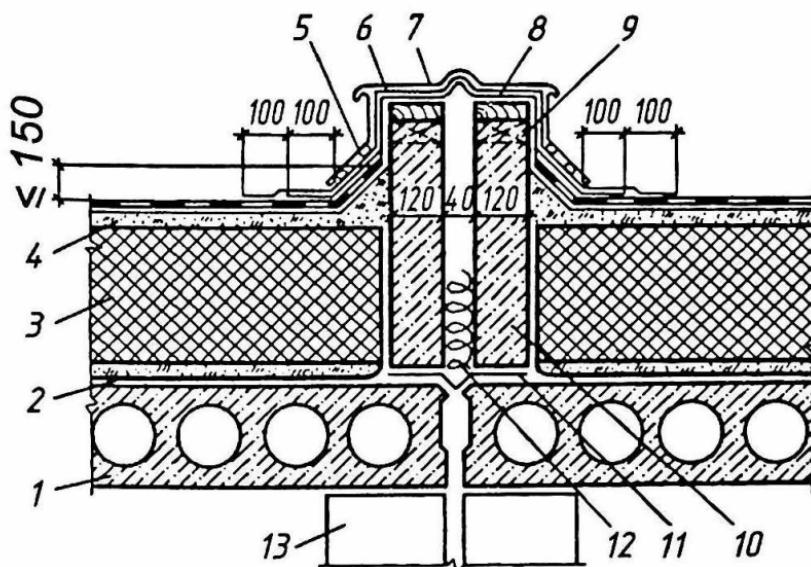

2.69-rasm. Deformatsiya choklari ustini yopish:



1 – yopma plitis; 2 – bug’dan izolatsiya qatlami; 3 – issiqlik izolatsiyasi; 4 – sement qorishmasidan qilingan tekislovchi qatlam; 5 – ruxlangan tunuka fartuk; 6 – ruxlangan tunukadan ishlangan yuqori kompensator; 7 – ikki qatlam ruberoid; 8 – chirishga qarshi ishlov berilgan kesimi 120x55mm li taxta; 9 – kesimi 120x120x60 mm li chirishga qarshi ishlov berilgan probka har 600 mm da; 10 – g’ishtin devor; 11 – ostki kompensator; 12 – mineral paxta; 13 – ichki ko’ndalang devor.

2.8. Zinalar

2.8.1. Zinalar, ularning turlari va asosiy elementlari

Qavatlararo aloqa zinalar va liftlar yordamida amalga oshiriladi. Shu bilan birga zinalardan avariya sharoitida kishilarni evakuatsiya qilishda xam foydalilanildi.

Zinalar mustaxkam, pishiq va odamlar xarakati uchun qulay va xavfsiz hamda yong‘indan muxofazalangan bo‘lishi kerak.

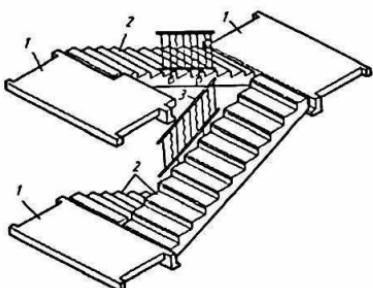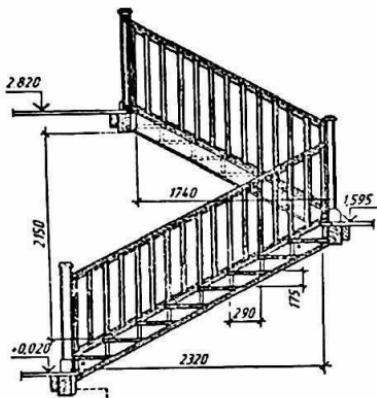

Zina maydonchalari qavat tekisligi va qavatlar oralig'ida joylashgan bo'ladi. Kishilarni xavfsiz ko'tarilishi yoki tushishi uchun zinalar balandligi 0,9 m bo'lgan tutqich panjaralar bilan jixozlangan bo'ladi.

Pillapoya vertical qirrasi pillapoya odimi gorizontal qirrasi pillapoya yuzi deb ataladi. Zina marshi pillapoyalari eng yuqori va eng pastkisidan (freza toshidan) tashqari bir xil ko'rinishga va o'lchamga ega bo'ladi (2.71-rasm).


Zinalarni bino planida joylashtirish, ularning soni va o'lchamlari binoning vazifasiga, katta-kichikligiga va belgilangan vaqtida kishilarni evakuatsiya qilish uchun qulaylik ta'minlanishiga qarab aniqlanadi. Masalan, turar-joy binolarida zinalar soni kamida ikkita bo'lishi, o'n va undan ortiq qavat turar-joy binolarida xar bir kvartiradan to'g'ridan-to'g'ri yoki bog'lovchi o'tish yo'li orqali ikkita zinaga chiqish ta'minlanishi kerak.

Zinalar marshlaridan va zina maydonchalaridan iborat bo'ladi (2.70-rasm). Marsh konstruksiyasi o'z navbatida pillapoya va uni ko'tarib turuvchi balka (kosbo'r)dan iborat bo'ladi.

2.70-rasm. Yig'ma elementlardan

tuzilgan zina:

- 1 – zina maydonchasi;
- 2 – zina marshi;
- 3 – zina panjarasi.

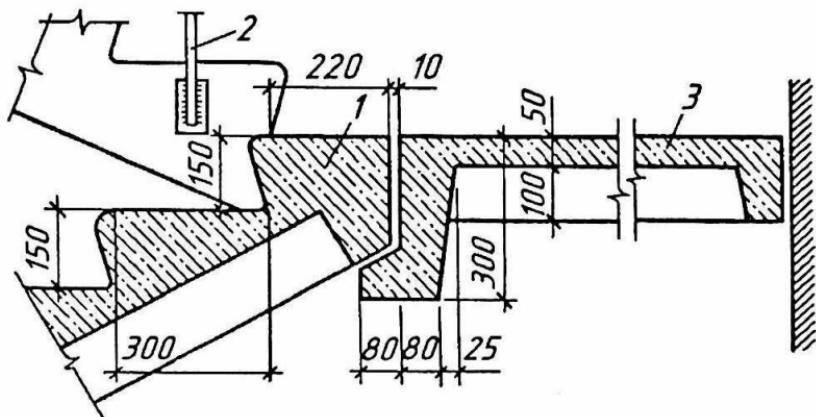

2.71-rasm. Yig'ma temir-beton konstruksiyadan ishlangan zina detali:

1 – pillapoyalarning yuqori qismi; 2 – zina panjarasi ustuni; 3 – zina maydonchasi.

Vazifasiga ko'ra zinalar asosiy yoki bosh zina, har doim ishlataluvchi xizmat zinasi, evakuatsiya zinasi, yordamchi zina (xizmat paytidagi foydalilaniladigan) va avariya zinalari (tashqi evakuatsiya zinasi, o't o'chiruvchilar zinasi) kabi turlarga bo'linadi.

Qavatlar orasidagi marshlar soniga ko'ra zinalar bir, ikki, uch va to'rt marshli turlarga bo'linadi. Zinalardan kamchilik, foydalananadigan ayrim binolarda vintsimon shakldagi zinalar qo'llanilishi mumkin.


Zina marshlari nishabi qurilish norma va qoidalari (KMK) bo'yicha tanalanadi. Masalan, asosiy zinalar uchun 1:2-1:1,75, yordamchi zinalar uchun 1:1,25 nisbatda belgilanadi. Har bir marshdagi pillapoyalar soni 16 tadan ko'p va 3 tadan kam bo'lmasligi kerak.

Zina marshi kengligi avariya holatida kishilarni evakuatsiya qilishni ta'minlashni hisobga olib tanlanadi. Shunga ko'ra asosiy zinalar marshi kengligi ikki qavatli binolarda kamida 900 mm, zinalar marshi kengligi ikki qavatli binolarda esa 1050 mm qabul qilinadi. Zina maydonchalari kengligi marsh kengligidan kattaroq, kamida 1200 mm qilib olinadi. Yuqorida keltirilgan qoida va normalarga asosan pillapoya eni 250...300mm, balandligi esa 150 mm bo'lib, ayrim hollardagina 180 mm ga boradi. Bunda kishilarni o'rtacha qadami gorizontal holda 600 mm ligi, zinada yurishda esa bu kattalik 450 mm ga teng ekanligi (300 mm + 150 mm = 450 mm) hisobga olinadi.

Zina va zinapoya o'lchamlarini bir qavati balandligiga qarab aniqlashni quyidagi misolda ko'rib chiqamiz.

Bino qavati balandligi $N=3,3\text{m}$, marsh kengligi $v=1,05$, zina nishabi 1:2 bo'lgan turar-joy binosi uchun ikki marshli zina o'lchamlari aniqlash talab etilgan.

Bu masalani yechishda pillapoya o'lchamlarini $300 \times 150 \text{ mm}$ ga, zinapoya kengligini esa $V=2v+100=2 \cdot 1050 \text{ mm}$ qilib olamiz. Bu yerdagi 100 soni marshlar orasidagi tirqish kengligi (74-rasm).

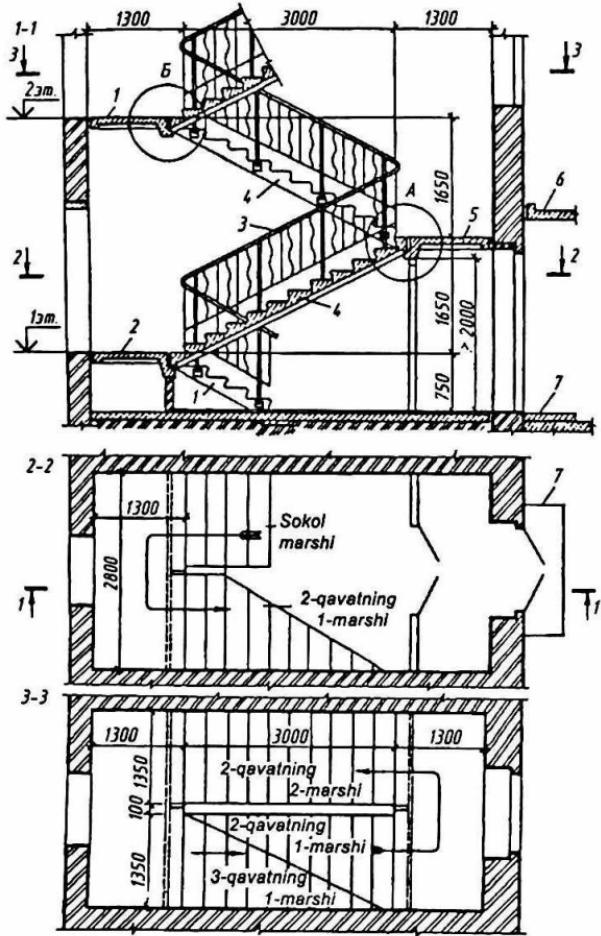

maydonchasini 1300 mm qilib olinib, zinapoyaning to‘la uzunligini topamiz:

$$A = a + c_1 + c_2 = 3000 + 1300 + 1300 = 5600 \text{ mm.}$$

2.72-rasm. Ikki marshli zina:

- 1 – sokol qavati marshi;
- 2 – qavat saxniga to‘g‘ri kelgan zina maydonchasi;
- 3 – panjara;
- 4 – zina marshi;
- 5 – qavat orasiga to‘g‘ri kelgan zina marshi;
- 6 – eshik ustı soyaboni;
- 7 – kirish maydonchasi.

2.72-rasmida zinalarni grafik usulda hisoblash berilgan. Bunda qavat balandligi 150 mm kattalikda bo‘lib chiqiladi, gorizontal yo‘na-lishda esa pillapoyalar soniga

Bitta marsh
balandligi:
N:2=3300:

$$2=1650 \text{ mm}$$

Bitta

marshdagi

pillapoyalar soni:

$$p=1650:30$$

$$=11.$$

Bunday
pillapoyalar sonini
10 ta qilib olamiz,
chunki eng
yuqoridagi pillapoya
sahni zina
maydonchasi sahni
balandligida bo‘lib,
u bilan bir tekislikda
joylashgan bo‘ladi,
ya‘ni

$$p-I=I-I=10$$

marsh


gorizontal
proyeksiyasining
uzunligi

$$a=300p-$$

$$I=300 \cdot 10=3000 \text{ mm.}$$

Qavat

ichidagi zina
maydonchasi bilan
qavat sahniga to‘g‘ri
kelgan zina

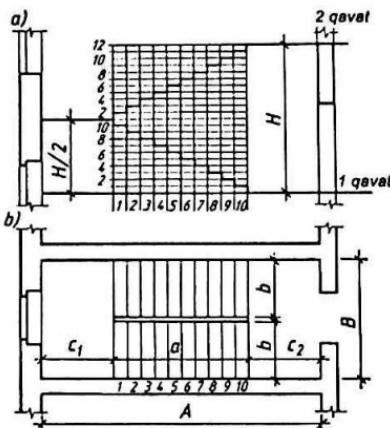

teng bo'lakka bo'linib, vertikal chiziqlar chiziladi. Hosil bo'lgan kataklar bo'yicha rasmda ko'rsatil-gandek zina profili chiziladi.

Turar-joy binolari xonalarining eshigi bilan zinapoyagacha yoki binodan tashqariga chiqish eshigigacha bo'lgan masofalar binoning olovbardoshlik darajasiga ko'ra turlicha: I va II darajali binolar uchun 40 m, V darajali uchun esa 20 m qilib belgilanadi.


2.73-rasm. Zinalarni grafik usulda hisoblash:

a – kesimda; b – planda ko'rinishi.

2.8.2. Liftlar

Liftlar besh va undan yuqori qavatli turar-joy binolarida qo'llaniladi. Ular uch xil bo'ladi: odamlarni ko'tarib tushirishga mo'ljallangan, yuklarni ko'tarib tushirish uchun (sanoat binolarida) hamda xizmat (meditsina) liftlari.

Yuk ko'tarishga nisbatan turar-joy binolarida 350 kg (5 kishi) va 500 kg (7 kishilik) yuk ko'taruvchi liftlar ishlataladi (2.74-rasm).

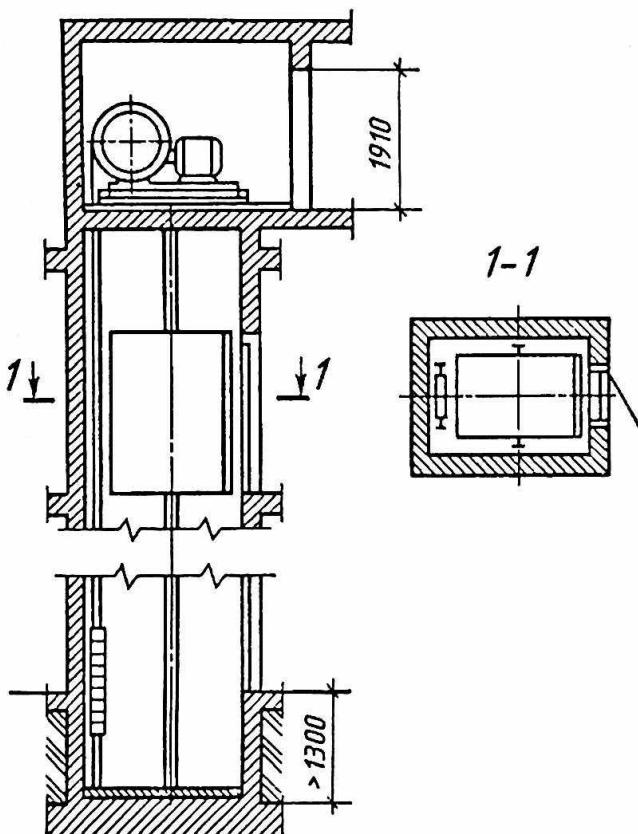


2.74-rasm. Mashina bo'limi yuqorida joylashgan turar-joy binolariga mo'ljallangan lift.

Liftlarning asosiy elementi mashina bo'linmasiga o'rnatilirilgan ko'taruvchi lebedkaga po'lat arqonlar yordamida osilgan kabinadan iborat bo'ladi. Lift shaxtasi butun balandligi bo'yicha to'rt tomonloma o'raladi va uni ostki qismida balandligi 1300 mm ga teng chuqurcha bo'lib, u joyga amortizator va tortib turuvchi uskuna joylashtiriladi. Mashina bo'limi shaxtaning tepe qismida yoki ostki qismida joylashgan bo'lishi mumkin.

Hozirgi paytda turar-joy binolarida o'rnatiladigan lift shaxtalari qalinligi 120 mm bo'lgan temir-beton yig'ma quti ko'rinishidagi elementlardan tuzib chiqiladi.

Lift shaxatlarini odatda zinapoya yaqiniga (2.75-rasm) o'rnatish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

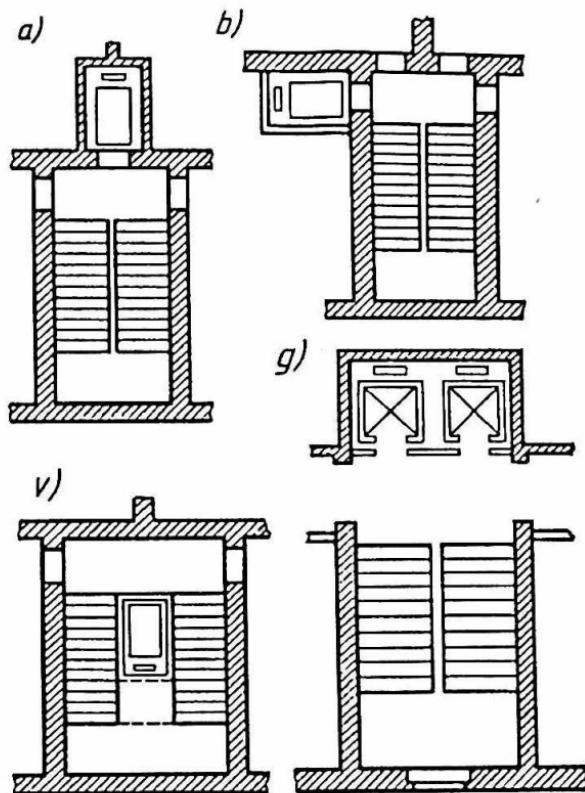

2.75-rasm. Lift shaxtalarini turar-joy binolarida joylashtirish sxemalari:
a, g – zinapoya to'g'risida; b – zinapoya devori biqinida; v – zinapoya ichida.

2.9. Yirik bloklardan qurilgan binolar

2.9.1. Yirik bloklardan qurilgan binolarning konstruktiv sxemalari va turlari

Mayda elementlardan quriladigan binolar qurilishda mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishni keng ko'lamda qo'llashga imkon bermaydi. Qurilish ishlashi chiqarishni yuqori darajada industriallashtirishning asosiy yo'llaridan biri, binoni yirik bloklardan loyihalashtirish va qurishdir. Yirik bloklardan va g'ishtdan qurilgan binolarning texnik-iqtisodiy ko'satkichlarini solishtirish shuni

ko'rsatadiki, yirik blokli bino qurilishiga vaqt 15%, mehnat sarfi esa 20% kam ketar ekan.

Devorlari og'irligi 0,3 tonnadan 3,0 tonnagacha bo'lgan yaxlit yoki ichi kovak yirik toshlardan qurilgan binolar yirik blokli binolar deb ataladi. Bunday binolarda hamma konstruktiv elementlar yirik elementlardan iborat bo'ladi. Bloklar yengil beton (keramzibeton, shlakbeton, g'ovakbeton)lardan xamda mahalliy materiallardan (chig'anoqtosh, tuf) tayyorlanadi. Yirik bloklar g'ishtlardan ham qilinadi. Bloklarning shakli asosan to'g'ri burchakli parallelopipeddan iborat bo'ladi.

Bo'ylama ichki va tashqi ko'taruvchi devorli konstrukтив sxema yirik blokli binolarning optimal varianti bo'lib hisoblanadi.


Bunday sxemada bir xil yirik o'chamli temir-beton to'shamalar ko'ndalang holda bo'ylama ichki va tashqi devorlarga tayangan bo'ladi. Bu to'shamalar o'rnatilgandan so'ng gorizontal bikr diafragma rolini ham bajaradi. Tashqi devor bloklari o'z navbatida ham yuk ko'taruvchi, ham o'rab turuvchi konstruksiya vazifasini bajaradi. Ularning qalinligi iqlim sharoitlarini hisobga olib, teplotexnik hisoblashlar yordamida aniqlanadi.

Qurilishda yirik blokli binolarni choklariga qarab quyidagicha: ikki qatorli va to'rt qatorli turlarga bo'lish mumkin (2.76-rasm).


2.76-rasm. Yirik blokli bino sxemalari:

- a – ikki qatorli;
- b – to'rt qatorli;
- 1 – derazalar orasi uchun;
- 2 – deraza osti bloki;
- 3 – ravoqbop blok.

Quyidagi rasmda turar-joy binolarda ishlataladigan bloklarning asosiy turlari ko'rsatilgan. Derazalar orasida ishlataladigan bloklarning yon qirralarida bo'rtmalar deraza osti bloklarida esa o'yiqlar bo'ladi. Ravoq bloklarida ham yuqoriga ora yopma plitalari tayanishi uchun), ham pastga (deraza romlari joylashishi uchun) chiqqan chiqiqlari bo'ladi. Agar devorlarda deraza o'rni bo'lmasa, binoning tur qismida ravoq bloklari qalinligi derazalar oarsiga qo'yiladigan bloklar qalinligidan 100 mm kam bo'lib, bu joyga markaziy isitish sistemasi batareyalarini o'rnatish mo'ljallanadi. Bulardan tashqari yirik bloklarning maxsus turlari, ya'ni burchakbop blok, sokolbop, bo'g'otbop, zinapoya devori bloklari va sanitariya-texnika bloklari ham bor. Tashqi

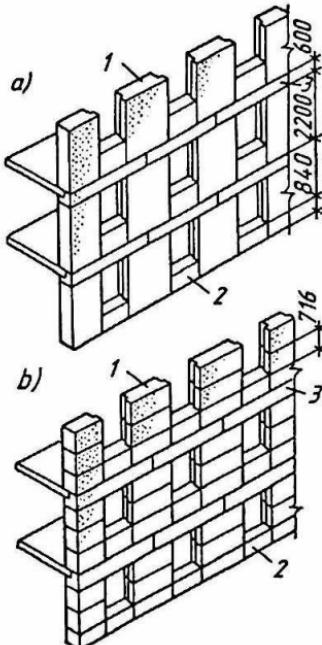


devorlarga ishlataladigan bloklarning vaznnini kamaytirish maqsadida ularning ichi silindirsimon yoki tirqishsimon bo'shliqli qlinadi. Ikki qatorli devorlarga ishlataladigan yirik bloklarning (qavatlar balandligi 2,8 m bo'lgan turar-joy binolari uchun) derazalar orasiga qo'yiladigan turi balandligi 2180 mm, eni 990, 1190, 1390, 1590 va 1790 mm ga teng bo'ladi.

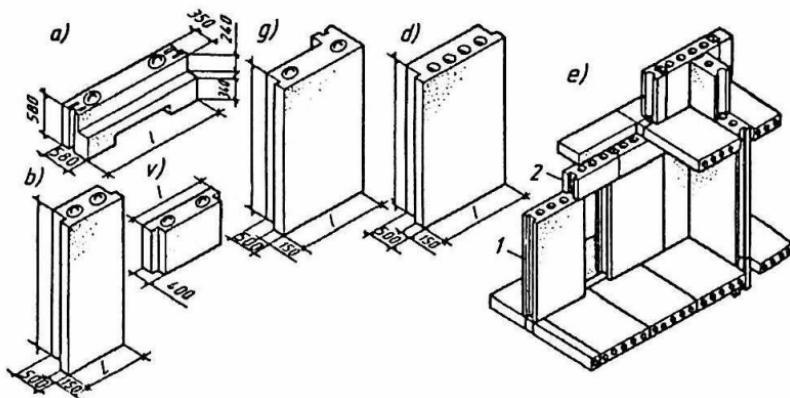

2.77-rasm. Turar-joy binorlaida ishlataladigan yirik bloklar turlari:

a – ravoq bloki; b – oddiy blok; v – deraza osti bloki; g – burchakbop blok; d – derazalar orasi uchun; ye – ichki devor bloklari; 1 – vertikal blok; g – gorizontal belbog' blok.

Ravoqlarga ishlataladigan blok balandligi 580 mm, eni 1980, 2380, 2780 va 3180 mm ga teng bo'ladi. Deraza osti blokining balandligi 640 mm va eni 990, 1190, 1790, 1990 mm qilib olinadi. Ichki devorlarga ishlataladigan bloklar (qalinligi 300 mm) ichidagi bo'shliqlar silindirsimon yoki dumaloq shaklda bo'ladi va ventilatsiya yo'llari vazifasini o'taydi. Ular balandligi 2180 mm, eni 1190, 1590 va 2390 mm bo'ladi. Hamma turdag'i bloklarning ichki va tashqi sirtlari pardozlanadi. Bloklar ustma-ust o'rnatiladi va ular orasiga qalinligi 10-20 mm bo'lgan qorishma yotqiziladi. Bunda choklarning zinch bo'lishiga katta e'tibor beriladi. Vertikal choklar ikki xil – ochiq yoki yopiq choc bo'lishi mumkin. Ochiq choklar deraza va eshiklar oralig'idagi devorlarga ishlataladigan bloklar tutashgan vertikal choklarda bo'ladi. Yopiq choclar ichki devor bloklari bilan tashqi devor gorizontal joylashgan ravoqlari orasida hosil bo'ladi, bulardan tashqari deraza osti bloki va deraza oralig'idagi bloklar tutashgan choklarda ham bo'ladi. Vertikal choklarga ikki tomondan kanop arqonlar tifqilib, ustidan 20-30 mm chuqurlikda quyuq qorishma bilan to'ldirib chiqiladi (2.78-rasm).

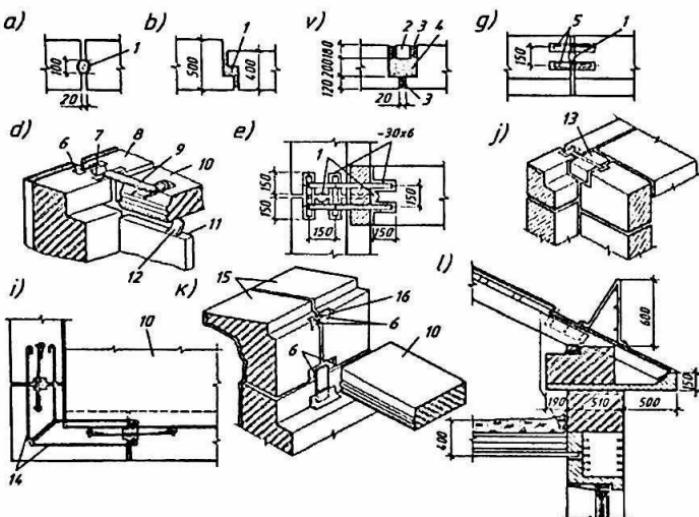

2.78-rasm. Yirik blokli devor detallari:

a – ichki devorlar yopiq choki; b – derazalar oraliq'i va deraza osti bloklari yopiq choki; v – tashqi devorlar tutashgan joyidagi ochiq chok; g – tashqi devorlar bog'lanishi; d – ora yopma plita bilan devorlar bog'lanishi; ye – ichki va tashqi devor bog'lanishi; j – bu ham shponka qo'llanilganda; i – ravoq bloki ustidan qo'yilgan bog'lanish; k – bo'g'ot bloklari o'zaro mahkamlash; l – bu ham, yirik g'ishtin bloklarni mahkamlash; 1 – qorishma; 2 – beton vkladish; 3 – issiqlik o'tkazmaydigan kanop (paroizol); 4 – yengil beton; 5 – po'lat nakladka; 6 – po'lat zakladka detali; 7 – payvand choki; 8 – tashqi devor bloki; 9 – anker; 10 – ora yopma plitasi; 11 – parda devor; 12 – parda devor ankeri; 13 – temir-beton shponka; 14 – tashqi burchak po'lat bog'lovchisi; 15 – bo'g'ot bloki; 16 – po'lat nakladka.

Ravoq bloki va belbog' bloklarning o'zaro gorizontal choklari har bir qavat balandligida nakladkalar yoki zakladka tasmalari ilgaklariga yoki zakladka detallariga payvandlanadi. Bulardan tashqari, ora yopma plitalarning uchlari dan chiqarilgan armaturalning bloklar bilan payvandlab, bino bikirligi oshiriladi.

Ko'ndalang va bo'ylama devorlar o'zaro mustaxkam bog'lanishi uchun tekis po'lat armaturalar zakladka detaliga payvandlanadi. Ko'ndalang va bo'ylama devorlarning tutashgan qismida yoriqlar hosil bo'lishining oldini olish uchun bu joylarda ankeralardan tashqari o'ziga zo'riqishlarni qabul qiluvchi temir beton "shponka"lar qo'yib ketiladi.

Ravoq va belbog' bloklar tutashgan tashqi burchaklar ustidan tekis, dumaloq po'lat sterjenlardan ishlangan maxsus burchak bog'lovchilar o'rnatiladi.

Sokolbop bloklar poydevor ustidan yotqizilgan tekislovchi qatlama, ya'ni suvdan izolatsiya qatlami ustidan o'rnatiladi. Bo'g'ot bloklari, ankerlar yordamida chordoq ora yopmasi paneliga maxkamlanadi. Balkon va ayvonlarni o'rnatishda bloklarda qoldirilgan uyalarga plitalar o'rnashtiriladi.

2.10. Alovida geofizik sharoitli joylardagi qurilishlar

2.10.1. Yer silkinadigan rayonalrdagi qurilishlar

Alovida geofizik sharoitli joylardagi qurilish deganda binolarni loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish chog'ida ularning buzilishiga hamda sanitariya-gigiyena holatlарining yomonlashishiga olib keluvchi qo'shimcha ta'sirlarni hisobga oluvchi qurilishlar tushuniladi. Bunday qo'shimcha ta'sirlarning asosiyalaridan biri yer silkinish natijasida hosil bo'luvchi zilzila ta'siri hisoblanadi.

Zilzila deb vulqon otilishi yoki yerning chuqur qatlamlarida tog' jinslarining bir-biriga nisbatan surilishi natijasida kelib chiqadigan tektonik jarayonlar natijasida yer sirti qatlaming elastik silkinishiga aytildi. Zilzila kuchi ballard o'lchanadi. Ko'pchilik davlatlarda zilzila kuchi uchun 12 balli shkala qabul qilingan. (GOST 6249-52). Zilzila kuchi 6 ballgacha bo'lganda bino va inshootlarga zarar yetmaydi. Bunday xollarda bino konstruksiyalari yoki devor sirtlarida aloxida yoriqlar xosil bo'ladi va asosan binoning pardozi qismi zarar ko'rishi mumkin.

Zilzila kuchi 8 ball bo'lganda, u kuchli hisoblanib, bunda suvoqlar to'kilishi, o'rab turuvchi konstruksiyalarda xavfli bo'lmagan yoriqlar hosil bo'lishi mumkin. Kuchi 7 ball va undan ortiq bo'lgan zilzilalar xavfli hisoblanadi. Bunda binolarga ko'proq ziyon yetishi, binolar buzilishi yoki ularning ayrim qismlari qulab tushishi mumkin.

Yer silkinishi natijasida yer qatlamidagi jinslar buzilishi va ularda katta qoldiq deformatsiyalar bo'lishi ko'zga tashlandi. Siljish jarayoni boshlangan yer qobig'idagi cheklangan maydon zilzila "gipotsentr" (yoki fokusi) deb ataladi. Fokusning yer sirtidagi proyeksiyasi "episentr" deb ataladi. Episentr dan yer sirtidagi har qanday nuqttagacha bo'lgan masofa episentral masofa deb ataladi. Episentral zonalardagi vertikal tashkil etuvchilar gorizontal tashkil etuvchilardan ortiq bo'ladi va u episentr dan uzoqlashgan sari kamayib boradi. Bunda gorizontal tashkil etuvchi asosiy bo'lib qoladi, bu esa bino va inshootlar uchun xavfli hisoblanadi.

Yer silkinishi mumkin bo'lgan rayonlarda quriladigan bino va inshootlarga zilzilaga bardoshlik bo'yicha alovida talablar qo'yiladi. Loyihalashda zilzila darajasi norma yoki zilzila kartasi yordamida aniqlanadi va KMK II-7-81 "Zilzilali rayonlarda qurilish" yordamida binoning zilzilabardoshlik qiymati aniqlanadi.

2.10.2. Binolarning zilzila bardoshligi. Xajmiy-planlashtirish va konstruktiv yechimlar xususiyatlari

Bino va inshootlarning zilzila ta'siriga chidamliligi zilzilabardoshlik deyiladi. Yer qimirlaydigan rayonlarda binolarning yetarlicha zilzilabardoshligini ta'minlash uchun bu konstruksiyalarga og'irlik kuchlaridan tashqari zilzila paytida gorizontal kuchlar ham ta'sir etishini hisobga olish kerak bo'ladi. Bu kuchlar o'qtin-o'qlin takrorlanib turuvchi xarakterga ega bo'lib, har xil yo'nalishda ta'sir etishi mumkin.

Qurilish normalari hisoblash ishlarini osonlashtirish maqsadida binoning eng katta va eng kichik bikirligiga to'g'ri keluvchi simmetriya o'qlari bo'yicha yo'nalgan birligina gorizontal seysmik hisobga olishi tavsiya etadi.

Yer qimirlaydigan rayonlarda aholi yashaydigan turar-joy binolari qurishda ko'proq ko'kalamzorlashtirilgan zonalar va binolar oralig'ida bo'shliq joylar qoldirilgan bo'lishi kerak. Bu tadbir asosan yong'inga qarshi tadbir hisoblanib, yong'in tarqalishining oldi olinadi. Bularidan tashqari, norma bo'yicha ko'cha kengligi va binolar oralig'i 15-20% kattaroq qilib olinadi.

Bino va inshoot loyihasini ishlab chiqishda quyidagi asosiy qoidalarga amal qilish talab etiladi.

Hajmiy planlashtirish va konstruktiv yechimlar simmetriya hamda massa va bikirlikni barobar taqsimlanish shartlarini qoniqtirii kerak.

Agar bino vazifasiga va me'moriy planirovka talablariga ko'ra nosimmetrik va murakkab formada qurilishi talab etilgan bo'lsa, bunda bino planini antiseysmik choklar bilan bo'laklarga bo'lib chiqiladi. Bu choklar o'lchamlari normada ko'rsatilgandan katta bo'lgan bino planlarini otseklargaga ajratishda ham qo'llaniladi.

Devorlari ko'taruvchi bo'lgan binolarda antiseysmik choklar qo'sh devor o'rnatish bilan, sinchli binolarda esa yonma-yon ramalar (qo'shaloq ramalar) o'rnatish orqali hosil qilinadi. Choklar eni elementlarning erkin gorizontal siljishini ta'minlash kerak. Poydevorlarda choklar, agar ular bir vaqtingning o'zida cho'kish choki bo'lmasa, qoldirilmasa ham bo'ladi.

Bino yoki uning ayrim qismlarining poydevorlari bir xil satxda joylashishi kerak. Ko'taruvchi tosh devorlar poydevori lentasimon bo'lishi lozim. Agar qoziq poydevorlar ishlatiladigan bo'lsa, u xolda qoziq poydevorlarning "qoziq ustun"turi afzal bo'ladi. Binolarning sinchli turlarida ustun osti poydevorlari quyma yoki yig'ma temir-betondan qilinib, ular o'zaro poydevor to'sini yordamida tutashitirlgan bo'ladi.

Tosh devorlari ko'turvchi bo'lgan binolarning ustivorligi va fazoviy bikirligi bino ichki va tashqi devorlarining butun uzunasi bo'yicha va har bir qavat ora yopmasi plitalari tekisligida joylashtirilgan antiseysmik belbog'lar yordamida ta'minlanadi. Bunday belbog'lar quyma yoki yig'ma temir-betondan yoki metalldan yasalgan bo'lishi mumkin. Quyma belbog'lar armaturalari uzlusiz bo'ladi. Yig'ma belbog'larda esa bikr gorizontal ramaga zakladka detallari payvandlanadi yoki ochiq qoldirilgan armaturalarni o'zaro tutashdirib, ustidan beton yotqiziladi.

Antiseysmik belbog'lar kengligi odatda devor qalinligi kabi bo'ladi. Devorlar qalinligi 500 mm dan katta bo'lganda belbog' qalinligini 120 mm kichik qilib olish mumkin. Belbog' balandligi ko'pincha 150 mm va undan katta bo'ladi.

G'ishtin devorli binolar har bir bo'lmasida elementlarning konstruktiv yechimi va ularning materiallari bir xil qilib olinishi, shu bilan birga deraza orasi devorlari va eshik, deraza o'rinnlari bir xil kattalikda bo'lishi kerak. Devorlar tutashgan joy armatura turlari bilan kuchaytriladi.

Zilzila kuchi 7, 8 va 9 ball bo'lgan rayonlarda ko'taruvchi g'ishtin devorlarning binoning har bir qavatiga to'g'ri keladigan balandligi zilzila kuchiga muvosiq 6, 5 va 4 m dan oshmasligi kerak. Shu bilan birga zinapoya, parda devor va boshqa konstruktiv elementlarni mustaxkam o'rnatish tadbirlari ham ko'rib chiqiladi.

2.10.3. Asos tuproqlari cho'kishi mumkin bo'lgan joylarda qurilishlar

Binoning xususiy og'irligi va unga ta'sir etuvchi tashqi kuchlarning birgalikda ta'sirida turgan asos tuprog'i namlanishi natijasida tuproq qo'shimcha deformatsiyaga uchraydi. Bunday xususiyatlari tuproqlar cho'kishi mumkin bo'lgan tuproqlar qatoriga kiritiladi. Cho'kishi mumkin bo'lgan tuproqlarning asosiylaridan biri lyossimon tuproqdir. Bu tuproq yetarlicha mustaxkamlikka ega bo'lib, suvg'a bo'ktirilganda o'z xususiyatlarni yo'qotadi va binolarni qurishda ma'lum bir tadbirlar ko'rilmasa asosda notekis cho'kishlar sodir bo'lib, binoda yoriqlar paydo bo'ladи, ayrim xollarda esa uni buzilishigacha olib keladi.

Tuproqlarni cho'kish deformatsiyasi miqdoriga ko'ra ikki turga bo'lish mumkin. 1 tur bo'ktirilganda o'z xususiy og'irligi ta'sirida 50 mm dan kam deformatsiyalanadi, 2 tur – bunday xolda tuproqning cho'kishi 50 mm dan katta bo'ladи.

Bino qurilishi olib boriladigan yani uchastkalarda 20x20 m maydonga suv to'ldirilib, tuproqning cho'kish deformatsiyasi aniqlanadi. Ilgari qurilish olib borilgan uchastkalardagi tuproq turlari esa qurilgan binoning cho'kishini baxolash yo'li bilan yoki laboratoriya usulida aniqlaniladi.

Tuproqlari cho'kuvchan bo'lgan joylarda binolarni loyihalash va qurishda quyidagi asosiy tadbirlar bajariladi:

- mexanik usullar yordamida qoziqlar o'rnatish, oldindan asos tuprog'ini suvg'a bo'ktirib zichlashtirish orqali tuproqning cho'kish xususiyatlari yo'qotiladi;
- cho'kishi mumkin bo'lgan tuproq qatlami olib tashlanib, tagigacha qoziq poydevorlar o'rnatiladi, yoki siliktlangan yo bo'lmasa termik usulda mustaxkamligi oshirilgan ustinsimon va lentasimon tuproq poydevor o'rnatiladi;

Bino qurilishi mumkin bo'lgan joydag'i asosga atmosfera va ta'minot suvlarini tushishining (sovuv va issiq suv ta'minoti, kanalizatsiya trubalarining oldini olish, bino perimetri bo'yicha suv o'tkazmaydigan, eni kamida 1,0 m bo'lgan otmostka qilish (otmostka kotlovan chuhurligi burchagidan kamida 0,3 m sirtga chiqariladi), kotlovan chuhurligini suv o'tkazmydigan materiallar bilan to'ldirish (qum, shlak, qurilish axlati va boshqalar bilan to'ldirishga ruxsat berilmaydi). Bulardan tashqari, bino qurilish jarayonida yoki uni ishlatalish chog'ida asos tuprog'i ho'llanib qolquday bo'lsa, u holda quyidagi qo'shimcha konstruktiv tadbirlarni amalga oshirish kerak bo'ladи.

Shunday konstruktiv sxema tanlanishi kerakki, bunda butun bino yetarlicha bikirlikka va turg'unlikka ega bo'lsin. Buning uchun konstruksiylar tutashtirilgan joylar bikirligini oshirish yoki aksincha, tutashtirilgan elementlarni bino ekspluatatsiya ishonchligini buzmasdan o'zaro siljishini ta'minlovchi sharnirli bog'lanishlar bilan tutashtiriladi;

- yetarlicha deformatsiya choklari o'rnatilgan va planda oddiy bo'lgan bino formasini tanlash. Masalan, 1 tip tuproq sharoitiga ega bo'lgan joylarda ko'p qavatli yirik panelli binolarning cho'kish (deformatsiya) choklari oralig'i 42 m dan, 2 tipda esa 30 m dan ko'p bo'lmasligi kerak;

- gorizontal konstruksiyalarning (to'sin, plita, xari, ferma) vertikal konstruksiyalarga (devor, ustun, stolba) ilingan joyi uzunligini ko'paytirish;

- har bir binoning tashqi va ichki ko'taruvchi devorlarda ora yopma plitasi tekisligida uzliksiz armaturalangan belbog'lar o'rnatish;
- bino konstruksiyalari tuproq cho'kkandan so'ng o'zining oldingi loyihada ko'rsatilgan xolatini tezlikda tiklab olishga moslashgan bo'lishi kerak.

III BOB. ZILZILAVIY HUDDULARDA TURAR JOY VA JAMOAT

BINOLARINI LOYIHALASH

3.1. Umumiy qoidalar

Ushbu qo'llanma me'yoriy qoidalari yoppasiga quriladigan karkas panelli, yirik panelli va hajmiy blokli turar-joy, jamoat binolarini loyihalashda keng qo'llaniladi. Zilzilaviy tumanlar uchun binolarni loyihalashda shu tumanlar uchun maxsus ishlab chiqilgan bir tipdagi yig'ma konstruksiyalardan foydalanish zarur.

Zilzilaviy hududlarda foydalaniadigan binolar, xuddi zilzila kam bo'ladigan hududlardagidek zilzila bo'lguna qadar kuchlanish holatida turadi, shuning uchun ham ular umumiylar qurilish normasiga muvofiq ravishda foydalanishning hamma talablariga javob berishi kerak. Faqat zilzila boshlangan paytda, ya'ni binoga qo'shimcha tashqi kuch ta'sir etayotgandagina, binoni loyihalashda mo'ljallangan mustahkamlik zahirasi ishga tushadi. Demak, binoning yuk ko'tarish qobiliyati ekspluatatsiya va zilzila natijasida paydo bo'ladigan zo'riqishlar ta'siri holatiga mo'ljallab loyihalangan bo'lishi zarur.

Binolarni hajmiy-rejalash, konstruktiv yechimlarini, qurilish materiallari va konstruksiyalarini tanlash, alohida konstruktiv yechimlarini loyihalashda va qurishda normativ hujjat talablariga, asosiy qurilish materiallarini tejamli ishlatish bo'yicha texnik qoidalari, shuningdek KMK 2.01.03-96 ning "Zilzilaviy hududda qurilish" me'yoriy qoidasi bo'yicha tanlash kerak.

Zilzilaviyligi 7,8,9 balli hududlarda quriladigan binolar uchun maxsus talablar joriy qilinadi.

Yuqorida qayd qilingan binolarni loyihalashda quyidagilarga amal qilish zarur:

- seysmik zo'riqishning eng kichik qiymatlarini ta'minlaydigan materiallar, konstruksiyalar, sxemalar qo'llash;
- odatda konstruksiyalarning mustahkamligi va og'irligi teng taqsimlangan holda simmetrik konstruktiv sxemalarni qabul qilish kerak. Rejada to'g'ri burchakli parallel joylashgan oraliqlarning balandliklarini bir xil loyihalash tavsisi etiladi;
- yig'ma elementli binolar tutashgan joylarini kuchlanishlar mintaqasidan tashqariroqda joylashtirish, konstruksiyalarning yaxlitliligin va bir jinsliligin yig'ma yirik elementlarni qo'llagan holda ta'minlash kerak;
- ko'p qavatli binolarda chiziqli elementlardan tuzilgan yig'ma karkaslarda to'sinlarni ustunlar bilan birlashtirish, ularning o'zaro ulangan joylarida mustahkamlikni ta'minlash kerak.

**Muhandislik – geologik sharoitga bog‘liq bo‘lgan qurilish
maydonlarining zilzilaviyligi /ballda/**

3.1-jadval.

Gruntning seysmik xossalari toifasi	Gruntlar	Tuman seysmikligi quyidagicha bo‘lganda qurilish maydonchasining seysmikligi, ballarda		
		7	8	9
1	2	3	4	5
I	1. Suvga to‘yingan holatda bir o‘q bo‘yicha siqilganda mustahkamlik chegarasi $R_c > 1$ MPa yoki seysmik to‘lqinlarining tarqalish tezligi $V_s > 1700$ m/s bo‘lgan har qanday toshloq gruntlar 2. Seysmik to‘lqinlari tarqalish tezligi $V_p > 2500$ m/s va $V_s > 900$ m/s bo‘lgan yirik siniqtosh gruntlar (yumaloq katta toshlar tosh parchalari)	6	7	8
II	1. Suvga to‘yingan holatda bir o‘q bo‘yicha siqilganda mustahkamlik chegarasi $R_c < 1$ MPa yoki seysmik to‘lqinlarining tarqalish tezligi $V_p > 1800$ va $V_s > 600$ m/s bo‘lgan (nuragan va o‘ta nuragan) toshloq gruntlarning barcha turlari. 2. Seysmik to‘lqinlari tarqalish tezligi $V_p > 800$ va $V_s > 500$ m/s bo‘lgan yirik siniqtosh gruntlar (toshqotishmali, shag‘alli, parchatoshi, yirik qumli). 3. Qumloq gruntlar: - seysmik to‘lqinlarining tarqalish tezligi $V_p > 500$ va $V_s > 350$ m/s, kam namlangan, g‘ovaklilik koeffitsienti $e < 0.7$ bo‘lgan yirik va o‘rtacha yiriklikdagi shag‘alli qumlar; - seysmik to‘lqinlarining tarqalish tezligi $V_p > 400$ va $V_s > 300$ m/s, namligi kam, g‘ovaklilik koeffitsienti $e < 0.6$ bo‘lgan mayda va changsimon qumlar. 4. Tuproqli gruntlar: - quyuq-suyuqlik ko‘rsatkichi $J_L < 0.5$ yoki seysmik to‘lqinlarining tarqalish tezligi $V_p > 900$ va $V_s > 500$ m/s bo‘lgan tuproqlar; - quyuq-suyuqlik ko‘rsatkichi $J_L < 0.5$ bo‘lganda g‘ovaklilik koeffitsienti $e < 0.8$ yoki seysmik to‘lqinlarning tarqalish tezligi $V_p > 500$ va $V_s > 300$ m/s bo‘lgan qumoq va qumloq tuproqlar;	7	8	9

	<ul style="list-style-type: none"> - quyuq-suyuqlik ko'rsatkichi $J_L < 0.5$ bo'lganda g'ovaklilik koefitsienti $e < 0.8$ yoki seysmik to'lqinlarning tarqalish tezligi $V_p > 500$ va $V_s > 300$ m/s bo'lgan soz tuproqli gruntlar (soz tuproqlar, qumloq soz tuproqlar, qumloq tuproq va gillar). <p>5. To'kma gruntlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seysmik to'lqinlarning tarqalish tezligi $V_p > 500$ va $V_s > 300$ m/s bo'lgan, yotaverib zichlashib ketgan yirik siniq toshlar; - suvga to'yinganda umumi deformatsiya moduli $E_0 > 12$ MPa yoki seysmik to'lqinlarning tarqalish tezligi $V_p > 500$ va $V_s > 300$ m/s bo'lgan, yotaverib zichlashib ketgan qumloq va changsimon-tuproqli gruntlar. 			
III	<p>1. Qumloq gruntlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - namlik darajasi $S_r \leq 0,5$ bo'lib kam namlangan, g'ovaklilik koefitsienti $e \geq 0,7$ bo'lgan va o'rtacha yiriklikdagi shag'alli qumlar; - seysmik to'lqinlarning tarqalish tezligi $V_s \leq 350$ m/s, g'ovaklilik koefitsienti $e < 0,7$ bo'lgan nam ($S_r > 0,5$) va suvga to'yingan ($S_r > 0,8$) yirik va o'rtacha yiriklikdagi shag'alli qumlar; - seysmik to'lqinlarning tarqalish tezligi $V_s \leq 300$ m/s, g'ovaklilik koefitsienti $e < 0,7$ bo'lgan nam ($S_r > 0,5$) va suvga to'yingan ($S_r > 0,8$) mayda va changsimon qumlar, kam namlangan ($S_r \leq 0,5$), g'ovaklilik koefitsienti $e \geq 6$ bo'lgan qumlar. <p>2. Tuproqli gruntlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quyuq-suyuqlik ko'rsatkichi $J_L > 0.5$ yoki seysmik to'lqinlarning tarqalish tezligi $V_s \leq 500$ m/s bo'lgan tuproqlar; - g'ovaklilik koefitsienti $e \geq 0,8$ va $e < 0,8$ yoki seysmik to'lqinlarning tarqalish tezligi $V_s < 300$ m/s bo'lgan qumoq va yumaloq tuproqlar; - quyuq-suyuqlik ko'rsatkichi $J_L > 0.5$ bo'lganda g'ovaklilik koefitsienti $e \geq 0,8$ va $e < 0,8$ yoki seysmik to'lqinlarning tarqalish tezligi $V_s < 300$ m/s bo'lgan soz tuproqli gruntlar (sog' tuproqlar, qumoq soz tuproqlar, qumloq tuproq va gillar). <p>3. To'kma gruntlar:</p>	8	9	>9

<p>- suvgaga to'yinganda umumiy deformatsiya moduli $E_0 \leq 12$ MPa yoki seysmik to'lqinlarining tarqalish tezligi $V_s \leq 300$ m/s bo'lgan, yotaverib zichlashib ketgan qumloq, va changsimon tuproqligini gruntlar.</p>			
---	--	--	--

ESLATMA: Agar qurilish maydonining tuproq tarkibi bir xil bo'lmasa, zilzilaviy xususiyati bo'yicha juda ham nomuvosiq toifaga kirsa, agar tarkiban 10 m atrofidagi tuproq qatlami (tekislanadigan nuqtadan hisoblaganda) shu toifaga kirsa, yo'g'onligining yig'indisi 5 m dan ko'proqqa ega.

2. Inshootdan foydalanish davrida yer osti suvlarining ko'tarilishi va gruntuning bo'kuvchanligi tuproq xususiyatiga qarab (namligi, konsistensiyasi) aniqlanadi.

3. 6 balli zilzilaviy hududlarda qurilayotgan o'ta muhim inshoot va binolar uchun zilzilaviy xususiyati bo'yicha III toifadagi tuproqli qurilish maydonlarida zilzilaviylikni 7 ballga teng qilib hisoblash kerak.

4. Loyli yoki qumli tuproqli konsistensiyasi yoki namligi haqida ma'lumotlar bo'lmasa, agar yer osti suv sathi 5 m dan ortiq bo'lsa, u holda zilzilaviylik xususiyati bo'yicha III toifaga kiradi.

- konstruksiya elementlarida va ular birikmalarida plastik deformatsiyani avj olishini yengillashtiruvchi sharoitlarni ko'zda tutish, bunda inshootlarning umumiy mustahkamligi ta'minlanishi zarur.

Zilzilaviy hududlarda binolarni loyihalash paytida quyidagilarni hisobga olish kerak:

- a) zilzilaning shiddatliligi (ballarda);
- b) zilzilaning takrorlanish darajasini.

Zilzilaning shiddatini va takrorlanish darajasini zilzilaviy hudud joylashgan aholi manzilgohlarining kartasi bo'yicha, KMK 2.01.03-96 da ko'rsatilgan holda qabul qilish kerak.

Qurilish maydonining zilzilavyligini, zilzilaviy tumanlashtirish asosida aniqlash tavsija etiladi. Zilzilaviy mikro tumanlashtirish kartalari yo'q joylarda qurilish maydonining zilzilavyligini 1-jadval bo'yicha aniqlashga ruxsat etiladi.

Tik qiyalik burchagi 15° dan katta bo'lgan qurilish maydonlari, jar yaqinlari, tog' jinslarining fizik-geologik jarayonining kuchli buzilishi, tuproqlarning cho'kishi, ko'chki o'pirilishi, sel kelishi zilzilaviy nuqtai nazardan noqulaydir. Bunday maydonchalarda binolar qurish zaruriyati tug'ilsa, ularning poydevorlarini mustahkamlashda qo'shimcha choralar ko'rish va bino konstruksiyalarini kuchaytirish zarur.

Zilzilavyligi 9 balldan ortiq bo'lgan joylarda faqat Davlat arxitektura qurilish Qo'mitasining roziligi bilan qurilish ishlarni olib borish kerak.

Zilzilaviy tumanlar uchun binolarni loyihalashda, qoida bo'yicha shu tumanlar uchun ishlab chiqilgan tipiklashtirilgan maxsus konstruksiyalardan foydalanish kerak.

Rejada binolarni bir xil balandlikda to‘g‘ri burchakli qilib loyihalash tavsija etiladi. Bunday binolarning konstruktiv yechimlari zilzilaviy tebranishlar paytida har biri o‘zi mustaqil ishlashi kerak.

Binolarni quyidagi hollarda zilzilaga qarshi choklar bilan ajratish kerak, agar:

- bino murakkab bo‘lsa;
- bino uchastkalarining balandligi 5 m va undan ortiq bo‘lsa.

Balandligi 10 m bo‘lgan bir qavatlari binolarning zilzilaviyligi 7 ball hisobida zilzilaga qarshi choklarsiz qurishga ruxsat etiladi.

Zilzilaga qarshi choklar binoni butun balandligi bo‘ylab ajratishi kerak. Zilzilaga qarshi chok cho‘kish choki bilan bir xil bo‘lgan taqdirdagina, poydevor choksiz bo‘lishi mumkin.

Zilzilaga qarshi choklar orasidagi masofa va bino balandligi quyidagi ko‘rsatkichlardan oshib ketmasligi kerak:

Binoning yuk ko‘tarish konstruksiyasi	Uzunligi bo‘yicha (kengligi), m.	Balandligi, m. (qavatlar soni)
	7 : 8 : 9	7 : 8 : 9
Temir-betonli karkas	Zilzila bo‘lmagan tumanlar talabiga muvofiq 150 m dan oshmagan holda	Zilzila bo‘lmaydigan tumanlar talabiga muvofiq
Yirik panelli devorlar	80 : 80 : 60	45/14:39/12 : 30/9
Karkassiz hajmiy-blokli binolar	60 : 60 : 60	51/16:39/12 : 30/9

Zilzilaga qarshi choklar juft devorlar yoki romlar qo‘yib bajariladi.

Zilzilaga qarshi chokning enini hisobi y zilzilaviy ta’sir tushayotgan tomonga qarab, hisoblab aniqlanadi.

Tom yopmalari va qavatlararo yopmalarda zilzilaga qarshi choklar /sm/ karrali 5 sm gacha qilib olinadi va quyidagi ifodadanani aniqlanadi:

$$A = D_1 + D_2 + 2 \text{ sm}$$

bunda D_1 va D_2 – hisobi y zilzilaviy ko‘ndalang ta’sirda zilzilaga qarshi choklar bilan ajratilgan ikki yonma-yon devorning eng katta siljishi.

Balandligi 5 m gacha bo‘lgan binolar uchun bunday choklarning eni 0,3 sm dan kam bo‘lmaydigi kerak. Juda baland binolarda zilzilaga qarshi choklarga har 5 m balandlikda 2 sm dan qo‘sib berish tavsiya qilinadi.

Zilzilaga qarshi choklarni to‘ldirish binoning o‘zarob bog‘lanishiga halaqt bermasligi kerak.

Zinapoyalarni loyihalashda tashqi devorlarda yopiq deraza o‘rnini qo‘yib ketish talab qilinadi. Zinalar soni va joylashishi bino va inshootlarni yong‘inga qarshi loyihalash normalari bo‘yicha KMK bobiga muvofiq bajarilayotgan, ammo zilzilaga qarshi choklar o‘rtasida birdan kam bo‘lmagan holda qabul qilish hisoblarining natijalaridan aniqlash lozim.

Binoning yig'ma temir-beton yopmalari va qavatlararo yopmalari yaxlit, ko'ndalang tekislikda bikr va bo'ylama yuk ko'taruvchi konstruksiyalar bilan biriktirilgan bo'lishi kerak.

Yig'ma temir-beton tom yopmalar va qavatlararo yopmalar mustahkamligi quyidagicha ta'minlanishi kerak:

- qavatlararo yopmalar va yopmalar orasi bilan panellar orasidagi choklar sement qorishma quyib biriktirilishi kerak;

- panelli devorlar va karkas elementlari orasidagi bog'lanishning tuzilishi, choklarda paydo bo'lgan cho'ziluvchi va harakatlantiruvchi kuchlanishlarning paydo bo'lishi bilan, hajmiy-bloklarni shifstning plitalari sathida qavatlararo gorizontal disklari bilan.

Qavatlararo yopmalar va yopmalar panellarining yon qirralari shponkali va qirrali bo'lishi kerak. Panellarda zilzilaga qarshi belbog'lar bilan biriktirish uchun karkas elementlari bilan bog'lash uchun armatura qalamchasi yoki quyma detallar bo'lishini nazarda tutish kerak.

Pardevorlarga o'xshash asosiy elementlarni yengil yirik panelli yoki karkasli qilish va kolonna hamda devorlarga ulash, uzunligi 3 m dan ortiq bo'lganda qavatlararo yopmalarga ham biriktirish tavsiya etiladi. Ular armatura qalamchalari va maxsus boltilar bilan biriktirilishi ham mumkin. Balandligi 5 qavatdan ortiq bo'lgan binoning pardevorlarini g'ishtdan terishga ruxsat etilmaydi. G'ishtli pardevorlarni butun uzunligi bo'ylab har 700 mm dan kam bo'lmagan balandlikda umumiy kesimi 0,2 sm² dan kam bo'lmagan sterjenlar bilan armaturalash kerak.

Zilzilaviy hududlarda binolar poydevorlarini loyihalashda KMK ning binolar va inshootlar poydevorlarini loyihalash bo'yicha bobi talablariga muvoziq bajarish kerak. Zilzilaning ta'sir doirasini nazarga olib, poydevorlarni KMK talablariga muvoziq aniqlanadigan ayrim birkimlarini ko'tarish qobiliyatiga binoan hisobi hamda KMK ni binolar va inshootlarni zilzilaviy hududlarda loyihalash bo'yicha boblari asosida loyihalash zarur.

5 qavatdan ortiq binolarda esa yerto'la qavatini nazarda tutib poydevorlar chuqurligini oshirish tavsiya etiladi. Yerto'la qavatlari butun bino bo'ylab yoki ayrim bo'lakning butun qismi bo'ylab simmetrik joylashishi kerak.

Binolarning poydevorlarini yoki uning bir bo'lagini tekis yerlarda bir sathda qurish zarur. Agar turli yonma-yon bo'laklarda tasmali poydevorlar qurilsa, u holda eng chuqur joydan yuqoriyoq qismiga o'tishida pog'onali qilinadi. Pog'ona 1:2 dan tik, balandligi esa 60 sm dan ortiq bo'lmasligi kerak. Tutash bo'linmalarining tasmali poydevorlari chokdan 1 m gacha chuqurlikda, bir xil bo'lishi shart. Cho'kadigan chokka bo'lingan ustunli poydevorlar bir xil sathda joylashishi shart.

Qoziqoyoqli poydevorlarni loyihalashda qoqiladigan temir-betonli qoziq ustunlarni nazarda tutish kerak, bunda yuk ko'tarish vazifasi (qoziqoyoqning qoqilgan pastki uchki qismi) nuramagan qoyali jinslarni, namroq yirik chaqiq va qumli qattiq loyli tuproqni tanlash kerak. Qoziqoyoqlarning pastki uchini bunday yerlarga qoqish uzunligi (qoyalardan tashqari) tuproq xususiyatiga qarab, 1-2 m dan kam bo'lmasligi kerak. Agar qoziqoyoqlar bo'sh yerga qoqilsa, qoziqoyoqning pastki qismi qattiq yerga kirish chuqurligi 2 m dan kam bo'lmasligi, agar o'rtacha zich yerga qoqilsa 1 m dan kam bo'lmasligi kerak. Qoziqoyoqlarni yerga qoqlish qismi 4 m dan kam bo'lmasligi kerak. Qoziqoyoq qalpoqchasi yerga butunlay ko'milishi kerak. Yuk

ko'taruvchi devorlar ostida ularni ketma-ket bir sathda joylashtirish kerak. Qoziqni ustki qismi zilzilaviy yuklanishni nazarda tutib qalpoq bilan juda mahkam biriktirilgan bo'lishi kerak.

Binolarning namdan izolyatsiyalash qatlami sementli qorishmadan bo'lishi kerak.

Binolarning zilzilaga chidamliligini ta'minlash bo'yicha tadbirlarni 3.2-jadvalda belgilangan hisoblangan zilzilaga qarab aniqlanadi.

3.2-jadval

№	Binoning tavsifi	Qurilish maydonining zilzilaviylik hisobi, ballar		
		7	8	9
1	2	3	4	5
1	2-5 bandlarda ko'rsatilganlardan tashqari turarjoy va jamoa binolari	7	8	9
2	Davlat arxitektura qurilishi qo'mitasi roziligi bilan idora yoki vazirlik tasdiqlaydigan o'ta mas'uliyatlbinolar ro'yxati	8	9	9 ^x
3	Buzilish g'oyat og'ir oqibatlarga olib keladigan binolar (katta va o'rtacha vokzallar, yopiq stadionlar va boshqalar)	7 ^{xx}	8 ^{xx}	9 ^{xx}
4	Zilzila oqibatlarini tugatish vaqtida ishlashi zarur bo'lgan binolar (elektr va suv ta'minoti sistemasi, o't o'chirish deposi, o't o'chirish sistemasi va boshqalar)	7 ^{xx}	8 ^{xx}	9 ^{xx}
5	Inson o'limiga sabab bo'lmaydigan qimmatbahojihozlarga shikast yetkazmaydigan hamda muvaqqat binolarning buzilishi	Zilzila ta'sirini hisobga olmaganda		

^x Bino qo'shimcha 1,5 koefitsientga ko'paytirilgan, hisoblangan zilzilaviyligiga muvofig yukni ko'tarishga mo'ljallangan.

^{xx} Bino qo'shimcha 1,2 koefitsientga ko'paytirilgan, hisoblangan zilzilaviyligiga muvofig yukni ko'tarishga mo'ljallangan.

Zilzilaviy ta'sir keng sathda barcha yo'nalishlarda bo'lishi mumkin. Ular statik og'irlik hisobga olinadi va binoning bo'ylama yoki ko'ndalang o'qlari yo'nalishida gorizontal ta'sir etuvchi deb qabul qilinadi. Zilzilaviy yuklanishning ta'siri ko'rsatilgan yo'nalishlarda alohida hisobga olinadi.

3.2. KARKAS PANELLİ BINOLAR

Yuk ko'taruvchi karkasli binolarning qurilishda bunday keng tarqalishining sababi shuki, bunday konstruksiyalarning hajmiy-rejaviy yechimlarini inobatga olsak, ko'pincha maqsadga muvofigdir.

Karkasli konstruksiyalarni zilzila bardoshli binolar jumlasiga kiritish mumkin. Karkasli binolarning zilzila bardoshligi fazoviy konstruksiyani hosil qiluvchi ayrim elementlarning mustahkam bog'lanishi bilan ta'minlanadi. Qattiq to'ldirgichli yoki diafragmasiz karkasli binolarning bikrili g'ishtli binolarnikidan ancha kam, umumiyl

og‘irligi esa yengil devor materiallari qo‘llanilganda 2-3 baravar yengil. Shunga muvosiq hisobiy zilzilaviy kuch ham kam.

Karkasli binolarning qo‘llanilish sohasi nihoyat keng. Hozirgi davrda karkaspanelli konstruksiyalardagi jamoat binolari (mehmonxonalar, mакtablar, kasalxonalar, univermaglar va h.k.) qurilishi keng qo‘llanilmоqda, chunki bunday binolar uchun panelli konstruksiyalar yuqoridaqи binolarni planlashtirilishini cheklab qo‘yadi va qoniqarsiz hajmiy-rejaviy yechimga olib keladi.

Zilzilaviy tumanlar uchun loyihalashtirilayotgan karkasli binolarga ham huddi odatdagи binolardagidek asosiy o‘lchamlariga standart talablari qo‘yilishi zarur, ular quyidagilardan iborat:

a) asosiy ustunlar to‘g‘ri 6x6 m, ko‘ndalang yo‘nalishda oraliqlari 3 va 4,5 m, jamoat binolari uchun ko‘ndalang yo‘nalishdagi yiriklashtirilgan oraliq esa 9 m bo‘lishiga ruxsat etiladi.

b) o‘xshash qavatlarning balandligi turar-joy binolari uchun 3 m, jamoat binolari uchun – 3,3 m va 4,2 m, texnik qavatning va chordaq balandligi 2,1 m, yerto‘laniki – 3,0 m, zalning balandligi 4,2 m. Xonalar balandligi har 60 sm ga o‘zgarishi mumkin.

Zilzilaviy tumanlar uchun loyihalanayotgan fuqaro binolari temir-beton karkasli, ularni tayyorlash va tiklash usullariga qarab yig‘ma, yig‘ma-yaxlit va yaxlit hamda ustunsiz va to‘sini bo‘lishi mumkin. Har bir holat uchun qabul qilingan karkas turi texnik-iqtisodiy asosga ega bo‘lishi zarur. Zilzilaviyligi 7 va undan ortiq bo‘lgan tumanlar uchun karkasli binolarni loyihalashda mazkur qo‘llanmaning I bo‘limida keltirilgan tadbirlar ko‘zda tutilishi kerak.

3.3. Poydevorlar

Karkasli binolar uchun poydevorlar loyihalashda mazkur qo‘llanmaning 1.19-1.23 bandlarida keltirilgan talablarni bajarish lozim.

III toifani tuproq tuzilishidagi maydonlarda (3.1-jadval bo‘yicha) ko‘p qavatli binolarni qurish man etiladi.

Poydevorlar turini tanlashda (yaxlit temir-beton plita, qo‘shuvsimon temir-beton tasma, alohida ustunsimon poydevorlar va h.k.) yerning sharoiti, vertikal va gorizontal yuklanishlar kattaligi, yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarning konstruktiv yechimi va boshqa omillar e’tiborga olinishi zarur.

Qoyalimas tuproqlarda binolar uchun poydevorlar, odatda qoziqsimon yaxlit temir-beton poydevor plitalari yoki qo‘shuvsimon temir-beton tasmali poydevorlar tanlanadi. Oddiy geologik sharoitlarda balandligi 5 qavatgacha bo‘lgan binolar uchun temir-betonli ustunsimon poydevorlar tavsija etiladi. Tashqi ustun tagiga mo‘ljallangan alohida turuvchi ustunsimon poydevorlarni har bir bo‘lma chekkasida bir-biri bilan bog‘lash tavsija etiladi.

Hisobiy zilzila bardoshligi 9 balli binolarda ichki ustunlar tagidagi poydevorlarni ham bir-biriga bog'lash tavsiya etiladi. Yumshoq qumli, to'kilgan gruntlarda quriladigan, hatto hisobiy zilzilaviyligi 8 balli binolar uchun ham bu talablarga rioya qilish zarur.

Yerto'la devorlarini o'z-o'zini ko'taruvchi va devorlarini ko'tarib turuvchi poydevor to'sinlari temir-betondan bo'lishi va o'zaro hamda poydevorlar bilan mustahkam bog'lanishi zarur. Karkasli bino yer osti qismining tuzilishi va ustunning poydevorga birikishiga misollar rasmlarda ko'rsatilgan.

Vertikal bikrlik diafragmalari tagidagi poydevorlarni tutashuvchi ustunlar bilan biriktirish kerak (4.5-rasm).

Agar bunday poydevorlar gorizontal zilzilaviy yuklanishni tuproqni sust qarshilik kuchi orqali ko'tara olmasa, ularni albatta qo'shni poydevorlarga bog'lash zarur.

3.4. Konstruktiv sistemalar va yig'ma karkaslarning sxemalarini elementlarga taqsimlash


Karkasli binolarni loyihalashda karkasning vertikal yuk ko'taruvchi elementlari mustahkamligi yuqori bo'lgan ashyodan bo'lgandagina to'la karkasli sistemanini tanlash muvofiq. Hisobiy zilzilaviyligi 7-8 ballga mo'ljallangan karkasli binolar uchun tashqi tosh devorlar va ichki temir-beton yoki temir romlar ishlashiga ruxsat etiladi. Bunda tosh binolar uchun qo'yilgan talablarga rioya qilish kerak. Bunday binolarning balandligi ikki qavat yoki 7 m dan oshmasligi zarur.


To'sinli va to'sinsiz, yig'ma va yig'ma-yaxlit karkaslarni ajratishda ular elementlarini yiriklashtirish va birikmalar sonini kamaytirishga intilish zarur. Bu karkaslarning elementlari ishlab chiqarishda ham, montajda ham qulay bo'lishi kerak.

Zilzilaviy tumanlar uchun loyihalanayotgan to'sinli va to'sinsiz karkaslar gorizontal yuklanishni qabul qilish usuliga qarab ramali yoki bog'lovchili - ramali sistemasini tanlash mumkin.


Ramali sistemalarda ham vertikal ham gorizontal (zilzilaviy, shamolli) yuklanishlarni karkasning ustunlari va rigellari (4.2-rasm a,b.) yoki ustunlar va qavatlararo yopmalar (4.4-rasm a) qabul qiladi. Ramali konstruksiyaning karkaslari xonalarni erkin rejalash imkonini beradi, bu esa jamoat binolari uchun qiymatlidir. Ramali karkasning xususiy tebranishlar davri boshqa karkasli sistemalarnikiga qaraganda ancha kam, bu esa zilzilaviy kuchlarning pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, ramali sistemaning karkaslari to'g'ri loyihalash uchun qo'l keladigan aniq hisobiy sxemaga ega. Bunday yechimning (sxemanering) kamchiligi shundan iboratki, karkas elementlarida qavatlararo gorizontal yuklanishning notekis taqsimlanishidir. Bu esa karkasni yig'ma temir-betondan tayyorlashda birxillashtirishni qiyinlashtiradi. Bu kamchilik o'z o'rniда yig'ma ustunlar elementlarida beton markasini o'zgartirish

va karkas elementlarining oldingi o'chamlarini saqlagan holda binoning butun balandligi bo'ylab yoki bir qismini bir xilda armaturalash yo'li bilan bartaraf etiladi.

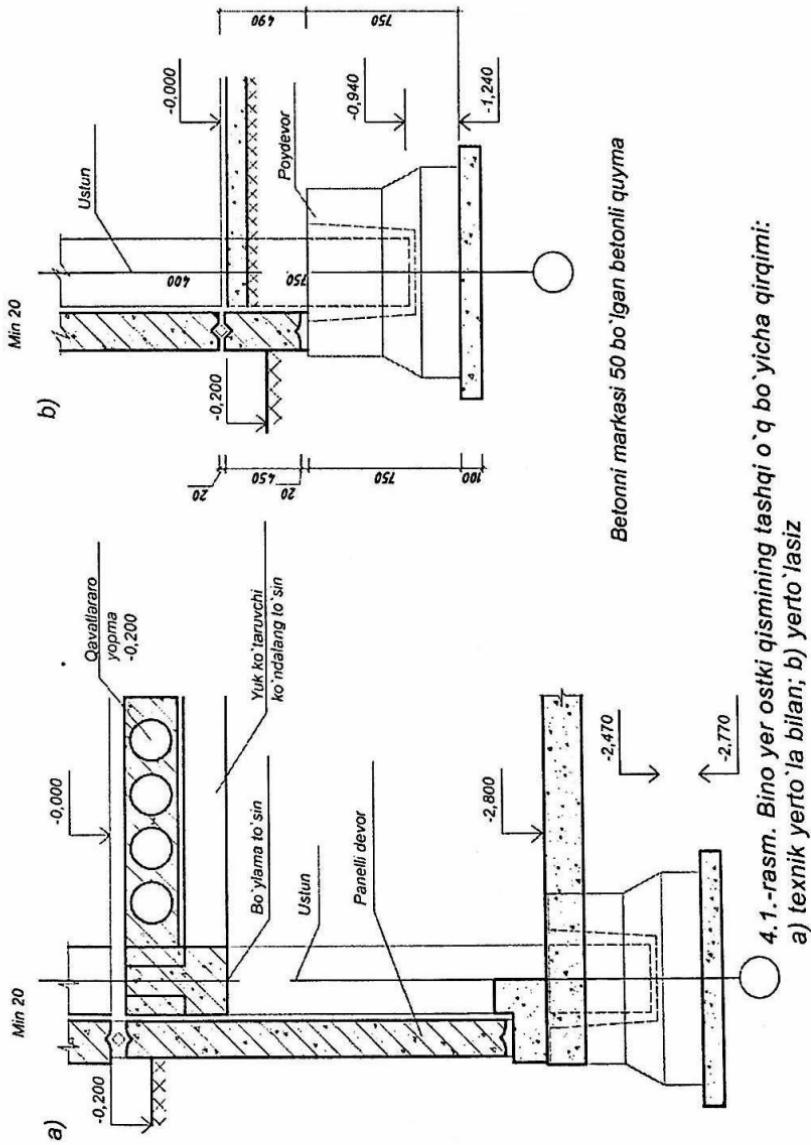


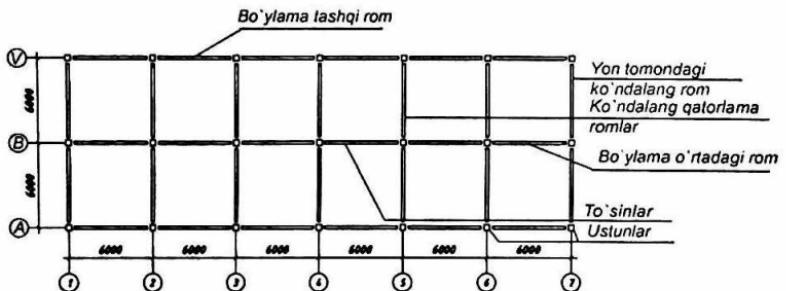

A) To'sinlarni ko'ndalang va bo'ylama joylashish chog'idagi ko'rinish


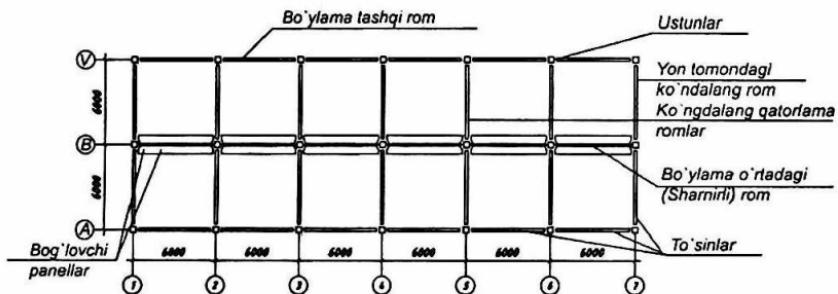


B) Bog'lovchi panellarni bo'ylama o'rtadagi o'q bo'yicha va to'sinlarni bo'ylama va tashqi ko'ndalang o'q bo'yicha joylashishi

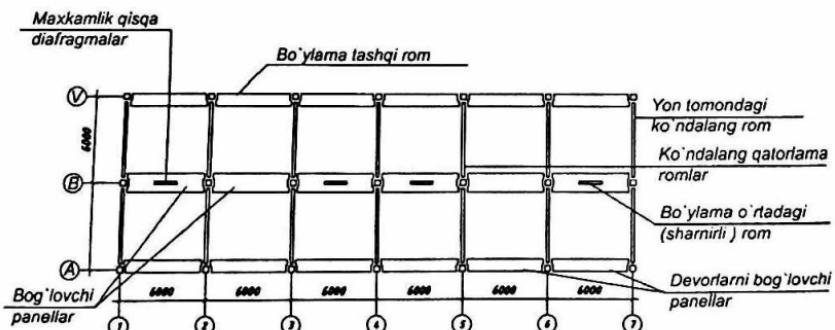

B) Ko'ndaleng yo'nalishda to'sinlarni, bog'lovchi panellarni va qisqa diafragma bikiriklarmi esa, bo'ylama joylashish chog'idagi ko'rinish

4.2. – rasm. Karkas elementlarning joylashish sxemasi.

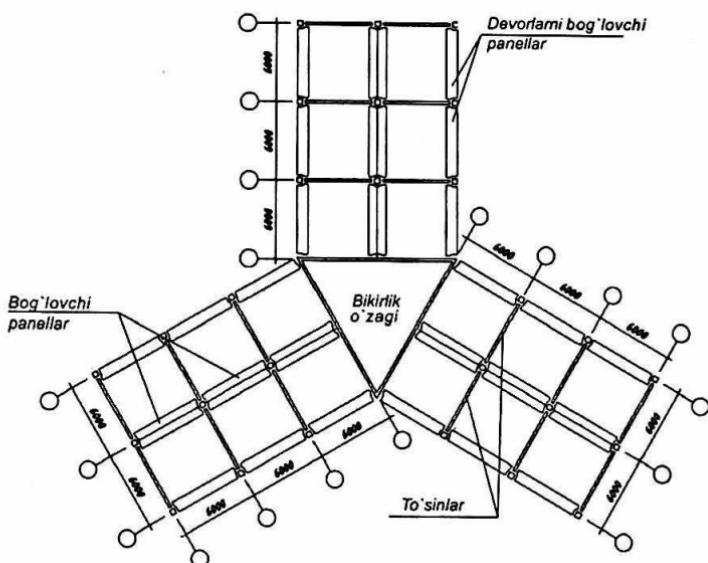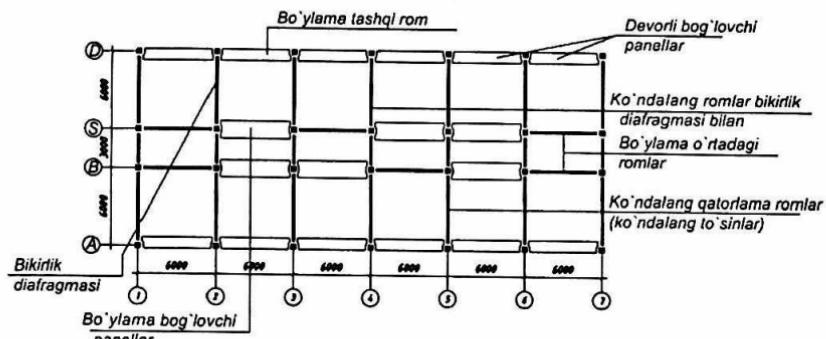

4.3. – rasm. Karkas elementlarning joylashish sxemasi.

Shuni nazarda tutish kerakki, katta balandlikda va bino rejasida kichik o'chamlarga ega bo'lgan rama sistemalari ham yuqori tebranuvchanligi bilan farqlanadi.

Rama bog'lanishli sistemada gorizontal yuklanishni (shamol, zilzila) ham vertikal diafragmalar (90% gacha), ham karkasning o'zi qabul qiladi (4.2 va 4.3-rasmlar). Bunday yechim qavatning balandligi bo'ylab egiluvchan momentni tenglashtirishga va yig'ma elementlarning nomenklaturasini bixillashtirishga imkon beradi. Vertikal diafragmalar binoning bikrligini oshiradi. Ular xonalarni erkin rejashni qiyinlashtiradi. Karkas elementlarning qavatlararo yopma diafragmalari yoki bikrlik o'zagining birgalikda ishlashiga yaxlit temir-beton orqali erishiladi. Yig'ma temir-betonda ramali bog'lanishli karkasni tayyorlashda uni bikrligini oshirish maqsadida qavatlararo yopmani yaxshilab betonlash talab qilinadi. Gorizontal yuklanishni qabul qiluvchi diafragmalar binoning butun balandligi bo'ylab har doim va xonalar o'qiga simmetrik ravishda o'rnatish tavsiya etiladi (4.3, a, 4.4, b, va 4.5-rasmlar). Baland binolarning yuk ko'taruvchi konstruksiyalari sifatida (16 qavat va undan yuqori) karkaslarning bikrlik diafragmasi yoki o'zagini qabul qilish zarur (4.3-rasm).


Yig'ma karkasning konstruktiv qirqimlari sxemasini tanlashni karkas elementlari va ularning birikmalari, bino qavatlarining soni, uning hisobiy zilzilaviyligi va karkas sistemasiga bog'liq ravishda ta'sir qiluvchi zilzilaviy kuchning xarakterini e'tiborga olib bajarish kerak (4.5.-rasm ga qarang). Zilzilaviy tumanlar uchun temir-beton karkaslarni loyihalash va qurilish tajribasida karkasning yig'ma elementlari uchun qirqimning bir necha usullari qo'llaniladi. Bu o'rinda karkas yoki ustunlar va rigellarni biriktiruvchi murakkab elementlarga ajratiladi. Ko'rsatilgan qirqimlar usuli karkasning ham ko'ndalang, ham bo'ylama yo'nalishida bajarilishi mumkin. 4.6-ramsda ko'p qavatli binoning karkas ramalarini qirqim sxemalari keltirilgan.

Karkasni chiziqli elementlarga qirqish (4.6-rasm a), temir-beton yig'ma elementlarini tayyorlash texnologiyasi, ularni tashish va montaj qilishni sezilarli darajada yengillashtiradi. Lekin bunday qirqimda to'sinlarning ustunlar bilan tutashuvi maksimal egiluvchan momentini hosil qiladi. Bu esa tutashuvlarni konstruksiyalashni qiyinlashtiradi.


Karkasni aralash elementlarga qirqish quyma temir-betondan yasalgan karkasning ijobi yususiyatlaridan foydalanishga imkon beradi. Karkasni bunday qirqish zavodda tayyorlanadigan elementlarini qo'shuvsimon shaklda bajarishga imkon beradi, to'sinlar esa qanonning choragida yoki o'rtasida tutashishi mumkin (4.6-rasm, v).

Zarur bo'lsa, qo'shuvsimon elementlar H-simon (4.6-rasm, g), P-simon (4.6-rasm, b) yoki fazoviy (4.6-rasm, d) temir-beton elementlari bilan mustahkamlanishi mumkin. Bunday temir-beton elementlarda ramaning bir yo'nalishidagi bikr qismlari, fazoviy elementlar uchun ikkala yo'nalish uchun korxona sharoitlarida yaxlit tayyorlanadi, bunday yo'nalishlar zilzilaviylik nuqtai-nazaridan ma'quldir.


Yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni ishonchliligini oshirish maqsadida yig'ma karkas elementlarini biriktirishni (bog'lanishlarini) ularni bajarish va nazorat qilish uchun qulay joylarni tanlash kerak. Qirqimning qabul qilingan konstruktiv sxemasiga mos keluvchi karkas elementlarining og'irligi, shakli, geometrik o'lchamlari, tayyorlash, tashish va montaj (yig'ish) sharoitlari bilan aniqlanadi.

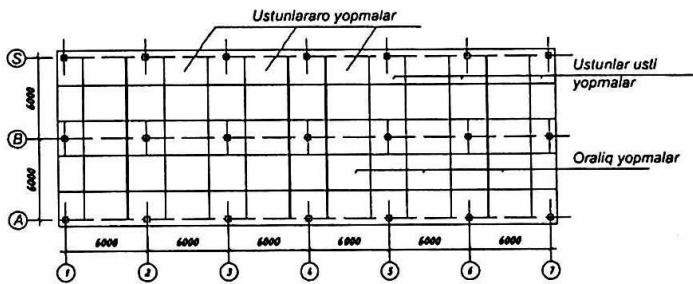

A) Ko'ndalang va bo'ylama yo'nalishda qavallararo yopmalarni joylashishi

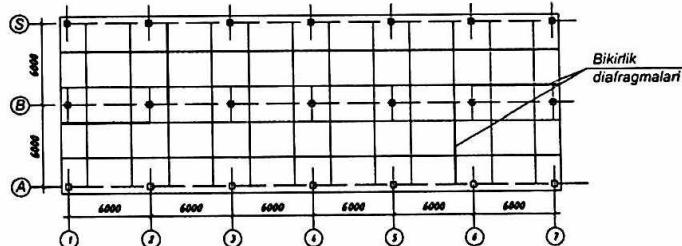


B) Ko'ndalang va bo'ylama yo'nalishda qavallararo yopmalarni va bikirlik diafragmalarini joylashishi

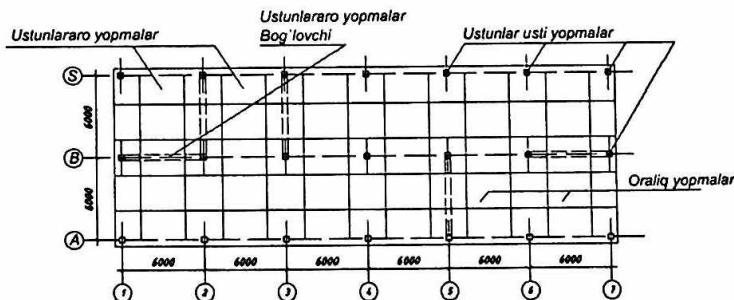


C) Ko'ndalang va bo'ylama yo'nalishda qavallararo yopmalarni va bog'lovchilarni joylashishi

4.4. – rasm. To‘sinsiz karkas elementlarining joylashish sxemasi.


2.11.-rasm.kr.

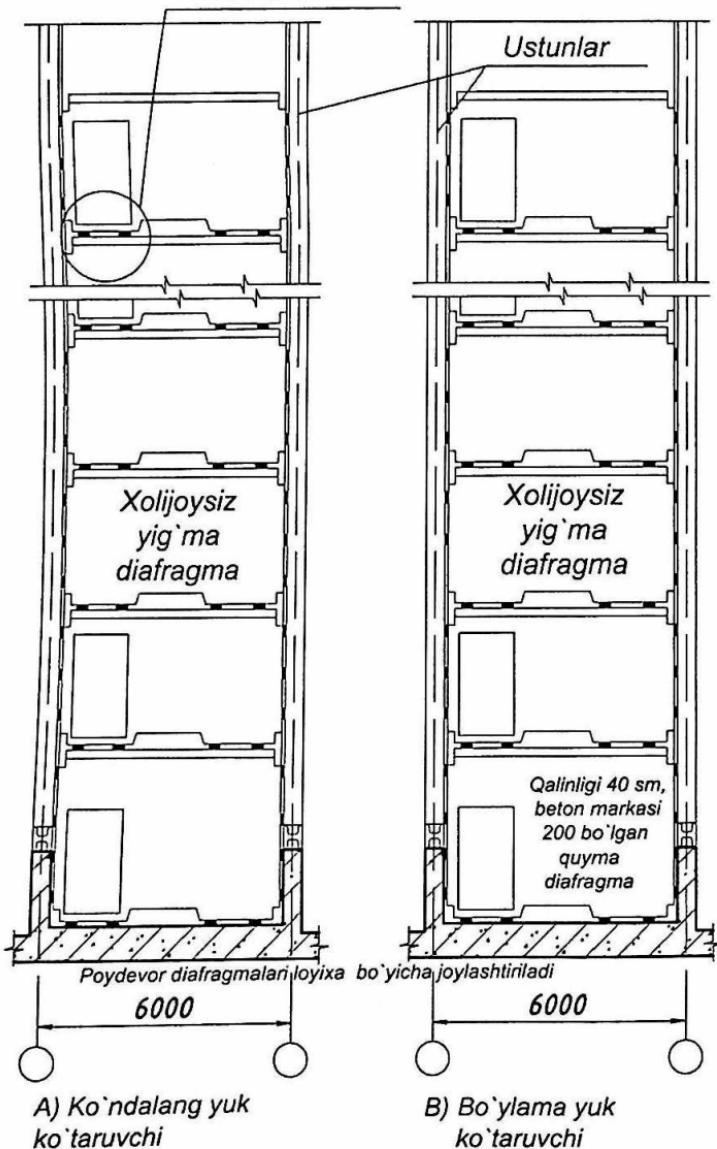


4.5. – rasm. Bikrlik diafragmasini joylashtirish sxemasi.

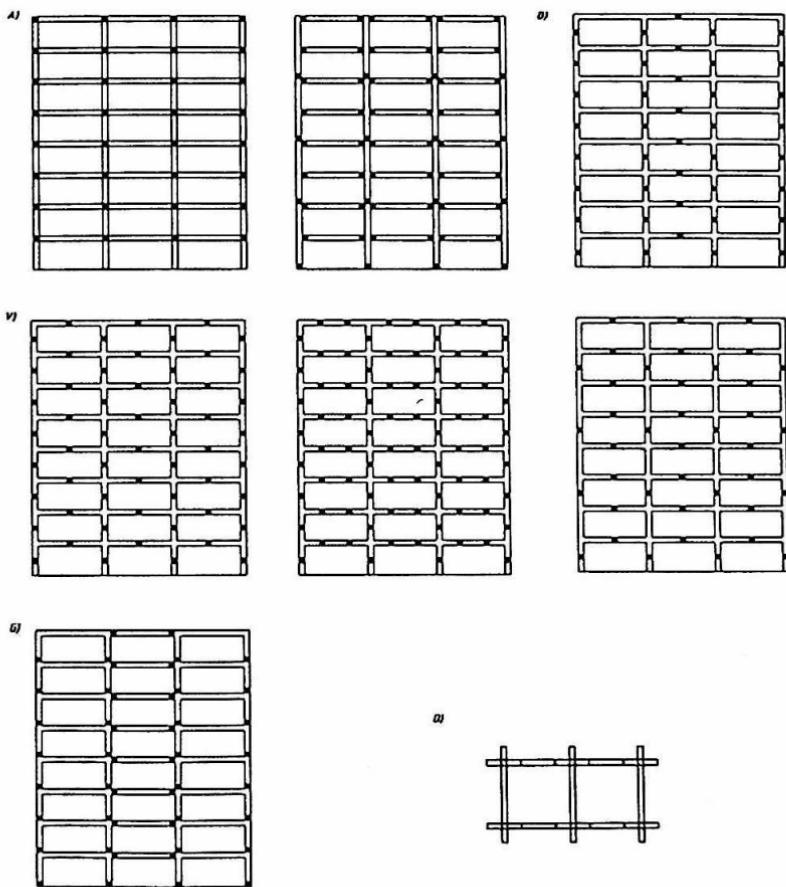

4.6. – rasm. Yig‘ma elementlar uchun karkaslarni qirqish sxemasi:
A – to‘g‘ri chiziqli; B – “N” shakldagi; C – qo‘suvsimon shakldagi; D – “P” shakldagi; E – fazoviy.

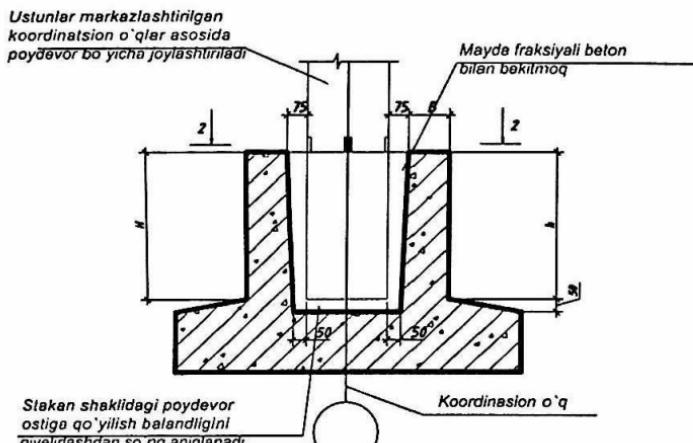

I-I

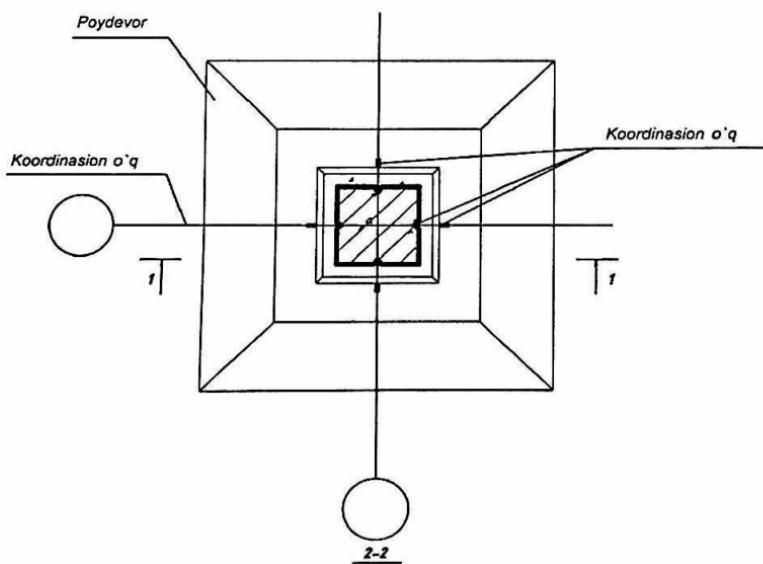

4.7. – rasm. Yig'ma ustunlarni stakanimon shakldagi poydevor bilan birikish joyi.

3.5. Karkas elementlari va ularni armaturalash

To'sinsiz karkaslarda qavatlararo plitalar diafragmasi, to'sinlar, ustunlarning temir-beton elementlari uchun kamida B15 sinfi ishlatalishi zarur. Oldindan zo'riqtirilgan yuk ko'taruvchi konstruksiyalar uchun og'ir betonning markasi B30 dan kam bo'lmasligi zarur.

Karkas elementlari uchun plastiklik xususiyati yuqori bo'lgan armatura po'lat ashyolarni tanlash maqsadga muvofiqdir.

Karkas elementlari kesimini va o'lchamlarini belgilashda armaturalash va betonning turi o'zgarishi hisobiga tip o'lchamlarni qisqartirish yo'li bilan birxillashtirishga erishishga harakat qilish kerak.

To'sinlarning ish armaturasini kesim simmetriyasining vertikal o'qiga nisbatan simmetrik joylashtirish kerak. Yig'ma to'sinlarning yon tomondag'i elementlarini payvandlashni (gorizontal rifellash yoki shponkalashni) ko'zda tutish kerak (4.9 va 4.10-rasm).

Karkasni loyihalashda asosiy e'tibor tugunlarga berilishi kerak. Zilzilalar natijasi ko'rsatadiki, eng ko'p zyon va buzilishlar karkasni aynan tugunli qismlarida ro'y beradi. Ramaning bikr elementlari zilzila vaqtida murakkab kuchlanish holatida bo'ladi; tugunli zonalarda kuchlanishlarning to'planishi ro'y berishi mumkin. Bikr tugunlar mustahkamlikka hisoblangan bo'lishi zarur. Tugunning mustahkamligi yetarli bo'lmasa, uni hisob bo'yicha armaturalash yo'li bilan mustahkamlash kerak.

3.6. Karkas elementlarini biriktirish (ulash)

Karkas elementlarini tutashtirish konstruktiv sxemaning qabul qilingan usuli, ya'ni zilzilaviy yuklanishni qabul etishi va taqsimlanishiga mos kelishi kerak. Karkas elementlari quyidagi yo'llar bilan biriktiriladi:

- armatura qalamchalarini payvandlash va tutash joylarni betonlash yoki temir-beton bilan kuchaytirish;
- b) quyma po'lat detallarni kuchlanish shu detallarning metal orqali o'tadigan qilib payvandlash;
- v) biror bir elementni beton bilan stakanli qilib beton bilan kuchaytirib mustahkamlab qisib qo'yish (ustun bilan poydevorlarning ulangan joyi uchun).

Birikish joylarini loyihalashda va zo'riqishni uzatish usullarini tanlashda quyidagilarni hisobga olish zarur:

a) bo'rtib chiqqan elementlarni ishonchli biriktirishda zo'riqishni temir-beton orqali uzatish karkasning zilzilaga chidamliligin oshiruvchi plastik deformatsiyasini rivojlantiradi, quyma detallarga po'latning sarfini kamaytiradi, lekin mustahkamlash bo'yicha ish hajmini oshirishga olib boradi;

b) quyma detallarni metall orqali kuchaytirish montajning ustunligini ta'minlaydi, birikish joyini hisobiy mahkamligiga biriktirib erishilsa, bu mustahkamlash bo'yicha ish hajmini kamaytiradi, ammo quyma detallar uchun po'lat sarfini payvandlash ishlari uchun sarfning ko'payishiga olib keladi;

v) zo'riqishning beton orqali o'tishi (stakan ko'rinishda biriktirish yo'li bilan betonlash) quyma detallar uchun po'lat sarfini kamaytirishga, payvandlash ishlaridan voz kechishga olib keladi, lekin betonlashga bo'lgan talabni orttiradi. Tutash joylarini berkitish uchun B15 klassidan kam bo'Imagan mayda donali beton ishlatish kerak va mustahkamligi biriktirilayotgan elementlar betoni klassidan past bo'Imasligi kerak.

Armatura qalamchalari sterjenlarini o'zaro payvandlashda diametri 20-40 mm A-III sifidagi po'latni quyidagi hollarda ishlatish tavsiya etiladi:

a) gorizontal sterjen (temir tayoqcha) larni biriktirish uchun yarim avtomatli flyus ostida mis qolipda vannali payvandlash yoki navsimon mis yostiqcha shaklida, qo'lda ko'p yoki bir elektrodlı vannali yoki po'lat skobalarda payvandlash;

b) vertikal (tik) sterjenlarni biriktirish uchun yarim avtomat shaklida flyus ostida vannali payvandlash hamda qo'lda po'lat skobada yoysimon ko'p qavatliligi bilan payvandlash.

Yig'ma ustun elementlarini poydevor bilan biriktirish joyida stakanli shakldagi yakka ustunlarni biriktirishda yamash chuqurligini elementning ko'ndalang kesimining eng katta o'lchami 1.1 dan kam bo'Imasligi va ustunlarning armatura sterjeni ankerlash uzunligidan kam bo'Imasligi kerak. Stakan devorchalarining qalinligi yuqoriga B25 sm dan kam bo'Imasligi va balandligi 0,75 sm dan kam bo'Imasligi (4.7-rasm) kerak. $B < 0,75H$ bo'lganda, ularning yo'ndalang tur bilan yoki tutash payvand halqa bilan armaturalash shart. Stakan devorlari bilan ustun o'rtasidagi oraliq o'lchovi yuqoridan 7,5 sm va pastdan 5 sm olish shart. Stakan chuqurligini ustunning yamash chuqurligidan 5 sm ko'proq olish zarur. Stakan devorlari va ustunni yamash hisoblab tekshirilishi shart.

Yig'ma karkaslarni loyihalashda ustunlarning birikish joyi sonini kamaytirishga erishish kerak, chunki ular ko'p mehnat talab qiladi va javobgarligi katta. Bunga yig'ma elementlarni bir necha etaj balandligida loyihalab erishiladi. Ustunlar birikish joyini kam eksentrisitet bilan markaziy siqilishga yoki markazdan tashqari siqilishga ishlaydigan kesim bo'ylab joylashtirishga harakat qilish kerak. Ularni karkas montaj elementlariga qirqishda zonadan bukilish lahzasidan uzoqlashtirish maqsadida tugunga tutash qirrasidan surish kerak. Yig'ma ustunlar birikish joyini betonlashni armatura qalamcha sterjenlarini payvandlash orqali bajarish tavsiya etiladi.

Ustunlarning ish sterjenlarini birikib do'ppayib qolishining oldini olish uchun diametri 8 mm dan kam bo'Imagan va qadami 10 sm dan ko'p bo'Imagan ko'ndalang armatura ishlatishni ko'zda tutish kerak(4.8-rasm).


Karkas tugunlari – ustunlar va to'sinlar tutashgan joyi yaxlitlash yig'ma yaxlitlash va payvandlash yo'li bilan bajariladi. Ustunlar bilan to'sinlar elementlarini birikish joyida ostki armaturani biriktirish uchun quyma detallar mavjudligida va rigel elementlarini o'rnatishda butun ustun bo'ylab qo'yma detallarni o'rnatish lozim (4.9-rasm).


Ustunlar bilan yig'ma to'sin elementlarining birikish joyi betonlab kuchlanishni qirqimga o'tkazib konsolli tayanchsiz qilib bajariladi, qalamcha

armaturalar uzunligi va ular o'rtasidagi oraliqni esa temir-beton konstruksiyalar armaturalarini payvandlash bo'yicha normativ hujjatlar talabiga binoan olinadi.

Ustunlar va to'sin orasidagi tirqish, bo'rtib chiqqan elementlar orasi 10 sm dan kam bo'lmasligi kerak (4.10-rasm).


To'sin elementni yonidagi karkas elementlarining birikish joyida temir-betonli bo'rtiq ko'zda tutilishi shart. Birikish joylarini mustahkamlash loyihada ko'rsatilgan beton klassidan bir pog'ona ortiq bo'lgan mayda donli beton bilan bajariladi. Kengligi ustun kengligidan keng bo'lgan to'sinlarni plita tarzida o'rnatishda to'sinning o'rta qismiga kengligi ustunlar kengligidan ikki barobardan ortiq bo'limgan qismiga o'rnatish kerak. Bu o'rinda ustunlar oralig'idagi armaturalar soni ish armaturalari umumiy maydonining 50% ni tashkil etishi kerak.

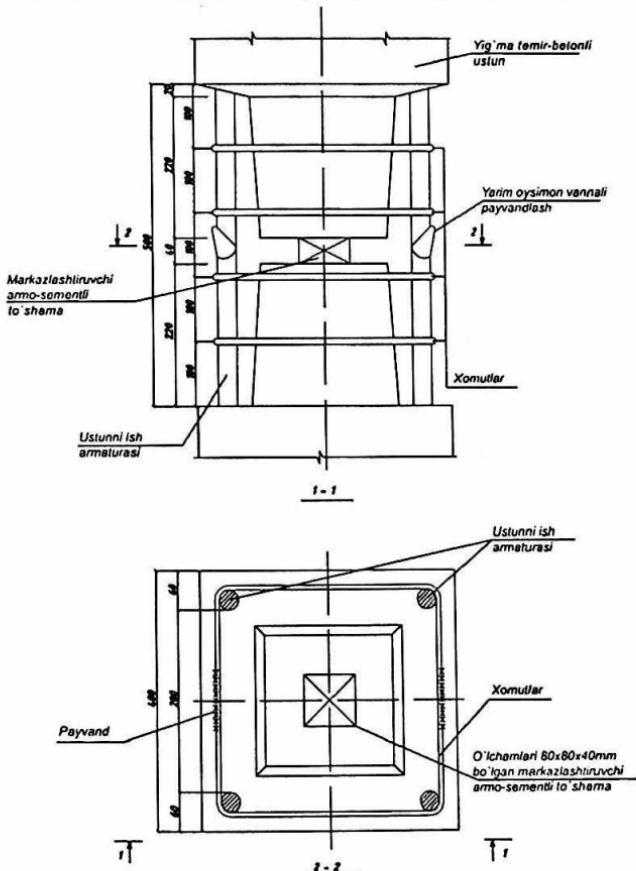

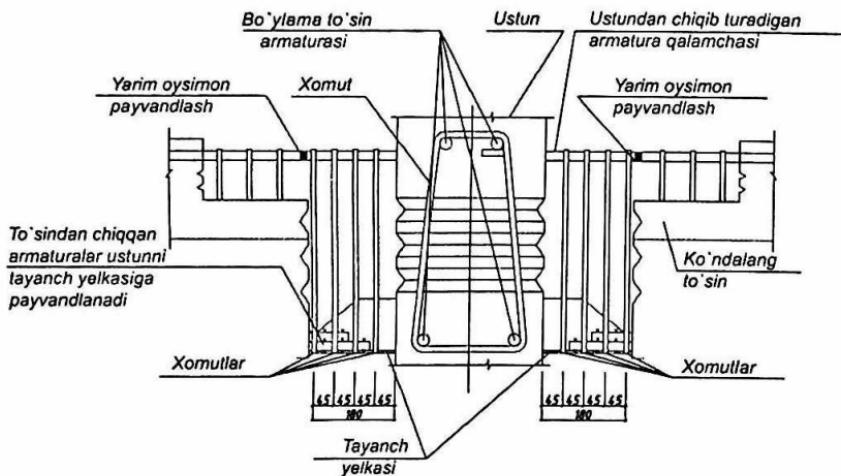

4.8. – rasm. Markazlashtiruvchi to'shama yordamida ustunlar birikish joyi.

4.9. – rasm. Yig'ma to'sinlarni ustun bilan ulanishida to'sin armaturalari ustunning yopiq yelkasiga o'rnatilishi.

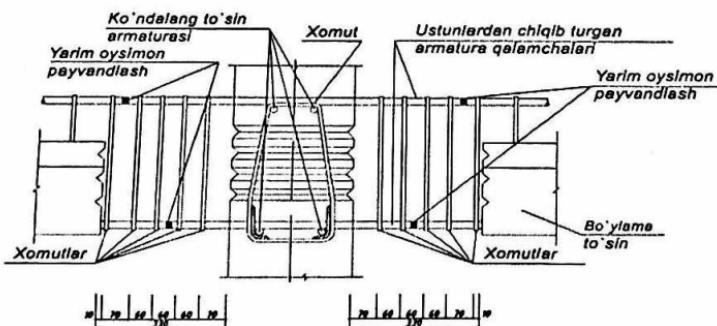

4.10. – rasm. Tayanch tirsaklarsiz ustun bilan yig'ma to'sinlarning bir-biri bilan bog'lanishi.

3.7. Diafragmalar, qavatlararo yopmalar, pardevorlar va ularni (biriktirish) ularsh

Gorizontal yuklanishni qabul qiluvchi diafragma va mustahkamlik o'zagi binoning hamma balandligi bo'ylab bir xil bo'lishi va ikki tomonlama yo'nalishda binoning og'irlilik markaziga nisbatan simmetrik bo'lishi kerak (4.3, 4.4 b, 4.5-rasmlar).

Qavat balandligiga teng bir xil o'lchamli yig'ma vertikal diafragmalar temir-beton panellar ko'rinishida loyihalanadi.

Balandligi besh qavatdan yuqori karkasli binolarda bog'lovchili-ramali sistemada ichki o'qlar uzunligi bo'yicha (4.5-rasm) kolonnalar oralig'iga teng masofada o'rnatiladigan mustahkmlik diafragmasi qo'llaniladi. Ular poydevor va ustunlar bilan ulangan bo'lishi kerak. 4.11 va 4.13-rasmlarda bikrlik diafragmasining balandligi bo'yicha o'zaro va karkas ustuni bilan birikishiga misollar keltirilgan. Yig'ma diafragmalarni panellarini mahkamlash moslamalarining soni har bir qirrada ikkitadan kam bo'lmasligi kerak. Qisqa bikrlik diafragmalari balandligi besh qavatgacha bo'lgan karkasli binolarni qurishda qo'llaniladi. Ular ostiga karkas ustunini bashmaklar tagida o'rnatiladigan yaxlit poydevorga tayanuvchi poydevor to'sini o'rnatiladi. Qisqa bikrlik diafragmalari binolarning ichki gorizontal o'qlariga ustunli karkasi bilan ulanmasdan mo'ljallangan (4.2-rasm, v). Ular o'zaro balandligi bo'yicha qavatlararo yopma panelining qalinligiga qarab armatura qalamchalari payvandlash bilan biriktiriladi (4.13-rasm). Keyin esa betonlanadi. Bikrlik diafragmasining soni hisoblab aniqlanadi. Bikrlik o'zagi, odatda yaxlit temir-beton dan quyilib, zina kataklariga va lift shaxtalariga joylashadi. Ularning o'lchamlari va armaturalash hisoblab belgilanadi.

Binoni zilzilaga chidamliliginin ta'minlashda asosiy vazifani qavatlararo yopmalar o'yaydi, ular gorizontal zilzila kuchini karkas vertikal konstruksiyalari orasida taqsimlaydi. Qavatlararo yig'ma yopmalarning gorizontal bikrliki konstruksiya va ayrim qavatlararo yopma panellari va asosan ularning o'zaro karkas bilan ularsh va yaxlitlash usuliga bog'liq. Yaxlit temir-beton qavatlararo yopmalar o'rnatib mustahkam gorizontal disk hosil qilishga erishish mumkin.

Qavatlararo yopmalarga yuqori mustahkamlik berish uchun, ayniqsa, rama-bog'lovchi karkas lozim.

Karkasli binolar uchun quyidagi qavatlararo yopma panellardan foydalilanildi:

- binoning ichki ko'ndalang o'qi bo'yicha ustunlar oralig'iga o'rnatiladigan oldindan zo'riqtirilgan ko'p bo'shlqli bog'lovchi panellar ham muhandislik kommunikatsiyasini va bikrlik diafragmasini o'tkazish uchun qo'yiladi;

- binoning tashqi o'qi bo'yicha o'rnatiladigan devorlar va balkonni bog'lovchi panellar hamda binoning ichki ko'ndalang yoki bo'ylama ustunlar oralig'iga o'rnatilgan bog'lovchi panellar bilan bikr deraza tugunlarini tashkil etish uchun mayjud karkas ustuni va ish armaturalarining qalamchalaridan, to'sinsiz karkaslar, ustunlararo va yaxlit ustunlarning ustki panelidan foydalilanildi.

4.14, 4.16-rasmida ichki ko'ndalang yoki bo'ylama o'rnatiladigan bog'lovchi panel yopmalar va devorlarni bog'lovchi panel yopmalarini ulash detallari berilgan. To'shamalar ariqchasimon o'yiqqa va rifelli yonlama yuzaga ega bo'lishi kerak, chunki u siljishni qabul qiladi. Bundan tashqari, albatta, choklarni sifatli betonlash darkor. 4.17-rasmda yopma panellari bilan kesimi "t" harfi shaklidagi to'siq o'rtaisdagi (ularni tokchaga tayanish chog'idagi hosil bo'lgan) choklarni betonlash usuliga misol keltirilgan.

Karkasli binoni taqriban oxirgi qavatda joylashadigan uzunligi 12 va 28 m li zal xonasini yopish uchun ikki tomoni tekislangan to'sin ishlataladi, ular qadami 6 m bo'ladi. Bu holda yopma uchun ariqchali plita (3x6 m) ishlataladi. To'sinlarni mahkamlash va yopma plitalarni mustahkamlash bo'yicha tadbirlar bir qavatli binolarni yopish loyihasini zilzilaga qarshi qo'ygan talablariga muvosiqdir.


3.8. Zinalar va liftlar

Ko'p qavatli karkasli binolarda, ayniqsa, odamlarni evakuatsion joyi bo'lgan zina katagining zilzilabardoshligiga yuqori talablar qo'yildi. Ularni loyihalashda mazkur qo'llanmaning 1.15-bandidagi talablarni hisobga olib amalga oshirish lozim.


Karkasli binolarning lift va zinalar shaxtasini zilzila yuklanishini qabul qiluvchi bikr o'zak yoki karkasning bikrligiga ta'sir ko'rsatmaydigan qavatlararo kesim bilan qurilgan konstruksiya sifatida qurish kerak. 7 va 8 balli zilzilaga hisoblangan, balandligi 5 qavatgacha bo'lgan karkasli bino uchun bino rejasida lift shaxtalari va zinalarini bino karkasidan alohida qurishga ruxsat etiladi. Zinalar katagini ayrim inshoot ko'rinishida qurishga ruxsat etilmaydi. Zinachalar va zinalar maydonchasini birlashtiruvchi yiriklashgan elementlardan quyilgan temir-beton yig'ma zinalar ishlatish tavsiya etiladi.

To'sinlarga yoki karkas plitalariga (zinapoyalarni zina maydoni bilan birlashtirganda) karkasning erkin tebranishga imkon berish uchun zinapoyalar maydonlarini biriktirishda loyihalash tajribasida va qurilishda quyidagi konstruksiylar ishlataladi:


- zinapoyalar karkas to'sinlari tokchasiga qavatlararo yopmalar sathida va tayanch zinalar ramasiga oraliq maydon sathida tayanadi (4.18-rasm);
- zinapoyalar karkas to'sinlari tokchasiga qavatlararo yopmalar sathida tayanadi, oraliq maydonlar sathida esa ular karkasning to'sini joylashganidan pastroqdagi tayanch panelga o'rnatiladi (4.19-rasm);
- zinalarni montaj qilishdan oldin egiluvchan tros yordamida karkas to'sini joylashgan joydan balandroqda mahkamlanadi ustun-ilgak montaj qilinadi, ustun-ilgakka esa zinapoyalar oraliq'idagi maydoncha payvandalanadi;
- zinapoyalar to'sinsiz qavatlararo yopmalar sathidagi plitalarga tayanadi, oraliq'idagi maydonchalar sathida esa ular qavatlararo yopmalardan yuqoriqda joylashgan ustun-ilgak yordamida o'rnatilgan to'singa tayanadi.

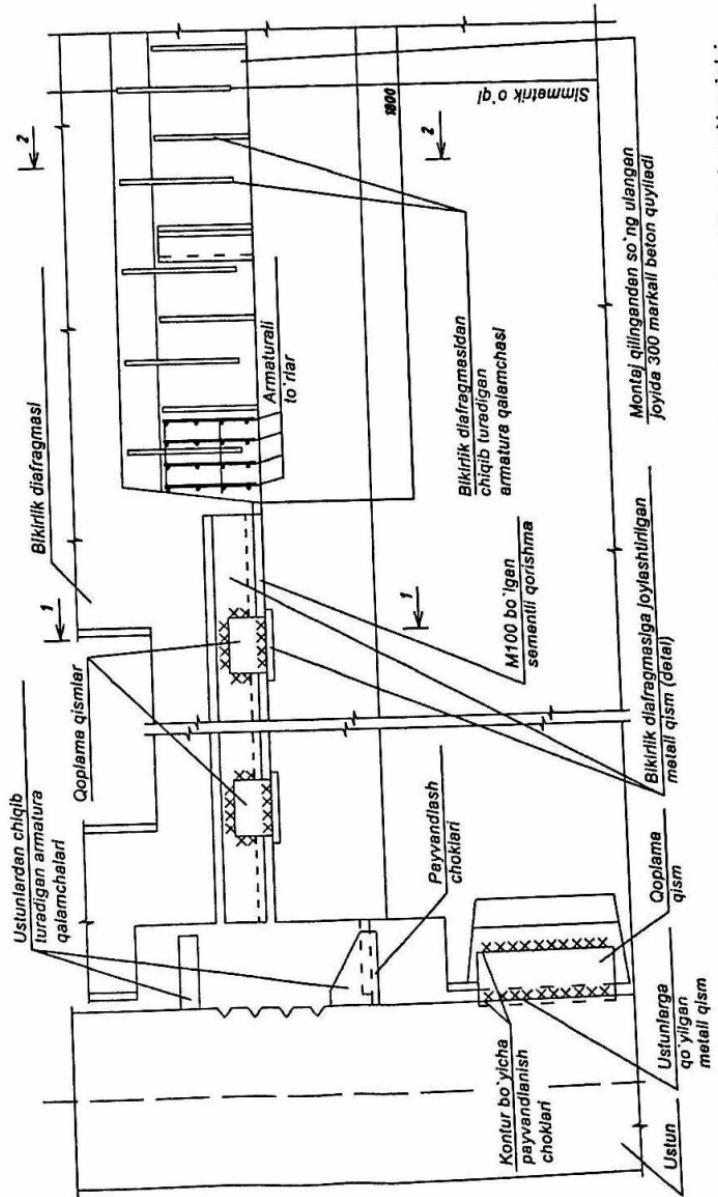

4.11.-rasm. Bikirlik diaframlarining balandligi bo'ylab bir-biri va ustun bilan bog'lanishi

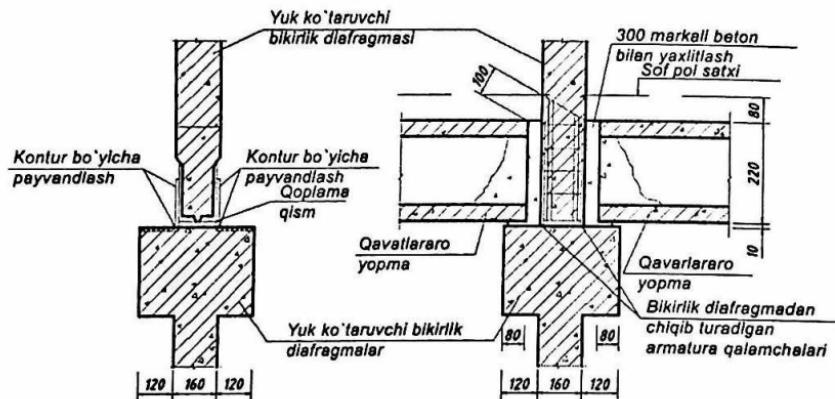


A) Qavatlararo yopmani bikiilik diafragmasi ustiga tayaniб turishi

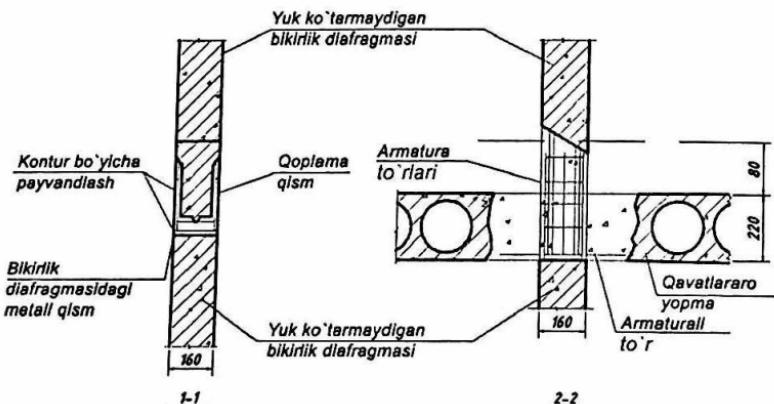

B) Qavatlararo yopmalarni bikiilik diafragmasiga birkishi (ulanishi)

4.12. – rasm. Bikiilik diafragmalarining balandligi bo'ylab bir-biri bilan bog'lanishi /yopma panellar 1-1 kesimda shartli ravishda ko'rsatilmagan/.

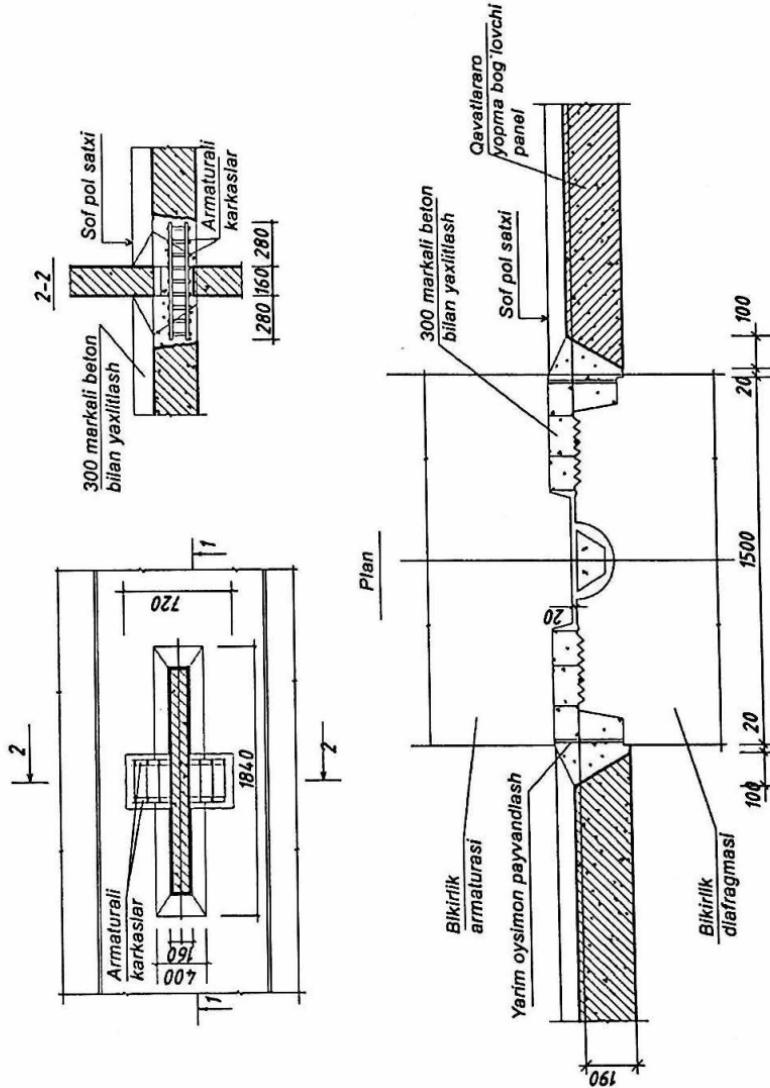

4.13.-rasm. Qisqa bikirlik diafragmlarining blandligi bo'yicha o'zaro birkishi

3.9. Tashqi devorlar

Karkas ishiga quyidagi ko‘rinishda bajariladigan tashqi konstruksiyalar katta ta’sir ko‘rsatadi:

- a) karkasga gorizontal yuklanish tushirmaydigan to‘ldirgichlar;
- b) karkasga gorizontal yuklanish tushiradigan to‘ldirgichlar;
- v) mustaqil poydevorlarga, poydevor to‘sinlariga va konsolli bo‘rtiqlarga tayanuvchi o‘z yukini ko‘taruvchi devorlar.

Karkas ishiga gorizontal yuklanishni tushirmaydigan to‘ldirgichlar sisatida yengillashtirilgan temir-beton panellardan, asbest-sement buyumlar, list, alyumin va boshqa yengil yonmaydigan, sovuq o‘tkazmaydigan ashylardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ular devor og‘irligini kamaytiradi. Karkasga yuk tushirmaydigan panellardan foydalanishda karkasga nisbatan panellarni o‘zar elastik choklaridan ishonchli, egiluvchan mahkamllovchilar qo‘llab, panellarni erkin turishini ta’minlashga alohida e’tibor berish lozim. Osma panellarni karkasga 4 burchagidan mahkamlash tavsya etiladi. Devor panellarini quyidagi turlarda o‘rnatish mumkin:



- metall tayanch stollarga tayantirib yoki panelning pastki burchagini pastki panelga va yuqori burchagidan egiluvchan tros bilan mahkamlash;
- qavatlararo yopma panellarni olddevor do‘ngligiga tirab, yuqori burchaklaridan egiluvchan bog‘lama bilan mahkamlash (4.21-rasm);
- pastki panel burchagida ustunlar chiqiqlariga tirab, yuqori burchaklaridan egiluvchan bog‘lama bilan mahkamlash (4.22-rasm).

To‘suvchi konstruksiyalari romlar, g‘ishtli devorlar bo‘lganda ular yuk ko‘taruvchi karkas bilan bikr bog‘lanadi. Bunda karkasli binoning mustahkamligi toshli devorlarning mustahkamligiga yaqinlashadi. Bu o‘rinda hisobiy zilzilaviy kuchlar, odatda katta ahamiyatga egadir.


Yuk ko‘taruvchi devorlarni g‘ishtli qilishga quyidagi hollarda ruxsat beriladi: olddevor karkas ustunlarining qadami 6 m dan ko‘p bo‘limganda; zilzilaviyligi 7, 8, 9 ball bo‘lgan maydonlarda qurilayotgan bino balandligi 18, 16, 9 m bo‘lsa; karkasli binolarda o‘z-o‘zini ko‘taruvchi devorlarni urish devor bo‘ylab karkasni gorizontal siljishga halaqt bermaydigan karkas bilan egiluvchan bog‘lanishi kerak. Devor yuzi bilan ustun karkasi o‘rtasida 20 mm li tirkish ko‘zda tutilishi shart. Butun devor uzunligi bo‘ylab qavatlararo plitalar sathi va derazalar o‘rnining tepe qismida binoning karkasiga ulangan zilzilaga qarshi kamar o‘rnatilishi kerak. Devorlarning toresi (yon bag‘ri) va ko‘ndalang joylarining kesishgan joyida butun devor balandligi bo‘ylab zilzilaga qarshi choklar qoldirish lozim.

3.10. Zilzilaga qarshi choklar


Zilzilaga qarshi choklarni juft ustunlar qo‘yish yo‘li bilan yoki ustunlarni yuk ko‘taruvchi devorlarni biriktirish yo‘li bilan bajarish kerak (to‘la karkas bo‘limgan binolarda), 4.23-rasmida zilzilaga qarshi choklarni qanday qurish kerakligi haqida misol keltirilgan. Zilzilaga qarshi choklarni loyihalashda mazkur qo‘llanmaning 1.11-1.14 bandlarida keltirilgan tavsialarni hisobga olish kerak.

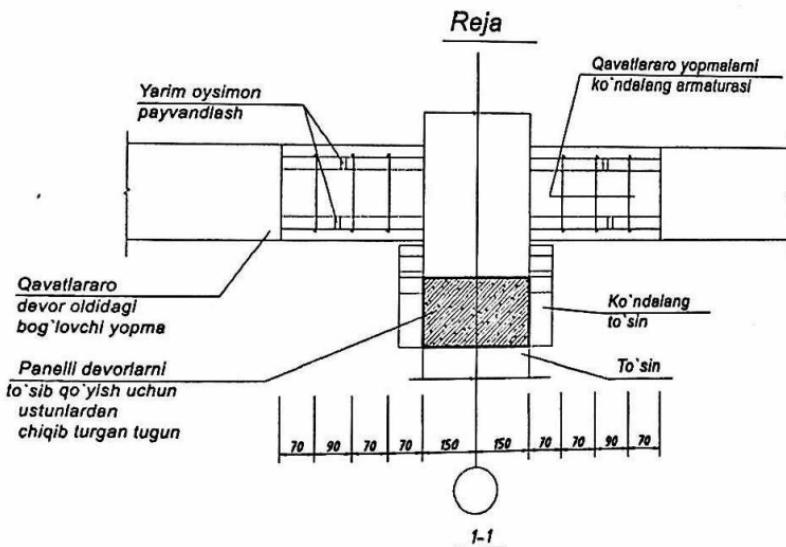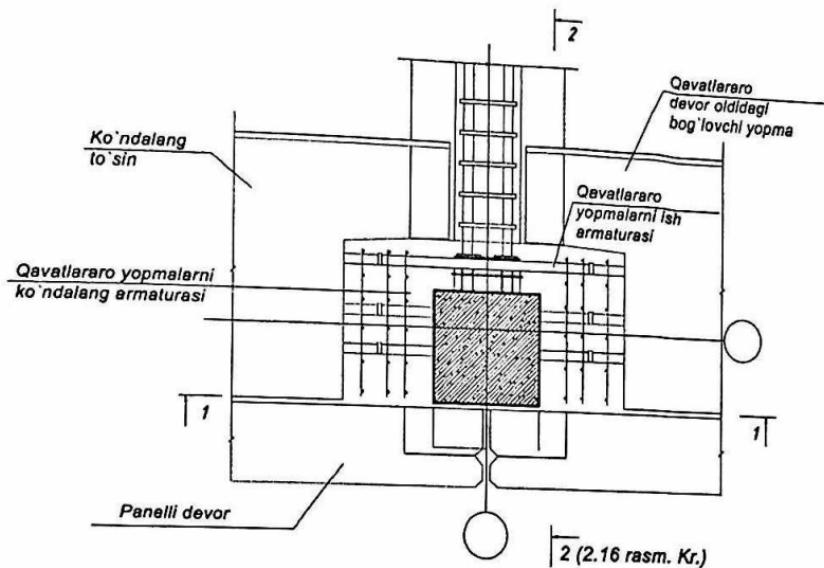


4.14. – rasm. Devor oldidagi bog'lovchi yopmalarning va ko'ndalang to'sinlarni ustun bilan bog'lanishi.

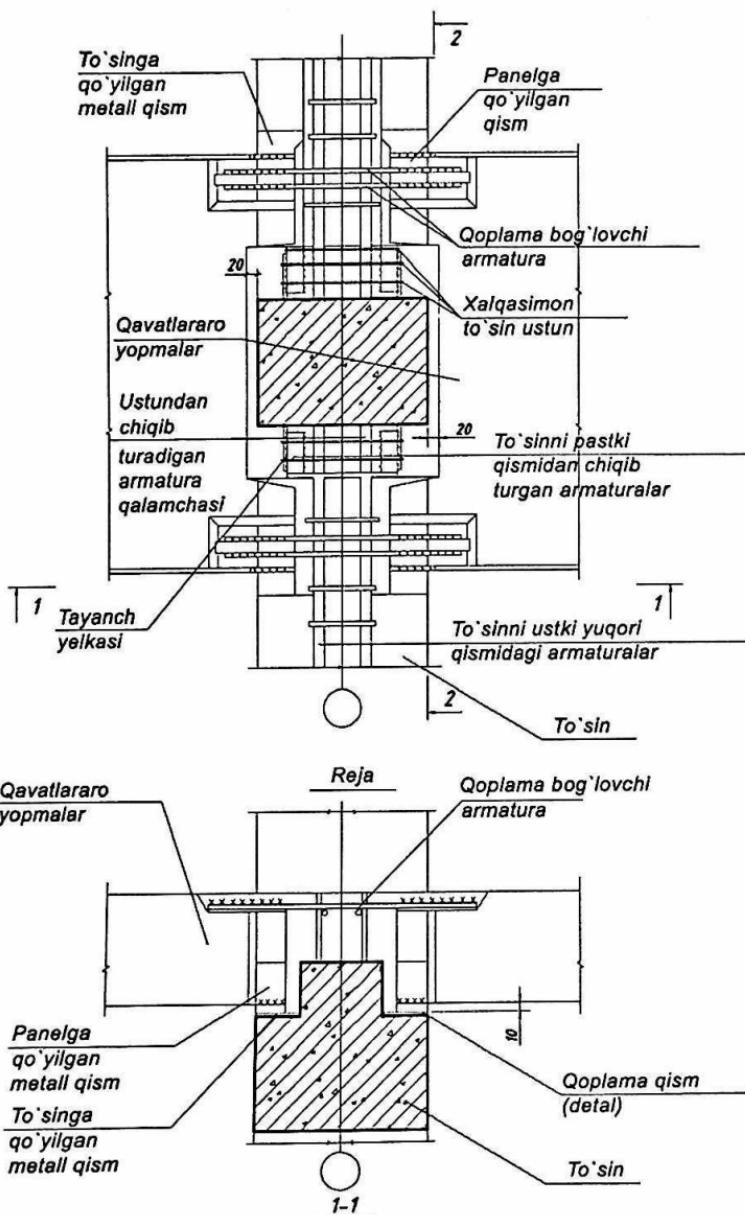


4.15. – rasm. Qavatlararo yopmalarning to'sinlar bilan bog'lanishi.

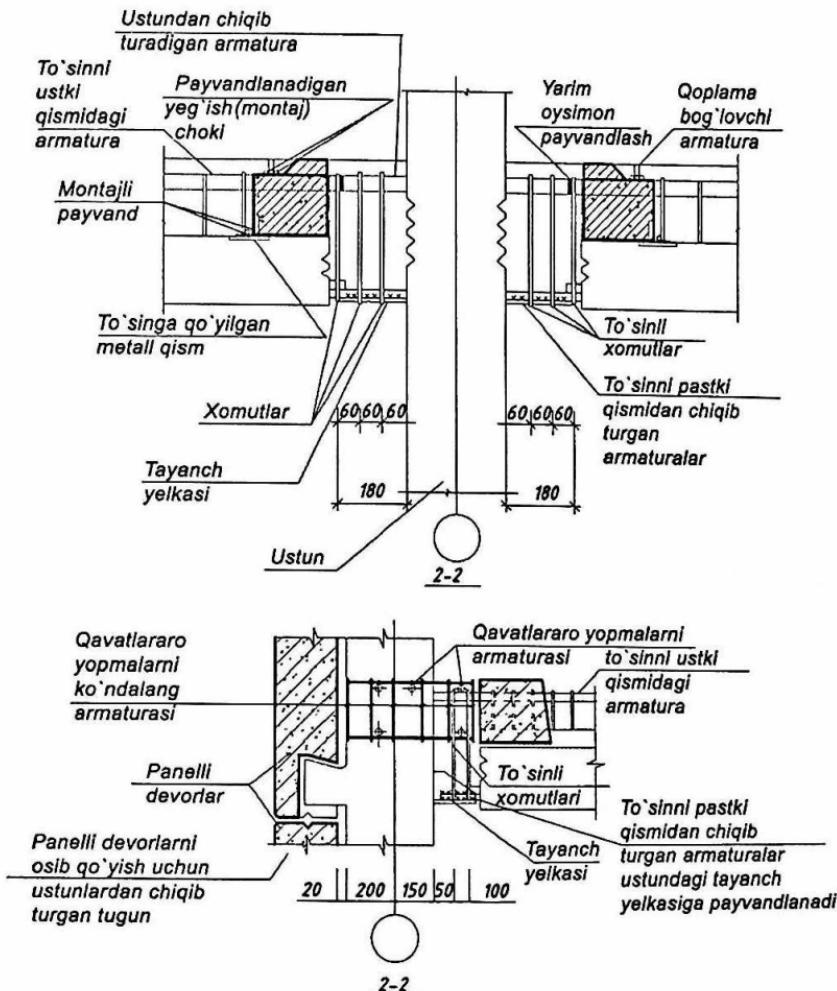


4.16. – rasm. Ko'ndalang to'sinlarning ustun bilan bog'lanishi.

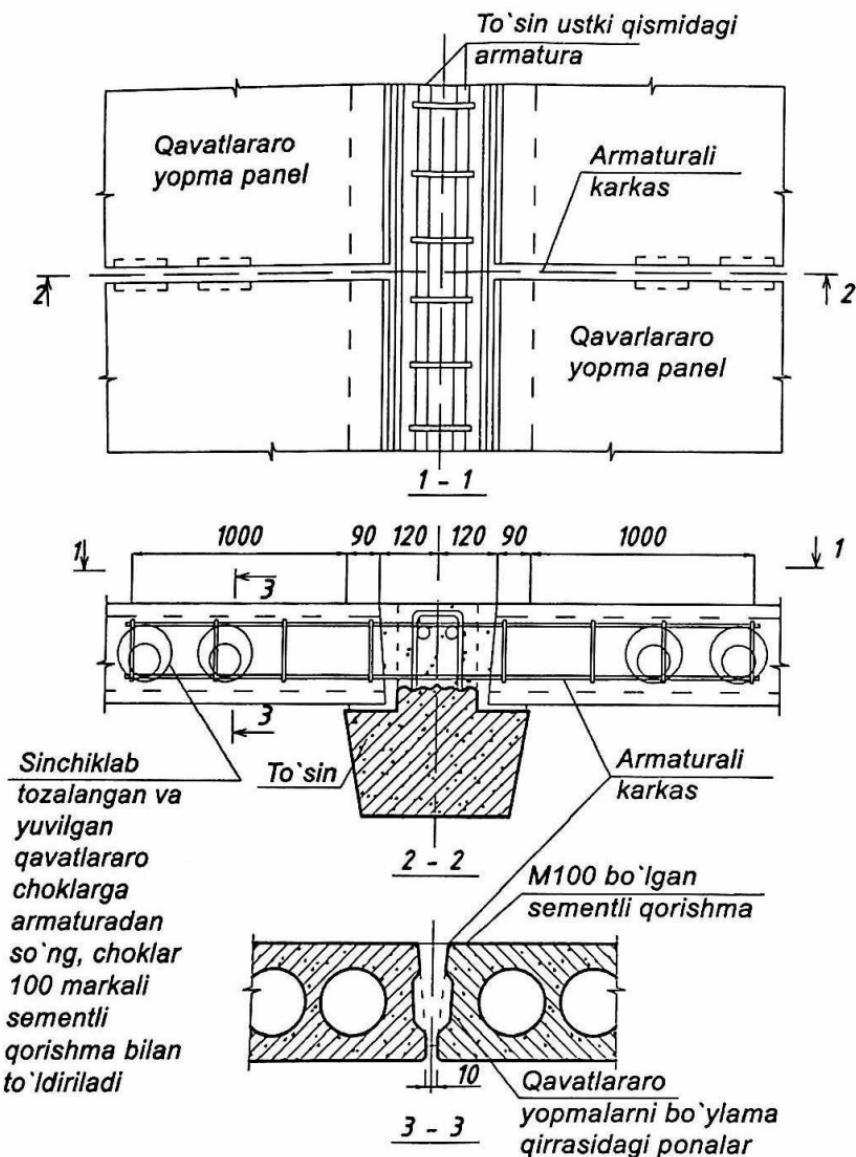


4.17. – rasm. Qavatlararo yopmalarning orasidagi choclarini quyma beton bilan to'ldirish.

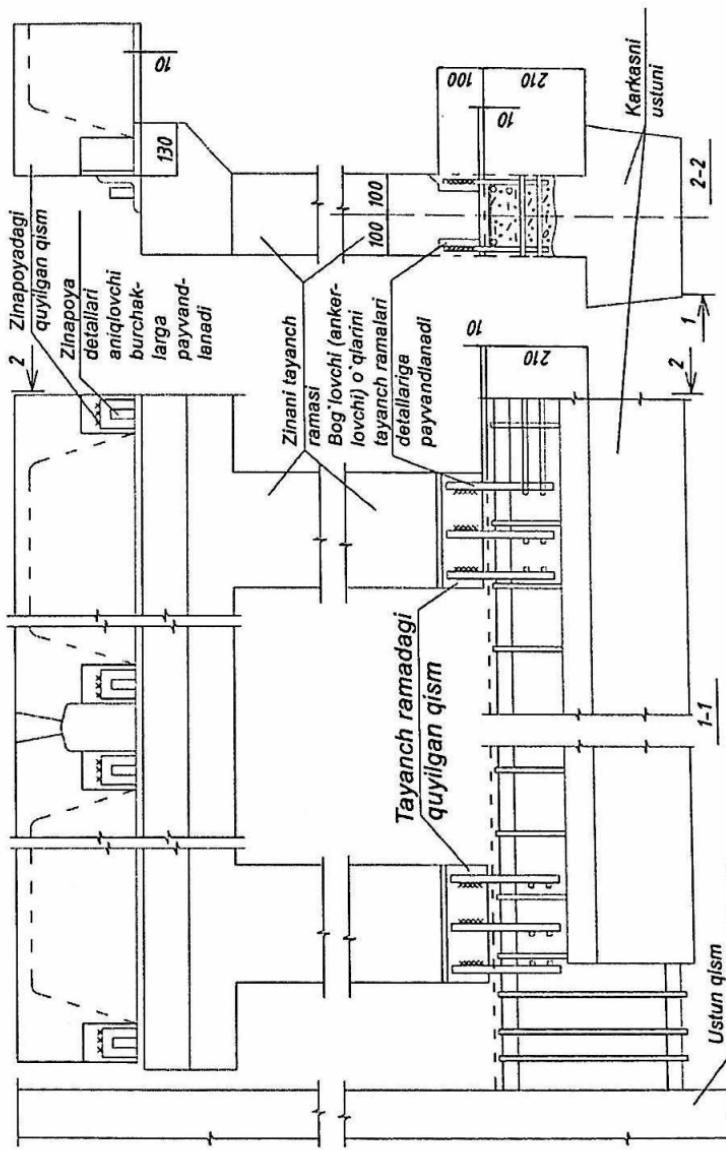


4.18.-rasmi. Tayanch ramaga zinapoyani o'rnatish

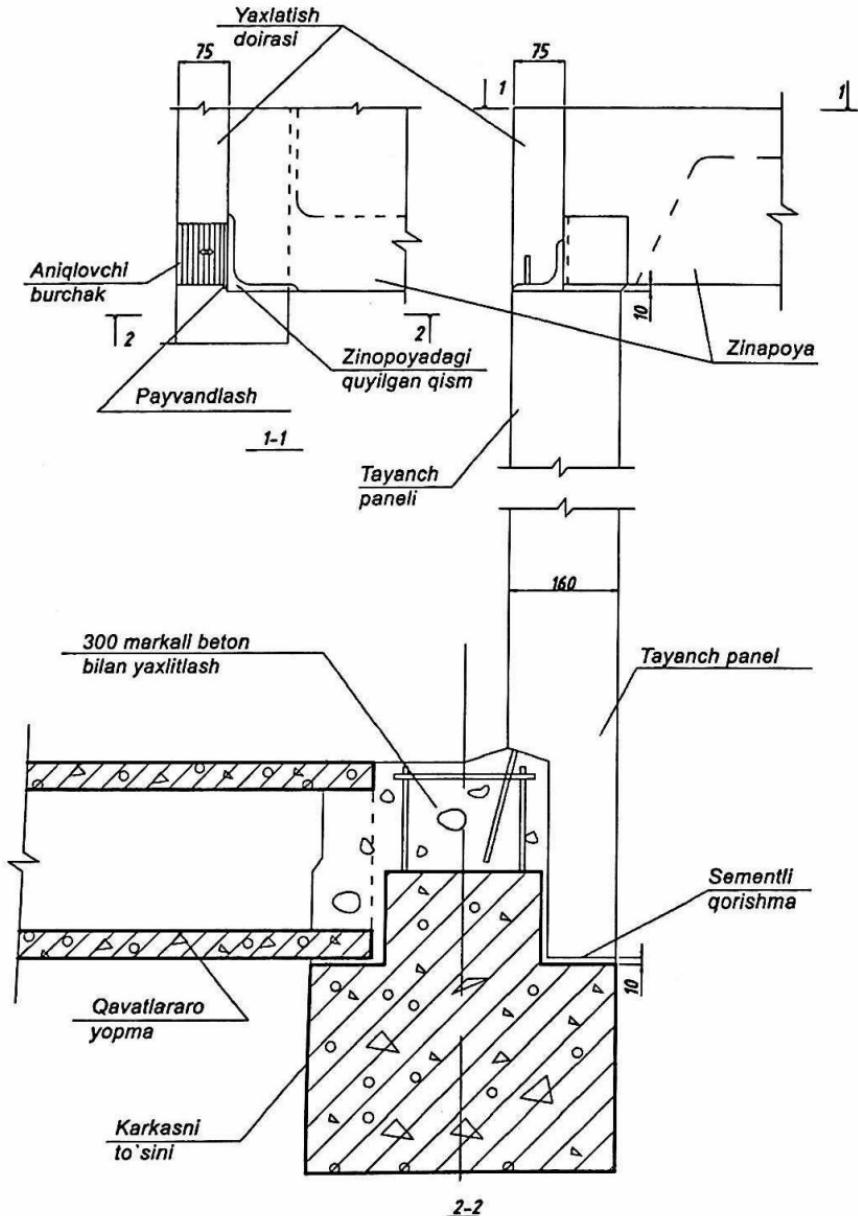


4.19. – rasm. Tayanch panellarga zinapoyani o‘rnatish.

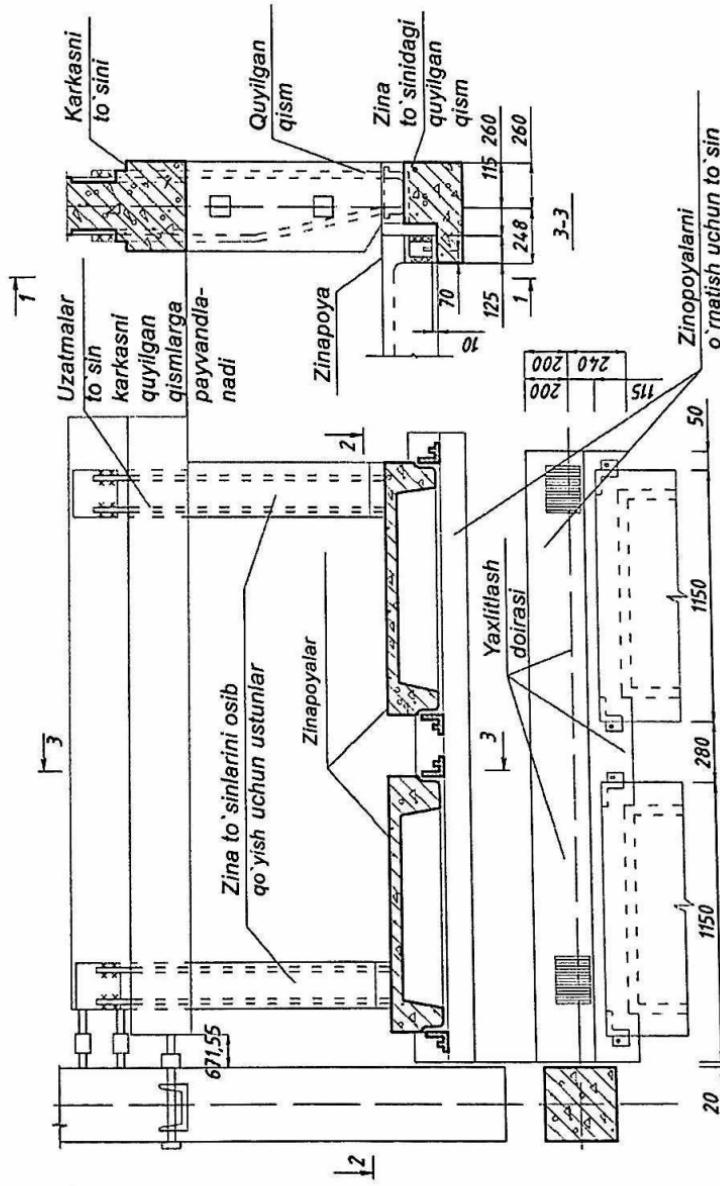


4.20-rasm. O'sma zinalarni o'matish

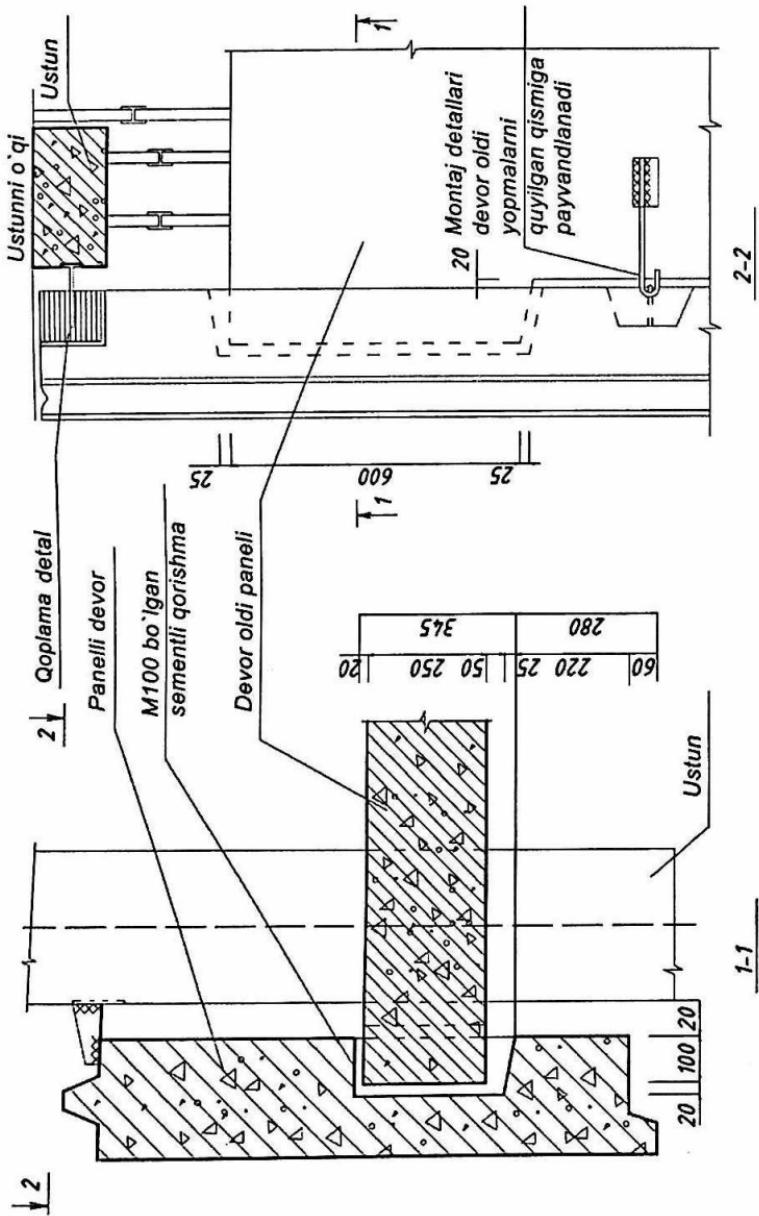

4.21-rasm. Panelli devorlarni qavallararo devor oldi yopmalalaridan chiqazib qo'yilgan elementlariga osib qo'yilishi

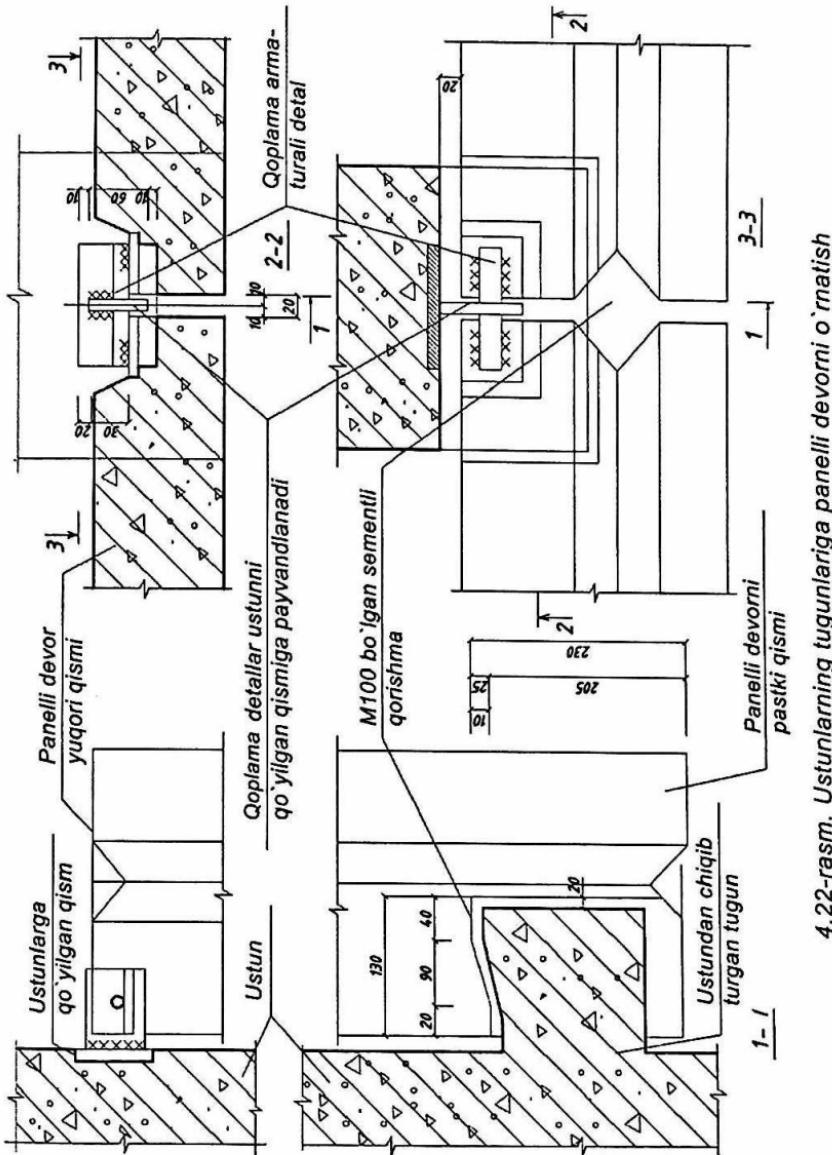

4.22-rasm. Ustunlarning tugunlariga panelli devorni o'mnatish

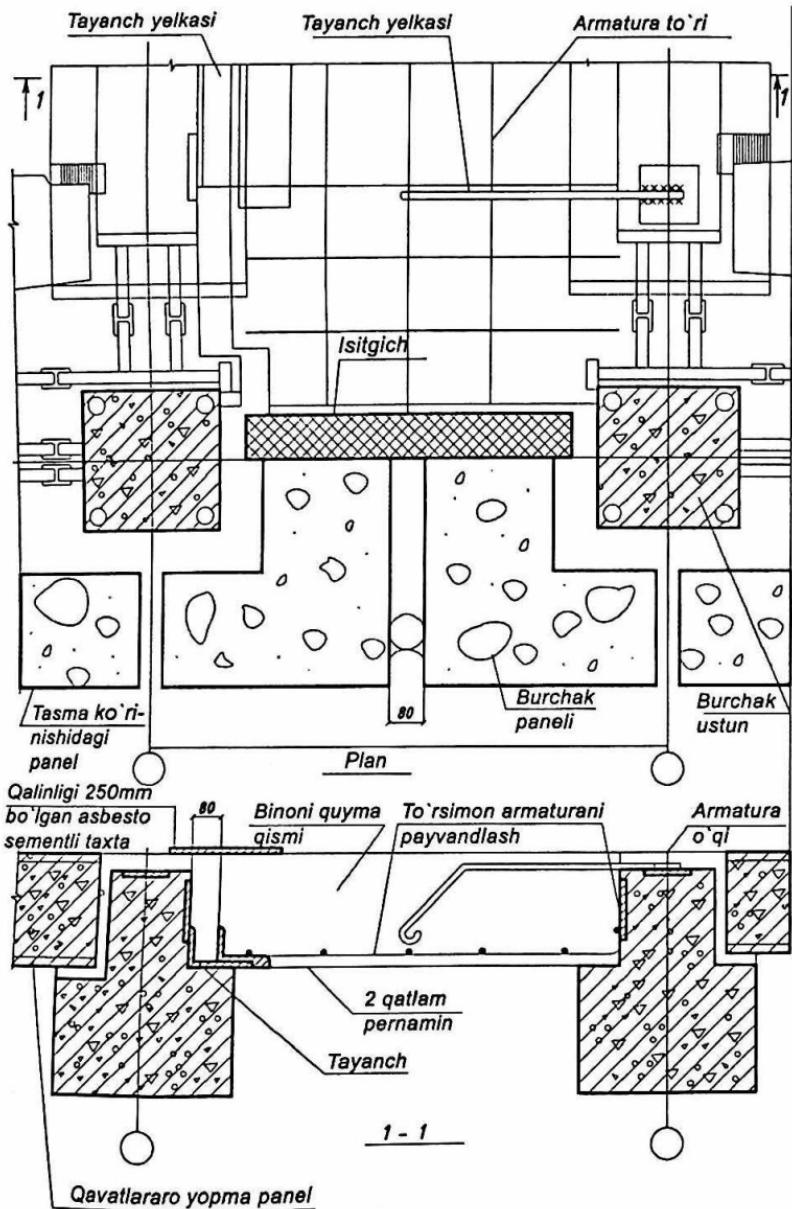

4.23. – rasm. Zilzilaga qarshi choralarda qavatlararo bosmalarni o’rnatish.

IV BOB. YIRIK PANELLI BINOLAR

4.1. Umumiy qoidalar

Mamlakatimizning zilzilaviy hududlarida yirik panelli binolarni qurish yuqori o'rin egallaydi va bu ko'rsatkich yildan-yilga o'smoqda. Hozircha yirik panelli binolarning kuchli zilzilalarga qarshilik ko'rsatishi yetarli emas, bu konstruksiyalarning o'ziga xosligidan kelib chiqib va bu binolarni loyihalash, qurish va eksperimental ma'lumotlarga tayanib, shu xulosaga kelish mumkinki, zilzilabardosh yirik panelli binolar qurish to'la asoslidir.

Yirik panelli binolarning g'ishtli binolarga qaraganda zilzilaga bardoshliligining quyidagi afzalliklari mavjud:

1. Yirik panelli binolarning og'irligi g'ishtli binolarnikiga qaraganda 2 marta kam va shu bilan birga yirik panelli binolarning devorlariga tushadigan yuklanish g'ishtli binolarnikiga qaraganda kam.

2. Yirik panellarning sifati zavoddan chidamlilikka kafilligi bilan yuboriladi. Shuning uchun konstruktiv hisobga ko'ra yirik panelli devorlarning biriktirilishi g'ishtli devorlarnikiga qaraganda cho'ziluvchi va siljuvchi kuchlanishlarga katta qarshilik ko'rsatish imkoniga ega.

3. Konstruktiv yoki hisobiy armaturalash bilan yirik panelli devorlarni yuk ko'tarish qobiliyatি qo'shimcha oshiriladi, ammo devor urishda bo'ylama armaturalash sermehnat, uni vertikalsiz faqat gorizontal armaturalashning foydasi kam.

4. Asosiy yuk ko'taruvchi devorlar uchun panellar qo'llash va yig'ma buyumlarni bixillash talablariga rioya qilish zaruriyatı oddiy zilzilaviylik nuqtai-nazardan, konstruksiyalarning simmetrik joylashishi, asosiy yuk ko'taruvchi devorlarning bir maromda va kam oraliqlarda joylashishi imkonini beradigan rejalah talabini qo'yadi. Bu esa yig'ma qavatlararo yopmaning binoni fazoviy qutisida ko'ndalang bikrlik diafragmasi rolini bajarishini ta'minlaydi.

Zilzilaviyligi 7 ball va undan yuqori bo'lgan hudud yirik panelli binolarni loyihalashda mazkur qo'llanmaning I-bo'limida ko'rsatilgan tadbirlarga asoslanib ish olib borish kerak. Zilzilaviy hududlarda qurish uchun panelli binolarning ko'ndalang va bo'ylama yuk ko'taruvchi devorlari o'zar va qavatlararo yopma bilan yagona fazoviy sistemaga biriktirilgan karkassiz konstruktiv sxemalar asosida loyihalash zarur. Tashqi devorlarni zilzilaviy kuchni qabul qilishda ishtirok etadigan qilib loyihalash zarur. 5.1 va 5.3-rasmlarda qavatlararo yopma plitalar, devorlar va panellarning joylashish sxemasi berilgan. Ko'ndalang devorlar binoning butun eni bo'ylab ikki tomoni ochiq holda (rejadagidek devorlarning o'qlari siljilgan) bo'lishi kerak. Tashqi asosiy yuk ko'taruvchi devorlarni (peshayvon) shunday loyihalash kerakki, ularning yon devorlari sifatida fasadga tik bo'lgan ichki devorlar xizmat qilsin. Peshayvonlar qurilgan joylarda zilzilaviy kuchlarga hisoblangan temir-beton ramalar yoki panellar o'matilishi zarur. Peshayvonning orqa devorini yengillashtirilgan konstruksiyadan loyihalash tavsiya etiladi. 3.1, 3.2 va 3.4-sxemalarda devor elementlarining joylashish sxemasi ko'rsatilgan.

4.2. Yerto'la poydevorlari va devorlari

Yirik panelli binolardan tasmali yoki beton markasi B15 dan kam bo'limgan yaxlit temir-betonli poydevorlar qo'llash tavsija etiladi. Balandligi besh qavatdan yuqori bo'lgan binolarda poydevorlarning chuqurligini oshirib, binoning tagini butunlay yerto'la qilish lozim. Poydevorlarni loyihalashda ushbu qo'llanmaning 1.19-1.23 bandlaridagi ko'rsatmalarga amal qilish o'rnlidir.

Bino devorlari yer ostki qismini qoida bo'yicha panelli qilish kerak. Panelli devorlar va ularning bog'lanish joyining orasi va yerning ustki qismida ishlataladigan konstruksiyalar mustahkamligining hisobi tekshirilgan bo'lishi kerak. Yerning yerto'ladan ustki qismida joylashgan devorlarga o'xshash panelli devorlar pastida ko'ndalang armaturali karkaslar bo'lishi kerak. Armaturaning chiqib turgan qismi – qalamchalari elektr payvand bilan payvandalanadi va yaxlit beton qorishma bilan quyiladi. Sterjenlarning ko'ndalang kesim yuzasi maydoni hisoblab aniqlanadi. Devorlarga bo'ylama armatura, temir-beton belbog'lar bilan yig'ma poydevorlar va imoratning erdan pastki qismi orasi yaxlit beton bilan betonlangan bo'lishi kerak.

4.3. Devorlar

Panelli devorlar qirqimini konstruktiv-rejalash yacheykasi o'qlari bilan birlashtirish va shu asosda panellarning ulanish joyini belgilash kerak (5.1 va 5.2-rasmilar).

Ichki yuk ko'taruvchi devorlarning qalinligini tanlashda panellarda armaturalarning joylashishini va bog'lanishini hamda devorlarning tovush o'tkazish talablarini hisobga olish kerak. Ichki xonalar orasidagi panellar qalinligini ular og'ir betondan qilinganda, 5.1- jadvalda ko'rsatilganidan kam bo'lmasligi kerak. Ichki xonalar orasidagi devorlar va zina to'rlari devorlarning qalinligi 16 sm dan kam bo'lmasligi kerak.

Ichki devorlarda ishlataladigan betonning loyihaviy sinfi hisobiy zilzilaviyligi 7-8 ballda – B10, 9 ballda esa – B20 dan kam bo'lmasligi kerak. 3.5-rasmida aholi yashaydigan binoning ichki devorlarida ishlataladigan panellarning hisobiy ko'rsatkichlari berilgan.

5.1-jadval

Ko'ndalang devorlar oraliq'i	Bino qavatining soni	Og'ir betondan bo'lgan xona orasidagi devorlarning hisobiy ballarga bo'lgan minimal qalinligi (sm)	
		7 – 8	9
4 va undan kam	5 va undan kam qavat	12	12
	5 qavatdan ortiq yuqoridagi 5 ta qavatda	12	12
	Qolgan qavatlarda	12	12
4 dan yuqori	Istalgan qavatda	16	16

Tashqi devorlar panelini betondan yoki temir-betondan 1 qatlamlı, 2 qatlamlı yoki 3 qatlamlı qilib loyihalash tavsıya etiladi.

1 qatlamlıdan iborat boʻlgan panellarni 5 va undan kam boʻlgan qavatli binolarning asosiy yuk koʻtaruvchi devorlar oʻrnida ishlatalish mumkin. Ikki va uch qatlamlı panelli yuk koʻtaruvchi devorlarni hamda binoga tushgan zilzilaviy yukni qabul qilishda qatnashuvchi bir qatlamlı yuk tushmaydigan devorlar har qanday qavatli binolarda ishlatalishi mumkin. Bir qatlamlı panelli tashqi devorlarni gʼovakli toʼldiruvchi betondan va ichkisini esa toʼgʼri kelgani bilan toʼldirishni loyihalash kerak.


Ikki qatlamlı panellarning ichki yuk koʻtaruvchi qatlamini va uch qatlamlı panellarning tashqi qatlaming ichki devorlarida ishlataladigan betondan loyihalash tavsıya etiladi. Beton markasi hisobiy zilzilaviyligi 7-8 balli joylarda – B10, 9 balli joylarda – B15. uch qatlamlı panellarning ichki yuk koʻtaruvchi qismi bilan qatlamlararo egiluvchi bogʼlama qalinligi 12 sm dan kam boʻlmasligi kerak. Ikki qatlamlı panellarning asosiy ichki yuk koʻtaruvchi qismi hamda qatlamlararo uch qatlamlı bikrlik bogʼlamining qalinligi hisobiy zilzilaga qarshiligi 7-8 balli joylarda – 8 sm, 9 balli joylarda – 10 sm qilish tavsıya etiladi.


Uch qatlamlı panellarning egiluvchan bogʼamlari uchun korroziyaga chidamli poʼlat navlari tanlanadi. Egiluvchan bogʼamlar uchun chirishga qarshi qoplamali A – I va A – II markadagi issiq prokat poʼlat navidan, konstruksiyaning uzoq muddat ishlashini hamda muvofiq ishlatalish muddatini taʼminlovchi sterjenlardan foydalilanadi. Egiluvchan bogʼlam elementlari karkasning armaturali blokini koʼndalang sterjenlarida va panelning betonli qatlamiga mustahkam ankerlanadi. Uch qatlamlı panellarning bikr bogʼlamasi temir-beton qovurgʼa koʼrinishida (agar bu issiqlik texnikasi shartlari boʼyicha ruxsat etilgan boʼlsa) bogʼlanishi, tashqi qatlami betondan bajarilishi loyihalanadi. Armaturali karkas qovurgʼasini tashqi qatlama armaturalari bilan bogʼlash tavsıya etiladi. Ikki qatlamlı panellarda qatlamlararo armaturali bogʼlanishni qoʼllash tavsıya etiladi.

Asosiy yuk koʻtaruvchi panellarda issiqlikni saqlovchi qatlama ashyosi sifatida hajmiy ogʼirligi 400 kg/m^3 boʻlgan ashyolarni qoʼllash tavsıya etiladi: gʼovakli plastmassa plitalar (penoplast PSB va PSB-S), oynali yoki mineral paxtalar, koʼpikli oyna plitalar va boshqalar. 5.6-rasmida uch qatlamlı sirtqi devor panelini yechishga misol keltirilgan.


Asosiy yuk koʻtaruvchi devor panellari ikki tomonlama armaturalangan boʼlishi kerak. Panelli armaturalar fazoviy karkasga bogʼlangan boʼlishi zarur va boʼylama armaturalarni kontur boʼyicha oraligʼi (proyomni) kesimining yuzasi 2 sm^2 dan kam boʼlmasligi kerak. Deraza oʼrni (kashaklari) ikki tomonlama armaturalangan boʼlishi, tayanch orqasidagi chuqurlikka kiritilgan boʼlishi kerak, u uzaytirilgan armaturalarga ankerlash uchun muvofiq diametrda, ammo 50 sm dan kam boʼlmasligi kerak.

Armaturalangan karkasni kashak (tepador) lar armaturalari bilan bir fazoviy blokka bogʼlash kerak.

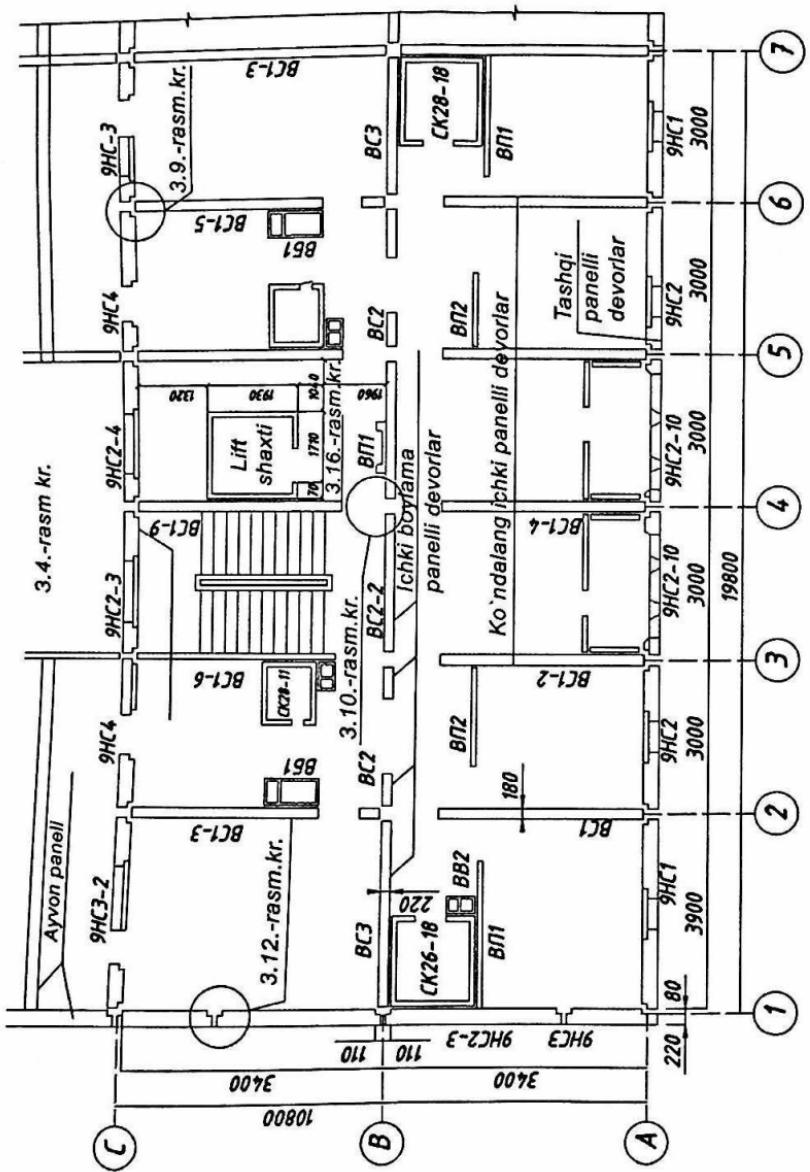

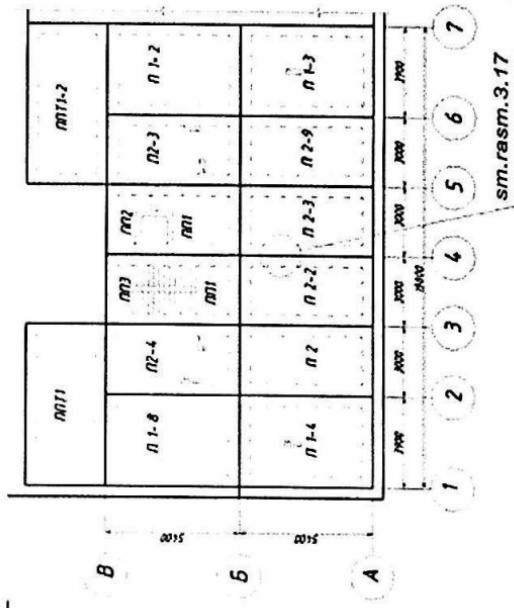

52-rasm. Fasadda "A" o'qil bo'yicha old devor panelarining joylashish sxemasi
 53-rasm. Tipoviy qavatdag'i qavallararo yoplamlarning joylashish sxemasi.

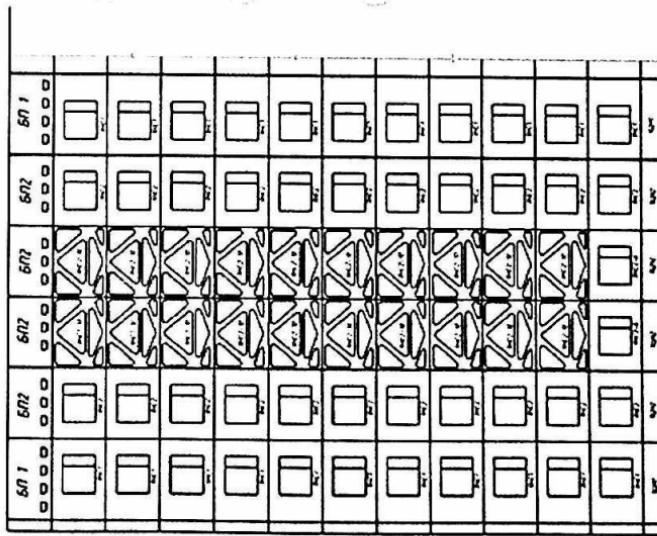

4.4. Qavatlararo yopmalar

Asosiy 3,6 m dan ortiq devorlar va kichik panellar orasidagi masofa yopmalarni konstruktiv-rejalash asosida loyihalash maqsadga muvoſiq. Asosiy 3,6 m dan oshiqroq qavatlararo yopmalarning kattaligini shunday olish kerakki, panellarning ko'proq qismi uch yoki to'rt tomonidan asosiy devorlarga tayansin.

Qavatlararo yopmalarni yaxlit kesimli bo'lgan plitalardan loyihalash maqsadga muvoſiq. Dumaloq bo'shilqlari plitalarni qavatlararo yopishda shunday ishlatalish mumkinki, bunday sharoitda siquvchi kuchlar bu bo'shilqlarga kam yoki umuman tushmasligi kerak. Gorizontal cho'ziq bo'shilqlari plitalarni ishlatalishga ruxsat etilmaydi.

5.8-rasmda konstruktiv-rejalashgan o'zagi kattaligidagi yaxlit kesimi tekis bo'lgan qavatlararo yopmalar ko'rsatilgan.

4.5. Tomlar

Panelli binolarning tomlarini yirik yig'ma-beton elementlardan foydalananib cherdakli (balandligi 1,6 m) va cherdaksiz qilib loyihalash mumkin. Tomlarni loyihalashda binoning ichki suv yo'llarini nazarda tutish kerak (5.4-rasm).

Qo'sh tomlarni loyihalayotganda tomning ashyolarining ko'proq pastki qavatini asosiy va ustki qavvatini issiqlikni qaytaradigan bo'lishiga ahamiyat berish kerak. Panellar bilan chocklar orasini to'ldirishda asosiy qatlamning qalinligicha olinib, chocknинг yuqori qismi yumshoq isitgich ashyolari bilan to'ldiriladi.

Cherdakli tomlarda ishlataligan tom plitalarini deformatsiya haroratining o'zgaruvchanligini saqlash kerak, bunda oldtomon (fasadning ko'ndalang chocklar bilan tom panellarining) orasini ularshda beton quyish tavsija etilmaydi.

Tom paneli faqat ko'ndalang devorlarga tayanganda friz paneli bilan tom panelining tutashgan joyi konstruksiyasi va yuqori qavat devorlari (tomning deformatsiya haroratida) panjarali panel nishabiga halaqt bermasligi kerak.

4.6. Tutashgan joylarni biriktirish

Zilzilaviy binolarning panellarini shponkali qilib beton bilan yaxlitlab biriktirish kerak. Bunda beton mustahkamligi birikuvchi panellarning mustahkamligidan bir pog'ona yuqori, lekin B15 dan kam bo'lmasligi kerak. Vertikal tutash joylarida devor panellarining yonga siljishini cheklash uchun gorizontal armatura qalamchalar biriktirib hosil qilinadigan shponkali temir-beton bo'shlig'ini beton qorishmasi bilan to'ldirishni nazarda tutish kerak. Shponkali tutashish joyining butun balandligi bo'ylab 50 mm dan kam bo'lmagan chuqurlikda loyihalash kerak. Panellar o'rtasidagi beton bilan mahkamlangan vertikal tutashish joyining armatura bog'lanishi qadamini har 100 sm da joylashtirish lozim. Vertikal armaturani hisobdagidek har 60 sm da, agar devor siqilishga ishlasa bog'lanish qadami temir-beton konstruksiyalarini loyihalash

normasiga muvoſiq 30 sm dan kam bo'lmasiſigi kerak. Armaturali bog'lanish tutashish joyidagi vertikal armaturani o'z ichiga olishi kerak. Talab qilinuvchi bog'lanish kesimi hisoblab aniqlanadi, ammo diametri kamida 10 mm bo'lishi kerak. Bog'lanishlar armaturali qalamchalarni payvandlash yo'li bilan bajariladi.

5.8-5.14-rasmlarda vertikal tutashish joyini to'ldirishga misol berilgan. Berilgan misollarda cho'zuvchi kuchlanishni qabul qiluvchi vertikal ish armaturasi joylashgan tashqi va ichki devorlar tutashgan yon tomonidan tashkil topgan quduqlarni mustahkamlash ko'rsatilgan. Sterjenlarning sonini va armatura diametrini o'zgartirib binoni rejada ko'rsatilgandek kuchaytirish ko'rsatilgan. Devor panellarini gorizontal chiqig'i just qilib qabul qilingan. Devor panellarini qo'yish qoliplarining chizmalari 5.5 va 5.6-rasmlarda berilgan.

Gorizontal tutashish joylari devor panellari ularni siljish va choklarni ochilishdan chekllovchi bog'lanishlarga ega bo'lishi kerak. Gorizontal choklar bo'ylab panellarning siljishiga qarshi bog'lanishlarni devorlar uzunligi bo'yicha bir tekis joylashtirish kerak. Bunday bog'lanishlar sifatida beton bilan mustahkamlangan armaturali qalamchalar yoki metall qo'yma detallarning beton shponkali birikmasini qabul qilish kerak. Gorizontal choklarning ochilishini chekllovchi bog'lovchilarни cho'zuvchi kuchlanish yig'ilishi mumkin bo'lgan joylarga hisoblab joylashtirish kerak. Bu vaqtida, albatta, devor chetlari va eshiklar o'rni bo'yicha to'ppa-to'g'ri vertikal armaturani ko'zda tutish shart. Bunday bog'lamlar sifatida panellardan beton bilan mahkamlangan shponkali tutashish joylariga o'rnatalidigan panelli armatura qalamchasidan foydalanishga ruxsat etiladi. Paneldagi armaturali qalamchaning diametrini ko'pi bilan 16 mm qilib loyihalanadi. Zarur bo'lsa, armaturali qalamchaning diametrini 20 mm qilib olish kerak va sterjenli vannali payvandlashni ko'zda tutish kerak.


Qavatlararo yopma panellar vertikal qirrasida ariqchalar, chiqiqlar (taram-taram) bo'lishi kerak. Ular betonlangandan so'ng shponkali birikma hosil qiladi. Qavatlararo yopma panellari har bir qirrasida kamida ikkita armatura bog'lanishiga ega bo'lishi kerak.

5.13-5.16-rasmlarda qavatlararo yopma panellarni devor bilan gorizontal tutashish joylarini to'ldirishga misollar keltirilgan. Chizmada devorning gorizontal tutashishi shponkali yaxlit birikma tarzida ifodalangan. Bunda tashqi devor panellari va ichki devor panellarining chiqiqlari (qalamchalar) betondan yoki po'lat elementlardan ishlanadi. Bu chiqiqlar beton bilan birga gorizontal siljish kuchini qabul qiladi.


3.2-jadvallarda ko'rsatilgan qavatlar soni yirik panelli binolarni loyihalash va qurish imkoniyatlari uchun 9 qavatli binolarni mavjud ashyolar asosida UZLITI loyihalash institutida monolit tutashish joyini rivojlantirish ishlab chiqilgan.

5.17; 5.18 va 5.19-rasmlarda tashqi va ichki panellar uchun shunday tutashish joylarini hal etish misollari berilgan.


Tutashish joylarini loyihalashda ularning barcha qismini betonlashga va betonlashning sifatiga alohida e'tibor berish lozim.

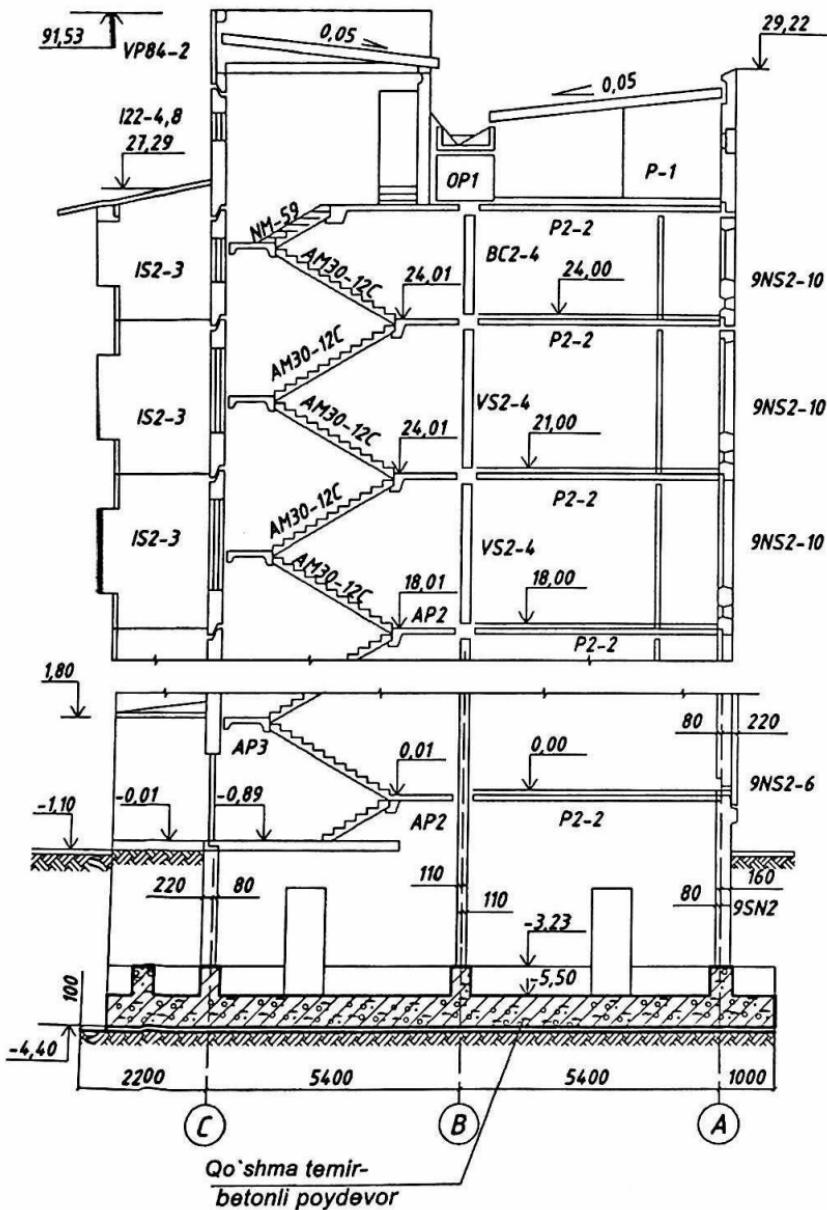

5-4. - rasm. Qirqim I-I: /rulon/o'ram./siz tom bilan yopilgan turar joy binosi varianti.

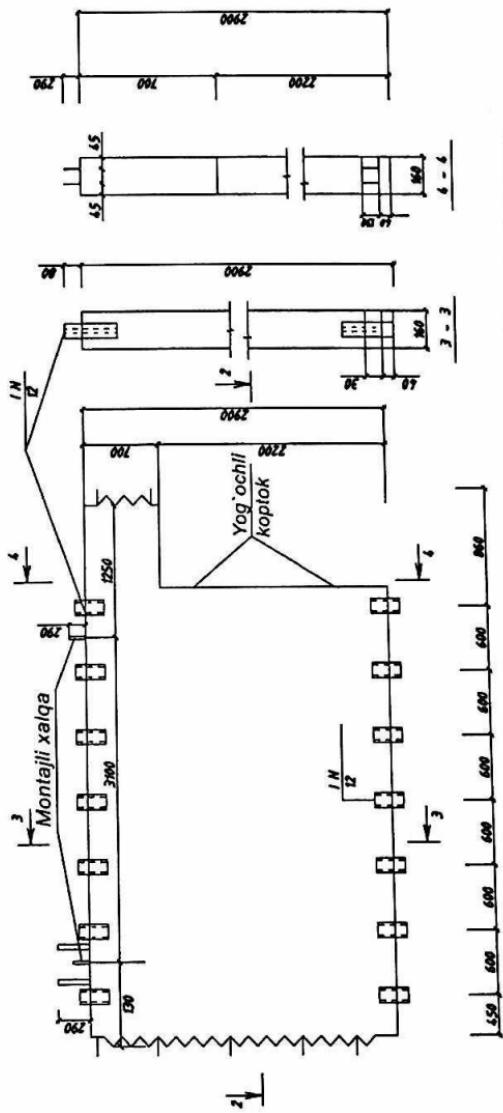


Panini armaturalash shartli
ravishda ko 'rsatilmagan

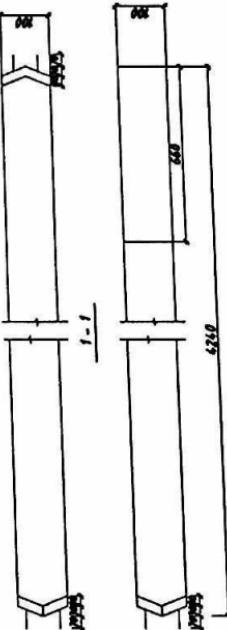


5.5.-rasm. Ichki panel devori BCI

Fasad


Ichki tomonidan ko'rinishi

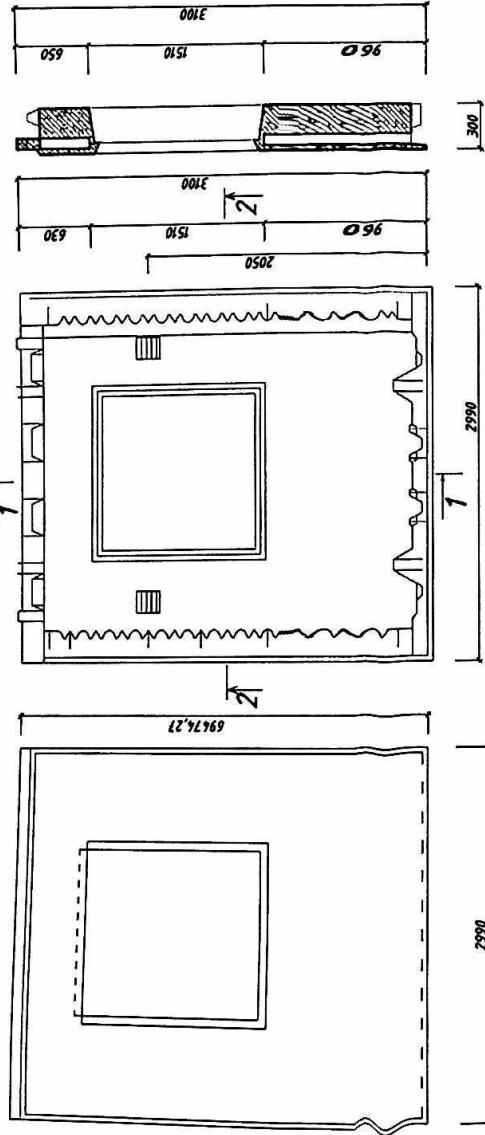


1. Panellarda polistirolli penoplast turidagi PSB-S 40 markali piltkasimon isitgich qo'llaniladi (GOST 165 VV 70).
2. Isitgichni yon tomoni. Qaliligi 40mm. Xaimiy og'irligi 150 kg/m. Bo'lgan mineral paxtali qattiq pilitalar bilan muhofazalanadi.
3. Tashqi va ichki qatlamlarni bog'lanishi egiluvchan bog'lanuvchilar yordamida amaga oshiriladi.


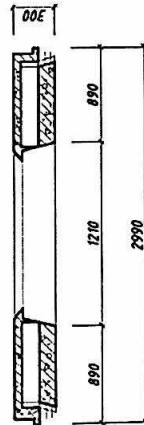



5.6-rasm. Egiluvchan bog'lamali 3 qatlamlili tashqi devor paneli qolish chizmasi

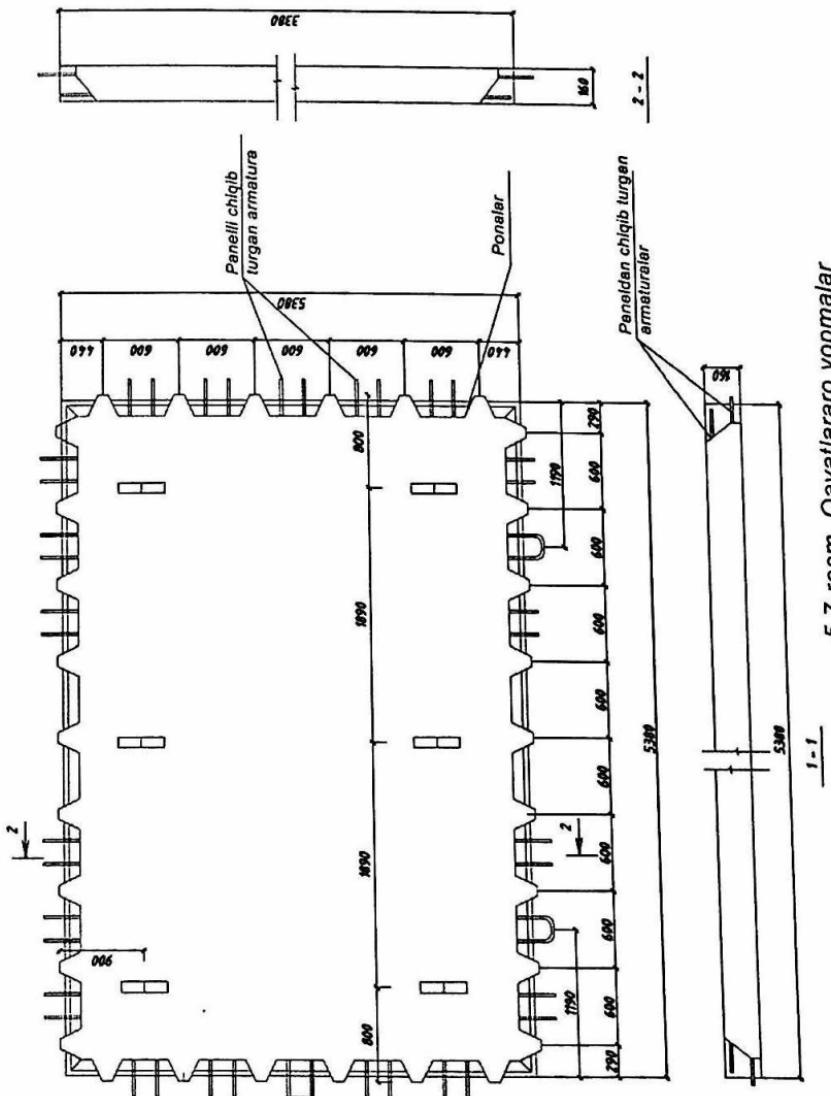

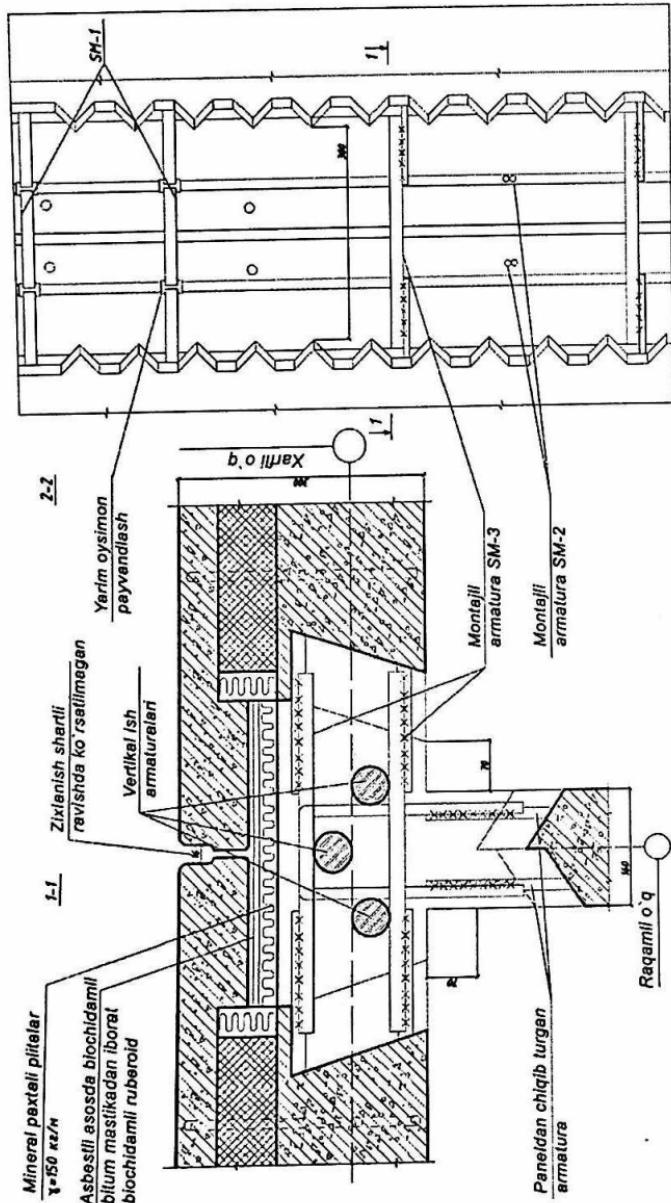

5.8-rasm. Tashqi va ichki devor panellarini tutashish joyi

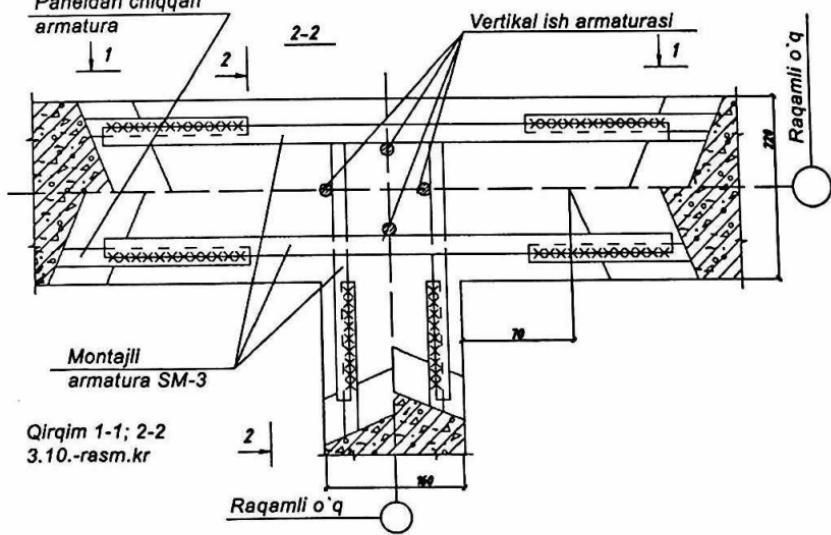
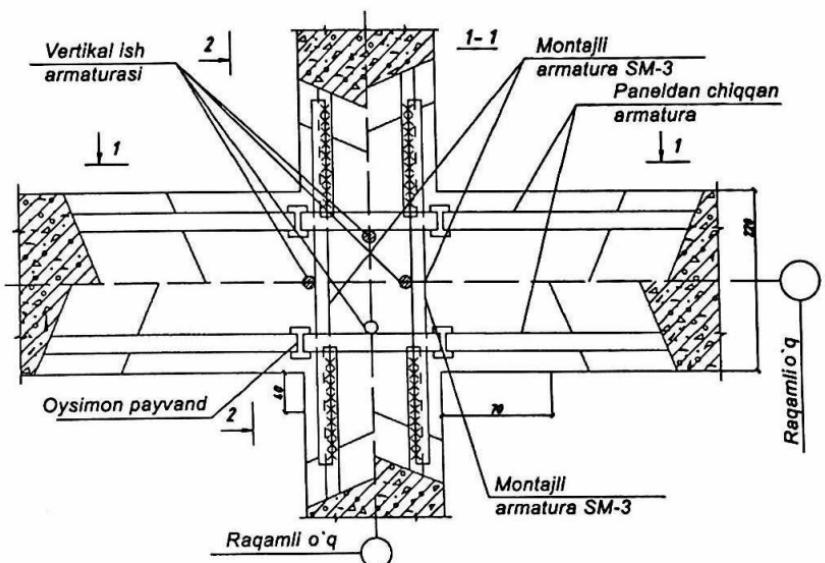


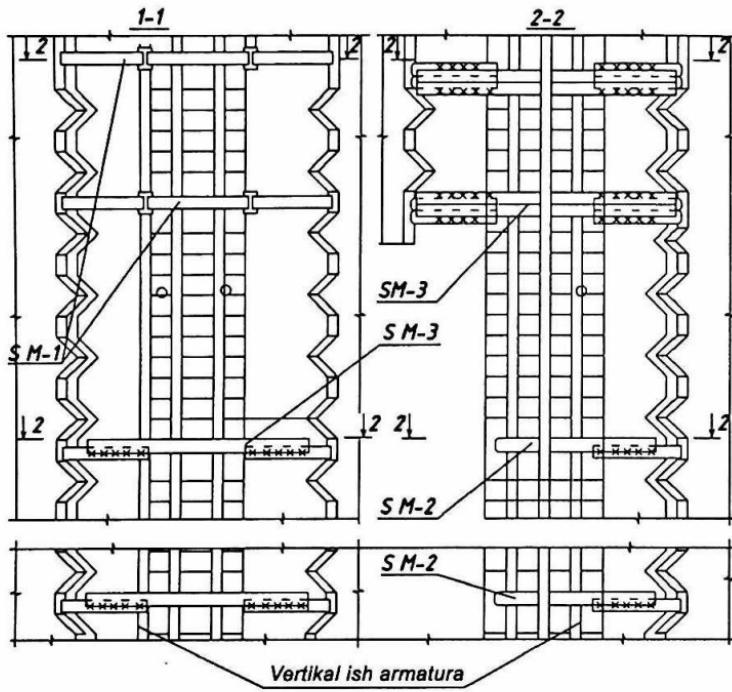

Qirqim 1-1; 2-2; 3.9-rasm.kr.


5.9. - rasm. Ichki panelli devorlarning tutashishi. Qirqim 1-1; 2-2.


5.10. - rasm. Ichki panelli devorlarning tutashishi. Qirqim 1-1; 2-2.

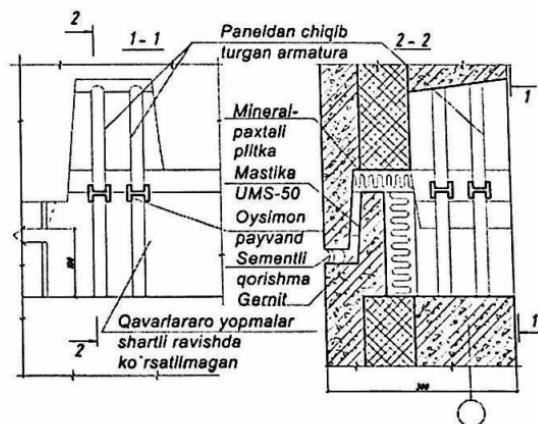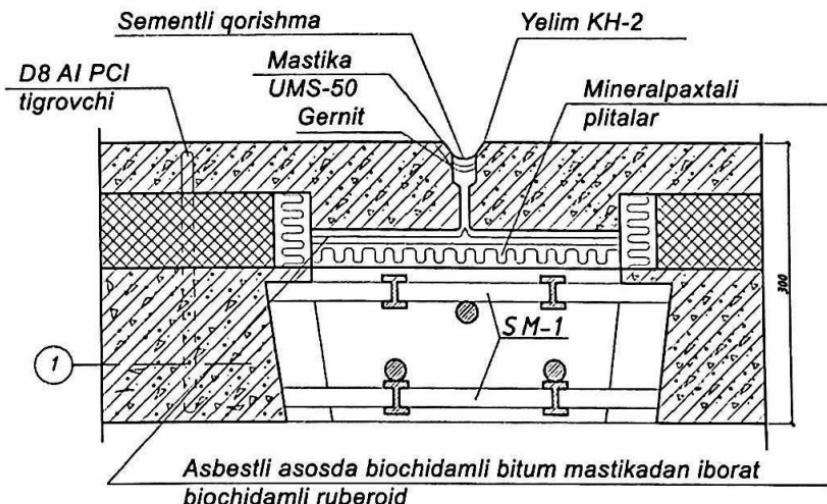


5.11. - rasm. Vertikal bo'yicha tashqi panelli devorlarning tutashishi.

5.12. - rasm. Chekkadagi /oxirgi/ raqamli o'q bo'yicha tashqi panel.

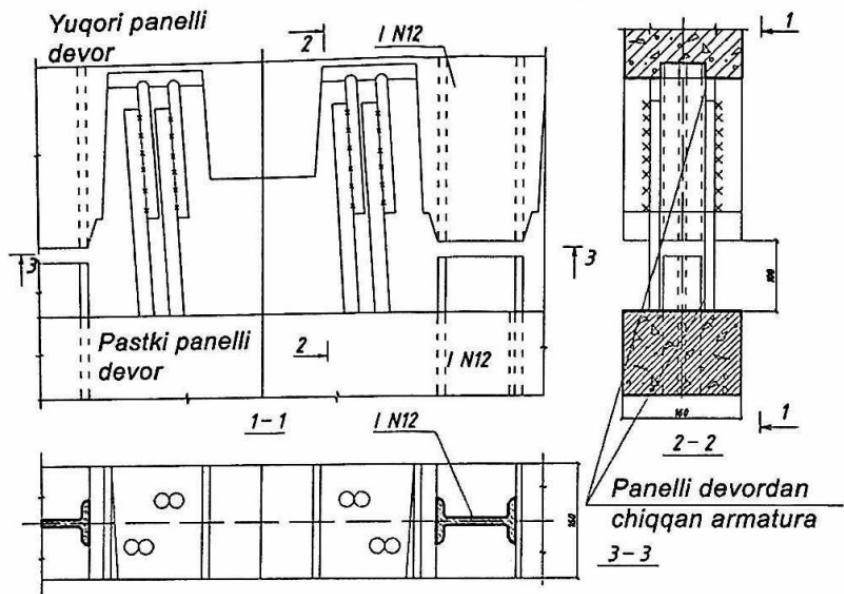


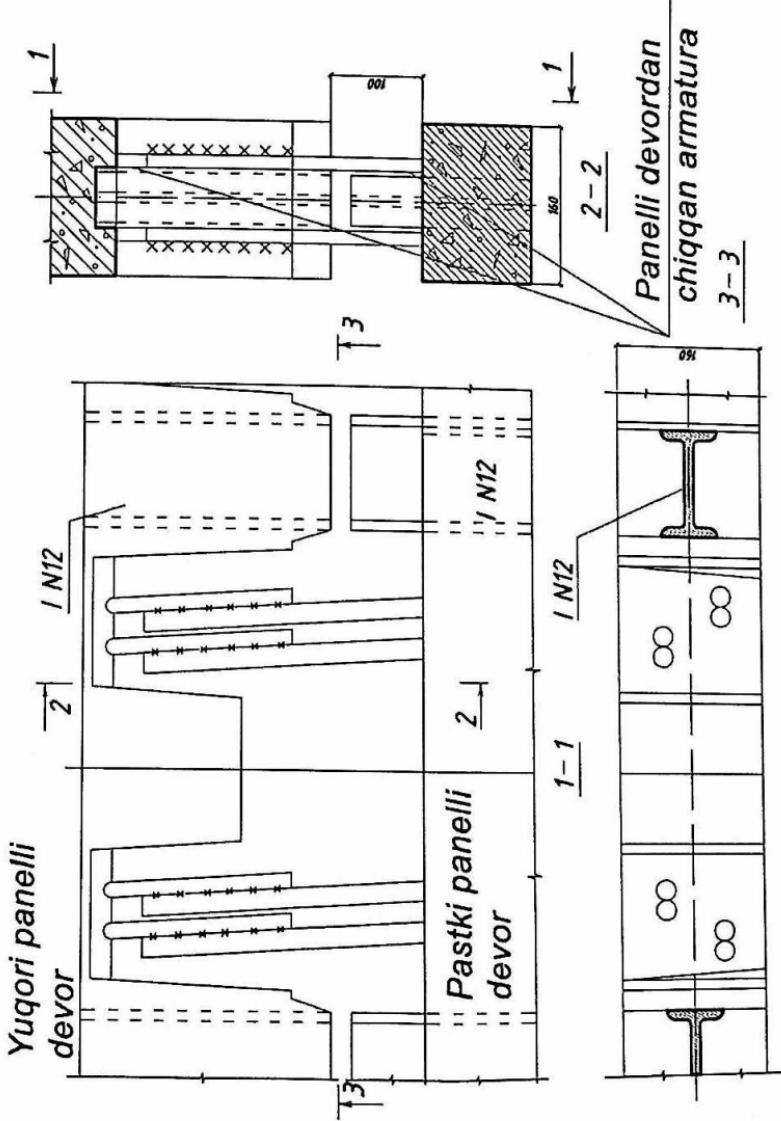

5.14-rasm. Balandligi bo'yicha ichki panelli devorlarning tutashishi

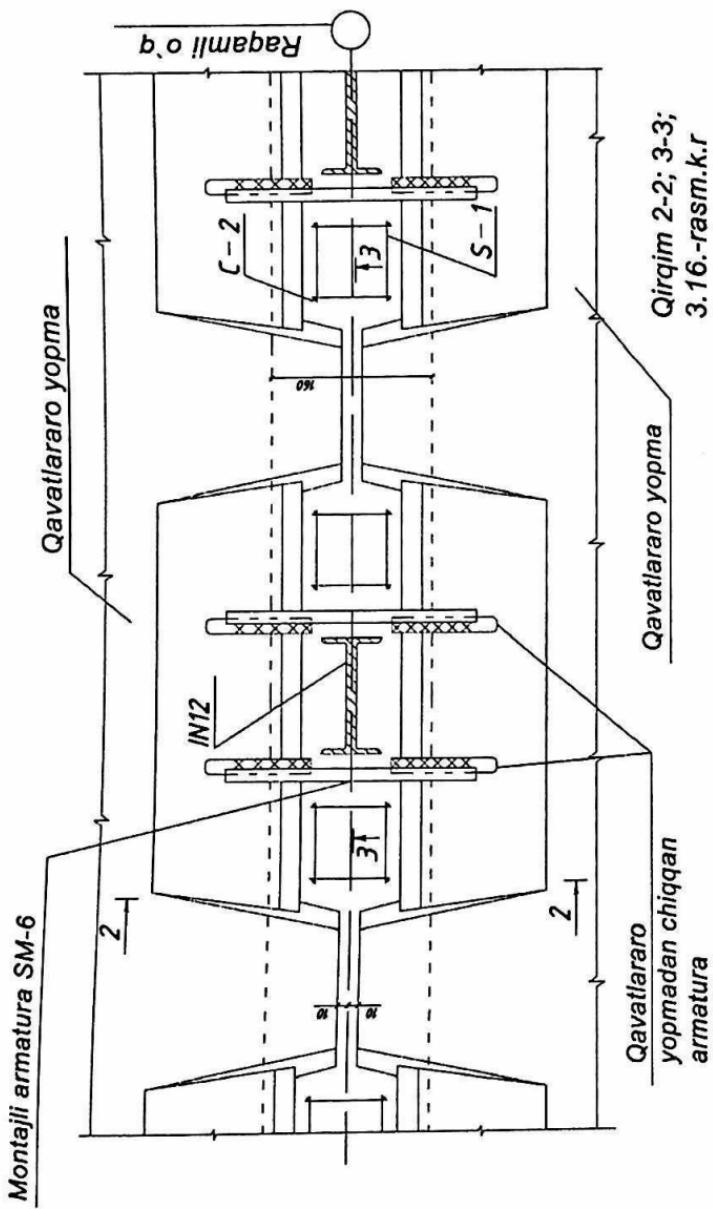

5.15-rasm. Ichki panelli devorlarning qavatlararo yopmalar bilan tutishi

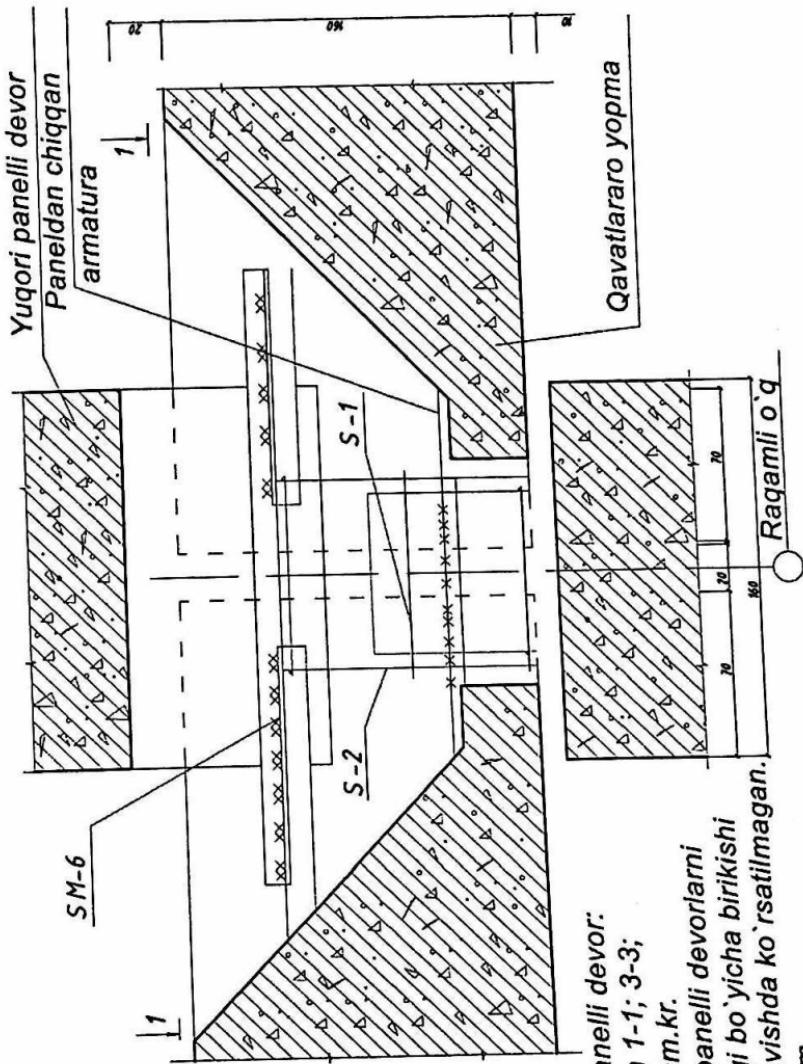

Pastki panelli devor:


1. Qirqim 1-1; 3-3;

3.15.-rasm.kr.


2. Ichki panelli devorlarni
balandligi bo'yicha birikishi
shartli ravishda ko'satilmag'an.

3.14-rasm


5.16-rasm. Ichki panelli devortarning qavatlararo yopmalar bilan tutashishi
3.14-rasm

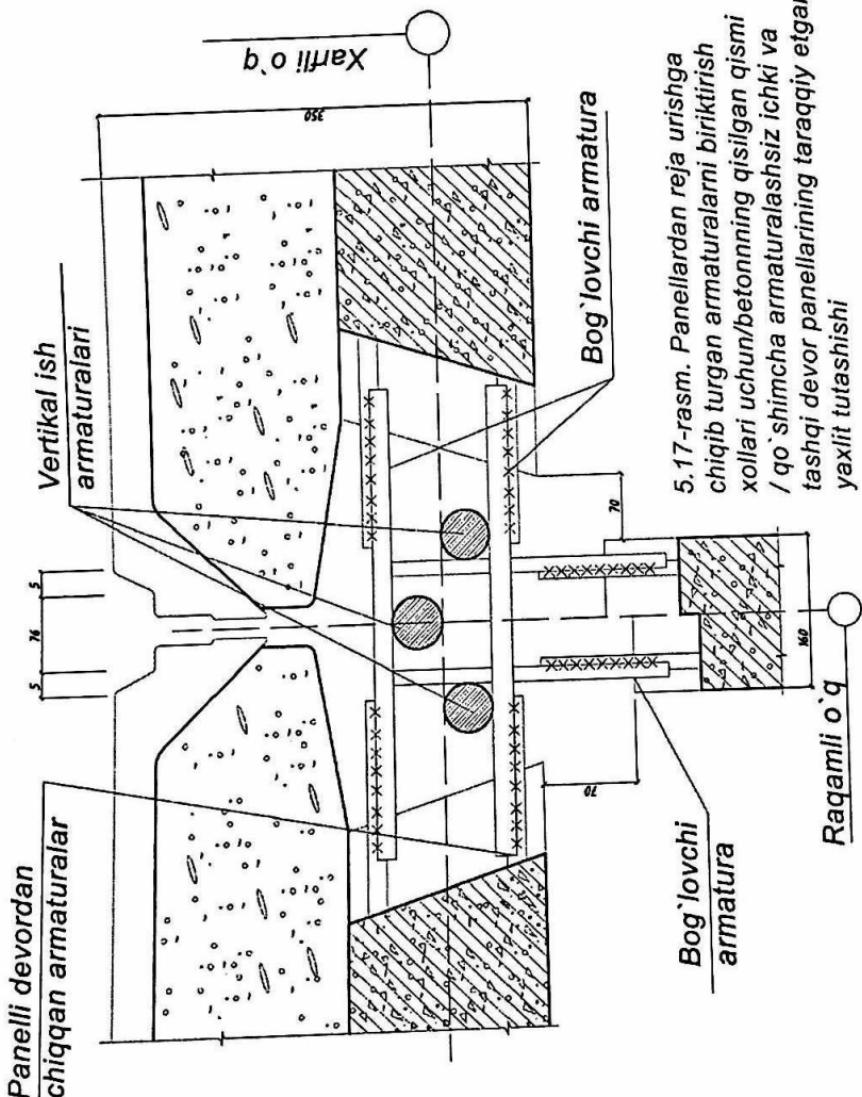

5.17-rasm. Panellardan reja urishga chiqib turgan armaturalarni birkitish xollari uchun/betonning qisilgan qismi / qo'shimcha armaturalashsiz ichki va tashqi devor panellarining taraqqiy etgan yaxlit tutashishi

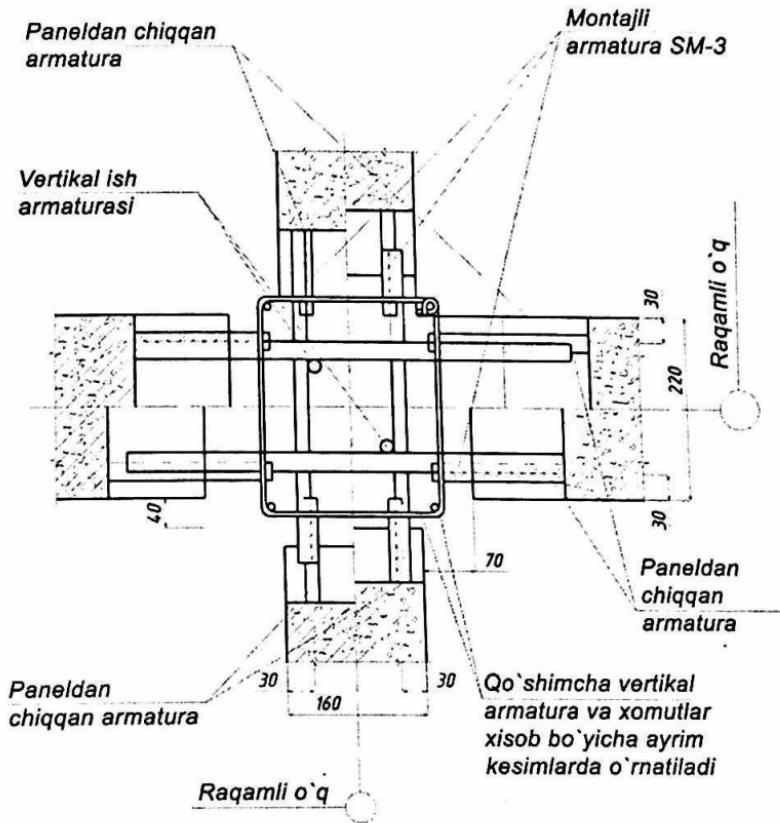

5.18. - rasm. Panellardan urishga chiqib turgan armaturalarni biriktirish xollari uchun /betonning cho'zilgan qismi/ qo'shimcha armaturalash bilan ichki va tashqi devor panellarining taraqqiy etgan yaxlit tutashishi.

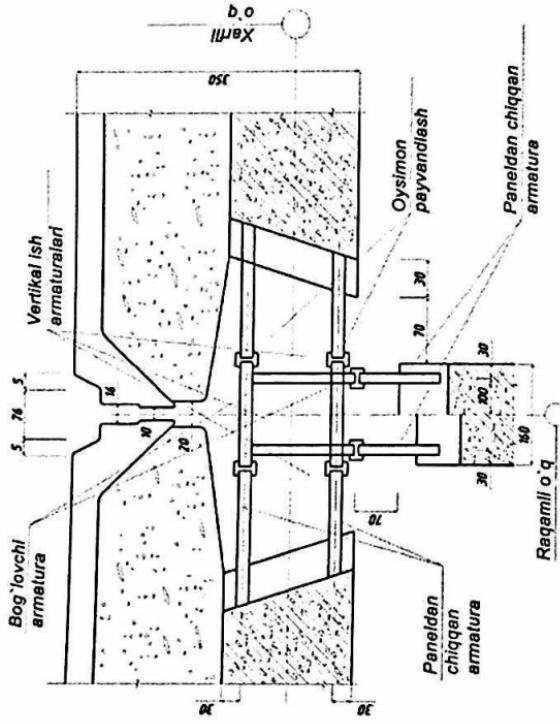

5.19.-rasmi. Panellardan reja urishga chiqib turgan armaturalarni birlarish xollari uchun /betonning siqilgan qismi/ qo'shimcha armaturasiz ichki va tashqi devor panellarining taraqqi eigan xaxli tutashishi.

4.7. Zilzilaga qarshi choklar

Zilzilaga qarshi choklar loyihalanayotganda mazkur qo'llanmaning 1.11-1.14 bandlarida berilgan tavsiyalarni hisobga olish zarur.

Yirik panelli binolarda zilzilaga qarshi choklar juft devorlar qo'yish yo'li bilan bajariladi. 5.20-rasmda zilzilaga qarshi choklarni qo'yish va germetiklash ko'rsatilgan.

V BOB. HAJMIY – BLOKLI BINOLAR

5.1. Umumiy qoidalar


Vatanimizda qurilish ishlab chiqarishning asosiy vazifasini industplash, qurilish konstruksiyalari va detallarini korxonada tayyorlash darajasini ko'tarish, konstruksiyalardan inshootlar va binolarni montaj qilishni amalda kengaytirish kerak. Bu masalaning yechimlaridan biri hajmiy-blokli uylar qurishdan yirik uyjoy komplekslarini qurishga o'tishni rivojlantirishdir. Zilzilaviy hududlarda hajmiy-bloklar kam ishlataladi. Zilzilaviy kuchi 7 va undan ortiq balli bo'lgan tumanlar uchun hajmiy-blokli binolarni loyihalashda ushbu qo'llanmaning 1-bo'limida ifodalangan tadbirlar qo'llanishi kerak.

Zilzilaviy tumanlar uchun hajmiy-blokli binolarni bir-biriga ustma-ust qo'yilgan hajmiy-bloklardan tashkil topgan ustunlarni tarkibiy vertikal sterjenlarning sistemasi sifatida qabul qilish kerak bo'lgan karkassiz konstruktiv sxemalar asosida loyihalash kerak. Ustunlar bir-biri bilan vertikal tirkaklarni bog'lama xizmatini bajaruvchi sifatida birikishi kerak ekan, hajmiy-bloklarni bir-biriga kiritilgan holda burchaklarda, bloklararo bo'shilqni vertikal quduq sifatida beton quyishni uyushtiradi (6.1, 6.12-rasm). Loyihalash 3.2-jadvalda ko'rsatilgandan ko'proq qavat bilan hajmiy-blokli binolar qurish imkonini yaratish uchun UzLITI loyiha institutida o'zakli va qovurg'ali bikrlikni ishlatalish bilan loyihiilar ishlab chiqqargan (6.2, 6.3-rasmlar). Bu o'rinda zilzila og'irligining asosan bikrlik qovurg'a o'zagi qabul qiladi.


5.2. Yerto'la poydevorlari va devorlari

Tasmali yoki bir butun temir-betonli poydevorlardan foydalanish kerak (beton navi B15 dan past bo'lmasin). Besh qavatdan ortiq bo'lgan binolar uchun yerto'lalar qurish yo'li bilan poydevorlarni quyish chuqurligini orttirish zarur. Poydevorlarni loyihalashda mazkur qo'llanmaning 1.19-1.23 bandlarining tavsiyalarini hisobga olmoq kerak.


Yer osti qismining devorlarini qoidaga binoan og'ir betondan yirik panelli konstruksiya sifatida loyihalash zarur. Ichki bo'ylama va ko'ndalang devorlari,

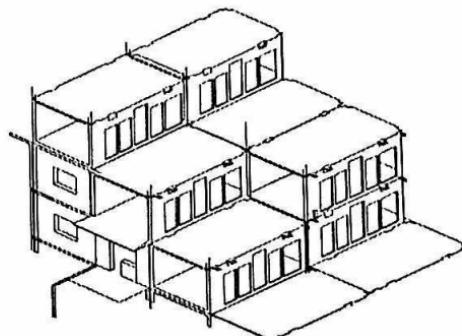

6.1. - rasm. Montaj
jarayonida binoning bir qismi.

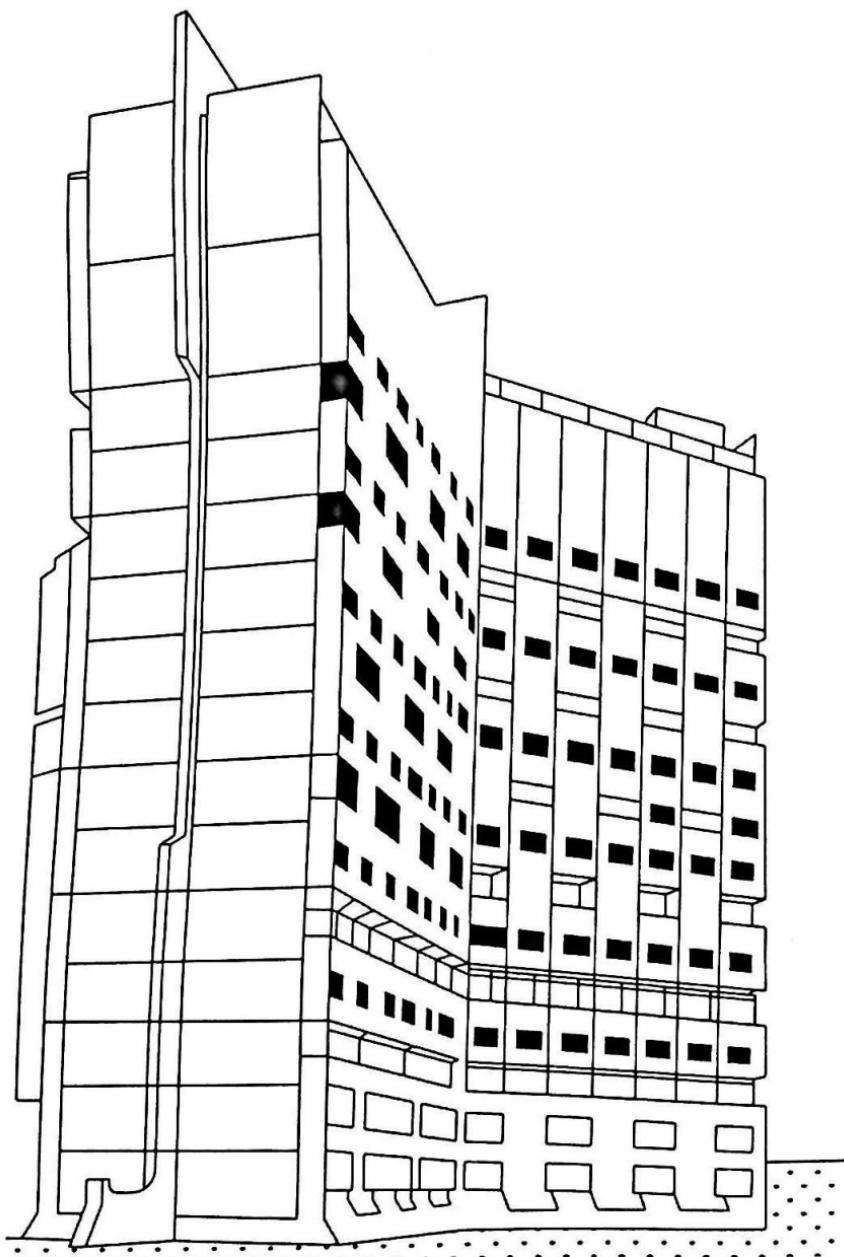

6.2. - rasm. Xajmiy blokdan qurilgan 16 qavatli turar joy binoning oldi /fasadi/ .

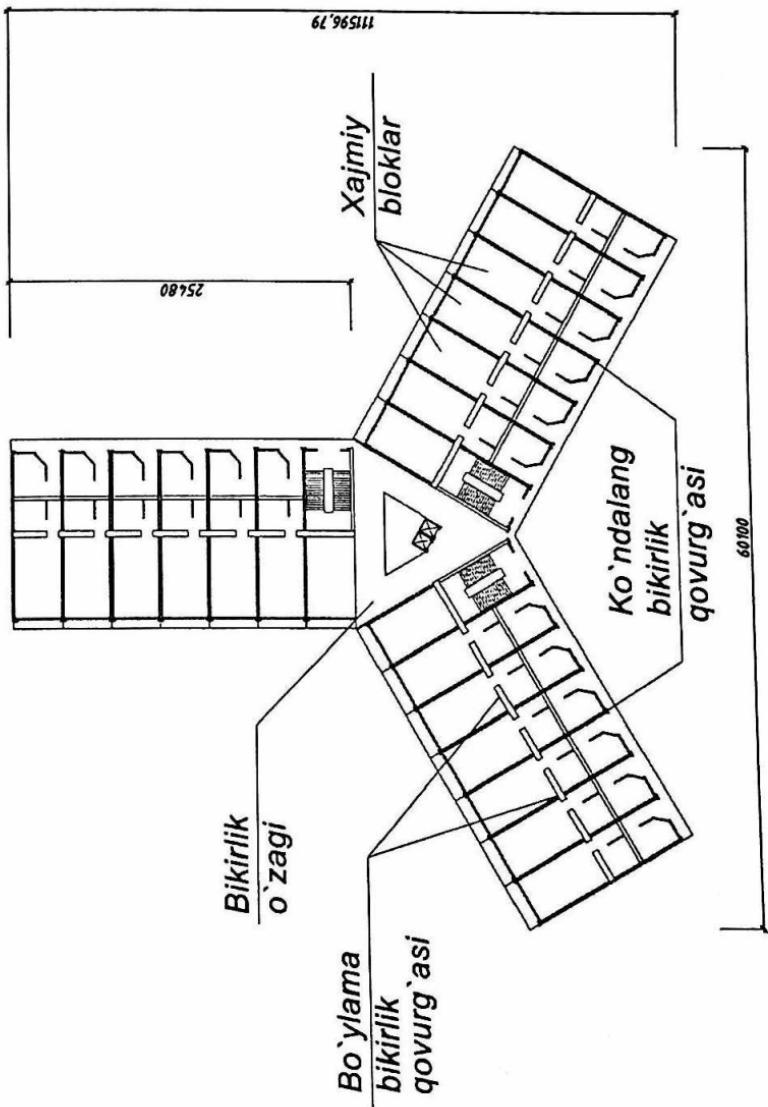

6.3-rasm. Xajmiy blokdan qurilgan 16 qavatli turar joy binoni
tipovoy /namunalii/ qavat rejasи

bevosita yuqori qavatning hajmiy-blokli devorlari vertikal yuklanishini yerto'la devori poydevorlariga tushishini ta'minlash uchun yuqori tayanch qismini

kengaytirish lozim. Yerto'laning tashqi sokol-panelini kengaytirib yassi qilib bajarish kerak (6.8-rasm).

Yerto'la og'ir temir-betondan kontur bo'yicha tayangan yassi panellar bilan yopiladi. Yerto'lani yopuvchi plitalarning joylashishi 6.9-rasmda ko'rsatilgan.

5.3. Hajmiy-bloklar

Zilzilaviy hududlarda qurilayotgan hajmiy-blokli binolar uchun "yotiqli stakan" shaklidagi hajmiy-bloklar tavsija etiladi.

"Yotiqli stakan" shaklidagi hajmiy-bloklar fazoviy yaxlit taram-taram konstruksiya sifatida bajarilishi kerak. Hajmiy zinalar blokini bir vaqtning o'zida pillapoyalari bilan qoliplab qo'yish mumkin (6.11-rasm).

Tashqi devorlar devor paneli sifatida alohida tayyorlanadi, u keyinchalik joyiga o'rnatilib, quyma detallar qo'yib payvandlanib biriktiriladi.

Hajmiy-bloklar og'ir betondan yoki keramzit betondan markasi kamida B15 bo'lgan, hajmiy massasi $1600-1700 \text{ kg/m}^3$ bo'lgan qolipga quyiladi. O'rnatiladigan tashqi devor paneli esa yengil betondan $900-1100 \text{ kg/m}^3$ hajmiy massali qilib tayyorlansa maqsadga muvofiq bo'ladi.

To'siqlar, havo tozalagichlar va santexnika bloklari armaturalangan yengil betondan alohida tayyorlanishi va bloklarga zavodning o'zida yaxlitlab yig'ilishi kerak.

Bloklar o'chovisi: uzunligi 6 m, yoni 3.6 m, balandligi 3 m, blok og'irligi 20 t dan oshmasligi kerak.

5.4. Tomlar

Hajmiy-blokli binolarning tomalarini yig'ma hajmiy-bloklardan albatta ochiq cherdakli qilib loyihalash zarur. Hamda cherdaksiz tomalar ham qo'llashga yo'l qo'yiladi (qoplama). Tomlarni suv ketishi uchun nishab qilib loyihalash lozim.

"Yotiqli stakan" hajmiy-blokli tom suvning tom ustidan oqib ketishini ta'minlash uchun nishab qilib tayyorlanishi kerak.

Tomni yopish rulonli bajariladi. Hajmiy-blokli tom plitasi, bir qatlamlili konstruksiyasidan yasalib, tom rulonsiz yopilish varianti bo'lishi ham mumkin, u holda isitgich va tom, ko'taruvchi konstruksiya vazifasini bir yo'la bajaradi. Buning uchun rulonsiz tom blokini yengil betondan yasash tavsija etiladi.

Yengil beton sifatida og'irligi $1300-1400 \text{ kg/m}^3$ V25 markali cement bo'lgan keramzit beton ishlatalishi mumkin. Hajmiy-blokli devorlar qalinligi taxminan 150-180 mm gacha olinadi.

5.5. Tutashish joyini biriktirish

Zilzilabardosh hajmiy-bloklarni shponkali betonlash bilan tutashish joyini ularash mumkin. Yaxlitlovchi betonning siqilishga hosil qilish uchun blok sirti taram-taram qilib bajariladi. Bloklarni o'zaro biriktirish uchun armatura qalamchalari ko'zda tutiladi (hajmiy-bloklarning shponkasini va armatura qalamchasini yasashga misol 6.11-rasmda berilgan).

Hajmiy-bloklar oralig'idagi vertikal va gorizontal bo'ylab tutashish joylarini, bloklararo bo'shliqni maxsus qorishma bilan betonlanadi.


Hajmiy-bloklar shipning cho'zuvchi kuchlanishini o'ziga olishi uchun ularning armatura qalamchalarini bir-biri bilan payvandlab biriktiriladi.

Ustunlarning cho'zuvchi kuchlanishni olish uchun quduqlarda vertikal armatura o'rnatiladi. Bu tugunlardan sterjenlarning sonini va armatura diametrini o'zgartirib, binoning rejasiga binoan balandligi bo'yicha ham bino hisobida ko'rsatilgan turli kuchlanishlarni qabul qilish ta'minlanadi.

Bloklar oralig'idagi gorizontal choklarda yuzaga keluvchi siljish kuchlanishini qabul qilish uchun vertikal quduqlardagi gorizontal tutash joylarga hisob bo'yicha armatura o'rnatilishi lozim. 6.12-6.15-rasmlarda hajmiy-bloklarning tutashish joylarini mustahkamlashga oid misollar keltirilgan.

5.6. Zilzilaga qarshi choklar

Zilzilaga qarshi choklarni loyihalashda mazkur qo'llanmaning 1.11; 1.14 bandlardagi tavsiyalarni nazarda tutish lozim. Zilzilaga qarshi choklar isitgichli qo'sh devorlar qurish bilan bajariladi. Zilzilaga qarshi choklarni qurishga misollar 6.6-rasmda berilgan.

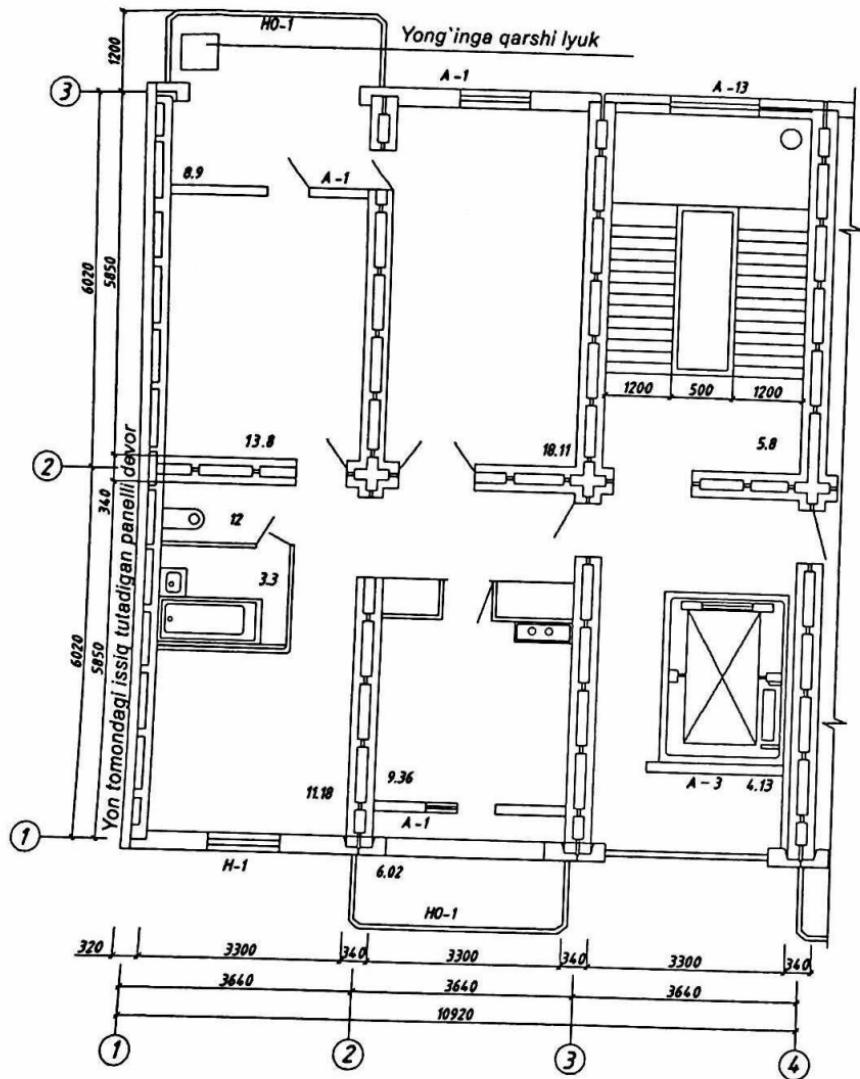


6.4. - rasm. Blok – seksiyaning tipovoy qavatining element rejasi.

29, 46


28, 84


28, 70

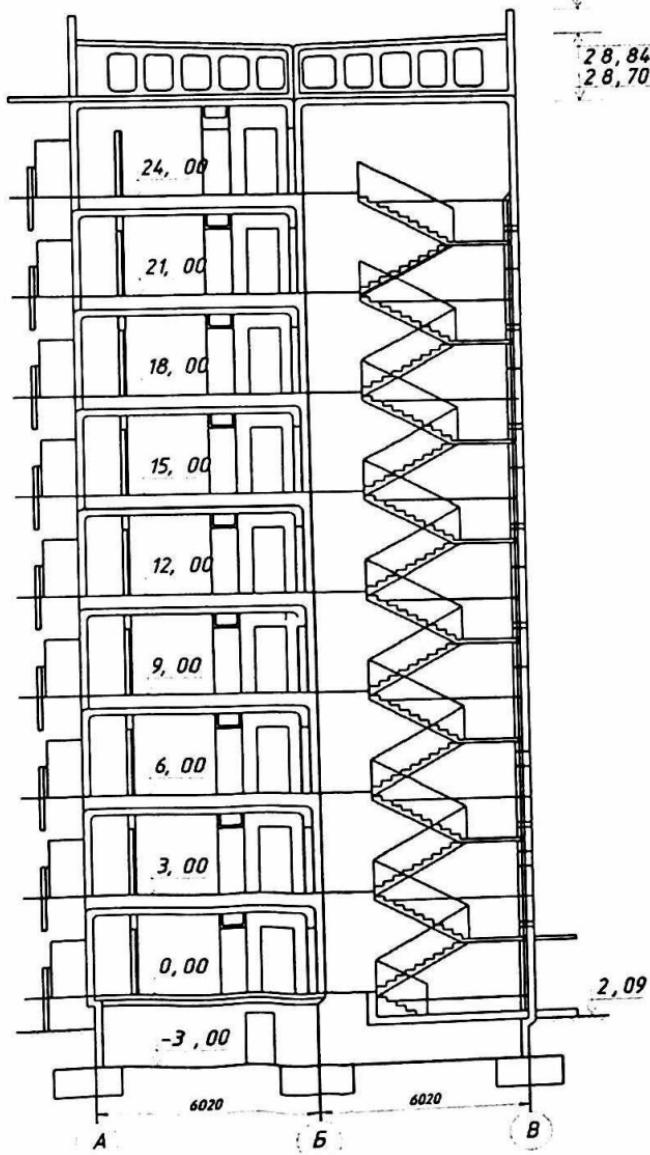


6.5. - rasm. I-I qirqim.

6.7. - rasm. Blok – seksiyaning oldi /fasadi/. Yo'lakni

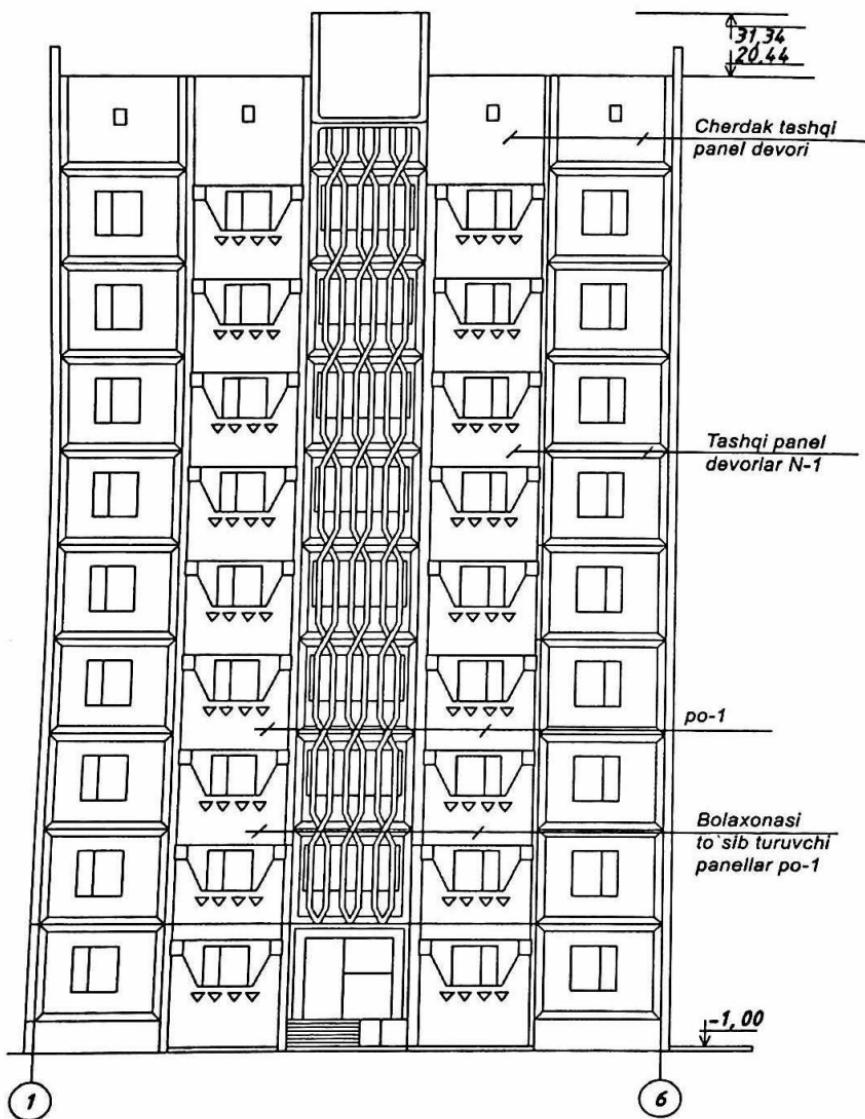

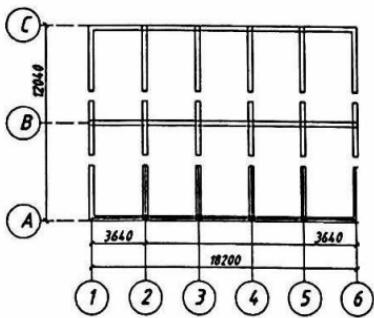


4.8.-rasm. Sokollı panelning joylashish sxeması

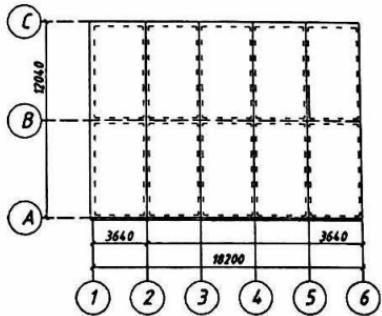


4.9.-rasm. Podvall qavatlararo yopmaların joylashish sxeması


4.10.-rasm. Fazo-xejimli boloklarnı joylashish sxeması (a,b,v)

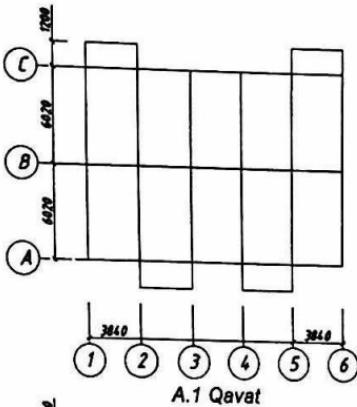


A.1 Qavat

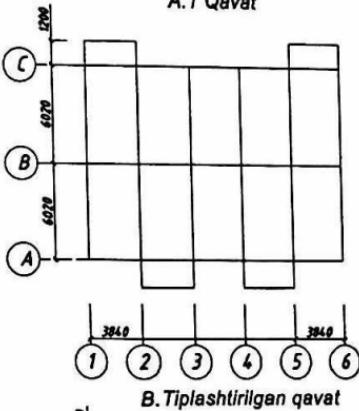


B. Tiplashtırılan qavat

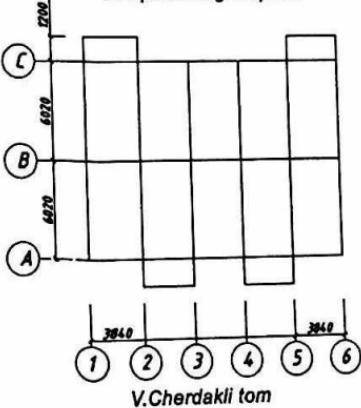


V. Cherdaklı tom

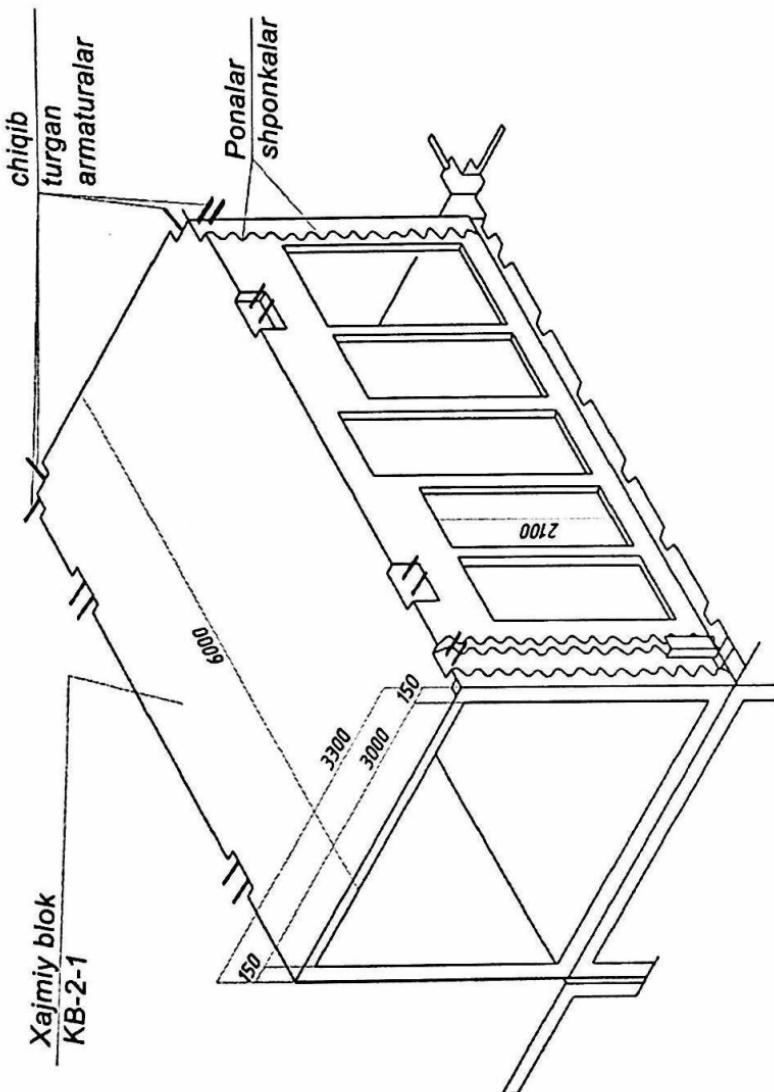


6.11-rasm. Xajimiy blokni montaj va qutidagi aksonometrik sxemasasi

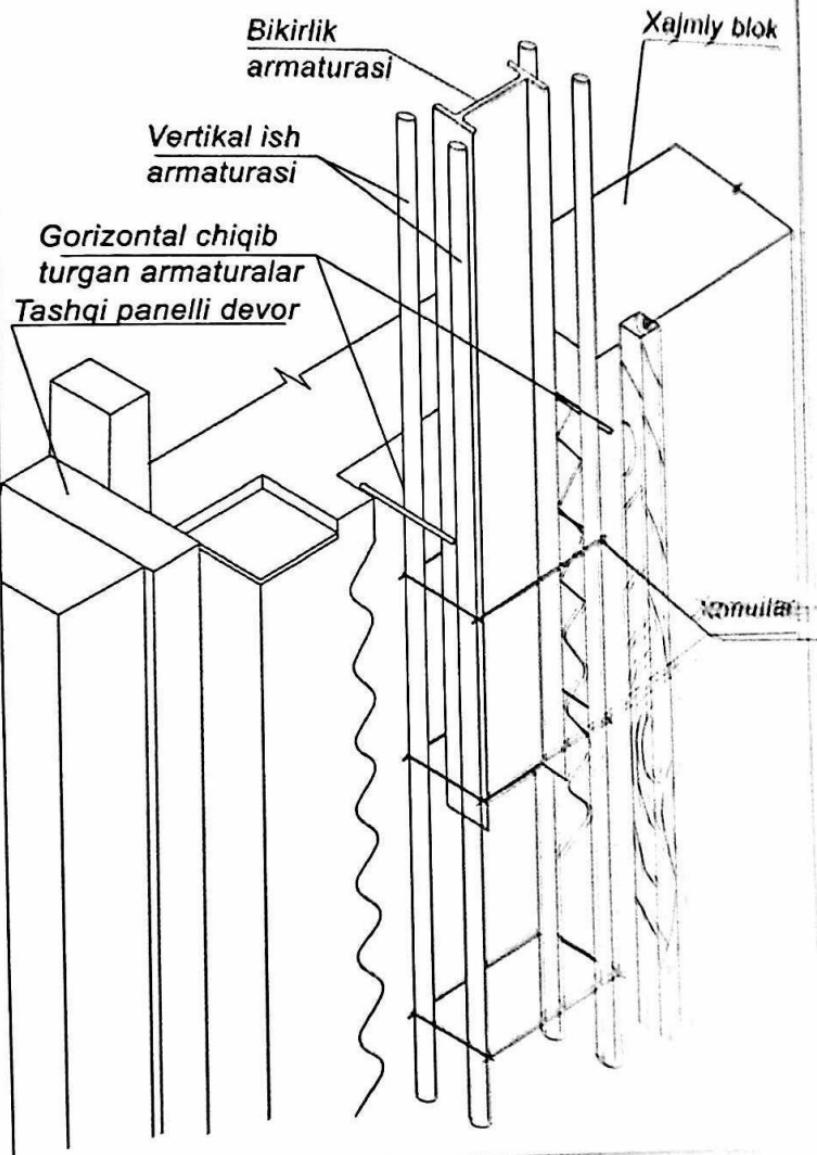


6.12. - rasm. I – lugun aksestimizda

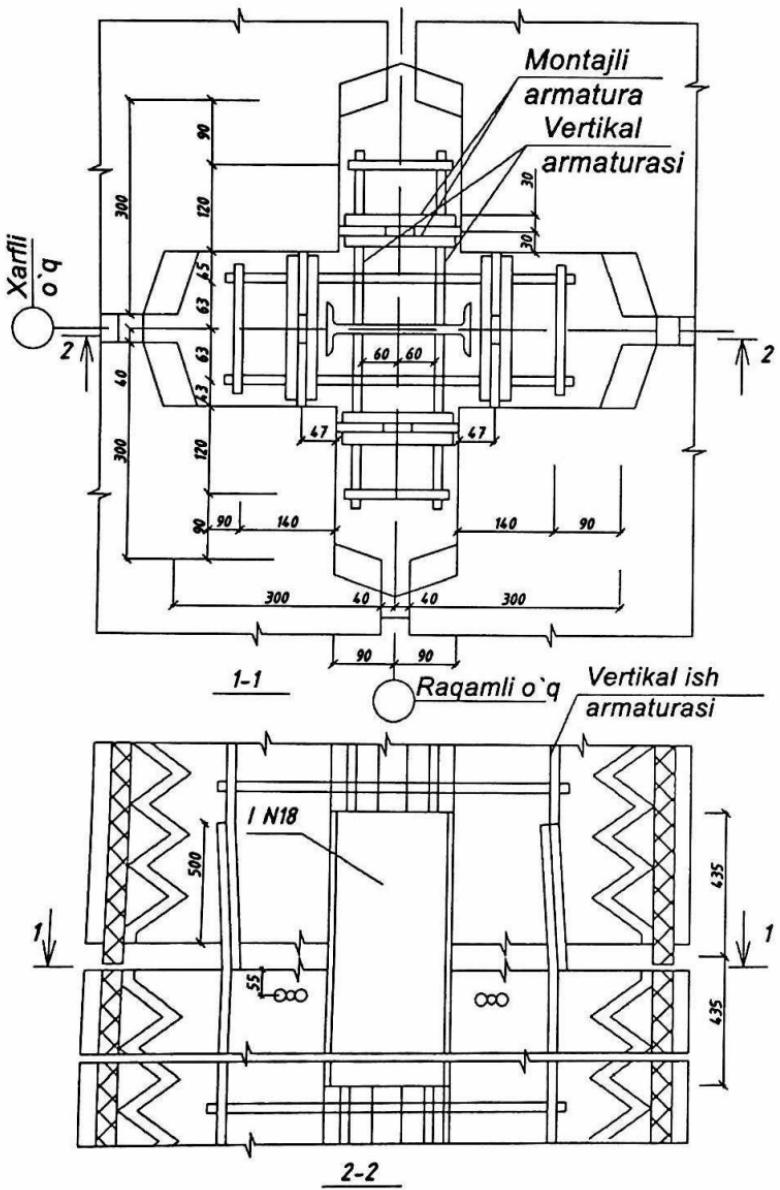

6.13. - rasm. 2 – tugun.

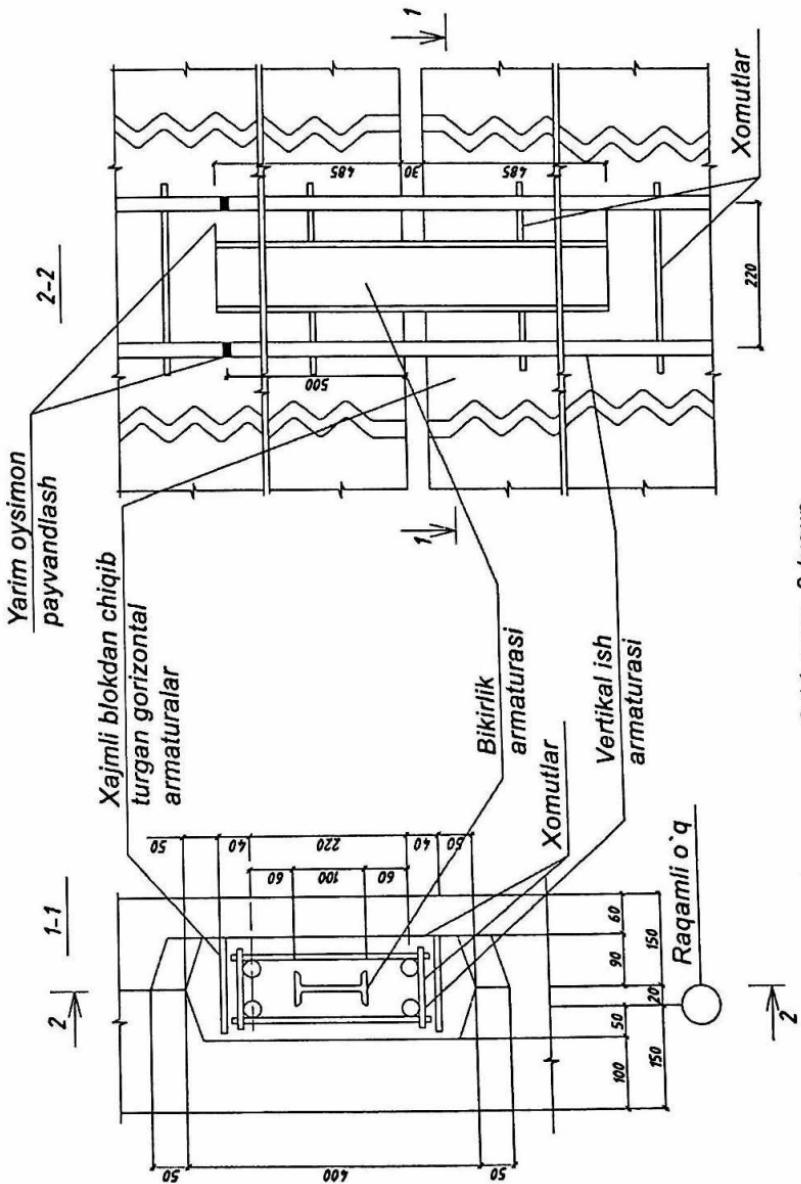

6.14-rasm. 3-tugun

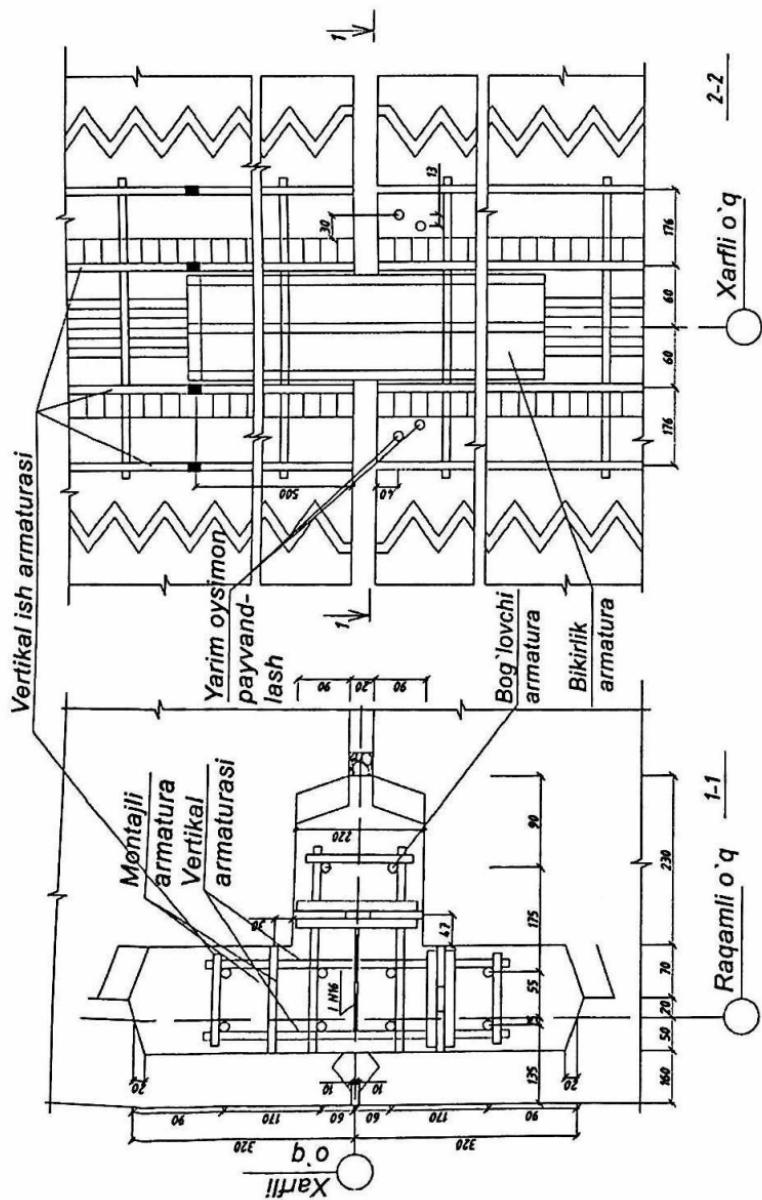

6.15-rasm. 4-tugun

**O'rta Osiyodagi aholi yashaydigan zilzilaviy
hudud joylashgan xududlar ro'yxati**

9 balli zilzilaga chidamli, zilzilaning markazida joylashgan joylar son ustiga (*) belgisi ko'rsatilgan. Bu joylarda zilzila natijasida yerning qismida deformasiya qoldiqlari: qulashlar, sellar, yoriqlar, yerning cho'kishi, hamda 9 balldan ortiq shiddatli zilzila ta'siri kuchi qoladi.

Agar ittifoqdosh Respublikalarning davlat qurilishida maxsus kartalari bo'lsa va zilzila bo'yicha zonalashtirishlar keltirilgan bo'lsa, u holda o'sha zona ustiga (*) belgisi qo'yilgan, shuningdek bu belgi ittifoqdosh respublikalarning qurilishida zilzilaga qarshi chidamlilik maxsus ko'rsatmalarini e'tiborga oladigan tuproq holatlari va boshqa hollarni e'tiborga olish kerakligi ko'rsatilgan.

O'zbekiston respublikasi

Olmaliq*	-8	Keles	-8
Oltinko'l	-9*	Qibray	-8
Angor	-7	Kirgili	-8
Angren*	-8	Qo'qon	-8
Andijan*	-9*	Quva	-9
Baxt	-7	Marg'ilon	-9
Bekobod	-8	Muborak	-7
Bektemir	-8	Navoiy	-7
Bo'ka	-7	Namangan*	-8
Burchmulla	-8	Samarqand	-8
Buxoro	-7	Termiz	-7
Gagarin	-7	Toshkent*	-8
G'azalkent	-8	To'ytepa	-8
Guliston	-7	Urganch	-7
Denov	-8	Farg'on'a	-8
Jizzax	-7	Xalqobod	-8
Do'stlik	-7	Xiva	-7
Zafar	-7	Chirchiq*	-8
Qarshi	-7	Yangiyer	-7
Kosonsoy	-8	Yangiyo'l	-7

GLOSSARY

1. **Atrium** – yuqoridañ yoritilgan xona.
2. **Ahlat tushirgich** – ko'p qavatlari binolarda o'rnatiladigan ahlat tashlash, toplash, shamollatish moslamalari bilan jihozlangan vertikal quvur.
3. **Antiseycmik chok** – Uzun, o'zaro qo'shilgan balandliklari har xil bo'lgan binolarni zilzilabardoshligini ta'minlovchi konstruktiv yechim.
4. **Arxitekturaviy yechim** – Binolarni badiiy, atrof-muhit, iqlim, milliy an'analar, mavjud binolar bilan mutanosiblik talablari asosida loyihalash va bunyod etish.
5. **Brandmauer qurilmasi** – Bino qismalarida yong'in tarqalishiga to'sqinlik qiluvchi devor.
6. **Bikr bog'lanish** – Bino qismalari va konstruksiyalarining o'zaro qo'zg'almas, mustahkam bog'lanishi.
7. **Binoning ustivorligi** – Binoning tashqi kuchlar va omillar ta'sirida turg'unligini saqlash.
8. **Balkon** – binoning tashqi devoriga bino tashqarisidan o'rnatiladigan konsol yoki boshqa konstruksiya ustida yaratiladigan atrofi to'silgan maydoncha.
9. **Bikrlik stvoli** – ochiq yoki yopiq profilli yupqa devorli sterjen ko'rinishidagi bino balandligiga teng hajmiy-fazoviy ichki yuk ko'taruvchi konstruksiya.
10. **Bloklashtirilgan uy** – 2 va undan ko'p kvartiradan iborat, har biri er uchastkasiga chiquv va alohida muxandislik tizimi bilan ta'minlangan kvartira tipidagi bino.
11. **Butobeton** – poydevor barpo etishda tarkibiga yirik toshlar qo'shilgan beton.
12. **Vibroprokat** – tayyorlash jarayonida vibratsiyadan foydalilanadigan usul, masalan, vibroprokat pardadevor paneli.
13. **Galereya tipidagi turar – joy binosi** – Umumiy ochiq yoki yopiq yo'lak orqali kvartiraga (yoki yotoqxona xonasiga) kirish ko'zda tutilgan tarhiy yechim.
14. **Galereya** – I. Binoda odamlar harakatlanishi uchun qilinadigan bir yoni devor bilan chegaralangan ikkinchi yoni ochiq gorizontal yo'l. II. Yonma-yon joylashgan binolardan odamlar bir-biriga o'tish uchun qilinadigan ikki yoni devor yoki oynavand to'siq bilan chegaralangan gorizontal yo'l.
15. **Grunt strukturasi** – Zamin grunti zarrachalarning o'zaro joylashuvi.
16. **Diffuziyali yoritilganlik** – Yorug'lik o'tkazuvchi yoki o'tkazmaydigan sathdan har tomonlama bir xil tarqatuvchi yoritilganlik tushuniladi.
17. **Deformatsiya choklari** – Tashqi harorat o'zgarishi, zaminning cho'kishi va

zilzila ta'sirida binoda hosil bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni oldini olishga qaratilgan konstruktiv yechim.

18. **Demografiya** – biror hudud aholisining erkak va ayollar, bolalar, yoshlar va keksalar, katta va kichik oilalar soni to'g'risidagi ma'lumotlar.
19. **Deraza romi** – derazaning kesakisi va tavaqalaridan iborat qismi.
20. **Yengillashtirilgan g'isht devor** – o'rta qismidagi g'ishtning bir qismi boshqa issiqlikni kam o'tkazuvchi material bilan almashtirilgan devor.
21. **Endova** – tom nishabliklari kesishgan joydagi suv yig'ilib oqadigan botiq qirrasi.
22. **Ersh** – tishli mix.
23. **Yotoqxona yashash yachevkasi** – yotoqxonaning yashash va yordamchi xonalarini birlashtirgan birlamchi elementi; yashash yachevkasi bitta, ikkita yoki uchta xona, dahliz, sanuzel, oshxonani o'z ichiga olishi mumkin.
24. **Zina katagi** – Binoning qavatlarida joylashgan xonalarga chiqish uchun mo'ljallangan maxsus konstruksiylar joylashgan qismi.
25. **Insolyatsiya** – Bino va xonalarning mikroiqlimiga ta'sir etuvchi, ultraviolet, infraqizil va to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etuvchi nurlar.
26. **Impost** – deraza romining o'rta qismida joylashadigan vertikal elementi.
27. **"Issiq pol"** – tarkibiga isitish qurilmalari o'rnatilgan pol.
28. **Yig'ma-monolit stol** – turar – joy binolarining jamoat muassasalari joylashadigan pastki qavatining yig'ma temirbeton kolonnalar, rigellar va yig'ma-monolit yopma qo'llanilgan yoki monolit temirbeton kolonnalar, rigellar va yig'ma temirbeton yopma qo'llanilgan karkasi.
29. **Yo'lovchi liftlar** – Baland va osmono'par binolarda qavatlararo vertikal aloqani amalga oshiruvchi mexanik vosita.
30. **Kvartira** – alohida oila yashashi uchun mo'ljallangan bir yoki bir nechta xonali istiqomatgoh.
31. **Keramik pol** – yuqori temperaturada tayyorlanadigan sopol plitkalardan bajarilgan pol.
32. **Klapan** – ahlat tashlagichning qopqog'i.
33. **Konstruktiv sistema** – bino konstruktiv yechimining vertikal yuk ko'taruvchi konstruksiylarining turiga bog'liq holda belgilanadigan xarakteristikasi.
34. **Konstruktiv sxema** – bino konstruktiv yechimining yuk ko'taruvchi konstruksiylarining binoda joylashish holatiga bog'liq holda belgilanadigan xarakteristikasi.
35. **Kontrfos** – devorning ustivorligini oshirish uchun qo'llaniladigan tirkak devor.
36. **Koridor** – ikki yon tomonida xonalar joylashgan odamlar harakatlanishiga

mo'ljallangan yo'lak.

37. **Laga** – pol taxtalari ostida joylashgan va ularni yotqizish uchun qo'llaniladigan yog'och brus.
38. **Laminat** – tarkibining 80–85 % tabiiy yog'ochdan, ostiga namdan himoyalash uchun maxsus plyonka qoplangan va dekorativ qatlamlardan iborat pol to'shamasi.
39. **Lentasimon poydevor** – binoning barcha devorlari ostida uzliksiz qilingan poydevor.
40. **Linoleum** – sintetik pol to'shamasi, asosli va asossiz bo'lishi mumkin.
41. **Lift** – ko'p qavatli binolarda odam yoki yuk tashish uchun maxsus shaxta ichida joylashtirilgan kabinetli qurilma.
42. **Lift shaxtasi** – lift kabinasi harakatlanadigan ichi bo'sh vertikal qurilma.
43. **Lodjiya (peshayvon)** – Bino hajmiga kiritilgan ikki tomoni devor, oldi ochik yoki oynavand yozgi xona.
44. **Mansarda** – chordoq bo'shlig'ida joylashtiriladigan yashaladigan qavat.
45. **Mauerlat** – stropila oyog'i tayanadigan devor ustiga yotqizilgan yog'och brus.
46. **Mashina bo'limi** – lift shaxtasining ustida yoki ostida ko'tarish mexanizmlari joylashadigan xona.
47. **Mikrorayon** – 4 mingdan 20 mingtagacha aholi yashashiga mo'ljallab quriladigan yashaydigan hudud.
48. **Monolit stol** – turar – joy binolarining jamoat muassasalari joylashadigan pastki qavatining monolit temirbeton kolonnalar, rigellar va yopma qo'llanilgan karkasi.
49. **Mukammallik sinfi** – binolar konstruktiv yechimining iqtisodiy maqsadga muvoliqligini belgilash uchun kiritilgan toifalash mezoni.
50. **Muhandislik inshootlari** – Insonlarning yashashi va xizmat qilishi bilan bog'liq bo'lmagan qurilmalar majmui (ko'priklar, gradirnalar, minoralar va h.k)
51. **Me'yoriy hujjatlar** – Binolarni loyihalash, qurish va ulardan foydalanishni tartibga soluvchi qoidalar majmui.
52. **Ko'p kvartirali uy** – Xonadonlar soni ikki va undan ko'p bo'lgan, umumiylar xonalari va muhandislik tuzilmalari bo'lgan bino.
53. **Konstruktiv yechim** – Binoning turi, vazifasi va texnik – iqtisodiy ko'rsatchiklari bo'yicha muqobil deb topilgan konstuksiyalar turlari.
54. **Karkas sxema** – Gorizontal va vertikal yuk ko'taruvchi konstruksiyalar majmui.
55. **Ko'tarma kran** – Sanoat binolarining ishlab chiqarish sexlarida xomashyo va tayyor maxsulotlarni vertikal va gorizontal harakatini amalga oshiruvchi mexanizm.

56. **Qurilishda standartlash** – Namunaviylashtirish va unifikasiyalash tizimlarining oliy boskichi.
57. **Mansard qavati** – Chordog bo'shlig'iда joylashgan, yashash yoki xo'jalik extiyojlari uchun mo'ljallangan xona.
58. **Namunaviylashgan binolar** – Hajmiy – tarhiy va konstruktiv yechimlari bir xil bo'lgan ommaviy ko'rildigani binolar.
59. **Naplav** – deraza tavaqalari orasidagi chokni berkitish uchun qilingan bo'rtiq.
60. **Osma stropila** – Nishabli stropila tomlarining peshtoqqa tayangan qismlarini o'zaro bog'lash natijasida hosil bo'lgan sxema.
61. **"Oddiy" sinfga tegishli kvartira** – alohida oila yashashi uchun mo'ljallangan 1–6 xonali istiqomatgoh.
62. **Orientatsiya** – gorizontning binodagi xona derazasi qaragan tomoni.
63. **Pandus qurilmasi** – Jamoat binolarida yuk va odamlar (nogironlar) harakatini osonlashtiruvchi konstruksiya.
64. **Pantograf zanjiri** – qo'zg'aluvchan pardadevorlarda yig'ilib-ochilishga imkon beradigan moslama.
65. **Parkeet** – taxtadan turli rasmlar shaklida pol qilish uchun oldindan tayyorlangan bruschalar.
66. **Penoplast** – issiqlikni kam o'tkazadigan yengil sintetik material.
67. **Pilyastrा** – devor sirtidagi uncha keng bo'lmagan vertikal bo'rtiq.
68. **Plastifikator** – betonnning mustahkamligi va boshqa xususiyatlarini yaxshilash uchun qo'llaniladigan qo'shimcha.
69. **Ravon ayvon (veranda)** – Dam olishga mo'ljallangan, binoga yopishdirib qurilgan o'z poydevoriga ega bo'lgan oynavand xona.
70. **Raskrepovka** – devor sirtidagi kengligi bir necha metr bo'lgan vertikal bo'rtiq.
71. **Rizalit** – devorning ayrim xona yoki xonalarning maydonini kattalashtirish maqsadida o'z tekisligidan chiqarib barpo etilgan joyi.
72. **Rostverk** – qoziqli poydevorning beton yoki temirbeton plita, yoxud to'sin ko'rinishdagi qoziqlarni yuqori qismida ularni yagona tizimga birlashtiruvchi va yukni ularga bir o'lchamda taqsimlanishi uchun xizmat qiladigan qurilma.
73. **Seysmik mustahkamlik** – Bino va inshootlarning zilzilabardoshligi me'yoriy hujjatlar asosida aniklanadi.
74. **Seksiya** – bir zina maydonchasi atrofida joylashgan bir nechta kvartiralardan iborat bo'lma.
75. **Sovuq sexlar** – Ortiqcha issiqlik ishlab chiqaruvchi uskunalar o'rnatilgan, ya'ni isitish moslamalari o'rnatilmaydigan ishlab chiqarish binolari.
76. **Siyrak shamollatish** – Issiq – quruq iqlimli hududlarda quriladigan turar –

joy binolarini loyihalashda havoning xonalarda aylanishini ta'minlovchi zaruriy me'yoriy chora.

77. **Srednik** – deraza romining o'rta qismida joylashadigan gorizontal elementi.

78. **Stilobat** – turar – joy binolarining ostida va unga tutashtirib qurilgan jamoat muassasalari joylashadigan pastki qavatlari.

79. **Stropila** – chordoqli tomlarda suv o'tkazmaydigan qatlamni ko'tarib turuvchi qurilmalar majmuasi.

80. **Suyanma stropila** – Nishabli tomlarda stropila oyoqlari mauerlatga tayanadigan sxema.

81. **Tom yopmasi** – Tom qurilmalarini namlanishdan saqlovchi suv o'tkazmaydigan materiallar tushgalan qatlam.

82. **Tomdag'i yorug'lik tuynugi (fonar)** – Fuqaro va sanoat binolarida tabiiy yorug'lik etib bormaydigan xonalar va ish joylarini tabiiy yorug'lik bilan ta'minlovchi tom qurilmasi.

83. **Turar – joy rayoni** – 25 mingdan 80 mingtagacha (2 tadan 4 tagacha mikrorayondan tashkil topgan aholi yashaydigan hudud.

84. **Tutun kirmaydigan zinaxona** – yong'in paytida tutun kirmasligi ta'minlangan zina joylashgan xona (zinaxona).

85. **Uy-internat** – yolg'iz qariyalar va nogironlarga tibbiy va madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish, yashash sharoitlari ta'minlanadigan ixtisoslashgan istiqomatgoh.

86. **Uysozlik kombinati** – ma'lum bir seriyaga taaluqli turar-joy binolari uchun yig'ma konstruktiv elementlar ishlab chiqaruvchi korxona.

87. **Unifikatsiyalash tizimi** – Binolarning optimal hajmiy – tarhiy va konstruktiv yechimlari va xillari sonini keskin qisqartirish bilan bog'liq texnik yo'nalish.

88. **Umrboqiylik xususiyatlari** – Bino va inshootlarning tashqi ta'sirlar va omillarga uzoq vaqt chidamliligi.

89. **Funksional talablar** – Fuqaro va sanoat binolarining vazifasiga ko'ra yaratilgan sharoitlarga to'liq javob berishi bilan bog'liq bo'lgan talablar.

90. **Fazoviy tom yopmalari** - Katta oraliqli jamoat, sanoat va noyob binolarni tashqi muhit ta'siridan himoyalovchi konstuksiyalar.

91. **Framuga** – derazaning ochilmaydigan tavaqasi.

92. **Xizmat ko'rsatish radiusi** – aholiga xizmat ko'rsatuvchi korxona va muassasalarning xizmat ko'rsatish hududiy chegarasini me'yorlovchi ko'rsatkich.

93. **Xonodon** – bir yoki bir nechta yaqin qarindosh oilalar yashovchi xovli yoki istiqomatgoh.

94. **Fuqaro binolari** – Insonlarning yashashi, maishiy, ijtimoiy va madaniy ehtiyojlarini qondirishiga xizmat qiluvchi binolar.
95. **Sokol qavati** – Qavat balandligining yarmidan ko‘p qismi tekislangan er sathidan tepada joylashgan qavat.
96. **Shaffof konstruksiya** – oynali konstruksiya.
97. **Shisha profilit** – shishadan turli profil ko‘rinishida tayyorlangan shaffof qurilish buyumi.
98. **Cho‘kish** – binodan tushadigan yuk ta’sirida gruntda hosil bo‘ladigan deformatsiya.
99. **Evakuatsiya chiqishi** – binodan tashqariga chiqish yo‘nalishida joylashgan eshik yoki proyomlar.
100. **Epizodik xizmat ko‘rsatish** – aholiga ahyon-ahyonda (zarurat tug‘ilganda) xizmat ko‘rsatish.
101. **Erker** – Qisman yoki to‘liq oynalangan fasad tekisligidan chiqib turadigan yashash xonalarining bir qismi, quyosh kam tushadigan xonalarni tabiiy yoritish uchun qo‘llaniladi.
102. “**Yuqori**” **klassga tegishli kvartira** – alohida oila yashashi uchun mo‘ljallangan, obodonlashtirish darajasi “YAxshilangan” sinfga qaraganda yaxshiroq, 6–8 xonali istiqomatgoh.
103. **Yaxlit poydevor** – binoning ostini to‘liq egallagan tekis yoki qovurg‘ali plita ko‘rinishidagi poydevor turi.
104. “**Yaxshilangan**” **sinfga tegishli kvartira** – alohida oila yashashi uchun mo‘ljallangan, obodonlashtirish darajasi “Oddiy” klassga qaraganda yaxshiroq, 3–6 xonali istiqomatgoh.
105. **Yagona modul tizimi** – Optimal hajmiy – tarhiy va konstruktiv yechimlar asosida yaratilgan, ommaviy qo‘llanishga mo‘ljallangan loyihibar va konstruksiyalarni muvofiqlashtirish tizimi.
106. **O‘ta cho‘kish** – Bino va inshootlarning me’yoriy ko‘rsatkichlardan ortiq cho‘kishi natijasida binoning yorilishi va buzilishiga sabab bo‘luvchi zamin deformatsiyasi.
107. **Qobiq** – Yopiq profilli yupqa devorli sterjen ko‘rinishidagi, binoning tashqi to‘siq konstruksiyasini hosil qiluvchi, binoning balandligiga teng hajmiy-fazoviy tashqi yuk ko‘taruvchi konstruksiya.
108. **Qoziqli poydevor** – binodan tushadigan yuqlarni uzun qoziqlar yordamida nisbatan chuqrarda joylashgan mustahkam gruntga uzatadigan poydevor turi.
109. **Quyoshdan himoyalash qurilmasi** – xonaga bevosita quyosh nurlari tushmasligi uchun tashqaridan derazaga o‘rnataladigan maxsus qurilma.
110. **Qurilish sistemasi** – bino konstruktiv yechimining yuk ko‘taruvchi

konstruksiyalarining material va barpo etish texnologiyasiga bog'liq holda belgilanadigan xarakteristikasi.

111. **Hajmiy blok** – zavod sharoitida tayyorlanadigan bir yoki bir nechta xonani o'z ichiga oladigan yig'ma fazoviy konstruksiya.

112. **Hajmiy – tarhiy yechim** – Binoga qo'yiladigan funksional, texnik, fizik – texnik, arxitektura – badiiy, iktisodiy talablarga to'liq javob beruvchi yechim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T., O'zbekiston. 2016 yil. 55-bet.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garov. T. O'zbekiston. 2016 yil. 47-bet.
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T. O'zbekiston. 2016 yil. 486-bet.
4. 2017-2021 yillarda O'zbekiston respublikasining rivojlantirish harakatlar strategiyasining beshta ustuvor yo'nalishi to'g'risida. Qismlar-4.3- 4.4 Toshkent, 2016 yil.
5. Ш.М.Мирзиёев “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент : Ўзбекистон, 2017. -592 б.
6. И.А. Каримов “2012 йил ватанимиз тараққиёт янги босқичга кўтариладиган йил бўлади” мавзусидаги маъruzасини ўрганиш бўйича ўкув қўлланма. Тошкент: Ўқитувчи, 2012, 272-бет.
7. Asqarov B.A., Nizomov Sh.R., Temirbeton va tosh-g'isht konstruktсиyalari. Darslik. T., “Iqtisod-Moliya”, 2008. – 440 bet.
8. Miralimov M.M. “Turar-jo va jamoat binolarini loyihalash asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2010 y.
9. Sh.R.Mirzayev, M.M.Vaxitov. Me'morchilik: II-qism. Fuqorolik binolari. Darslik. Toshkent: “Tafakkur”, 2010. – 256 b.
10. Vaxitov M.M. Me'morchilik III-qism. Sanoat binolari. Darslik. “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent, 2010 yil. –240 b.
11. Шукуров Ф.Ш., Бобоев С.М. Архитектура физикаси. Дарслик. Тошкент, 2005 йил.–160 бет.
12. Архитектурная физика: Учеб. для вузов: Спец. Архитектура /В.К.Лицкевич, Л.И.Макриненко, И.В. Мигилина и др.; Под ред. Н.В.Оболенского – М.: «Архитектура–С», 2007. – 448 с.: ил.
8. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Учебник для вузов. В 5-ти томах, Т.3. Жилые здания/ Л.Б. Великовский, А.С. Ильяшев, Т.Г. Маклакова и др.; Под общ. ред. К.К. Шевцова. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Стройиздат, 1983 г. – 239 с.: ил.
9. Проектирование жилых и общественных зданий. Под ред. проф. Т.Г. Маклаковой – М.: “Высшая школа” 1998.
10. Қамбаров Х.У. Туар жой биноларининг конструктив ечимлари. Ўкув қўлланма. Тошкент. 1992 йил.–130 бет.
11. Архитектура. под ред. проф. Маклаковой –М.: Изд. АСВ, 2004 – 464с.илл.
12. Архитектура гражданских и промышленных зданий том–V. Промышленные здания Под ред. проф. Шубина Л.Ф. –М.: Высшая школа 1986.

13. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Учебник для вузов. В 5 т. Под общ. ред. В.М. Предтеченского. Т. II. Основы проектирования. –М.: «Стройиздат» 1976. – 215 с.
14. Х.А.Акрамов, Р.А.Кучкаров, Р.Х.Пирматов. Кўп қаватли саноат биноларини зилзилавий худудларда лойихалаш асослари. Ўкув қўлланма Тошкент, 2002.
15. ШНҚ 2.08.01–05 Турар – жой бинолари. Тошкент. 2006.
16. ШНҚ 2.08.02–09* Жамоат бинолари ва иншоотлари. Тошкент. 2011.
17. ШНҚ 2.09.04–09 “Корхоналарнинг маъмурӣ ва майший бинолари” Тошкент. 2009.
18. ШНҚ 2.07.01–03* Шахарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари худудларини ривожлантириш ва куришни режалаштириш. Тошкент. 2009.

MUNDARIJA

Muqaddima....	3
I- bob. Binolar va ularga qo'yiladigan asosiy talablar.....	5
1.1. Bino va inshootlar haqida tushuncha.....	5
1.2. Binolarga qo'yilgan asosiy talablar, binolarning klassifikatsiyasi..	5
1.3. Qurilishni industriallashtirish, qurilish konstruksiyalarini bir xillashtirish va tiplarga ajratish hamda standartlash.....	8
1.4. Yagona modul sistemasi.....	10
1.5. Devorlar va karkas ustunlarini koordinata reja o'qlariga bog'lash...	11
1.6. Konstruktiv yechimlarni texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.....	11
1.7. Loyihalash jarayoni va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.....	12
II – bob.Turar-joy binolari va ularning konstruksiyalari.....	13
2.1. Turar-joy binolarining asosiy elementlari va konstruktiv sxemalari.	13
2.1.1. Binoning konstruktiv elementlari.....	13
2.1.2. Binoning konstruktiv yechimlari.....	15
2.1.3. Binoning konstruktiv sxemalari.....	17
2.1.4. Karkassiz va karkasli bino va uning elementlariga qo'yilgan asosiy texnik talablar.....	21
2.2. Asos va poydevorlar.....	22
2.2.1. Asoslar to'g'risida tushuncha va ularga qo'yilgan talablar.....	22
2.2.2. Poydevorlar va ularning konstruktiv yechimlari.....	25
2.2.3. Bino va yer ostki qismini loyihalash.....	35
2.3. Tashqi devorlar va ularning konstruktiv elementlari.....	39
2.3.1. Devor turlari va ularga qo'yilgan asosiy talablar.....	39
2.3.2. G'ishtin devorlar.....	42
2.3.3. Mayda blok va tabiiy toshdan terilgan devorlar.....	44
2.3.4. Tosh devor detallari.....	46
2.3.5. Balkonlar, lodjalar va erkerlar.....	51
2.3.6. Aloxida tayanchlar.....	52

2.4.	Qavatlararo yopmalar.....	53
2.4.1.	Yog'och to'sinli qavatlararo ora yopmalar.....	55
2.4.2.	Temir beton qavatlararo ora yopmalar.....	57
2.4.3.	Podval usti va chordoq ora yopmasi konstruktiv yechimlari.....	66
2.4.4.	Pollar va ularni konstruktiv yechimlari.....	67
2.5.	Parda devorlar.....	70
2.5.1.	Parda devor turlari va ularga qo'yiladigan asosiy talablar.....	70
2.5.2.	Yirik panelli parda devorlar.....	76
2.5.3.	Parda devor konstruktiv yechimlari.....	77
2.6.	Deraza va eshiklar.....	78
2.6.1.	Derazalar va ularni konstruktiv yechimlari.....	78
2.6.2.	Eshiklar va ularni konstruktiv yechimlari.....	82
2.7.	Tom yopmalari.....	84
2.7.1.	Tom yopmalari va ularga qo'yilgan asosiy talablar.....	84
2.7.2.	Nishabli tomlar va ularni konstruksiyalari.....	84
2.7.3.	Birlashgan tomlar.....	91
2.8.	Zinalar.....	94
2.8.1.	Zinalar, ularni ko'rinishlari va asosiy elementlari.....	94
2.8.2.	Liftlar.....	98
2.9.	Yirik bloklardan qurilgan binolar.....	100
2.9.1.	Yirik bloklardan qurilgan binolar konstruktiv sxemalari va ularning turlari.....	100
2.10.	Maxsus geofizik sharoitlarga ega bo'lgan joylardagi qurilishlar....	104
2.10.1.	Yer silkinadigan rayonlardagi qurilishlar.....	104
2.10.2.	Binolarning zilzila bardoshligi. Xajmiy planlashtirish va konstruktiv yechimlar xususiyatlari.....	104
2.10.3.	Asos tuproqlari cho'kishi mumkin bo'lgan joylarda qurilishlar.....	106
III-bob.	Zilzilaviy hududlarda turar joy va jamoat binolarini loyihalash.....	107
3.1.	Umumiy qoidalar.....	107

3.2.	Karkas panelli binolar.....	114
3.3.	Poydevorlar.....	114
3.4.	Konstruktiv sistemalar va yig'ma karkaslarning sxemalarini elementlarga taqsimlash.....	115
3.5.	Karkas elementlari va ularni armaturalash.....	125
3.6.	Karkas elementlarini biriktirish (ulash).....	125
3.7.	Diafragmalar, qavatlararo yompalar, pardevorlar va ularni (biriktirish) ulash.....	129
3.8.	Zinalar va liftlar.....	130
3.9.	Tashqi devorlar.....	134
3.10.	Zilzilaga qarshi choklar.....	134
IV- bob. Yirik panelli binolar.....		145
4.1.	Umumiy qoidalar.....	145
4.2.	Erto'la poydevorlari va devorlari.....	146
4.3.	Devorlar.....	146
4.4.	Qavatlararo yompalar.....	150
4.5.	Tomlar.....	150
4.6.	Tutashgan joylarni biriktirish.....	150
4.7.	Zilzilaga qarshi choklar.....	166
V- bob. Hajmiy-blokli binolar.....		167
5.1.	Umumiy qoidalar.....	167
5.2.	Yerto'la poydevorlari va devorlari.....	167
5.3.	Hajmiy-bloklar.....	170
5.4.	Tomlar.....	170
5.5.	Tutashish joyini biriktirish.....	171
5.6.	Zilzilaga qarshi choklar.....	171
	Glossariy.....	184
Foydalaniłgan adabiyotlar.....		191

M.M. MIRALIMOV

BINO VA INSHOOTLAR ARXITEKTURASI

(FUQARO BINOLARI ARXITEKTURASI)

Bosishga ruxsat etildi. 20.12.2019 y.

Qog'oz bichimi 60x84 1/16. Times New Roman
garniturasida terildi.

Ofset uslubida oq qog'ozda chop etildi.

Nashriyot hisob tabog'i 12.25, Adadi 40. Buyurtma № 07
Bahosi kelishuv asosida

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universitetining bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent shahar Chilonzor tumani,
Bunyodkor ko'chasi 27 uy.

